

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Отраденское сельское поселение
актуализированная на 2026 год

Обосновывающие материалы

Оглавление

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	10
Глава 1. часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	10
а) Зоны действия производственных котельных	10
б) Зоны действия индивидуального теплоснабжения.	11
Глава 1.часть 2.Источники тепловой энергии	12
а) Структура основного оборудования.	12
б) Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	13
в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	14
г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.	15
д) Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	20
е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	21
ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	22
з) Среднегодовая загрузка оборудования.	24
и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	41
к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	43
л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	44
Глава 1. часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	45
а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	45
б) Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	46
в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	47
г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на	

Взам. инв. №	Подпись и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Схема теплоснабжения Обосновывающие материалы		
	Разраб	Сидоренко Е.Б.							
	Проверил	Скрипник В. В.							
							Стадия	Лист	Листов
							ТЭО		

тепловых сетях 50

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов. 51

е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности..... 52

ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 54

з) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 71

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет 89

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет..... 90

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов. 91

м) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 93

н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. 94

о) Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии 95

п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения. 97

р) Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. 98

с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. 99

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 100

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций 101

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от повышенного давления..... 102

х) Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 103

Глава 1. часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 104

а) Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии..... 104

Глава 1. часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии 105

а) Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха..... 105

б) Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии..... 106

в) Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									4
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

территориального деления за отопительный период и за год в целом..... 107

г) Описание значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах
наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 108

д) Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на
отопление и горячее водоснабжение 110

Глава 1. часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия
источников тепловой энергии 111

а) Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой
мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной
тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии., а в случае нескольких
выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из
выводов 111

б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику
тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии 113

в) Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии
от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и
характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной
способностям) передачи тепловой энергии от источника к потребителю 115

г) Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий
влияния дефицитов на качество теплоснабжения..... 116

д) Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и
возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами
тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 117

Глава 1. часть 7. Балансы теплоносителя 118

а) Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления
теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах
действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе
работающих на единую тепловую сеть 118

б) Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления
теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения..... 120

Глава 1. часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения
топливом. 122

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого
источника тепловой энергии 122

б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в
соответствии с нормативными требованиями 123

в) Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки..... 124

г) Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха 125

Глава 1. часть 9. Надежность теплоснабжения 126

а) Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по
расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для
организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой
энергии..... 126

б) Анализ аварийных отключений потребителей 132

в) Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных
отключений 133

г) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									5
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

надежности и безопасности теплоснабжения). 134

Глава 1. часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 135

а) Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями 135

Глава 1. часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 142

а) Описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет..... 142

б) Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения. 143

в) Описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности 169

г) Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей 170

Глава 1. часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения 171

а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей). 171

б) Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)..... 173

в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения. 174

г) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения..... 175

д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения. 176

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 177

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения..... 177

б) Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий..... 182

в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления. 183

г) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов. 188

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе..... 189

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									6
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 195

ж) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе..... 196

з) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 197

и) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения. 198

к) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене 199

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения 200

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 201

а) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии..... 201

б) Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из выводов тепловой мощности источника тепловой энергии 204

в) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода 205

г) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей..... 206

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в том числе в аварийных режимах. 207

а) Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям..... 207

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 210

а) Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. 210

б) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок..... 212

в) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата				7

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок..... 213

г) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок..... 214

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии..... 215

е) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии..... 216

ж) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии..... 217

з) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии..... 218

и) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 219

к) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа 220

л) Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 221

м) Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе..... 224

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них 228

а) Предложения и обоснование реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов). 228

б) Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения. 229

в) Предложения и обоснование строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 230

г) Предложения и обоснование строительства или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных..... 231

д) Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения. 232

е) Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 233

ж) Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса..... 234

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.....229						
			в) Предложения и обоснование строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.230						
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	г) Предложения и обоснование строительства или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.....231						
			д) Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.232						
			е) Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.....233						
			ж) Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.....234						
									Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата				

3) Предложения и обоснование строительства и реконструкции насосных станций..... 235

Глава 8. Перспективные топливные балансы 236

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа..... 236

б) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива 239

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения 240

а) Обоснование перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии 240

б) Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии..... 241

в) Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии 242

г) Обоснование перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии. 243

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. 244

а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей..... 244

б) Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности... 245

в) Расчеты эффективности инвестиций 246

г) Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. .. 249

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. 252

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					9

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава 1. часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

а) Зоны действия производственных котельных

Котельные по назначению подразделяются на:
отопительные - для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;
отопительно-производственные - для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и для технологического теплоснабжения;
производственные - для технологического теплоснабжения.

Все имеющиеся производственные котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся ко второй категории

Производственная котельная является источником тепловой энергии для обеспечения собственных производств и потребителей тепла на собственные хозяйственно - бытовые и технологические нужды.

Объекты жилищного сектора, а также административно - коммунального назначения к производственной котельной не подключены.

Перспективной схемой развития муниципального образования на перспективу до 2033 года строительство теплосетей от производственных котельных и перевод их в разряд отопительно-производственных не предусмотрено

Котельные предприятий, которые выносятся с существующих территорий подлежат реконструкции.

Реконструкция включает замену оборудования и автоматизацию с погодным регулированием. Необходимо переоборудовать имеющиеся паровые котельные с заменой котлов на водогрейные, т.к. нагрузка по пару практически не востребована.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					10

б) Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Четкого функционального зонирования не наблюдается.

Основная застройка сегодня представлена преимущественно индивидуальными домами с индивидуальными источниками теплоснабжения.

Жилищный фонд индивидуально-определенных зданий составляет 60,6 % площади всего жилищного фонда города. В качестве топлива используется природный газ, жидкое топливо, твердое топливо - уголь и отходы мебельного производства. В перспективе до 2033 года зона малоэтажной застройки с индивидуальными источниками теплоснабжения увеличится на 22%.

Жилые районы одноэтажной застройки обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепла.

Индивидуальные (автономные) источники теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

- серьезное снижение надежности теплоснабжения;
- эксплуатация источников теплоснабжения жильцами;
- не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);
- зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;
- отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям

Несмотря на вышеуказанные недостатки индивидуального теплоснабжения, для жилой застройки с плотностью населения до 180 человек на 1 кв. км в настоящее время альтернативы ему нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					11

Глава 1.часть 2.Источники тепловой энергии

а) Структура основного оборудования.

Схема теплоснабжения разрабатывается с целью надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимальном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза градостроительного развития до 2033 года

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется централизованно от котельных с разной балансовой принадлежностью и децентрализованно от мелких котельных и индивидуальных источников тепла

Основное теплогенерирующее оборудование котельных - водогрейные котлы (водотрубные и жаротрубные).

Маломощные котельные муниципального образования оснащены напольными и настенными котлами газовыми котлами.

На большинстве котельных водоподготовки нет.

Подробные характеристики существующих котельных освещены в приложении 5.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
								Лист
								12
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			

б) Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Теплофикация это централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Термодинамическая эффективность производства электроэнергии по теплофикационному циклу обусловлена исключением отвода тепла в окружающую среду, неизбежного при производстве электроэнергии по конденсационному циклу.

Ввиду отсутствия в настоящее время в рассматриваемой территории поселения теплоэлектроцентрали, а также в перспективе на ближайшие 18 лет, вопрос не рассматривается

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									13
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Ограничение и отключение потребителей тепловой энергии применяются при возникновении недостатка тепловой мощности, энергии и топлива на районных котельных, а также при недостаточном гидравлическом напоре в сети по причине выхода из строя сетевых насосов, во избежание недопустимых условий работы оборудования, для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей, а также снижение расхода сетевой воды в подающем теплофикационном трубопроводе определяется дефицитом мощности или недостатком топлива на районных котельных, от которых питаются потребители. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей сетевой воде (количество и параметры) устанавливает энергоснабжающая организация.

Графики ограничения тепловой нагрузки (Гкал/час, т/час) и отпуск тепла (Гкал) в горячей воде, вводимые при недостатке тепловой мощности или топлива, разрабатываются в нескольких вариантах с разбивкой величин снижаемой мощности по ограничению, их очередность в зависимости от сложившихся условий.

В графиках ограничения по нагрузке и по тепловой энергии указываются параметры по каждому виду теплоносителя.

Графики отключения потребителей от теплофикационных трубопроводов вводятся при явной угрозе возникновения аварии или возникшей аварии на районных котельных или в тепловых сетях, когда нет времени вводить в действие графики ограничения нагрузки потребителей. Очередность отключения потребителей по мощности устанавливается энергоснабжающей организацией в зависимости от местных условий.

Потребители располагаются в графиках ограничений и отключений в порядке их ответственности и народнохозяйственного значения, сначала наименее ответственные, затем наиболее ответственные.

Ограничения тепловой мощности проектируемой котельной могут возникнуть по условиям соблюдения экологических норм в данном месте территории размещения проектируемого источника тепловой энергии.

До начала отопительного периода должны составляться графики ограничений и отключений абонентов, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций и длительного и глубокого нарушения гидравлического и теплового режимов предотвращение их развития, недопущение систем теплоснабжения, своевременное введение аварийных режимов.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					14

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

Собственные нужды котельной - это количество тепловой энергии, расходуемое в котельной: на отопление здания котельной, на продувку котлов, на ХВО, на хозяйственно-бытовые нужды, для нужд мазутного хозяйства и на прочие технологические нужды.

Расход тепла на собственные нужды котельной определяется расчетным или опытным путем. (Расчет проводится согласно разделу 3 «Методических указаний по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий».

Общий расход теплоты на собственные нужды котельной определяется как сумма расходов теплоты (пара) на отдельные элементы затрат:

- потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;
- расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;
- расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;
- расход теплоты на бытовые нужды персонала;
- прочие.

При расчетах собственные нужды котлов отнесены к статье нужд котельной, при этом принимается к.п.д. котла брутто.

Доля теплоты на собственные нужды котельной определяется по формуле: $K_{сн} = Q_{сн} / Q_{выр}$.

Потери теплоты при растопке водогрейных котлов принимаются равными 0,9 аккумулирующей способности обмуровки.

Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									15
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

Таблица 2.1 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто (Существующие котельные Существующее положение)

Объект	Установленная мощность, Гкал/час	Подключённая нагрузка	Выработка, Гкал/год	Собственные нужды Гкал/год	Потери в сети Гкал/год	Полезный отпуск, Гкал/год
1	2	3	4	5	6	7
Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова; 4 кот. КС мощностью 0,7 МВт	2,41	0,37	779,45	17,37	198,66	563,42
Котельная 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	1,2	0,26	556,15	12,4	180,58	363,17
Котельная 3 (№ 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Мира; 2 кот. Супер А мощностью 0,9 МВт	1,55	0,58	1227,29	27,36	20,95	1178,99
Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	1,2	0,18	379,19	8,45	63,8	306,94
Котельная 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Пионерская; 4 кот. Братск мощностью 0,99 МВт 3 кот. Е 1/9 мощностью 0,7 МВт	5,21	1,13	2390,6	53,29	424,71	1912,6
Котельная 6 (№ 14) Отрадненское СП х Садовый ул Школьная; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	1,2	0,31	659,37	14,7	110,12	534,55
Котельная 7 (№ 16) Отрадненское СП ст Отрадная ул Урупская; 2 кот. Факел мощностью 1 МВт	1,72	0,34	724,68	16,15	57,26	651,26
Котельная 8 (УСЗН "Долгожитель") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская; 2 кот. Житомир мощностью 0,04 МВт	0,07	0,06	130,61	2,91		127,7
Котельная 9 (ГУ СОКК "Берег надежды") Отрадненское СП ст Отрадная ул Овражная; 2 кот. Дон мощностью 0,2 МВт	0,34	0,33	684,65	15,26	0,85	668,54
Котельная 10 (ГУ СОКК "Лазорик") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская; 1 кот. Житомир мощностью 0,045 МВт 1 кот. Сигнал	0,07	0,07	141,14	3,15	2,05	135,95

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

мощностью 0,04 МВт						
Котельная 11 (МРДБ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная; 1 кот. АОГВ мощностью 0,029 МВт	0,02	0,02	46,35	1,03		45,31
Котельная 12 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отрадненское СП ст Отрадная ул Северная; 1 кот. Житомир мощностью 0,0225 МВт 1 кот. КС мощностью 0,0375 МВт	0,05	0,05	94,8	2,11		92,69
Котельная 13 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова; 2 кот. КС мощностью 0,016 МВт	0,03	0,03	52,67	1,17	7,34	44,15
Котельная 14 (ЦДТ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская; 2 кот. Сигнал мощностью 0,1 МВт	0,17	0,13	278,07	6,2	0,84	271,04
Котельная 15 (МБДОУ № 4 (1)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Восточная; 12 кот. _ мощностью 0,015 МВт	0,15	0,13	269,65	6,01	0,79	262,85
Котельная 16 (МБДОУ № 5) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная; 2 кот. КСУВ мощностью 0,1 МВт	0,17	0,17	353,91	7,89	10,05	335,97
Котельная 17 (МБДОУ № 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Юбилейная; 2 кот. ИШМА мощностью 0,1 МВт	0,17	0,16	337,06	7,51	4,92	324,62

Таблица 2.2 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто (Существующие и Проектируемые котельные на расчётный период)

Объект	Планируемый год внедрения	Установленная мощность, Гкал/час	Подключённая нагрузка Гкал/час	Собственные нужды Гкал/год	Потери в сети Гкал/год	Полезный отпуск, Гкал/год
1	2	3	4	5	6	7

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									17
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата				

Отради												
	Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова 2 кот. _ мощностью 0,25 МВт	2033	0,43	0,37	17,38	44,37	717,7					
	Котельная 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная 2 кот. _ мощностью 0,25 МВт	2033	0,29	0,26	12,4	31,38	512,37					
	Котельная 3 (№ 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Мира 2 кот. _ мощностью 0,9 МВт	2033	1,55	1,49	70	62,99	3007,12					
	Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова 2 кот. _ мощностью 0,11 МВт	2033	0,19	0,18	8,45	13,95	356,79					
	Котельная 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Пионерская 2 кот. _ мощностью 1,5 МВт 1 кот. _ мощностью 0,8 МВт	2033	3,27	2,13	100,2	206,43	4188,49					
	Котельная 6 (№ 14) Отрадненское СП х Садовый ул Школьная 2 кот. _ мощностью 0,2 МВт	2033	0,34	0,31	14,69	79,23	565,45					
	Котельная 7 (№ 16) Отрадненское СП ст Отрадная ул Урупская 2 кот. _ мощностью 0,22 МВт	2033	0,38	0,34	16,16	45,75	662,77					
	Котельная 8 (УСЗН "Долгожитель") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская 2 кот. _ мощностью 0,04 МВт	2033	0,07	0,06	2,91		127,7					
	Котельная 9 (ГУ СОКК "Берег надежды") Отрадненское СП ст Отрадная ул Овражная 2 кот. _ мощностью 0,2 МВт	2033	0,34	0,33	15,25	0,96	668,44					
	Котельная 10 (ГУ СОКК "Лазорик") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская 2 кот. _ мощностью 0,04 МВт	2033	0,07	0,07	3,15	1,73	136,26					
	Котельная 11 (МРДБ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная 2 кот. _ мощностью 0,015 МВт	2033	0,03	0,02	1,04		45,31					
	Котельная 12 (МОУ СОШ № 16 филиал)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Северная 2 кот. _ мощностью 0,03 МВт	2033	0,05	0,05	2,11	1,33	91,36					
	Котельная 13 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова 2 кот. _ мощностью 0,015 МВт	2033	0,03	0,03	1,18	4,24	47,25					
	Котельная 14 (ЦДТ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская 2 кот. _ мощностью 0,08 МВт	2033	0,14	0,13	6,19	0,88	271					
Котельная 15 (МБДОУ № 4 (1)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Восточная 2 кот. _ мощностью 0,08 МВт	2033	0,14	0,13	6,02	7,18	256,45						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата							Лист
												18

Котельная 16 (МБДОУ № 5) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная 2 кот. _ мощностью 0,1 МВт	2033	0,17	0,17	7,88	10,89	335,14
Котельная 17 (МБДОУ № 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Юбилейная 2 кот. _ мощностью 0,1 МВт	2033	0,17	0,16	7,52	5,27	324,27
Котельная 18 (1п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,4 МВт	2033	0,69	0,53	25,13	6,88	1095,3
Котельная 19 (2п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,3 МВт	2033	0,52	0,34	15,87		696,11
Котельная 20 (3п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,17 МВт	2033	0,29	0,26	12,47	14,33	532,62
Котельная 21 (4п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,4 МВт	2033	0,69	0,52	24,48	22,13	1051,03
Котельная 22 (5п) Отрадненское СП ст Отрадная 3 кот. _ мощностью 0,7 МВт	2033	1,81	1,56	73,46	28,85	3192,74
Котельная 23 (6п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,7 МВт	2033	1,2	0,98	46,2	16,33	2009,85
Котельная 24 (7п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,11 МВт	2033	0,19	0,17	7,79	5,83	336,02
Котельная 25 (8п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,11 МВт	2033	0,19	0,17	7,79	5,83	336,02
Котельная 26 (9п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,17 МВт	2033	0,29	0,26	12,18	5,93	528,58
Котельная 27 (10п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,18 МВт	2033	0,31	0,28	13,13		575,94
Котельная 28 (11п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,11	2033	0,19	0,17	7,79	5,83	336,02
Котельная 29 (12п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,13 МВт	2033	0,22	0,2	9,45		414,35
Котельная 30 (13п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,13 МВт	2033	0,22	0,2	9,45	5,83	408,52
Котельная 31 (14п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,17 МВт	2033	0,29	0,26	12,47	7,55	539,4
Котельная 32 (15п) Отрадненское СП х Отрадо-Солдатский 2 кот. _ мощностью 0,09 МВт	2033	0,15	0,14	6,61		290,05

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

д) Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Ввиду отсутствия в настоящее время и в ближайшей перспективе до 18 лет теплофикационного оборудования,(определение «теплофикация» см. глава 1 часть 2 пункт б), вопрос не рассматривается

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									20
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).

Схема выдачи тепловой мощности от источника включает в себя проложенные и вновь прокладываемые трубопроводы тепловой сети.

При выдаче тепловой мощности котельной в двухтрубную тепловую сеть на нужды отопления потребителей, сетевая вода от котлов подаётся непосредственно в трубопроводы сети.

В четырёхтрубную тепловую сеть вода на ГВС подаётся от блока водоводяных теплообменников.

Теплофикационных установок в системе теплоснабжения рассматриваемого муниципального образования в настоящее время и в ближайшей перспективе нет.

В дальнейшем, при решении реконструкции существующих котельных в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и при строительстве новых котельных с когенерацией, проектом должна быть разработана схема выдачи тепловой и электрической мощности.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата				21

ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Для регулирования отпуска тепловой энергии потребителям применяются два способа:

- регулирование температуры прямой сетевой воды регулированием теплопроизводительности каскада водогрейных котлов, при этом часть котлов выделена на горячее водоснабжение
- регулирование температуры прямой сетевой воды регулированием величины подмешивания обратной сетевой воды.

Температура прямой сетевой воды изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с температурным графиком.

Температурный график подающего трубопровода тепловой сети отопления - это зависимость температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть производителем тепла, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его в трубопроводе подачи тепловой сети должен производитель тепла.


Температурный график теплоносителя в обратном трубопроводе – это зависимость температуры возвращаемой в тепловую сеть потребителем тепловой энергии, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его должен потребитель. Т.е. температура теплоносителя – это функция аргументом, т.е. независимой переменной которой является температура наружного воздуха.

Ввиду отсутствия у потребителей центральных и индивидуальных тепловых пунктов, в которых происходит нагрев воды на ГВС, срезка температурного графика отсутствует.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата				22

Температура наружного воздуха. градС	Температура прямой сетевой воды, градС	Температура обратной сетевой воды, градС
8	44,6	37,6
5	51,0	41,9
0	61,2	48,7
-5	71,0	55,0
-10	80,4	60,9
-15	89,6	66,6
-18	95,0	70,0

Температурный гра ик центрального качественного регулирования

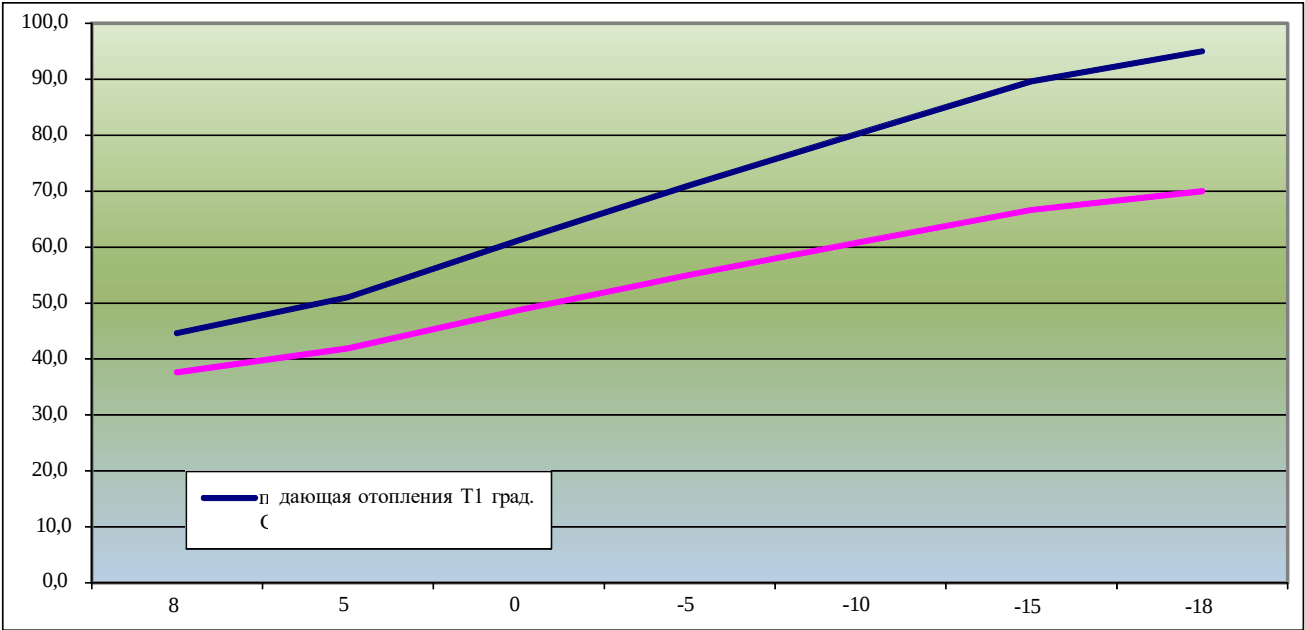

подающая отоплеия T1 град. С

обратная отопления T2 град. С

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		Лист
							23

Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

3) Среднегодовая нагрузка оборудования.


Отопительный период составляет в среднем 153 суток, а период стояния температур выше 0 градусов, при котором нагрузка котлов менее 50% - 144 с половиной суток. Или 94,1 % отопительного периода. Только 5,9 % отопительного периода котельные загружены более, чем наполовину. Такой непродолжительный период приводит к низкому коэффициенту использования оборудования котельных и тепловых сетей

Климатический фактор ранее никогда не учитывался при проектировании систем теплоснабжения городов, что и приводит к неэффективности централизованного теплоснабжения при увеличении стоимости топлива.

Графики тепловой загруженности

Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова

Тв, °С	Qов, ОВ, Гкал/ч	Qгвс, ГВС, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Гкал/ч	Установленная мощность, Гкал/ч
-18	0,37		0,37	2,41
-15	0,34		0,34	2,41
-12	0,31		0,31	2,41
-9	0,28		0,28	2,41
-5	0,24		0,24	2,41
-2	0,21		0,21	2,41
2	0,16		0,16	2,41
5	0,13		0,13	2,41
8	0,10		0,10	2,41

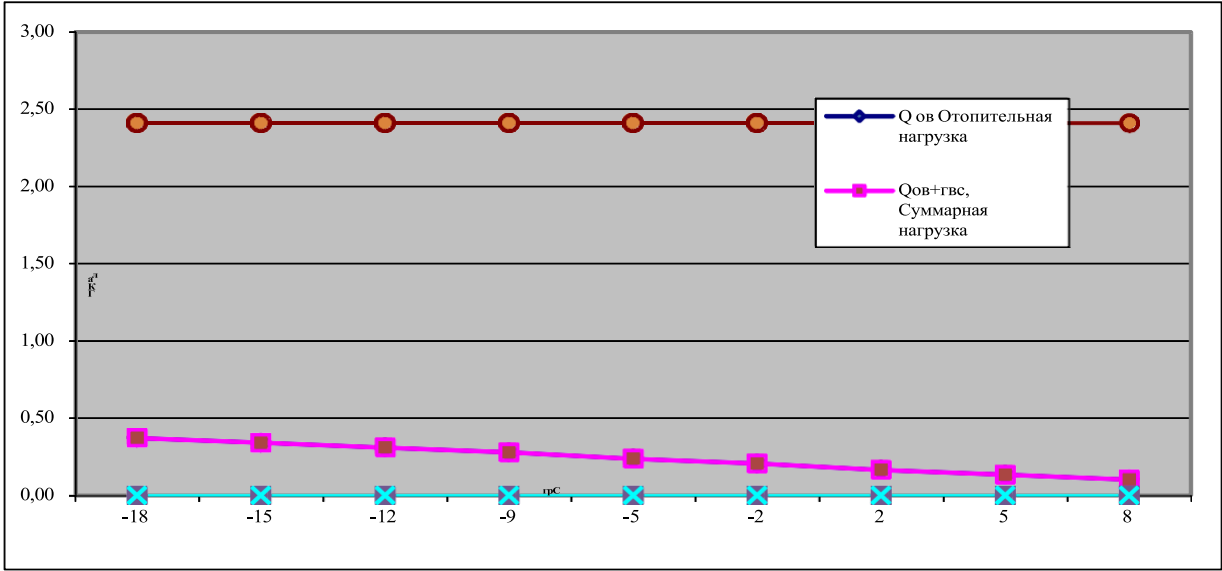


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Графики тепловой загрузки

Котельная 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная

Тв, °С	Qов, ОВ, Гкал/ч	Qгвс, ГВС, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Гкал/ч	Установленная мощность, Гкал/ч
-18	0,26		0,26	1,20
-15	0,24		0,24	1,20
-12	0,22		0,22	1,20
-9	0,20		0,20	1,20
-5	0,17		0,17	1,20
-2	0,15		0,15	1,20
2	0,12		0,12	1,20
5	0,10		0,10	1,20
8	0,07		0,07	1,20

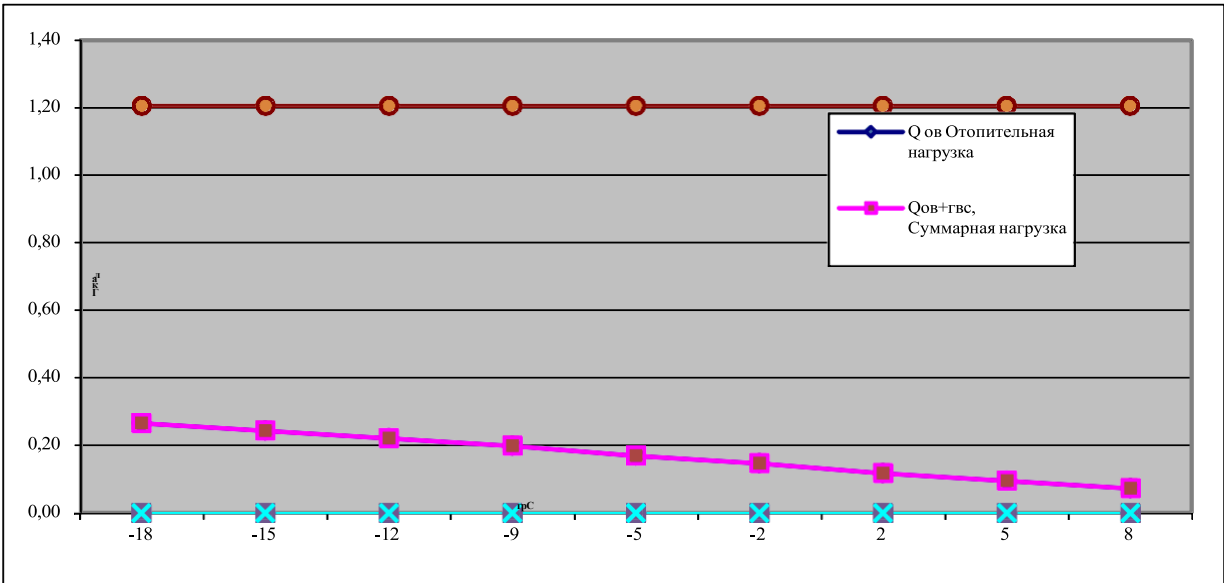


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Изм. № подл.					
Подпись и дата					
Взам. инв. №					

Графики тепловой загрузки

Котельная 3 (№ 7) Отраденское СП ст Отрадная ул Мира

Тв, °С	Qов, ОВ, Гкал/ч	Qгвс, ГВС, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Гкал/ч	Установленная мощность, Гкал/ч
-18	0,50	0,08	0,58	1,55
-15	0,46	0,08	0,54	1,55
-12	0,42	0,08	0,50	1,55
-9	0,38	0,08	0,46	1,55
-5	0,32	0,08	0,40	1,55
-2	0,28	0,08	0,36	1,55
2	0,22	0,08	0,30	1,55
5	0,18	0,08	0,26	1,55
8	0,14	0,08	0,22	1,55

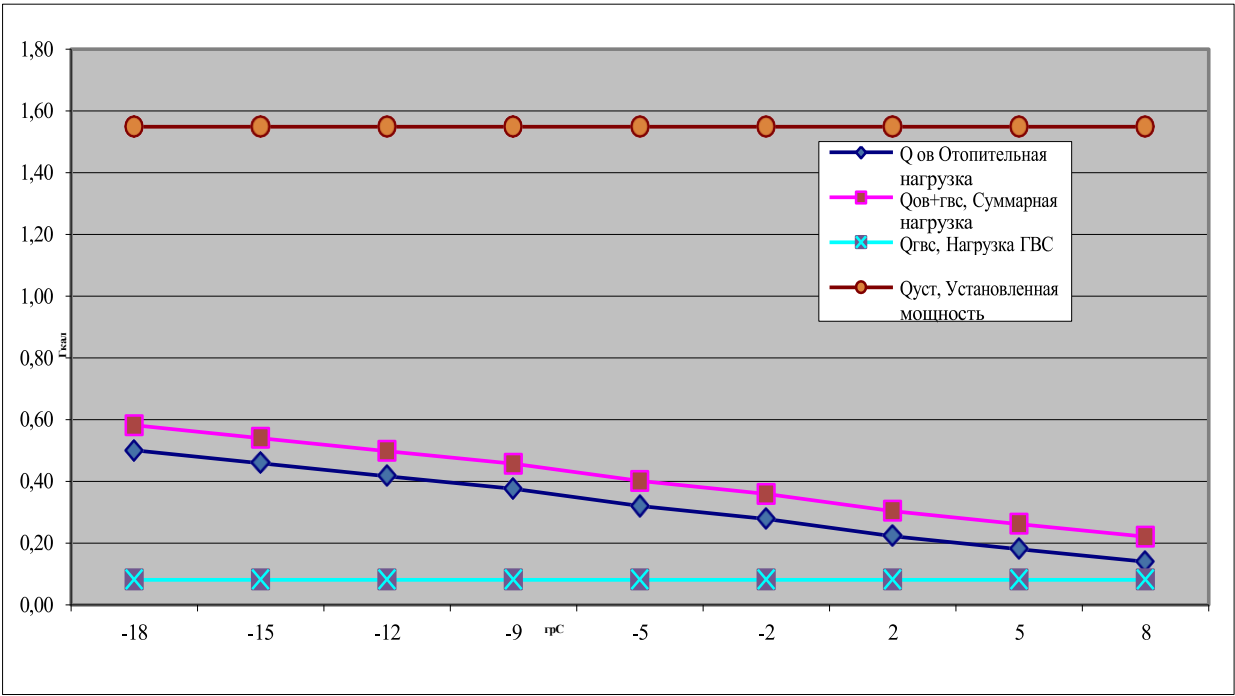


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата

Графики тепловой загрузки

Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова

Тв, °С	Qов, ОВ, Гкал/ч	Qгвс, ГВС, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Гкал/ч	Установленная мощность, Гкал/ч
-18	0,18		0,18	1,20
-15	0,17		0,17	1,20
-12	0,15		0,15	1,20
-9	0,14		0,14	1,20
-5	0,12		0,12	1,20
-2	0,10		0,10	1,20
2	0,08		0,08	1,20
5	0,07		0,07	1,20
8	0,05		0,05	1,20

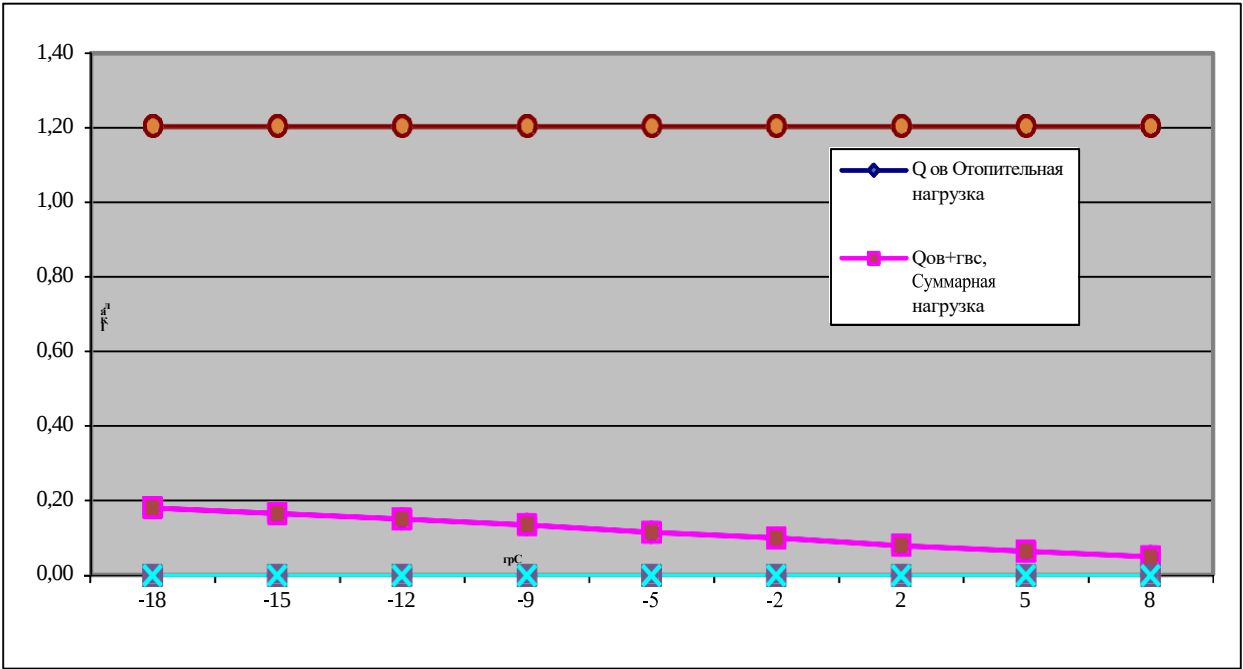


Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	
Изм.	Кол.уч.
Лист	№док
Подп.	Дата

Графики тепловой загрузки

Котельная 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Пионерская

Тв, °С	Qов, ОВ, Гкал/ч	Qгвс, ГВС, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Гкал/ч	Установленная мощность, Гкал/ч
-18	1,04	0,09	1,13	5,21
-15	0,95	0,09	1,05	5,21
-12	0,87	0,09	0,96	5,21
-9	0,78	0,09	0,87	5,21
-5	0,67	0,09	0,76	5,21
-2	0,58	0,09	0,67	5,21
2	0,46	0,09	0,55	5,21
5	0,38	0,09	0,47	5,21
8	0,29	0,09	0,38	5,21

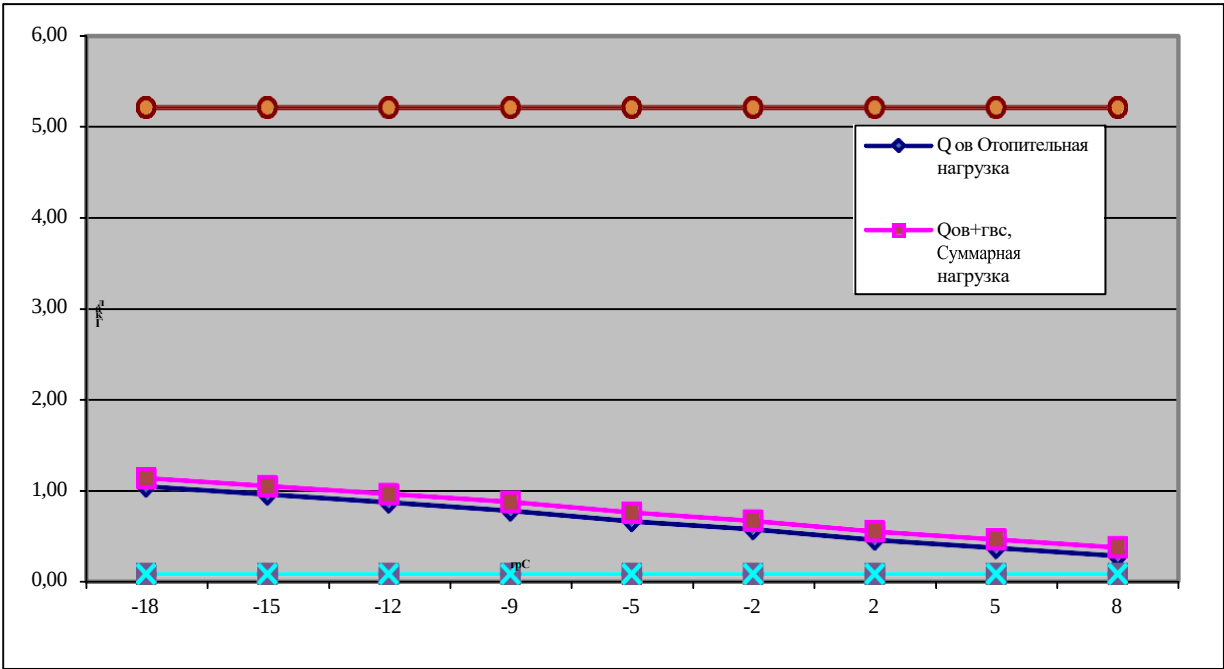


Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Графики тепловой загрузки

Котельная 6 (№ 14) Отраденское СП х Садовый ул Школьная

$T_{в},$ $^{\circ}C$	$Q_{ов}, ОВ, Гкал/ч$	$Q_{гвс}, ГВС, Гкал/ч$	Подсоединённая нагрузка, Гкал/ч	Установленная мощность, Гкал/ч
-18	0,31		0,31	1,20
-15	0,29		0,29	1,20
-12	0,26		0,26	1,20
-9	0,23		0,23	1,20
-5	0,20		0,20	1,20
-2	0,17		0,17	1,20
2	0,14		0,14	1,20
5	0,11		0,11	1,20
8	0,09		0,09	1,20

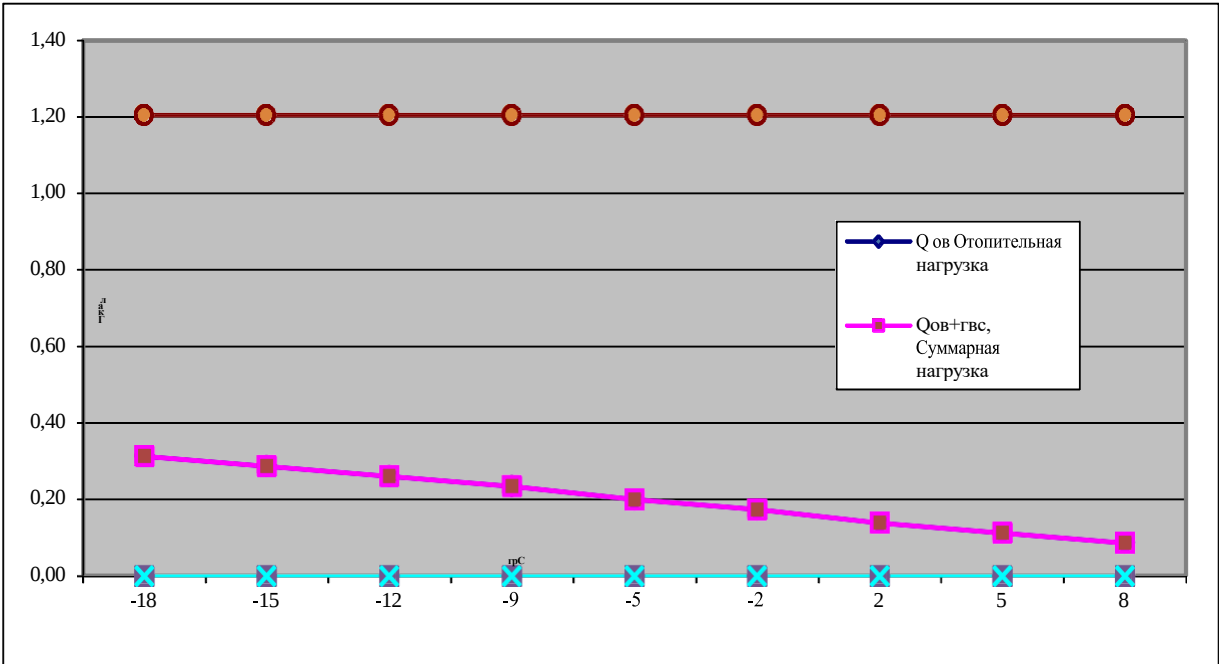


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата

Графики тепловой загрузки

Котельная 7 (№ 16) Отраденское СП ст Отрадная ул Урупская

$T_{в},$ $^{\circ}\text{C}$	$Q_{ов}, \text{ОВ}, \text{Гкал/ч}$	$Q_{гвс}, \text{ГВС}, \text{Гкал/ч}$	Подсоединённая нагрузка, Гкал/ч	Установленная мощность, Гкал/ч
-18	0,34		0,34	1,72
-15	0,32		0,32	1,72
-12	0,29		0,29	1,72
-9	0,26		0,26	1,72
-5	0,22		0,22	1,72
-2	0,19		0,19	1,72
2	0,15		0,15	1,72
5	0,12		0,12	1,72
8	0,10		0,10	1,72

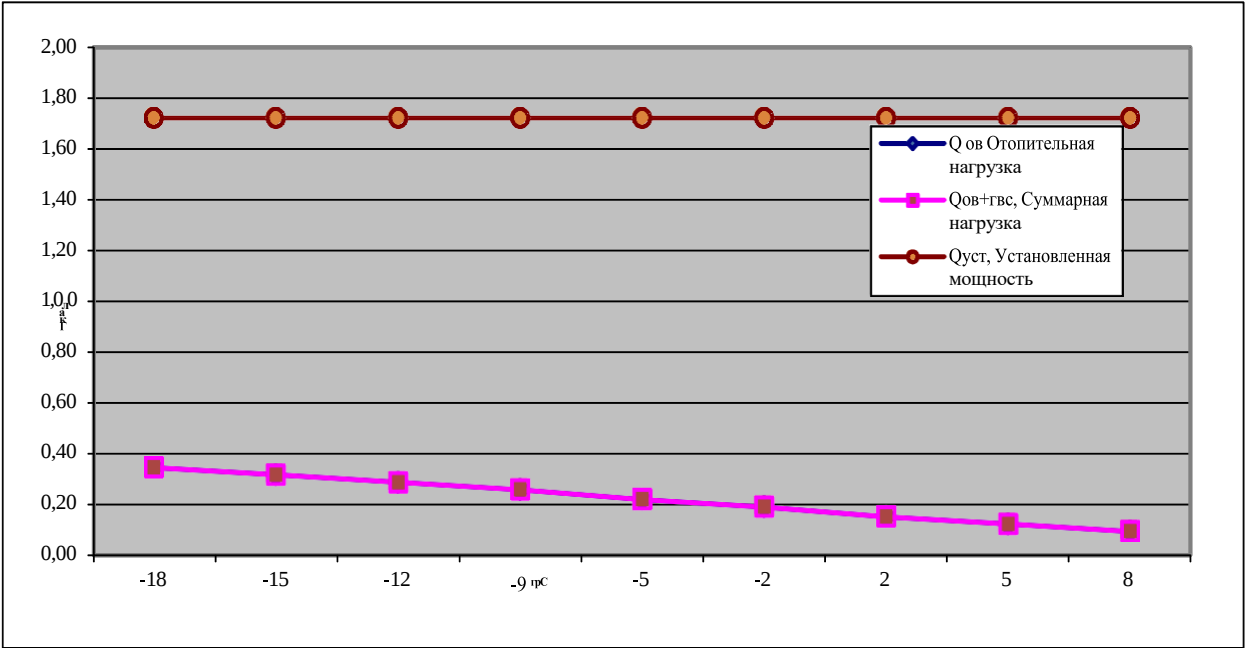


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм. № подл.					
Подпись и дата					
Взам. инв. №					

Графики тепловой загрузки

Котельная 8 (УСЗН "Долгожитель") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская

Тв, °С	Qов, ОВ, Гкал/ч	Qгвс, ГВС, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Гкал/ч	Установленная мощность, Гкал/ч
-18	0,06		0,06	0,07
-15	0,06		0,06	0,07
-12	0,05		0,05	0,07
-9	0,05		0,05	0,07
-5	0,04		0,04	0,07
-2	0,03		0,03	0,07
2	0,03		0,03	0,07
5	0,02		0,02	0,07
8	0,02		0,02	0,07

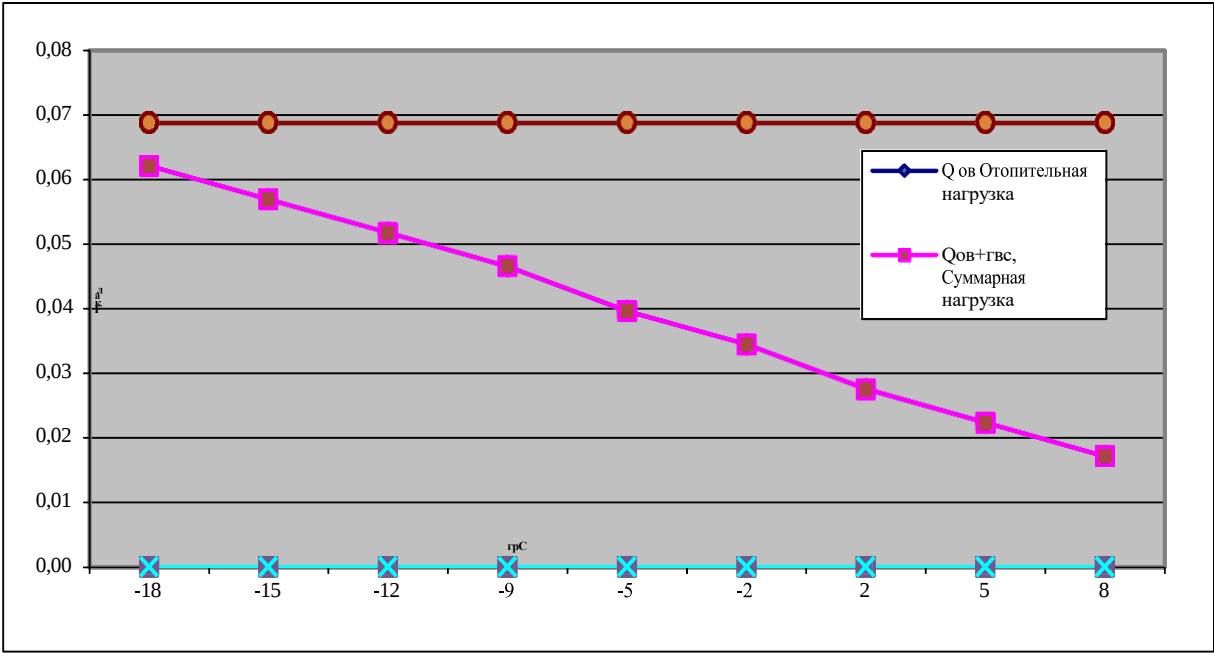


Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	
Изм.	Кол.уч.
Лист	№док
Подп.	Дата

Графики тепловой загрузки

Котельная 9 (ГУ СОКК " Берег надежды") Отрадненское СП ст Отрадная ул Овражная

Тв, °С	Qов, ОВ, Гкал/ч	Qгвс, ГВС, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Гкал/ч	Установленная мощность, Гкал/ч
-18	0,33		0,33	0,34
-15	0,30		0,30	0,34
-12	0,27		0,27	0,34
-9	0,24		0,24	0,34
-5	0,21		0,21	0,34
-2	0,18		0,18	0,34
2	0,14		0,14	0,34
5	0,12		0,12	0,34
8	0,09		0,09	0,34

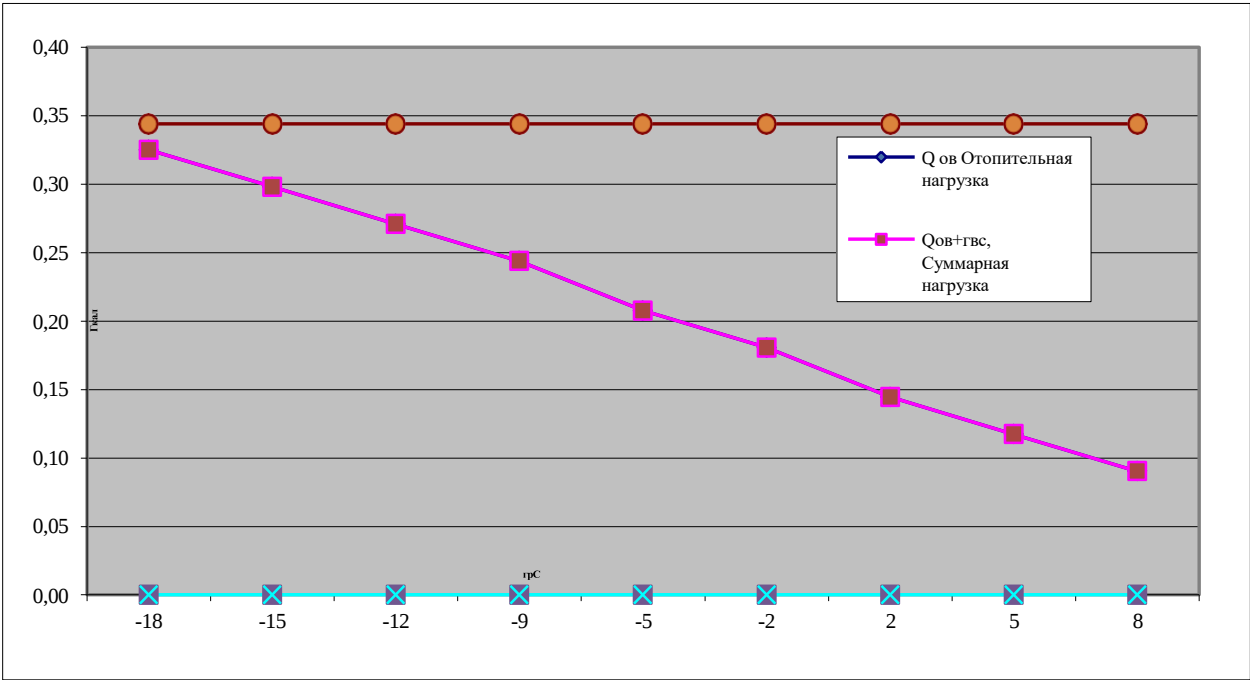


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

Графики тепловой загрузки

Котельная 10 (ГУ СОКК "Лазорик") Отраденское СП ст Отрадная ул Первомайская

Тв, °C	Qов, ОВ, Гкал/ч	Qгвс, ГВС, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Гкал/ч	Установленная мощность, Гкал/ч
-18	0,07		0,07	0,07
-15	0,06		0,06	0,07
-12	0,06		0,06	0,07
-9	0,05		0,05	0,07
-5	0,04		0,04	0,07
-2	0,04		0,04	0,07
2	0,03		0,03	0,07
5	0,02		0,02	0,07
8	0,02		0,02	0,07

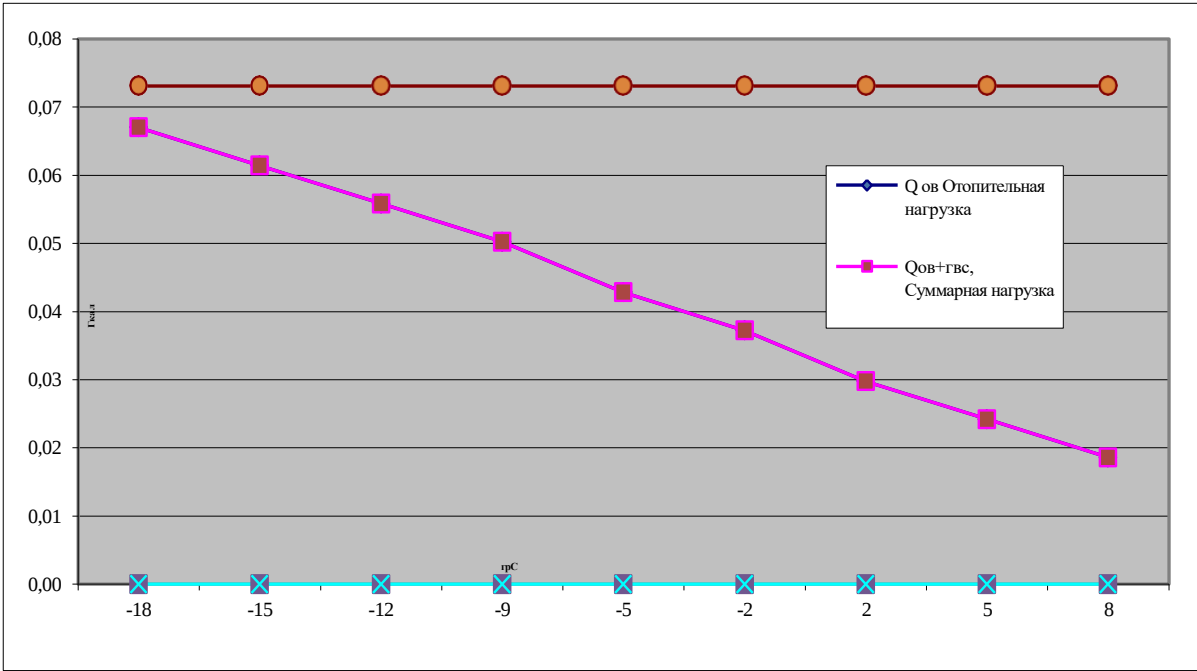


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата

Графики тепловой загрузки

Котельная 11 (МРДБ) Отраденское СП ст Отрадная ул Красная

$T_{в},$ $^{\circ}C$	$Q_{ов}, ОВ, Гкал/ч$	$Q_{гвс}, ГВС, Гкал/ч$	Подсоединённая нагрузка, Гкал/ч	Установленная мощность, Гкал/ч
-18	0,02		0,02	0,02
-15	0,02		0,02	0,02
-12	0,02		0,02	0,02
-9	0,02		0,02	0,02
-5	0,01		0,01	0,02
-2	0,01		0,01	0,02
2	0,01		0,01	0,02
5	0,01		0,01	0,02
8	0,01		0,01	0,02

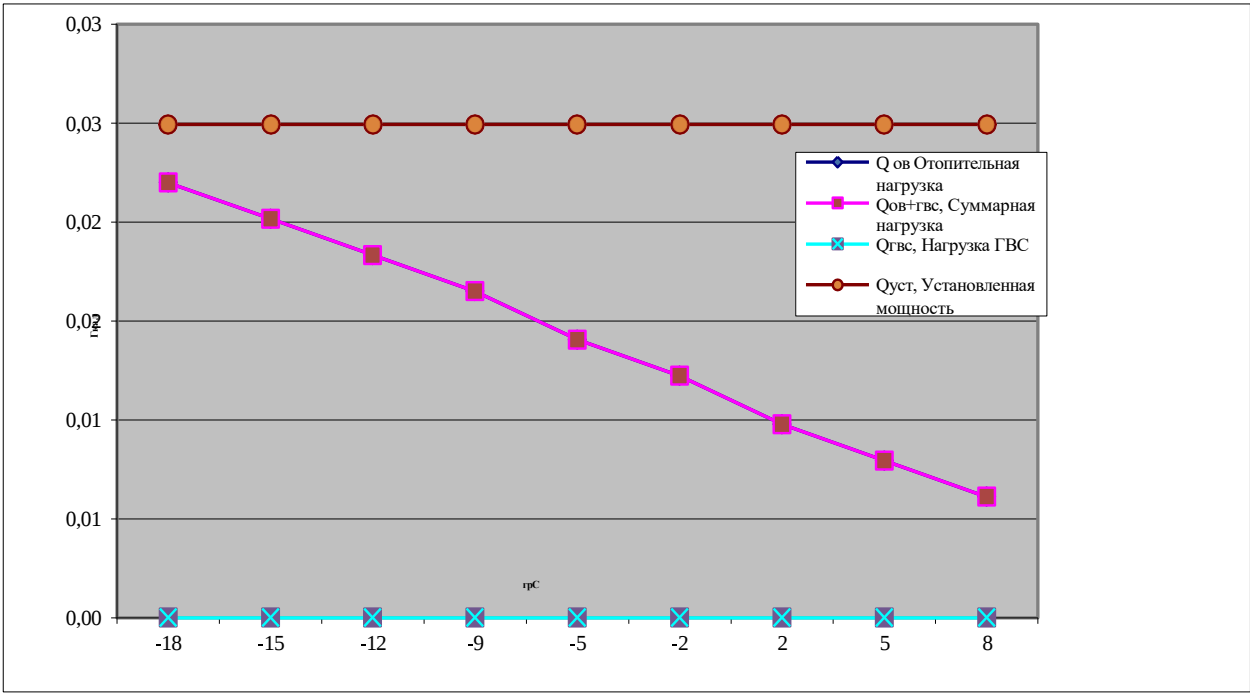


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата

Графики тепловой загрузки

Котельная 12 (МОУ СОШ № 16 филиал)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Северная

Тв, °С	Qов, ОВ, Гкал/ч	Qгвс, ГВС, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Гкал/ч	Установленная мощность, Гкал/ч
-18	0,05		0,05	0,05
-15	0,04		0,04	0,05
-12	0,04		0,04	0,05
-9	0,03		0,03	0,05
-5	0,03		0,03	0,05
-2	0,03		0,03	0,05
2	0,02		0,02	0,05
5	0,02		0,02	0,05
8	0,01		0,01	0,05

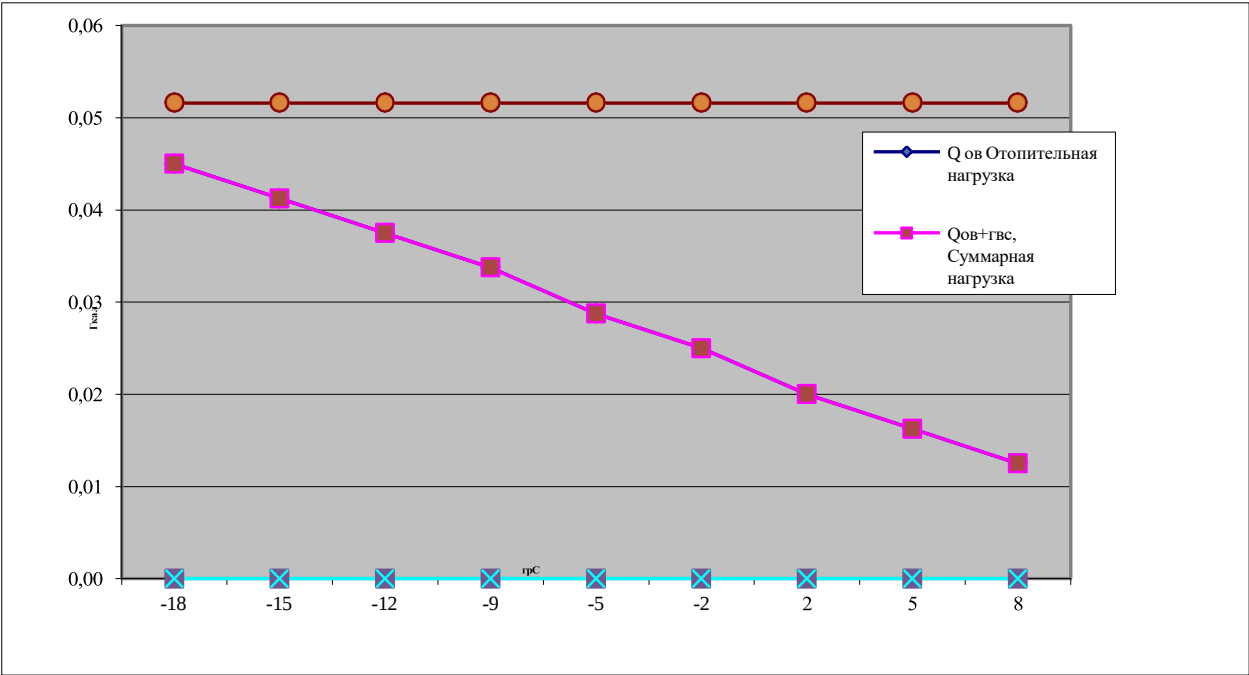


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист
№док	Подп.	Дата

Графики тепловой загрузки

Котельная 13 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова

Тв, °С	Qов, ОВ, Гкал/ч	Qгвс, ГВС, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Гкал/ч	Установленная мощность, Гкал/ч
-18	0,03		0,03	0,03
-15	0,02		0,02	0,03
-12	0,02		0,02	0,03
-9	0,02		0,02	0,03
-5	0,02		0,02	0,03
-2	0,01		0,01	0,03
2	0,01		0,01	0,03
5	0,01		0,01	0,03
8	0,01		0,01	0,03

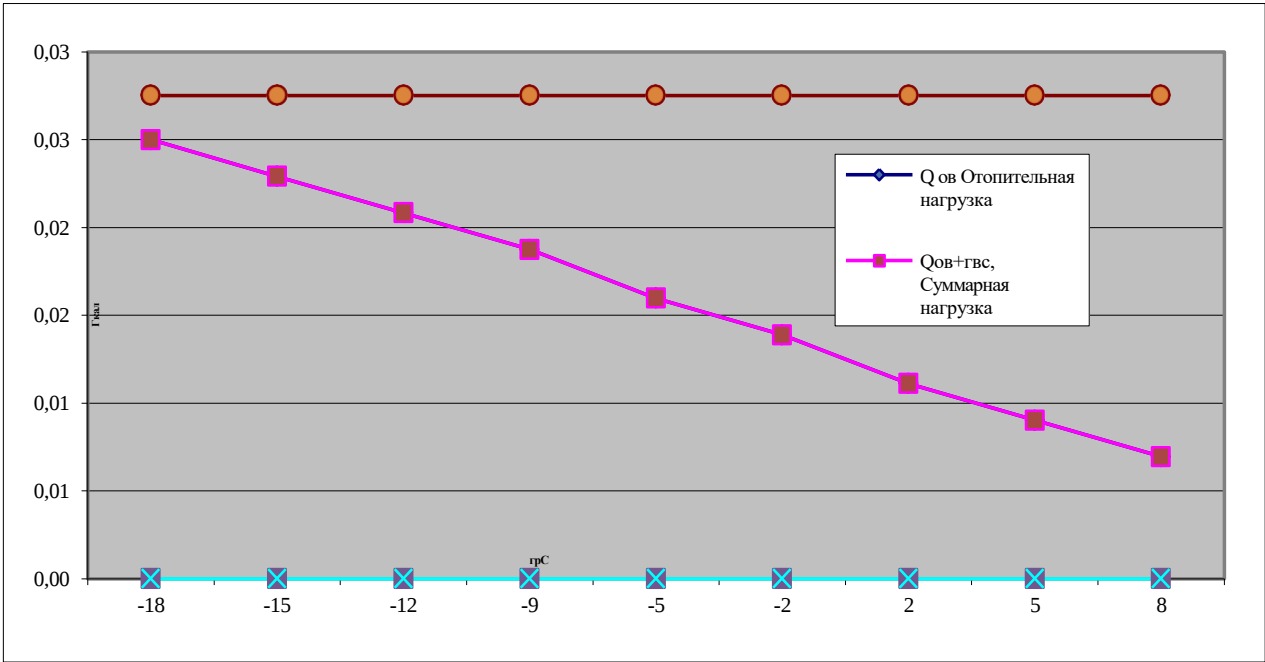


Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Графики тепловой загрузки

Котельная 14 (ЦДТ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская

Тв, °С	Qов, ОВ, Гкал/ч	Qгвс, ГВС, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Гкал/ч	Установленная мощность, Гкал/ч
-18	0,13		0,13	0,17
-15	0,12		0,12	0,17
-12	0,11		0,11	0,17
-9	0,10		0,10	0,17
-5	0,08		0,08	0,17
-2	0,07		0,07	0,17
2	0,06		0,06	0,17
5	0,05		0,05	0,17
8	0,04		0,04	0,17

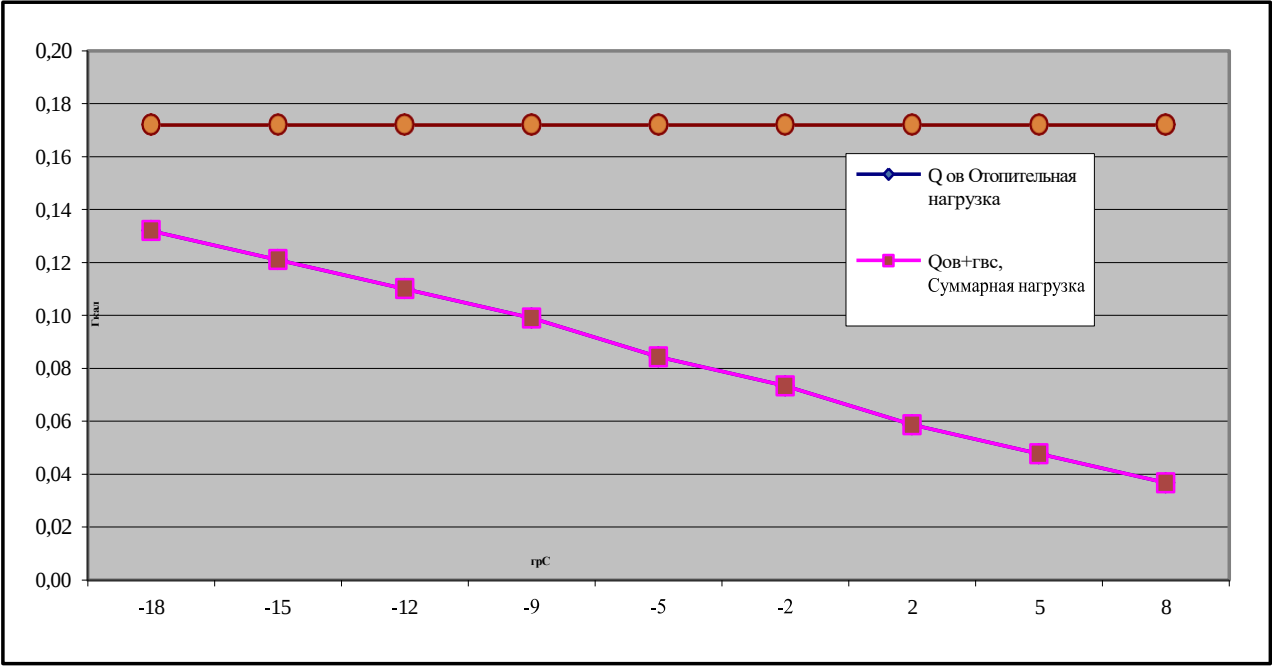


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата

Графики тепловой загрузки

Котельная 15 (МБДОУ № 4 (1)) Отраденское СП ст Отрадная ул Восточная

Тв, °С	Qов, ОВ, Гкал/ч	Qгвс, ГВС, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Гкал/ч	Установленная мощность, Гкал/ч
-18	0,13		0,13	0,15
-15	0,12		0,12	0,15
-12	0,11		0,11	0,15
-9	0,10		0,10	0,15
-5	0,08		0,08	0,15
-2	0,07		0,07	0,15
2	0,06		0,06	0,15
5	0,05		0,05	0,15
8	0,04		0,04	0,15

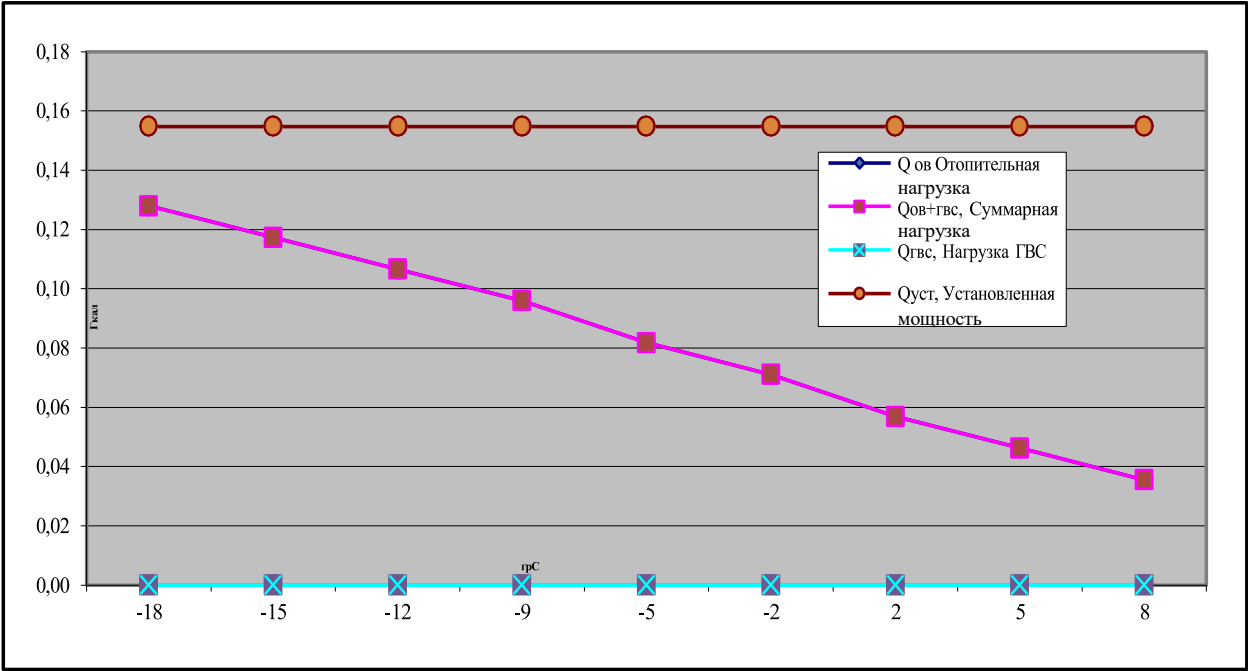


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

Графики тепловой загрузки

Котельная 16 (МБДОУ № 5) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная

Тв, °С	Qов, ОВ, Гкал/ч	Qгвс, ГВС, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Гкал/ч	Установленная мощность, Гкал/ч
-18	0,17		0,17	0,17
-15	0,15		0,15	0,17
-12	0,14		0,14	0,17
-9	0,13		0,13	0,17
-5	0,11		0,11	0,17
-2	0,09		0,09	0,17
2	0,07		0,07	0,17
5	0,06		0,06	0,17
8	0,05		0,05	0,17

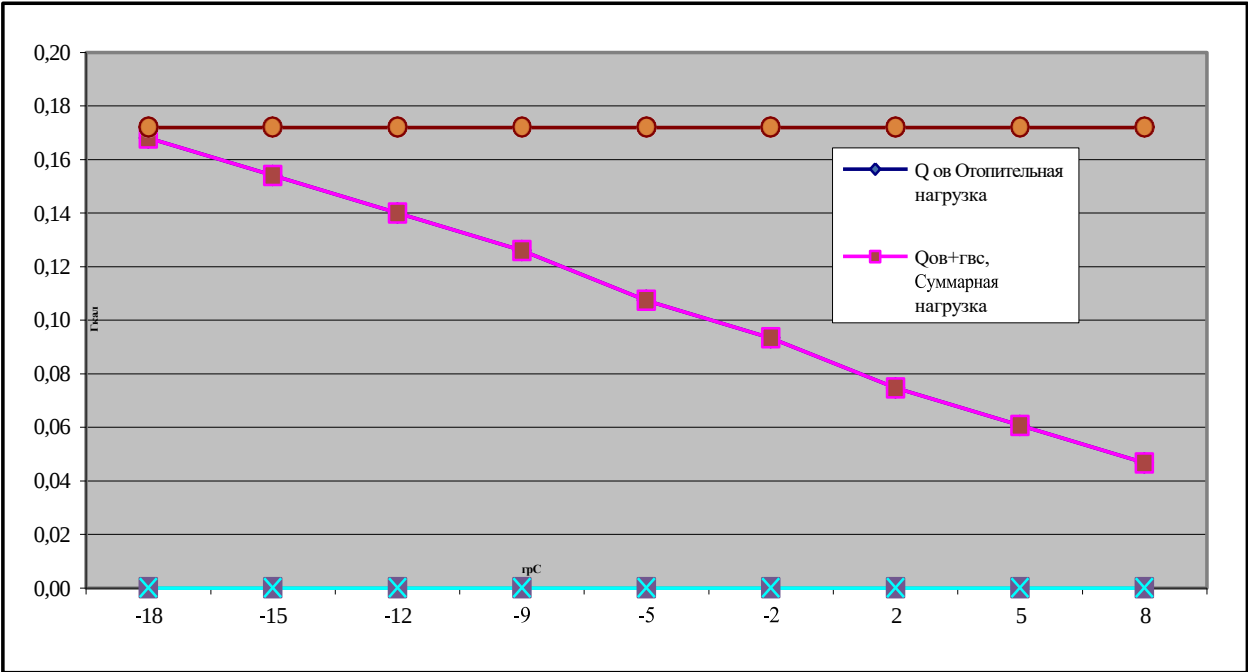


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

Графики тепловой загрузки

Котельная 17 (МБДОУ № 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Юбилейная

Тв, °С	Qов, ОВ, Гкал/ч	Qгвс, ГВС, Гкал/ч	Подсоединённая нагрузка, Гкал/ч	Установленная мощность, Гкал/ч
-18	0,16		0,16	0,17
-15	0,15		0,15	0,17
-12	0,13		0,13	0,17
-9	0,12		0,12	0,17
-5	0,10		0,10	0,17
-2	0,09		0,09	0,17
2	0,07		0,07	0,17
5	0,06		0,06	0,17
8	0,04		0,04	0,17

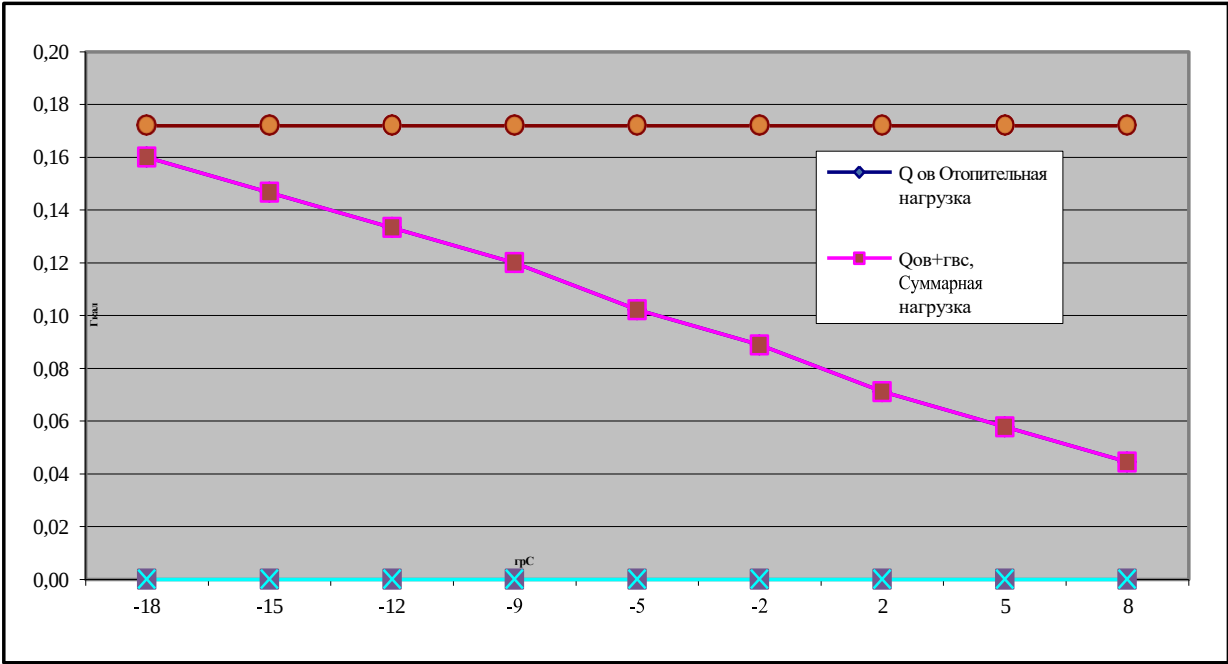

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист
№док	Подп.	Дата

и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Номенклатура теплосчетчиков, допущенных к применению в коммерческих узлах учета тепловой энергии, очень широка.

Для приборов учета тепловой энергии и теплоносителя принято краткое название – теплосчетчики. Теплосчетчик (ТС) состоит из двух основных функционально самостоятельных частей: тепловычислителя (ТВ) и датчиков (расхода, температуры и давления теплоносителя).

Тепловычислитель – это специализированное микропроцессорное устройство, предназначенное для обработки сигналов (аналоговых, импульсных или цифровых - в зависимости от типа применяемого датчика) от датчиков, преобразования их в цифровую форму, вычисления количества тепловой энергии в соответствии с принятым алгоритмом (определяемым схемой теплоснабжения), индикации и хранения (архивации) в энергонезависимой памяти прибора параметров теплопотребления.

Существуют различные способы измерения расхода теплоносителя (теплофикационной воды), например: электромагнитный, ультразвуковой, вихревой и прочие. По способу измерения расхода, реализованному в теплосчетчике, принято кратко называть теплосчетчик электромагнитным, ультразвуковым, вихревым и т.д.

В подавляющем большинстве теплосчетчиков выполняется измерение объемного расхода теплоносителя и последующее вычисление массового расхода на основе данных о температуре и плотности (температура измеряется, плотность вычисляется).

Учёт отпускаемого в тепловую сеть тепла производится счётчиками типа ТСК-7 с тепловычислителем ВКТ-7-03, установленными на выходе теплосети из котельных.

Теплосчетчик обеспечивает для каждой системы:

Измерение и индикацию:

тек. значений объемного G_v [м³/ч] и массового G_m [т/ч] расходов т/носителя;
тек. температур t [°C] теплоносителя в трубопроводах, на кот. установлены ТС;
текущего давления в трубопроводах P [МПа], на которых установлены ДИД.

Вычисление и индикацию:

текущей разности температур dt [°C] между подающим и обратным тр/пр.;

Вычисление, индикацию и накопление с нарастающим итогом:

потребленного количества теплоты (тепловой энергии) Q в [Гкал], [МВтч];
массы M [т] и объема V [м³] теплоносителя, протекшего по трубопроводам, на которых установлены ППР или ИП;

T_p – времени работы прибора при поданном питании в [ч:мин];

$T_{нараб}$ – времени работы прибора с нарастающим итогом [ч:мин];

$T_{ош}$ – времени работы прибора при наличии тех. Неиспр. (ТН) в [ч:мин];

$T:dt$, $T:G$, $T:G$ – времени работы отдельно по каждой нештатной ситуации (НС) в [ч:мин];

массы M [т] и V объема [м³] теплоносителя;

среднечасовых и среднесуточных значений температур t [°C];

среднечасовой и среднесуточной разности температур dt [°C] между T_1 и T_2 ;

часовых и суточных измеряемых среднеарифметических значений давления в трубопроводах P [МПа];

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата				41

времени работы в штатном режиме Тнараб [ч:мин] (время наработки);
времени работы Тош прибора при наличии тех. неисправности (ТН) в [ч:мин];

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	42

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Данных по аварийным ситуациям на источниках теплоснабжения нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	43

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

В рассматриваемый период, котельные теплоснабжающих организаций не получали предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации.

При общем значительном износе основного оборудования большинства источников тепловой энергии, эксплуатирующие организации не допускают нарушений требований нормативных документов в части безопасной их эксплуатации.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									44
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

Глава 1. часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.

Тепловые сети муниципального образования Отраденское сельское поселение обеспечивают передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии к потребителям

Централизованным теплоснабжением охвачена зона многоэтажного строительства и муниципальные учреждения образования и культуры.

Предприятия используют свои источники тепловой энергии для производственных нужд.

Основная территория собственно муниципального образования Отраденское сельское поселение является зоной малоэтажного строительства, которая обеспечивается индивидуальным отоплением в основном газовыми приборами, реже - работающими на жидком топливе

В зонах действия систем теплоснабжения центральных тепловых пунктов (ЦТП) в настоящее время нет.

Основные организации, эксплуатирующие тепловые сети пользуются технологическими трубопроводами протяжённость которых составляет:

- протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении - 3,261 км.
- из них надземная прокладка - 0,927 км.
- подземная прокладка - 2,334 км.

Промышленные предприятия имеют на своей территории технологические теплосети
Данных по ним нет.

Вся система централизованного теплоснабжения муниципального образования Отраденское сельское поселение обеспечивается тепловой энергией от источников, расположенных непосредственно в жилом квартале. Тепловые сети выполнены от источников тепловой энергии разветвленными тупиковыми.

Центральных тепловых пунктов (ЦТМ) нет.
Магистральных сетей от котельных нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									45
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

б) Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Подробные электронные карты (схемы) находятся в прилагаемых графических материалах.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		Лист	
							46	

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Таблица 2.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, определение их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки (Существующие котельные Существующее положение)

Зона теплоснабжения, котельная, №, адрес, установленные котлоагрегаты	Год ввода в эксплуатацию	Общая длина тепловых сетей (2х тр), км	Тип изоляции	Тип прокладки		Материальная характеристика, м2	Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч	Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч
				Подземная (2х тр), км	Надземная (2х тр), км			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Котельная 1 (№ 1) Отраденское СП ст Отрадная ул Комарова; 4 кот. КС мощностью 0,7 МВт	1972	0,309	Минвата, ППУ	0,269	0,040	56,9	0,37	153,7
Котельная 2 (№ 6) Отраденское СП ст Отрадная ул Красная; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	1967	0,340	Минвата, ППУ	0,246	0,094	51,0	0,26	193,3
Котельная 3 (№ 7) Отраденское СП ст Отрадная ул Мира; 2 кот. Супер А мощностью 0,9 МВт	2012	0,196	Минвата, ППУ	0,196		31,9	0,58	54,9
Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отраденское СП ст Отрадная ул Кизилова; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	1980	0,148	Минвата, ППУ		0,148	19,3	0,18	107,1
Котельная 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отраденское СП ст Отрадная ул Пионерская; 4 кот. Братск мощностью 0,99 МВт 3 кот. Е 1/9 мощностью 0,7 МВт	1973	1,215	Минвата, ППУ	0,657	0,558	209,1	1,13	184,5

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 6 (№ 14) Отраденское СП х Садовый ул Школьная; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	1971	0,554	Минвата, ППУ	0,554		121,6	0,31	388,4
Котельная 7 (№ 16) Отраденское СП ст Отрадная ул Урупская; 2 кот. Факел мощностью 1 МВт	1991	0,330	Минвата, ППУ	0,330		66,3	0,34	192,8
Котельная 8 (УСЗН "Долгожитель") Отраденское СП ст Отрадная ул Первомайская; 2 кот. Житомир мощностью 0,04 МВт	2009		Минвата, ППУ				0,06	
Котельная 9 (ГУ СОКК " Берег надежды") Отраденское СП ст Отрадная ул Овражная; 2 кот. Дон мощностью 0,2 МВт	2012	0,004	Минвата, ППУ		0,004	0,7	0,33	2,2
Котельная 10 (ГУ СОКК "Лазорик") Отраденское СП ст Отрадная ул Первомайская; 1 кот. Житомир мощностью 0,045 МВт 1 кот. Сигнал мощностью 0,04 МВт	2005	0,010	Минвата, ППУ		0,010	1,1	0,07	17,0
Котельная 11 (МРДБ) Отраденское СП ст Отрадная ул Красная; 1 кот. АОГВ мощностью 0,029 МВт	2005		Минвата, ППУ				0,02	
Котельная 12 (МОУ СОШ № 16 филиал)) Отраденское СП ст Отрадная ул Северная; 1 кот. Житомир мощностью 0,0225 МВт 1 кот. КС	2010		Минвата, ППУ				0,05	
Котельная 13 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отраденское СП ст Отрадная ул Кизилова; 2 кот. КС мощностью 0,016 МВт	1993	0,020	Минвата, ППУ		0,020	3,0	0,03	121,6
Котельная 14 (ЦДТ) Отраденское СП ст Отрадная ул Первомайская; 2 кот. Сигнал мощностью 0,1 МВт	2007	0,010	Минвата, ППУ	0,010		1,1	0,13	8,6

Котельная 15 (МБДОУ № 4 (1)) Отраденское СП ст Отрадная ул Восточная; 12 кот. _ мощностью 0,015 МВт	2006	0,007	Минвата, ППУ	0,007		1,1	0,13	8,3
Котельная 16 (МБДОУ № 5) Отраденское СП ст Отрадная ул Красная; 2 кот. КСУВ мощностью 0,1 МВт	2009	0,058	Минвата, ППУ	0,005	0,053	8,0	0,17	47,3
Котельная 17 (МБДОУ № 7) Отраденское СП ст Отрадная ул Юбилейная; 2 кот. ИШМА мощностью 0,1 МВт	2012	0,060	Минвата, ППУ	0,060		6,8	0,16	42,8

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									49
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Материалы труб, арматуры, компенсаторов, опор и других элементов трубопроводов тепловых сетей, а также методы их изготовления, ремонта и контроля должны соответствовать Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды и СНиП.

Для трубопроводов тепловых сетей, кроме тепловых пунктов и сетей горячего водоснабжения, не допускается применять арматуру из серого чугуна в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 10 °С;

На спускных, продувочных и дренажных устройствах не допускается применение арматуры из серого чугуна.

На трубопроводах водяных тепловых сетей должна применяться арматура двустороннего прохода. На штуцерах для выпуска воздуха и воды, а также подачи воздуха при гидропневматической промывке допускается установка арматуры с односторонним проходом.

Запорная арматура в тепловых сетях должна быть установлена на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источника тепла независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов на трубопроводах водяных тепловых сетей диаметром 100 мм и более на расстоянии не более 1000 м друг от друга (секционирующие задвижки).

Ввиду того, что длина наибольшего участка тепловой сети не превышает трёхсот метров, секционирующие задвижки не предусмотрены.

Регулирующей арматуры на тепловых сетях нет. Вся имеющаяся арматура - запорная и дренажная (спускная).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									50
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

Располагаясь под слоем грунта, тепловые камеры обеспечивают качественную работу теплотрасс. От исправности того участка труб, который располагается в тепловой камере, зависит эффективность работы всей системы в целом.

Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по различным проектам разных лет. В основном на теплосетях имеются камеры трёх типов:

- из сборных железобетонных элементов по типовым проектам
- из железобетонных блоков с перекрытиями из ж/б панелей с отверстиями для люков и монолитным ж/б полом
- с кирпичными стенами

Основная масса камер выполнена из бетонных блоков типа ФС. Наиболее надежны камеры из сборных ж/б элементов, эти конструкции носят название тепловая железобетонная камера. Изделие представляет собою сборную конструкцию из трех элементов: двух стаканов и среднего сквозного кольца квадратной формы, верхний стакан устанавливается днищем вверх и имеет в нем отверстие для доступа в камеру обслуживающего персонала. Габаритные размеры, которые имеют жби камеры, бывают различны и определяются условиями применения, в первую очередь – диаметром основного трубопровода. Если железобетонная камера оборудуется под автострадой, то обязательна установка защитных железобетонных плит под и над камерой, верхняя плита имеет соосное отверстие с отверстием в верхнем стакане камеры. Камеры изготавливаются из тяжелого бетона. Регламентируемая отпускная прочность бетона в % отношении от марочной - зима/лето 70/90, марка бетона по морозоустойчивости не ниже F150, по водонепроницаемости не ниже W4.

Существующие тепловые камеры с блочными и кирпичными стенами выполнены по индивидуальным проектам.


Внутри камер сконцентрированы соединения труб в изоляции и специальные устройства для регулировки и наладки давления в них.

Павильонов для размещения регулирующей и отключающей арматуры на территории поселения нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					51

-расчётная температура для проектирования отопления -18°C
-продолжительность отопительного периода 4440 ч

Температура		
наружного воздуха	прямой сетевой воды	обратной сетевой воды
8	44,6	37,6
5	51,0	41,9
0	61,2	48,7
-5	71,0	55,0
-10	80,4	60,9
-15	89,6	66,6
-18	95,0	70,0

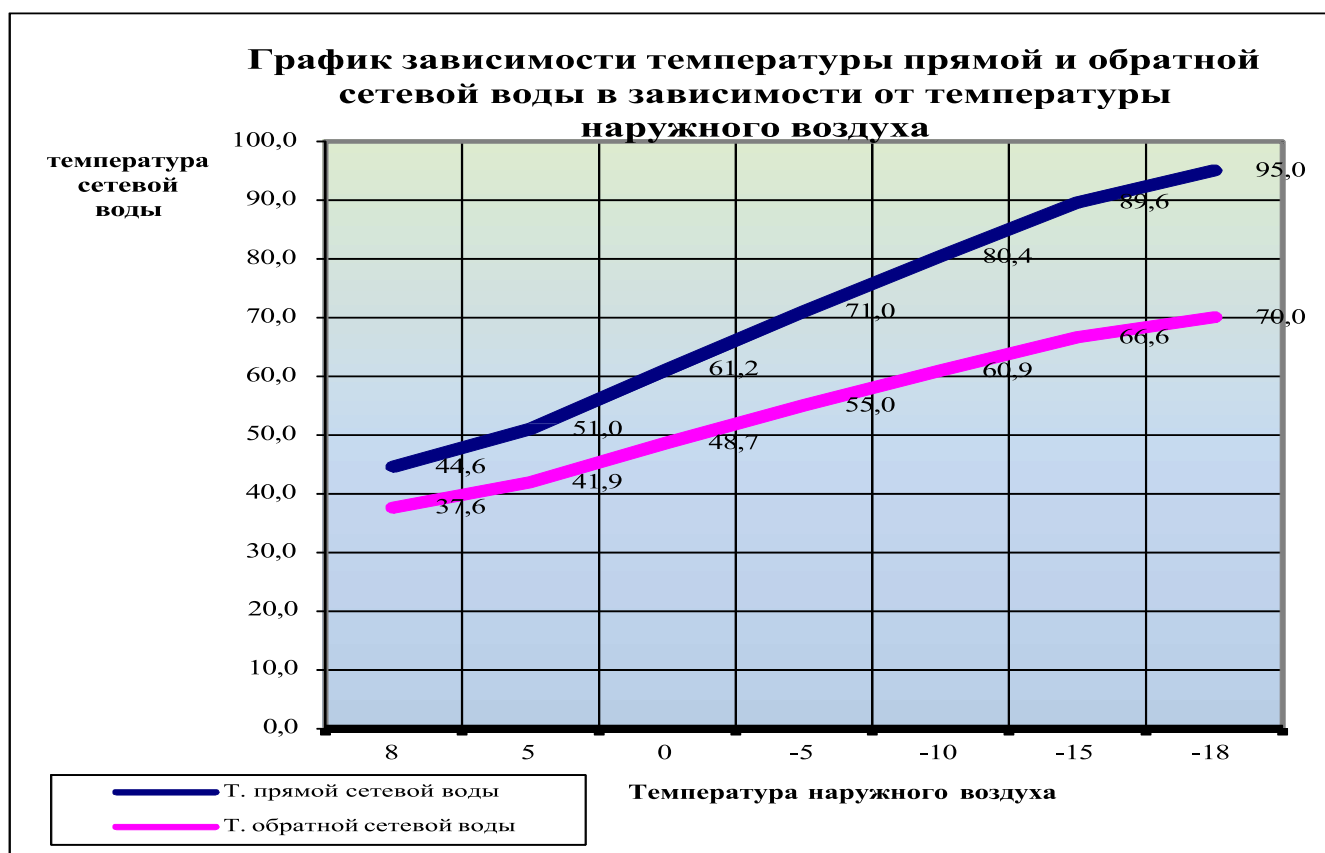

ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

1 Котельная № 1 Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова

Q ов тах =	0,37	Гкал/час	95 — 70 °С	/	95 — 70 °С
Q ^{тп} гвс.тах =	0	Гкал/час			
Q ^{тп} гвс.ном =	0,000	Гкал/час			
К ср.час. =	4				
п тах. гвс =	6	час/сут			
Q ов.заниж.=	8,88	Гкал/сут			
Q ов.норма.=	8,88	Гкал/сут			
Разница :	0,000	Гкал/час			
Q ов.повыш.=	0,370	Гкал/час			
Проверка :	8,88	Гкал/сут			

Требуемый расход сетевой воды при графике центрального качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по отопительной нагрузке :
Г кач. рег. = 14,78 м3/ч при температуре наружного воздуха -4,9 °С в точке излома температурного графика.

Применение количественного способа регулирования ограничено диапазоном рабочего регулирования в пределах допустимого уровня снижения гидравлической устойчивости систем теплоснабжения. Практически в сложившихся условиях централизованного теплоснабжения применение количественного способа регулирования является неоправданным, либо требует наличия независимых автоматизированных ИТП у каждого абонента, подключенного к внешней теплосети.


Расчетный расход сетевой воды внутренней системы отопления : 14,80 м3/ч

Для сохранения суточной нормы отпуска тепла в систему отопления при графике качественного регулирования по отопительной нагрузке с ограничением максимального расхода воды из теплосети при принятых выше условиях требуется :

- а) поддержание повышенного расхода теплоносителя во внутренней системе ОВ на уровне 14,80 м3/ч (т.е. выше расчетного на 0,0 %). Или :
- б) поддержание повышенного температурного графика работы наружной тепловой сети 95,00 — 70 °С

В условиях наличия 2-трубной закрытой схемы централизованного ГВС с приготовлением теплоносителя ГВС в ЦТП (ИТП) для снижения удельного расхода сетевой воды, отнесенного к суммарной нагрузке отопления и ГВС, а также при дефиците тепловой мощности источника теплоснабжения целесообразно рассмотреть и при обосновании применять скорректированные графики качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по смешанной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. При отсутствии нагрузки ГВС температурные графики абсолютно идентичны вышеуказанным.

Т.н.р. =	-18 °С	Наружная теплосеть Δ Т = 25,00 °С	70 °С
Температура наружного воздуха (Т н.в.) , °С	Т 1	Т 2	Т 2
8 °С	44,6	37,6	
7 °С	46,8	39,1	
6 °С	48,9	40,5	
5 °С	51	41,9	
4 °С	53,1	43,3	
3 °С	55,2	44,7	
2 °С	57,2	46	
1 °С	59,2	47,3	
0 °С	61,2	48,7	
-1 °С	63,2	50	
-2 °С	65,2	51,3	
-3 °С	67,1	52,5	
-4 °С	69,1	53,8	
-5 °С	71	55	
-6 °С	72,9	56,2	
-7 °С	74,8	57,4	
-8 °С	76,7	58,6	
-9 °С	78,6	59,8	
-10 °С	80,4	60,9	
-11 °С	82,3	62,1	
-12 °С	84,1	63,2	
-13 °С	85,9	64,3	
-14 °С	87,8	65,5	
-15 °С	89,6	66,6	
-16 °С	91,4	67,7	
-17 °С	93,2	68,8	
-18 °С	95	70	

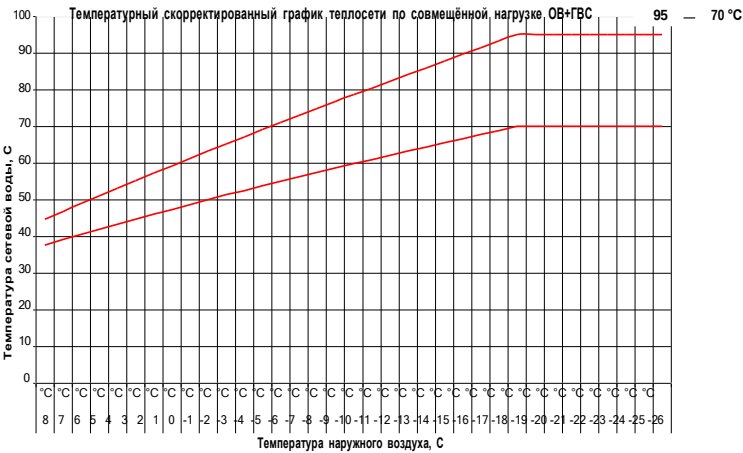

Температурный режим работы наружной теплосети 95 — 70 °С по графику центрального качественного регулирования по совмещенной нагрузке отопления и ГВС

Взам. инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.

2 Котельная № 6 Отраденское СП ст Отрадная ул Красная

Q ов max = 0,264 Гкал/час 95 — 70 °С / 95 — 70 °С
Q^{шт} гвс.max = 0 Гкал/час
Q^{шт} гвс.ном = 0,000 Гкал/час
К ср.час. = 4
п max. гвс = 6 час/сут
Q ов.заниж.= 6,336 Гкал/сут
Q ов.норма.= 6,336 Гкал/сут
Разница : 0,000 Гкал/час
Q ов.повыш.= 0,264 Гкал/час
Проверка : 6,336 Гкал/сут
Требуемый расход сетевой воды при графике центрального качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по отопительной нагрузке :
G кач. рег. = 10,55 м3/ч при температуре наружного воздуха -4,9 °С в точке излома температурного графика.

Применение количественного способа регулирования ограничено диапазоном рабочего регулирования в пределах допустимого уровня снижения гидравлической устойчивости систем теплопотребления. Практически в сложившихся условиях централизованного теплоснабжения применение количественного способа регулирования является неоправданным, либо требует наличия независимых автоматизированных ИТП у каждого абонента, подключенного к внешней теплосети..
Расчетный расход сетевой воды внутренней системы отопления : 10,56 м3/ч
Для сохранения суточной нормы отпуска тепла в систему отопления при графике качественного регулирования по отопительной нагрузке с ограничением максимального расхода воды из теплосети при принятых выше условиях требуется :
а) поддержание повышенного расхода теплоносителя во внутренней системе ОВ на уровне 10,56 м3/ч (т.е. выше расчетного на 0,0 %). Или :
б) поддержание повышенного температурного графика работы наружной тепловой сети 95,00 — 70 °С

В условиях наличия 2-трубной закрытой схемы централизованного ГВС с приготовлением теплоносителя ГВС в ЦТП (ИТП) для снижения удельного расхода сетевой воды, отнесенного к суммарной нагрузке отопления и ГВС, а также при дефиците тепловой мощности источника теплоснабжения целесообразно рассмотреть и при обосновании применять скорректированные графики качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. При отсутствии нагрузки ГВС температурные графики абсолютно идентичны вышеобозначенным.

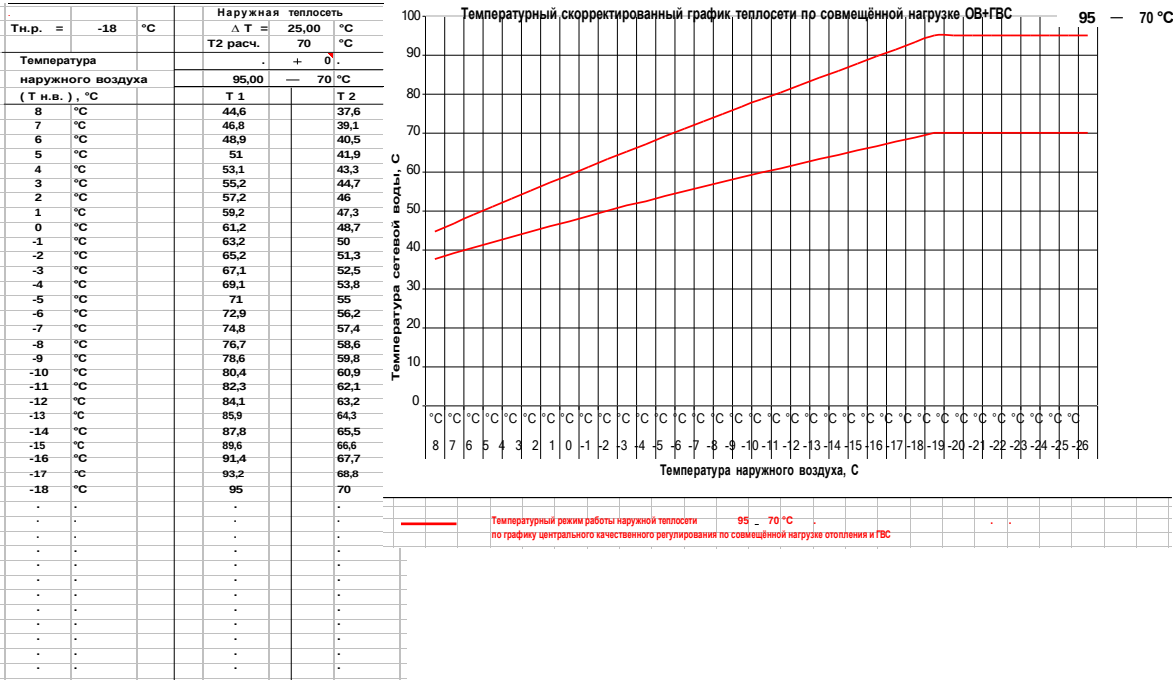

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

3 Котельная № 7 Отраденское СП ст Отрадная ул Мира


Q ов тах = 1,408 Гкал/час 95 — 70 °С / 95 — 70 °С
Q^{шт} гвс.тах = 0,081 Гкал/час
Q^{шт} гвс.ном = 0,020 Гкал/час
К ср.час. = 4
п тах. гвс = 6 час/сут
Q ов.заниж.= 33,4275 Гкал/сут
Q ов.норма.= 33,792 Гкал/сут
Разница : 0,015 Гкал/час
Q ов.повыш.= 1,423 Гкал/час
Проверка : 33,792 Гкал/сут

Требуемый расход сетевой воды при графике центрального качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по отопительной нагрузке :
G кач. рег. = 56,24 м3/ч на нужды отопления, вентиляции при температуре наружного возду -4,9 °С в точке излома температурного графика.
То же, при 2-трубной закрытой схеме теплоснабжения систем ОВ и ГВС :
G кач. рег. = 58,24 м3/ч на нужды отопления, вентиляции и ГВС при температуре наруж. воздуха -4,9 °С в точке излома температурного графика.
Требуемый расход сетевой воды при графике центрального качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по отопительной нагрузке :
G огр. = 56,74 м3/ч на нужды отопления, вентиляции и ГВС с ограничением общего расхода греющего теплоносителя за счет снижения подачи тепла в систему ОВ в часы максимального потребления горячей воды .

Применение количественного способа регулирования ограничено диапазоном рабочего регулирования в пределах допустимого уровня снижения гидравлической устойчивости систем теплопотребления. Практически в сложившихся условиях централизованного теплоснабжения применение количественного способа регулирования является неоправданным, либо требует наличия независимых автоматизированных ИТП у каждого абонента, подключенного к внешней теплосети..
Расчетный расход сетевой воды внутренней системы отопления : 56,32 м3/ч

Для сохранения суточной нормы отпуска тепла в систему отопления при графике качественного регулирования по отопительной нагрузке с ограничением максимального расхода воды из теплосети при принятых выше условиях требуется :
а) поддержание повышенного расхода теплоносителя во внутренней системе ОВ на уровне 56,93 м3/ч (т.е. выше расчетного на 1,1 %). Или :
б) поддержание повышенного температурного графика работы наружной тепловой сети 95,27 — 70 °С

В условиях наличия 2-трубной закрытой схемы централизованного ГВС с приготовлением теплоносителя ГВС в ЦТП (ИТП)
для снижения удельного расхода сетевой воды, отнесенного к суммарной нагрузке отопления и ГВС, а также при дефиците тепловой мощности источника теплоснабжения целесообразно рассмотреть и при обосновании применить скорректированные графики качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по смещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. .

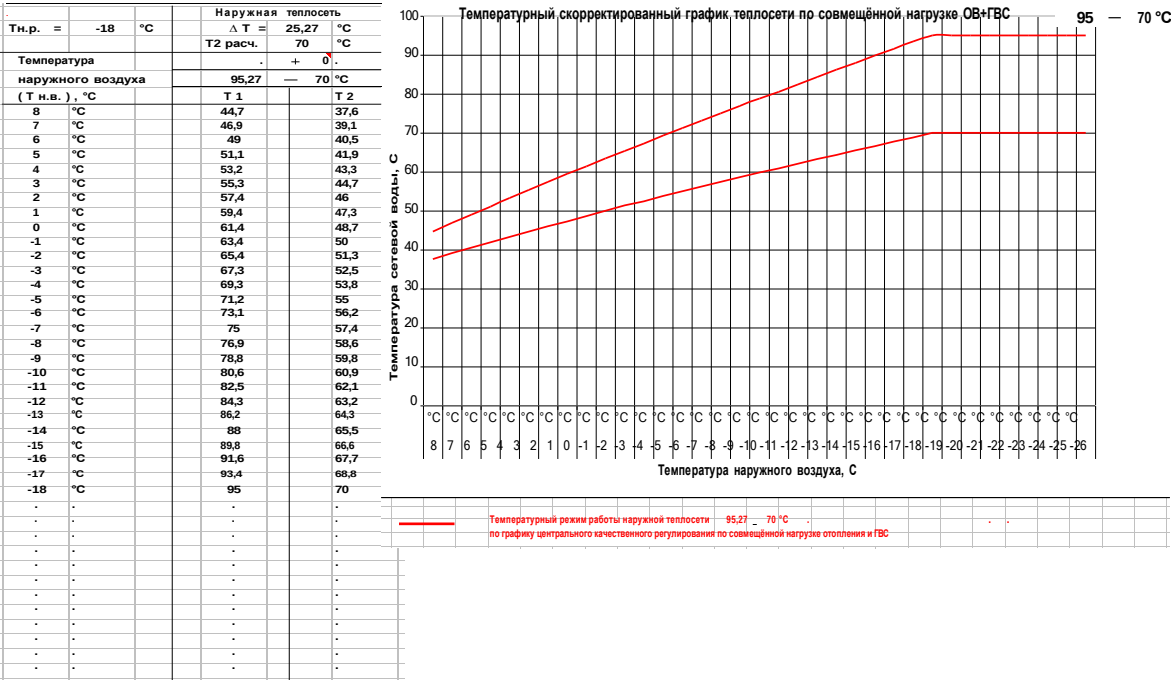

4 Котельная № 8 (СОШ № 16 осн) Отраденское СП ст Отрадная ул Кизилова

Q ов тах = 0,18 Гкал/час 95 — 70 °С / 95 — 70 °С
Q^{шт} гвс.тах = 0 Гкал/час
Q^{шт} гвс.ном = 0,000 Гкал/час
К ср.час. = 4
п тах. гвс = 6 час/сут
Q ов.заниж.= 4,32 Гкал/сут
Q ов.норма.= 4,32 Гкал/сут
Разница : 0,000 Гкал/час
Q ов.повыш.= 0,180 Гкал/час
Проверка : 4,32 Гкал/сут

Требуемый расход сетевой воды при графике центрального качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по отопительной нагрузке :
G кач. рег. = 7,19 м3/ч при температуре наружного воздуха -4,9 °С в точке излома температурного графика.


Применение количественного способа регулирования ограничено диапазоном рабочего регулирования в пределах допустимого уровня снижения гидравлической устойчивости систем теплопотребления. Практически в сложившихся условиях централизованного теплоснабжения применение количественного способа регулирования является неоправданным, либо требует наличия независимых автоматизированных ИТП у каждого абонента, подключенного к внешней теплосети..
Расчетный расход сетевой воды внутренней системы отопления : 7,20 м3/ч

Для сохранения суточной нормы отпуска тепла в систему отопления при графике качественного регулирования по отопительной нагрузке с ограничением максимального расхода воды из теплосети при принятых выше условиях требуется :

- а) поддержание повышенного расхода теплоносителя во внутренней системе ОВ на уровне 7,20 м3/ч (т.е. выше расчетного на 0,0 %). Или :
- б) поддержание повышенного температурного графика работы наружной тепловой сети 95,00 — 70 °С

В условиях наличия 2-трубной закрытой схемы централизованного ГВС с приготовлением теплоносителя ГВС в ЦТП (ИТП)
для снижения удельного расхода сетевой воды, отнесенного к суммарной нагрузке отопления и ГВС, а также при дефиците тепловой мощности источника теплоснабжения целесообразно рассмотреть и при обосновании применять скорректированные графики качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по сомещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. При отсутствии нагрузки ГВС температурные графики абсолютно идентичны вышеобозначенным.

Тн.р. =	-18 °С	Наружная теплосеть	
		Δ Т = 25,00 °С	Т2 расч. 70 °С
Температура			+
наружного воздуха		95,00	70 °С
(Т н.в.), °С		Т 1	Т 2
8 °С		44,6	37,6
7 °С		46,8	39,1
6 °С		48,9	40,5
5 °С		51	41,9
4 °С		53,1	43,3
3 °С		55,2	44,7
2 °С		57,2	46
1 °С		59,2	47,3
0 °С		61,2	48,7
-1 °С		63,2	50
-2 °С		65,2	51,3
-3 °С		67,1	52,5
-4 °С		69,1	53,8
-5 °С		71	55
-6 °С		72,9	56,2
-7 °С		74,8	57,4
-8 °С		76,7	58,6
-9 °С		78,6	59,8
-10 °С		80,4	60,9
-11 °С		82,3	62,1
-12 °С		84,1	63,2
-13 °С		85,9	64,3
-14 °С		87,8	65,5
-15 °С		89,6	66,6
-16 °С		91,4	67,7
-17 °С		93,2	68,8
-18 °С		95	70

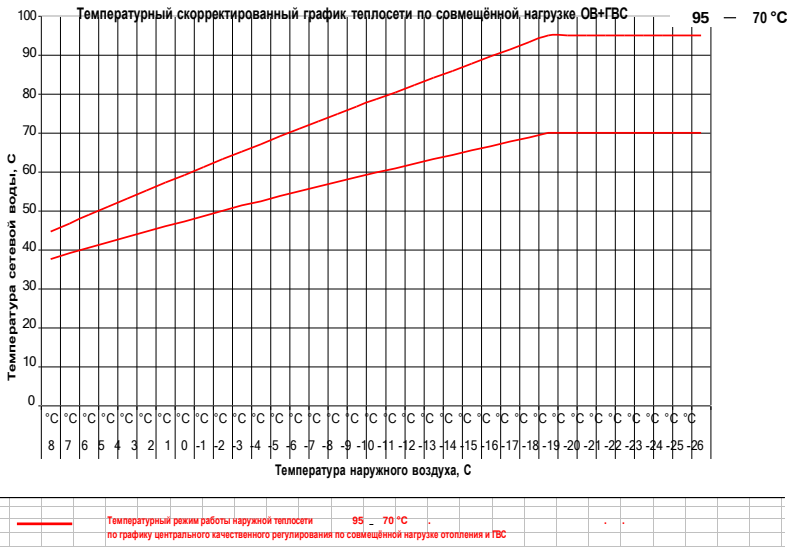

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.
Изм.	Кол.уч.	Лист
№док	Подп.	Дата

5 Котельная № 9 (ЦРБ) Отраденское СП ст Отрадная ул Пионерская

Q ов тах = 2,04 Гкал/час 95 — 70 °С / 95 — 70 °С
Q^{тп} гвс.тах = 0,092 Гкал/час
Q^{тп} гвс.ном = 0,023 Гкал/час
К ср.час. = 4
п тах. гвс = 6 час/сут
Q ов.заниж.= 48,546 Гкал/сут
Q ов.норма.= 48,96 Гкал/сут
Разница : 0,017 Гкал/час
Q ов.повыш.= 2,057 Гкал/час
Проверка : 48,96 Гкал/сут


Требуемый расход сетевой воды при графике центрального качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по отопительной нагрузке :
G кач. рег. = 81,48 м3/ч на нужды отопления, вентиляции при температуре наружного возду -4,9 °С в точке излома температурного графика.
То же, при 2-трубной закрытой схеме теплоснабжения систем ОВ и ГВС :
G кач. рег. = 83,75 м3/ч на нужды отопления, вентиляции и ГВС при температуре наруж. воздуха -4,9 °С в точке излома температурного графика.
Требуемый расход сетевой воды при графике центрального качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по отопительной нагрузке :
G огр. = 82,05 м3/ч на нужды отопления, вентиляции и ГВС с ограничением общего расхода греющего теплоносителя за счет снижения подачи тепла в систему ОВ в часы максимального потребления горячей воды .

Применение количественного способа регулирования ограничено диапазоном рабочего регулирования в пределах допустимого уровня снижения гидравлической устойчивости систем теплопотребления. Практически в сложившихся условиях централизованного теплоснабжения применение количественного способа регулирования является неоправданным, либо требует наличия независимых автоматизированных ИТП у каждого абонента, подключенного к внешней теплосети..
Расчетный расход сетевой воды внутренней системы отопления : 81,60 м3/ч

Для сохранения суточной нормы отпуска тепла в систему отопления при графике качественного регулирования по отопительной нагрузке с ограничением максимального расхода воды из теплосети при принятых выше условиях требуется :
а) поддержание повышенного расхода теплоносителя во внутренней системе ОВ на уровне 82,29 м3/ч (т.е. выше расчетного на 0,8 %). Или :
б) поддержание повышенного температурного графика работы наружной тепловой сети 95,21 — 70 °С

В условиях наличия 2-трубной закрытой схемы централизованного ГВС с приготовлением теплоносителя ГВС в ЦТП (ИТП)
для снижения удельного расхода сетевой воды, отнесенного к суммарной нагрузке отопления и ГВС, а также при дефиците тепловой мощности источника теплоснабжения целесообразно рассмотреть и при обосновании применить скорректированные графики качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по смещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

Тн.р. =	-18	°C	Наружная теплосеть		
			Δ T =	25,21	°C
				T2 расч.	70
Температура			.	+	0.
наружного воздуха			95,21	—	70 °C
(T н.в.) , °C			T 1		T 2
8	°C		44,6		37,6
7	°C		46,9		39,1
6	°C		49		40,5
5	°C		51,1		41,9
4	°C		53,2		43,3
3	°C		55,3		44,7
2	°C		57,3		46
1	°C		59,4		47,3
0	°C		61,4		48,7
-1	°C		63,3		50
-2	°C		65,3		51,3
-3	°C		67,3		52,5
-4	°C		69,2		53,8
-5	°C		71,1		55
-6	°C		73,1		56,2
-7	°C		75		57,4
-8	°C		76,9		58,6
-9	°C		78,7		59,8
-10	°C		80,6		60,9
-11	°C		82,4		62,1
-12	°C		84,3		63,2
-13	°C		86,1		64,3
-14	°C		88		65,5
-15	°C		89,8		66,6
-16	°C		91,6		67,7
-17	°C		93,4		68,8
-18	°C		95		70
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		.
.	.		.		

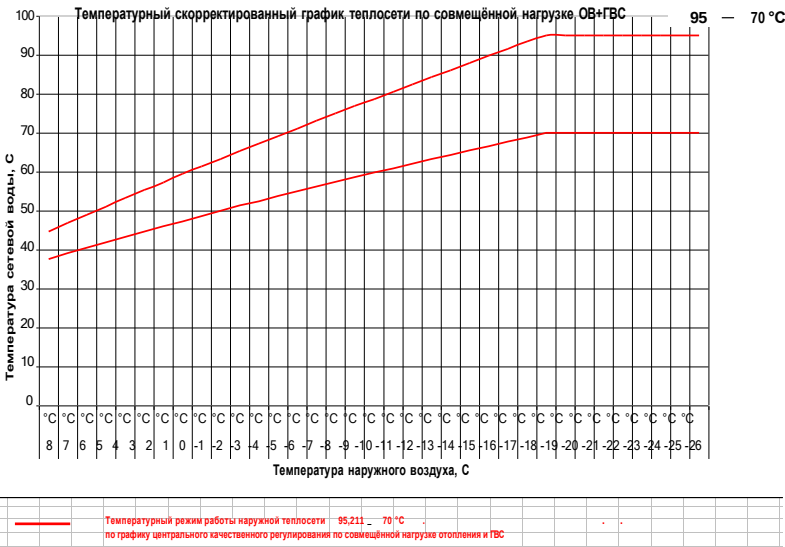

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

6 Котельная № 14 Отраденское СП х Садовый ул Школьная

Q ов тах = 0,313 Гкал/час 95 — 70 °С / 95 — 70 °С
Q^{шт} гвс.тах = 0 Гкал/час
Q^{шт} гвс.ном = 0,000 Гкал/час
К ср.час. = 4
п тах. гвс = 6 час/сут
Q ов.заниж.= 7,512 Гкал/сут
Q ов.норма.= 7,512 Гкал/сут
Разница : 0,000 Гкал/час
Q ов.повыш.= 0,313 Гкал/час
Проверка : 7,512 Гкал/сут


Требуемый расход сетевой воды при графике центрального качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по отопительной нагрузке :
G кач. рег. = 12,51 м3/ч при температуре наружного воздуха -4,9 °С в точке излома температурного графика.

Применение количественного способа регулирования ограничено диапазоном рабочего регулирования в пределах допустимого уровня снижения гидравлической устойчивости систем теплопотребления. Практически в сложившихся условиях централизованного теплоснабжения применение количественного способа регулирования является неоправданным, либо требует наличия независимых автоматизированных ИТП у каждого абонента, подключенного к внешней теплосети..
Расчетный расход сетевой воды внутренней системы отопления : 12,52 м3/ч

Для сохранения суточной нормы отпуска тепла в систему отопления при графике качественного регулирования по отопительной нагрузке с ограничением максимального расхода воды из теплосети при принятых выше условиях требуется :
а) поддержание повышенного расхода теплоносителя во внутренней системе ОВ на уровне 12,52 м3/ч (т.е. выше расчетного на 0,0 %). Или :
б) поддержание повышенного температурного графика работы наружной тепловой сети 95,00 — 70 °С

В условиях наличия 2-трубной закрытой схемы централизованного ГВС с приготовлением теплоносителя ГВС в ЦТП (ИТП)
для снижения удельного расхода сетевой воды, отнесенного к суммарной нагрузке отопления и ГВС, а также при дефиците тепловой мощности источника теплоснабжения целесообразно рассмотреть и при обосновании применять скорректированные графики качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. При отсутствии нагрузки ГВС температурные графики абсолютно идентичны вышеобозначенным.

Тн.р. =	-18 °С	Наружная теплосеть	
		Δ Т = 25,00 °С	T2 расч. 70 °С
Температура наружного воздуха (Т н.в.), °С		+	0 .
		95,00	70 °С
		T 1	T 2
8 °С		44,6	37,6
7 °С		46,8	39,1
6 °С		48,9	40,5
5 °С		51	41,9
4 °С		53,1	43,3
3 °С		55,2	44,7
2 °С		57,2	46
1 °С		59,2	47,3
0 °С		61,2	48,7
-1 °С		63,2	50
-2 °С		65,2	51,3
-3 °С		67,1	52,5
-4 °С		69,1	53,8
-5 °С		71	55
-6 °С		72,9	56,2
-7 °С		74,8	57,4
-8 °С		76,7	58,6
-9 °С		78,6	59,8
-10 °С		80,4	60,9
-11 °С		82,1	62,1
-12 °С		84,3	63,2
-13 °С		85,9	64,3
-14 °С		87,8	65,5
-15 °С		89,6	66,6
-16 °С		91,4	67,7
-17 °С		93,2	68,8
-18 °С		95	70

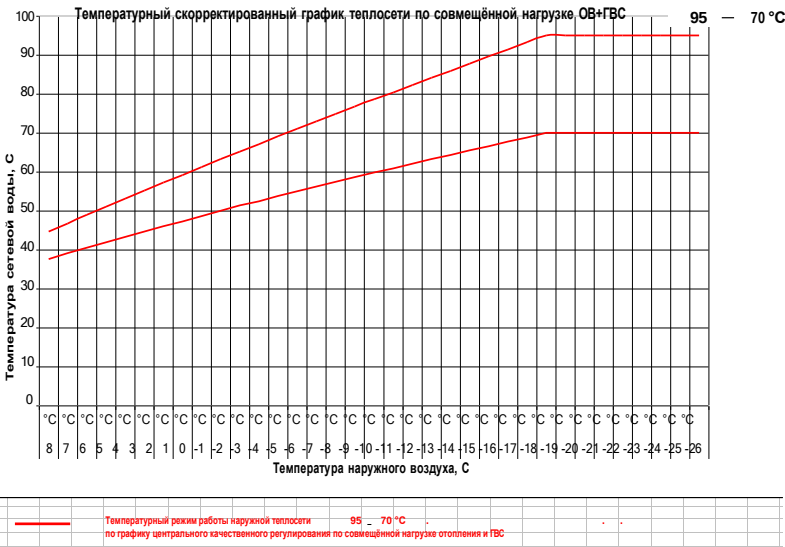

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

7 Котельная № 16 Отраденское СП ст Оградная ул Урупская

Q ов тах = 0,344 Гкал/час 95 — 70 °С / 95 — 70 °С
Q^{тп} гвс.тах = 0 Гкал/час
Q^{тп} гвс.ном = 0,000 Гкал/час
К ср.час. = 4
п тах. гвс = 6 час/сут
Q ов.заниж.= 8,256 Гкал/сут
Q ов.норма.= 8,256 Гкал/сут
Разница : 0,000 Гкал/час
Q ов.повыш.= 0,344 Гкал/час
Проверка : 8,256 Гкал/сут

Требуемый расход сетевой воды при графике центрального качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по отопительной нагрузке :
G кач. рег. = 13,74 м3/ч при температуре наружного воздуха -4,9 °С в точке излома температурного графика.


Применение количественного способа регулирования ограничено диапазоном рабочего регулирования в пределах допустимого уровня снижения гидравлической устойчивости систем теплопотребления. Практически в сложившихся условиях централизованного теплоснабжения применение количественного способа регулирования является неоправданным, либо требует наличия независимых автоматизированных ИТП у каждого абонента, подключенного к внешней теплосети..
Расчетный расход сетевой воды внутренней системы отопления : 13,76 м3/ч

Для сохранения суточной нормы отпуска тепла в систему отопления при графике качественного регулирования по отопительной нагрузке с ограничением максимального расхода воды из теплосети при принятых выше условиях требуется :

- а) поддержание повышенного расхода теплоносителя во внутренней системе ОВ на уровне 13,76 м3/ч (т.е. выше расчетного на 0,0 %). Или :
б) поддержание повышенного температурного графика работы наружной тепловой сети 95,00 — 70 °С

В условиях наличия 2-трубной закрытой схемы централизованного ГВС с приготовлением теплоносителя ГВС в ЦТП (ИТП)
для снижения удельного расхода сетевой воды, отнесенного к суммарной нагрузке отопления и ГВС, а также при дефиците тепловой мощности источника теплоснабжения целесообразно рассмотреть и при обосновании применять скорректированные графики качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по смещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. При отсутствии нагрузки ГВС температурные графики абсолютно идентичны вышеобозначенным.

Тн.р. =	-18 °С	Наружная теплосеть	
		Δ Т = 25,00 °С	Т2 расч. 70 °С
Температура наружного воздуха (Т н.в.), °С		95,00 — 70 °С	
8 °С		44,6	37,6
7 °С		46,8	39,1
6 °С		48,9	40,5
5 °С		51	41,9
4 °С		53,1	43,3
3 °С		55,2	44,7
2 °С		57,2	46
1 °С		59,2	47,3
0 °С		61,2	48,7
-1 °С		63,2	50
-2 °С		65,2	51,3
-3 °С		67,1	52,5
-4 °С		69,1	53,8
-5 °С		71	55
-6 °С		72,9	56,2
-7 °С		74,8	57,4
-8 °С		76,7	58,6
-9 °С		78,6	59,8
-10 °С		80,4	60,9
-11 °С		82,3	62,1
-12 °С		84,1	63,2
-13 °С		85,9	64,3
-14 °С		87,8	65,5
-15 °С		89,6	66,6
-16 °С		91,4	67,7
-17 °С		93,2	68,8
-18 °С		95	70

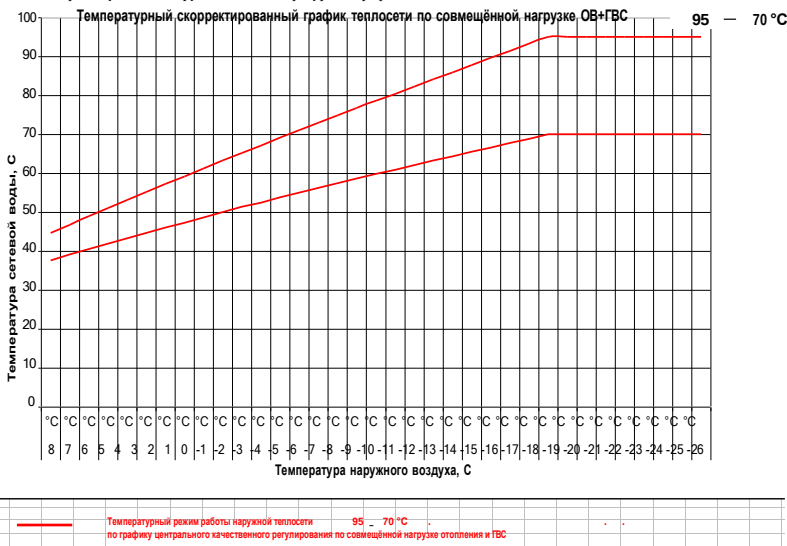

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------


8 Котельная УСЗН "Долгожитель" Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская

Q ов тах = 0,062 Гкал/час 95 — 70 °С / 95 — 70 °С
Q^{шт} гвс.тах = 0 Гкал/час
Q^{шт} гвс.ном = 0,000 Гкал/час
К ср.час. = 4
п тах. гвс = 6 час/сут
Q ов.заниж.= 1,488 Гкал/сут
Q ов.норма.= 1,488 Гкал/сут
Разница : 0,000 Гкал/час
Q ов.повыш.= 0,062 Гкал/час
Проверка : 1,488 Гкал/сут
Требуемый расход сетевой воды при графике центрального качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по отопительной нагрузке :
G кач. рег. = 2,48 м3/ч при температуре наружного воздуха -4,9 °С в точке излома температурного графика.

Применение количественного способа регулирования ограничено диапазоном рабочего регулирования в пределах допустимого уровня снижения гидравлической устойчивости систем теплопотребления. Практически в сложившихся условиях централизованного теплоснабжения применение количественного способа регулирования является неоправданным, либо требует наличия независимых автоматизированных ИТП у каждого абонента, подключенного к внешней теплосети..
Расчетный расход сетевой воды внутренней системы отопления : 2,48 м3/ч

Для сохранения суточной нормы отпуска тепла в систему отопления при графике качественного регулирования по отопительной нагрузке с ограничением максимального расхода воды из теплосети при принятых выше условиях требуется :
а) поддержание повышенного расхода теплоносителя во внутренней системе ОВ на уровне 2,48 м3/ч (т.е. выше расчетного на 0,0 %). Или :
б) поддержание повышенного температурного графика работы наружной тепловой сети 95,00 — 70 °С

В условиях наличия 2-трубной закрытой схемы централизованного ГВС с приготовлением теплоносителя ГВС в ЦТП (ИТП)
для снижения удельного расхода сетевой воды, отнесенного к суммарной нагрузке отопления и ГВС, а также при дефиците тепловой мощности источника теплоснабжения целесообразно рассмотреть и при обосновании применять скорректированные графики качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. При отсутствии нагрузки ГВС температурные графики абсолютно идентичны вышеобозначенным.

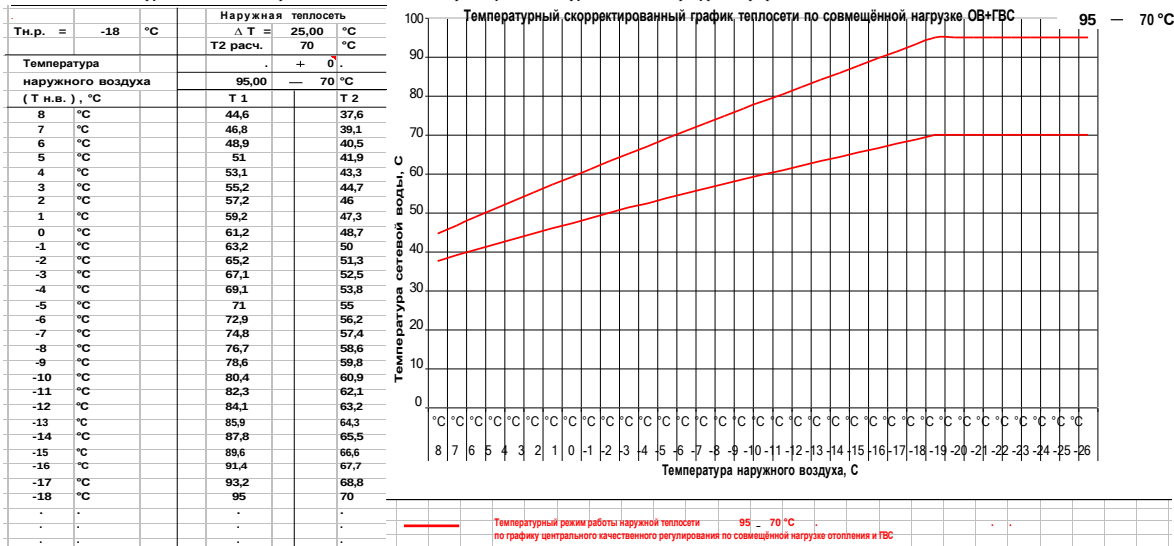

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

9 Котельная ГУ СОКК " Берег надежды" Отраденское СП ст Отрадная ул Овражная

Q ов max = 0,325 Гкал/час 95 — 70 °С / 95 — 70 °С
Q^{шт} гвс.max = 0 Гкал/час
Q^{шт} гвс.ном = 0,000 Гкал/час
К ср.час. = 4
п max. гвс = 6 час/сут
Q ов.заниж.= 7,8 Гкал/сут
Q ов.норма.= 7,8 Гкал/сут
Разница : 0,000 Гкал/час
Q ов.повыш.= 0,325 Гкал/час
Проверка : 7,8 Гкал/сут
Требуемый расход сетевой воды при графике центрального качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по отопительной нагрузке :
G кач. рег. = 12,98 м3/ч при температуре наружного воздуха -4,9 °С в точке излома температурного графика.


Применение количественного способа регулирования ограничено диапазоном рабочего регулирования в пределах допустимого уровня снижения гидравлической устойчивости систем теплопотребления. Практически в сложившихся условиях централизованного теплоснабжения применение количественного способа регулирования является неоправданным, либо требует наличия независимых автоматизированных ИТП у каждого абонента, подключенного к внешней теплосети..
Расчетный расход сетевой воды внутренней системы отопления : 13,00 м3/ч
Для сохранения суточной нормы отпуска тепла в систему отопления при графике качественного регулирования по отопительной нагрузке с ограничением максимального расхода воды из теплосети при принятых выше условиях требуется :

а) поддержание повышенного расхода теплоносителя во внутренней системе ОВ на уровне 13,00 м3/ч (т.е. выше расчетного на 0,0 %). Или :
б) поддержание повышенного температурного графика работы наружной тепловой сети 95,00 — 70 °С

При отсутствии нагрузки ГВС температурные графики абсолютно идентичны вышеобозначенным.

В условиях наличия 2-трубной закрытой схемы централизованного ГВС с приготовлением теплоносителя ГВС в ЦТП (ИТП)
для снижения удельного расхода сетевой воды, отнесенного к суммарной нагрузке отопления и ГВС, а также при дефиците тепловой мощности источника теплоснабжения целесообразно рассмотреть и при обосновании применять скорректированные графики качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

Тн.р. =	-18 °С	Наружная теплосеть	
		Δ Т = 25,00 °С	T2 расч. 70 °С
Температура		+	0 °С
наружного воздуха		95,00	70 °С
(Т н.в.), °С		T 1	T 2
8 °С		44,6	37,6
7 °С		46,8	39,1
6 °С		48,9	40,5
5 °С		51	41,9
4 °С		53,1	43,3
3 °С		55,2	44,7
2 °С		57,2	46
1 °С		59,2	47,3
0 °С		61,2	48,7
-1 °С		63,2	50
-2 °С		65,2	51,3
-3 °С		67,1	52,5
-4 °С		69,1	53,8
-5 °С		71	55
-6 °С		72,9	56,2
-7 °С		74,8	57,4
-8 °С		76,7	58,6
-9 °С		78,6	59,8
-10 °С		80,4	60,9
-11 °С		82,3	62,1
-12 °С		84,1	63,2
-13 °С		85,9	64,3
-14 °С		87,8	65,5
-15 °С		89,6	66,6
-16 °С		91,4	67,7
-17 °С		93,2	68,8
-18 °С		95	70

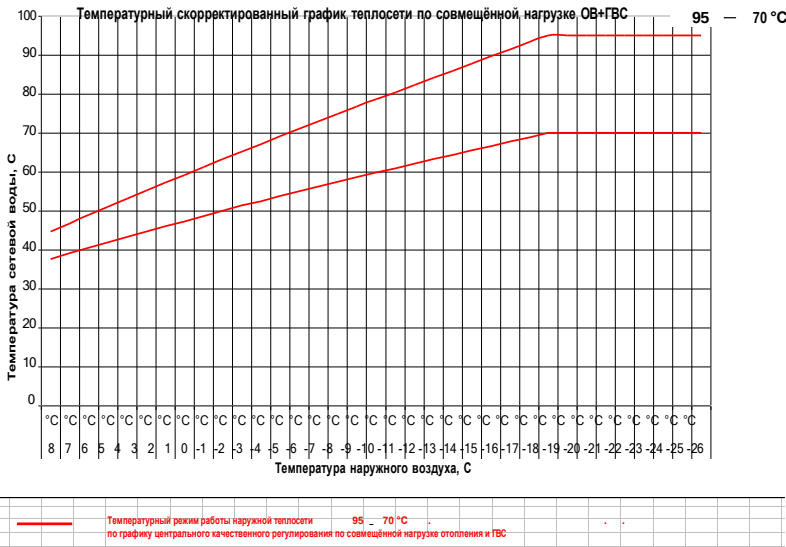

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

63

64

12 Котельная МОУ СОШ № 16 филиал) Отраденское СП ст Отрадная ул Северная

Q ов max = 0,045 Гкал/час 95 — 70 °С / 95 — 70 °С
Q^{итп} гвс.max = 0 Гкал/час
Q^{итп} гвс.ном = 0,000 Гкал/час
К ср.час. = 4
п max. гвс = 6 час/сут
Q ов.заниж.= 1,08 Гкал/сут
Q ов.норма.= 1,08 Гкал/сут
Разница : 0,000 Гкал/час
Q ов.повыш.= 0,045 Гкал/час
Проверка : 1,08 Гкал/сут


Требуемый расход сетевой воды при графике центрального качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по отопительной нагрузке :
G кач. рег. = 1,80 м3/ч при температуре наружного воздуха -4,9 °С в точке излома температурного графика.

Применение количественного способа регулирования ограничено диапазоном рабочего регулирования в пределах допустимого уровня снижения гидравлической устойчивости систем теплопотребления. Практически в сложившихся условиях централизованного теплоснабжения применение количественного способа регулирования является неоправданным, либо требует наличия независимых автоматизированных ИТП у каждого абонента, подключенного к внешней теплосети..
Расчетный расход сетевой воды внутренней системы отопления : 1,80 м3/ч

- Для сохранения суточной нормы отпуска тепла в систему отопления при графике качественного регулирования по отопительной нагрузке с ограничением максимального расхода воды из теплосети при принятых выше условиях требуется :
- а) поддержание повышенного расхода теплоносителя во внутренней системе ОВ на уровне 1,80 м3/ч (т.е. выше расчетного на 0,0 %). Или :
 - б) поддержание повышенного температурного графика работы наружной тепловой сети 95,00 — 70 °С

В условиях наличия 2-трубной закрытой схемы централизованного ГВС с приготовлением теплоносителя ГВС в ЦТП (ИТП)
для снижения удельного расхода сетевой воды, отнесенного к суммарной нагрузке отопления и ГВС, а также при дефиците тепловой мощности источника теплоснабжения целесообразно рассмотреть и при обосновании применять скорректированные графики качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по совмещенной нагрузке отопления и горячей водоснабжения. При отсутствии нагрузки ГВС температурные графики абсолютно идентичны вышеобозначенным.

Тн.р. =	-18 °С	Наружная теплосеть	
		Δ Т = 25,00 °С	Т2 расч. 70 °С
Температура			+
наружного воздуха		95,00 — 70 °С	0 °С
(Т н.в.), °С		Т 1	Т 2
8 °С		44,6	37,6
7 °С		46,8	39,1
6 °С		48,9	40,5
5 °С		51	41,9
4 °С		53,1	43,3
3 °С		55,2	44,7
2 °С		57,2	46
1 °С		59,2	47,3
0 °С		61,2	48,7
-1 °С		63,2	50
-2 °С		65,2	51,3
-3 °С		67,1	52,5
-4 °С		69,1	53,8
-5 °С		71	55
-6 °С		72,9	56,2
-7 °С		74,8	57,4
-8 °С		76,7	58,6
-9 °С		78,6	59,8
-10 °С		80,4	60,9
-11 °С		82,3	62,1
-12 °С		84,1	63,2
-13 °С		85,9	64,3
-14 °С		87,8	65,5
-15 °С		89,6	66,6
-16 °С		91,4	67,7
-17 °С		93,2	68,8
-18 °С		95	70

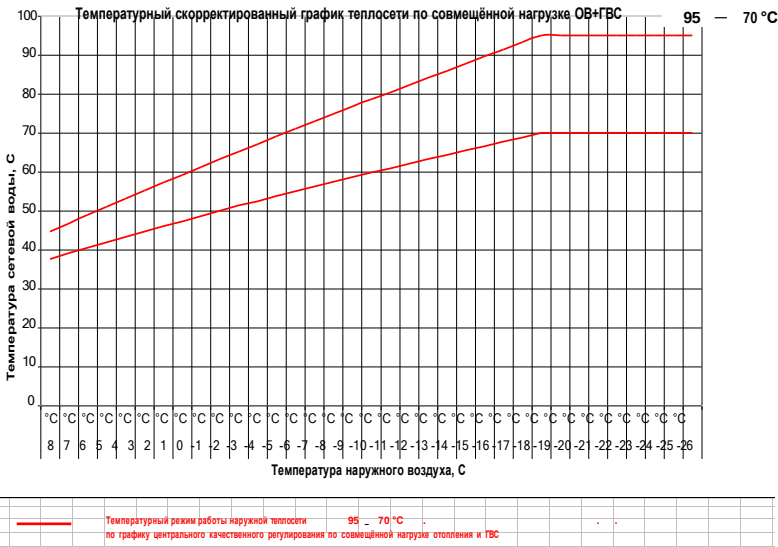

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

13 Котельная МОУ СОШ № 16 филиал Отраденское СП ст Отрадная ул Кизилова

Q ов max = 0,025 Гкал/час 95 — 70 °С / 95 — 70 °С
Q^{шт} гвс.max = 0 Гкал/час
Q^{шт} гвс.ном = 0,000 Гкал/час
К ср.час. = 4
п max. гвс = 6 час/сут
Q ов.заниж.= 0,6 Гкал/сут
Q ов.норма.= 0,6 Гкал/сут
Разница : 0,000 Гкал/час
Q ов.повыш.= 0,025 Гкал/час
Проверка : 0,6 Гкал/сут

Требуемый расход сетевой воды при графике центрального качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по отопительной нагрузке :
G кач. рег. = 1,00 м3/ч при температуре наружного воздуха -4,9 °С в точке излома температурного графика.

Применение количественного способа регулирования ограничено диапазоном рабочего регулирования в пределах допустимого уровня снижения гидравлической устойчивости систем теплопотребления. Практически в сложившихся условиях централизованного теплоснабжения применение количественного способа регулирования является неоправданным, либо требует наличия независимых автоматизированных ИТП у каждого абонента, подключенного к внешней теплосети..
Расчетный расход сетевой воды внутренней системы отопления : 1,00 м3/ч


Для сохранения суточной нормы отпуска тепла в систему отопления при графике качественного регулирования по отопительной нагрузке с ограничением максимального расхода воды из теплосети при принятых выше условиях требуется :

- а) поддержание повышенного расхода теплоносителя во внутренней системе ОВ на уровне 1,00 м3/ч (т.е. выше расчетного на 0,0 %). Или :
- б) поддержание повышенного температурного графика работы наружной тепловой сети 95,00 — 70 °С

В условиях наличия 2-трубной закрытой схемы централизованного ГВС с приготовлением теплоносителя ГВС в ЦТП (ИТП)

для снижения удельного расхода сетевой воды, отнесенного к суммарной нагрузке отопления и ГВС, а также при дефиците тепловой мощности источника теплоснабжения целесообразно рассмотреть и при обосновании применять скорректированные графики качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. При отсутствии нагрузки ГВС температурные графики абсолютно идентичны вышеобозначенным.

Тн.р. =	-18 °С	Наружная теплосеть	
		Δ Т = 25,00 °С	T2 расч. 70 °С
Температура наружного воздуха (Т н.в.), °С		95,00 — 70 °С	+
8 °С		44,6	37,6
7 °С		46,8	39,1
6 °С		48,9	40,5
5 °С		51	41,9
4 °С		53,1	43,3
3 °С		55,2	44,7
2 °С		57,2	46
1 °С		59,2	47,3
0 °С		61,2	48,7
-1 °С		63,2	50
-2 °С		65,2	51,3
-3 °С		67,1	52,5
-4 °С		69,1	53,8
-5 °С		71	55
-6 °С		72,9	56,2
-7 °С		74,8	57,4
-8 °С		76,7	58,6
-9 °С		78,6	59,8
-10 °С		80,4	60,9
-11 °С		82,3	62,1
-12 °С		84,1	63,2
-13 °С		85,9	64,3
-14 °С		87,8	65,5
-15 °С		89,6	66,6
-16 °С		91,4	67,7
-17 °С		93,2	68,8
-18 °С		95	70

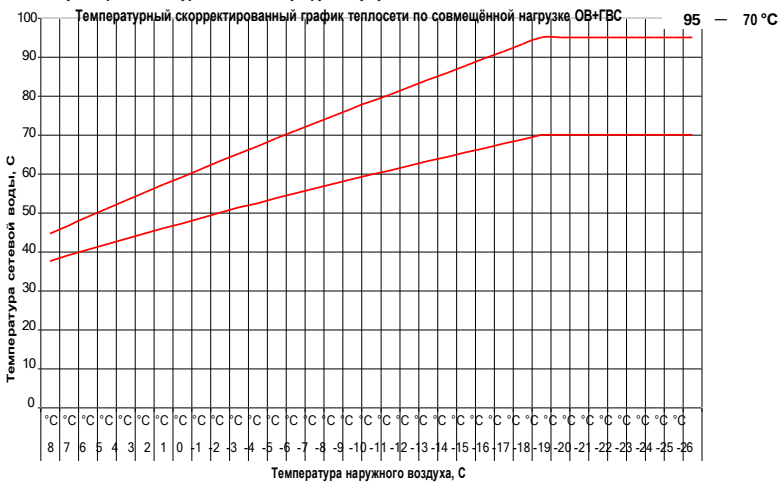

Температурный режим работы наружной теплосети 95 — 70 °С по графику центрального качественного регулирования по совмещенной нагрузке отопления и ГВС

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

14 Котельная ЦДТ Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская

Q ов max = 0,132 Гкал/час 95 — 70 °С / 95 — 70 °С
Q^{гвс} гвс.max = 0 Гкал/час
Q^{гвс} гвс.ном = 0,000 Гкал/час
К ср.час. = 4
п max. гвс = 6 час/сут
Q ов.заниж.= 3,168 Гкал/сут
Q ов.норма.= 3,168 Гкал/сут
Разница : 0,000 Гкал/час
Q ов.повыш.= 0,132 Гкал/час
Проверка : 3,168 Гкал/сут

Требуемый расход сетевой воды при графике центрального качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по отопительной нагрузке :
G кач. рег. = 5,28 м3/ч при температуре наружного воздуха -4,9 °С в точке излома температурного графика.


Применение количественного способа регулирования ограничено диапазоном рабочего регулирования в пределах допустимого уровня снижения гидравлической устойчивости систем теплопотребления. Практически в сложившихся условиях централизованного теплоснабжения применение количественного способа регулирования является неоправданным, либо требует наличия независимых автоматизированных ИТП у каждого абонента, подключенного к внешней теплосети..
Расчетный расход сетевой воды внутренней системы отопления : 5,28 м3/ч

Для сохранения суточной нормы отпуска тепла в систему отопления при графике качественного регулирования по отопительной нагрузке с ограничением максимального расхода воды из теплосети при принятых выше условиях требуется :

- а) поддержание повышенного расхода теплоносителя во внутренней системе ОВ на уровне 5,28 м3/ч (т.е. выше расчетного на 0,0 %). Или :
- б) поддержание повышенного температурного графика работы наружной тепловой сети 95,00 — 70 °С

В условиях наличия 2-трубной закрытой схемы централизованного ГВС с приготовлением теплоносителя ГВС в ЦТП (ИТП)
для снижения удельного расхода сетевой воды, отнесённого к суммарной нагрузке отопления и ГВС, а также при дефиците тепловой мощности источника теплоснабжения целесообразно рассмотреть и при обосновании применять скорректированные графики качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по совмещённой нагрузке отопления и горячего водоснабжения. При отсутствии нагрузки ГВС температурные графики абсолютно идентичны вышеобозначенным.

Тн.р. =	-18 °С	Наружная теплосеть Δ Т = 25,00 °С Т2 расч. 70 °С	Т1 °С	Т2 °С
Температура наружного воздуха (Т н.в.), °С	95,00	70 °С	Т 1	Т 2
8 °С			44,6	37,6
7 °С			46,8	39,1
6 °С			48,9	40,5
5 °С			51	41,9
4 °С			53,1	43,3
3 °С			55,2	44,7
2 °С			57,2	46
1 °С			59,2	47,3
0 °С			61,2	48,7
-1 °С			63,2	50
-2 °С			65,2	51,3
-3 °С			67,1	52,5
-4 °С			69,1	53,8
-5 °С			71	55
-6 °С			72,9	56,2
-7 °С			74,8	57,4
-8 °С			76,7	58,6
-9 °С			78,6	59,8
-10 °С			80,4	60,9
-11 °С			82,3	62,1
-12 °С			84,1	63,2
-13 °С			85,9	64,3
-14 °С			87,8	65,5
-15 °С			89,6	66,6
-16 °С			91,4	67,7
-17 °С			93,2	68,8
-18 °С			95	70

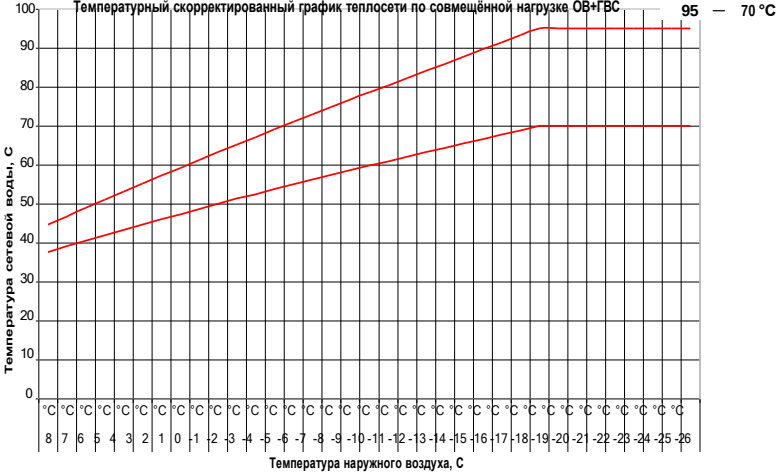

Температурный режим работы наружной теплосети 95 — 70 °С по графику центрального качественного регулирования по совмещённой нагрузке отопления и ГВС

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

15 Котельная МБДОУ № 4 (1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Восточная

Q ов max = 0,128 Гкал/час 95 — 70 °С / 95 — 70 °С
Q^{гвс} гвс.max = 0 Гкал/час
Q^{гвс} гвс.ном = 0,000 Гкал/час
К ср.час. = 4
п max. гвс = 6 час/сут
Q ов.заниж.= 3,072 Гкал/сут
Q ов.норма.= 3,072 Гкал/сут
Разница : 0,000 Гкал/час
Q ов.повыш.= 0,128 Гкал/час
Проверка : 3,072 Гкал/сут


Требуемый расход сетевой воды при графике центрального качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по отопительной нагрузке :
G кач. рег. = 5,12 м3/ч при температуре наружного воздуха -4,9 °С в точке излома температурного графика.

Применение количественного способа регулирования ограничено диапазоном рабочего регулирования в пределах допустимого уровня снижения гидравлической устойчивости систем теплопотребления. Практически в сложившихся условиях централизованного теплоснабжения применение количественного способа регулирования является неоправданным, либо требует наличия независимых автоматизированных ИТП у каждого абонента, подключенного к внешней теплосети..
Расчетный расход сетевой воды внутренней системы отопления : 5,12 м3/ч

Для сохранения суточной нормы отпуска тепла в систему отопления при графике качественного регулирования по отопительной нагрузке с ограничением максимального расхода воды из теплосети при принятых выше условиях требуется :

- а) поддержание повышенного расхода теплоносителя во внутренней системе ОВ на уровне 5,12 м3/ч (т.е. выше расчетного на 0,0 %). Или :
- б) поддержание повышенного температурного графика работы наружной тепловой сети 95,00 — 70 °С

В условиях наличия 2-трубной закрытой схемы централизованного ГВС с приготовлением теплоносителя ГВС в ЦТП (ИТП)
для снижения удельного расхода сетевой воды, отнесенного к суммарной нагрузке отопления и ГВС, а также при дефиците тепловой мощности источника теплоснабжения целесообразно рассмотреть и при обосновании применять скорректированные графики качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. При отсутствии нагрузки ГВС температурные графики абсолютно идентичны вышеобозначенным.

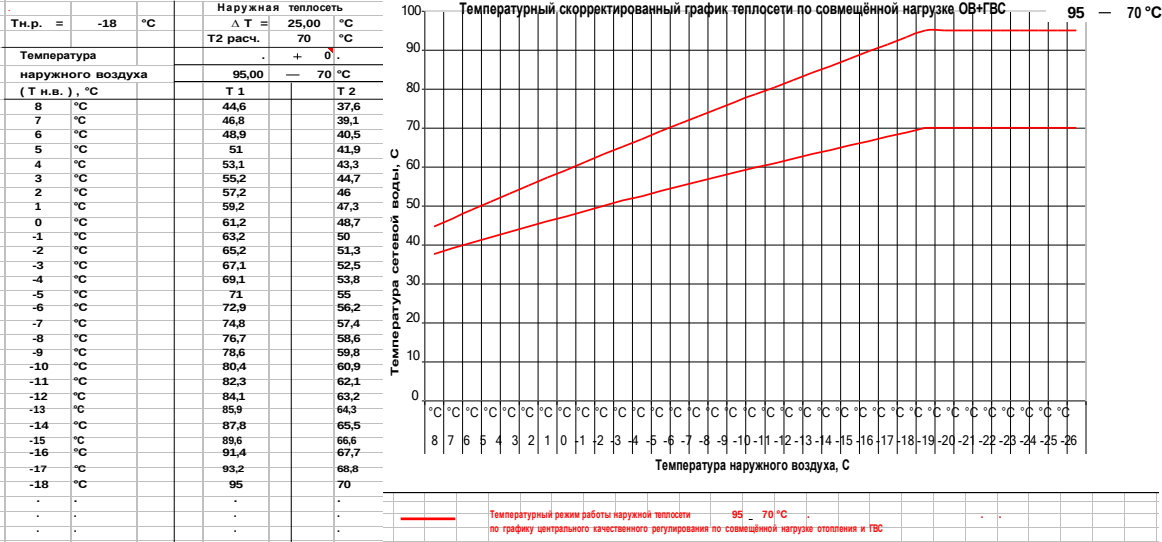

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

16 Котельная МБДОУ № 5 Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная

Q ов max = 0,168 Гкал/час 95 — 70 °С / 95 — 70 °С
Q^{гвс} гвс.max = 0 Гкал/час
Q^{гвс} гвс.ном = 0,000 Гкал/час
К ср.час. = 4
п max. гвс = 6 час/сут
Q ов.заниж.= 4,032 Гкал/сут
Q ов.норма.= 4,032 Гкал/сут
Разница : 0,000 Гкал/час
Q ов.повыш.= 0,168 Гкал/час
Проверка : 4,032 Гкал/сут


Требуемый расход сетевой воды при графике центрального качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по отопительной нагрузке :
G кач. рег. = 6,71 м3/ч при температуре наружного воздуха -4,9 °С в точке излома температурного графика.

Применение количественного способа регулирования ограничено диапазоном рабочего регулирования в пределах допустимого уровня снижения гидравлической устойчивости систем теплопотребления. Практически в сложившихся условиях централизованного теплоснабжения применение количественного способа регулирования является неоправданным, либо требует наличия независимых автоматизированных ИТП у каждого абонента, подключенного к внешней теплосети..
Расчетный расход сетевой воды внутренней системы отопления : 6,72 м3/ч

Для сохранения суточной нормы отпуска тепла в систему отопления при графике качественного регулирования по отопительной нагрузке с ограничением максимального расхода воды из теплосети при принятых выше условиях требуется :

- а) поддержание повышенного расхода теплоносителя во внутренней системе ОВ на уровне 6,72 м3/ч (т.е. выше расчетного на 0,0 %). Или :
- б) поддержание повышенного температурного графика работы наружной тепловой сети 95,00 — 70 °С

В условиях наличия 2-трубной закрытой схемы централизованного ГВС с приготовлением теплоносителя ГВС в ЦТП (ИТП)
для снижения удельного расхода сетевой воды, отнесенного к суммарной нагрузке отопления и ГВС, а также при дефиците тепловой мощности источника теплоснабжения целесообразно рассмотреть и при обосновании применять скорректированные графики качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. При отсутствии нагрузки ГВС температурные графики абсолютно идентичны вышеобозначенным.

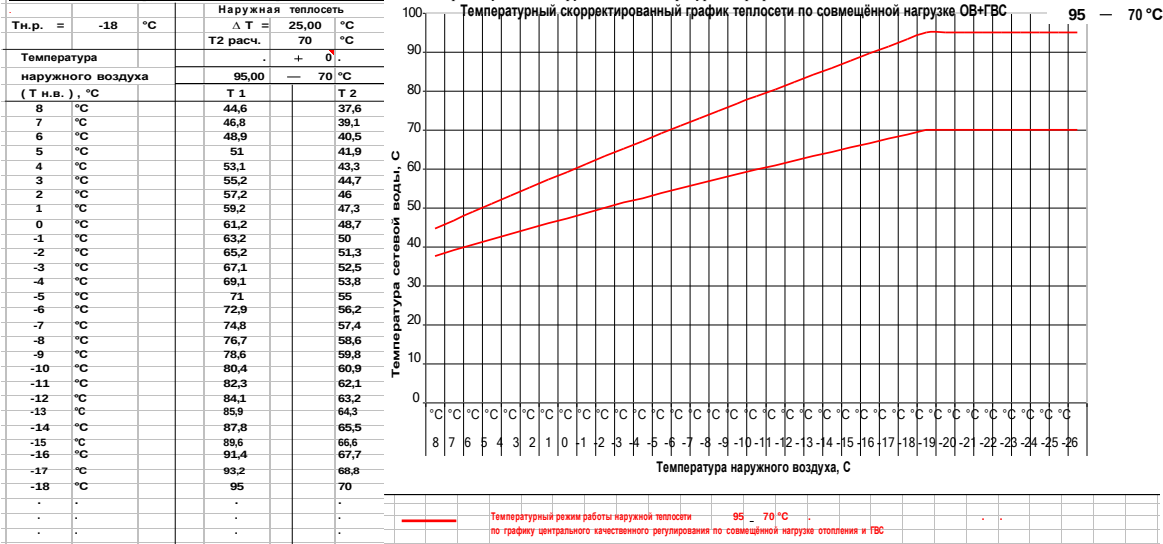

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

17 Котельная МБДОУ № 7 Отрадненское СП ст Отрадная ул Юбилейная

Q ов max = 0,16 Гкал/час 95 — 70 °С / 95 — 70 °С
Q^{гвс} гвс.max = 0 Гкал/час
Q^{гвс} гвс.ном = 0,000 Гкал/час
К ср.час. = 4
п max. гвс = 6 час/сут
Q ов.заниж.= 3,84 Гкал/сут
Q ов.норма.= 3,84 Гкал/сут
Разница : 0,000 Гкал/час
Q ов.повыш.= 0,160 Гкал/час
Проверка : 3,84 Гкал/сут


Требуемый расход сетевой воды при графике центрального качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по отопительной нагрузке :
G кач. рег. = 6,39 м3/ч при температуре наружного воздуха -4,9 °С в точке излома температурного графика.

Применение количественного способа регулирования ограничено диапазоном рабочего регулирования в пределах допустимого уровня снижения гидравлической устойчивости систем теплопотребления. Практически в сложившихся условиях централизованного теплоснабжения применение количественного способа регулирования является неоправданным, либо требует наличия независимых автоматизированных ИТП у каждого абонента, подключенного к внешней теплосети..
Расчетный расход сетевой воды внутренней системы отопления : 6,40 м3/ч

Для сохранения суточной нормы отпуска тепла в систему отопления при графике качественного регулирования по отопительной нагрузке с ограничением максимального расхода воды из теплосети при принятых выше условиях требуется :

- а) поддержание повышенного расхода теплоносителя во внутренней системе ОВ на уровне 6,40 м3/ч (т.е. выше расчетного на 0,0 %). Или :
- б) поддержание повышенного температурного графика работы наружной тепловой сети 95,00 — 70 °С

В условиях наличия 2-трубной закрытой схемы централизованного ГВС с приготовлением теплоносителя ГВС в ЦТП (ИТП)
для снижения удельного расхода сетевой воды, отнесённого к суммарной нагрузке отопления и ГВС, а также при дефиците тепловой мощности источника теплоснабжения целесообразно рассмотреть и при обосновании применять скорректированные графики качественного регулирования отпуска тепла в тепловую сеть по совмещённой нагрузке отопления и горячего водоснабжения. При отсутствии нагрузки ГВС температурные графики абсолютно идентичны вышеобозначенным.

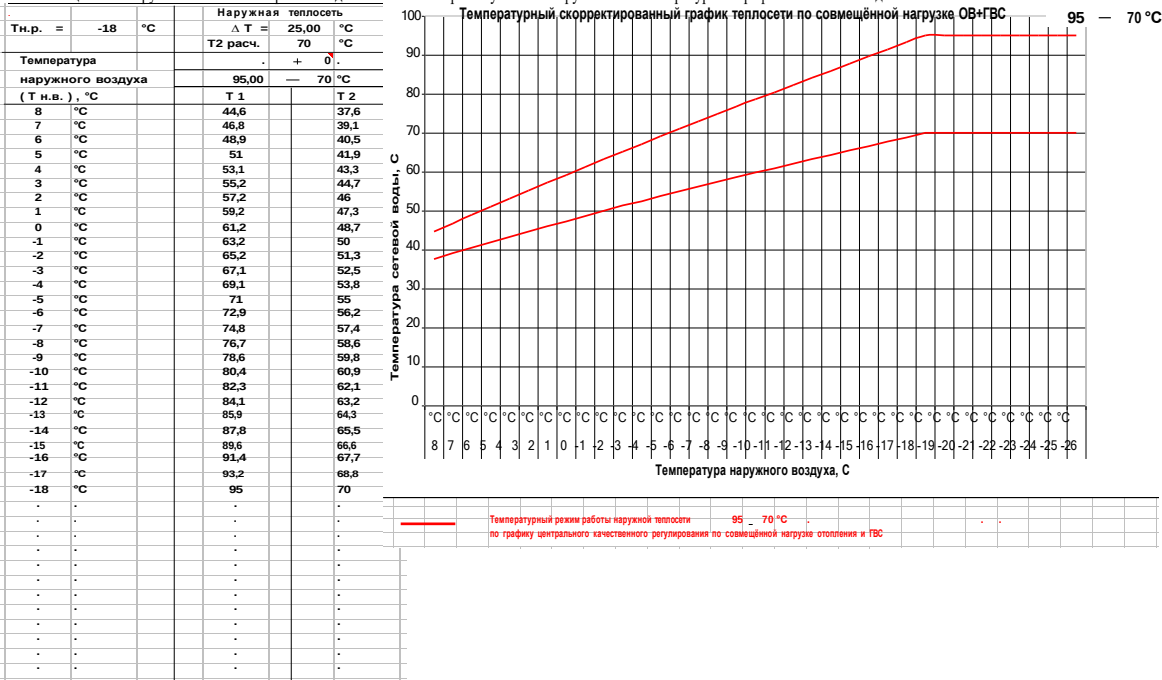

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

3) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.


В процессе выполнения программы реконструкции тепловых сетей, а также теплосилового хозяйства, имея целью создание "идеальной тепловой сети" гидравлические режимы тепловой сети неизбежно подвергнутся корректировке.

При массовом внедрении ИТП у потребителей тепловой энергии, трубопроводы ГВС от источников тепловой энергии ликвидируются.

Регулирование потребления тепловой энергии должно производиться в ИТП, снабженных самым современным оборудованием. Это позволяет выдерживать расчётные расходы сетевой воды всей системы.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					71

	Гидравлический расчет теплосети котельно		№ 1		
		(сущ. + перспект. абоненты)			
		Температурный график	95 — 70 °С		



$K_3 =$	1	MM
---------	---	----

Гидравлический расчет теплосети котельной


№ 1	
-----	--

№ 1		
-----	--	--

MK №


график 2

Пьезо-1	
---------	--

[illegible]

2 Котельная № 6 Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная

	Гидравлический расчет теплосети котельно	№ 6		
	(сущ. + перспект. абоненты)			
	Температурный график	95 — 70 °С		

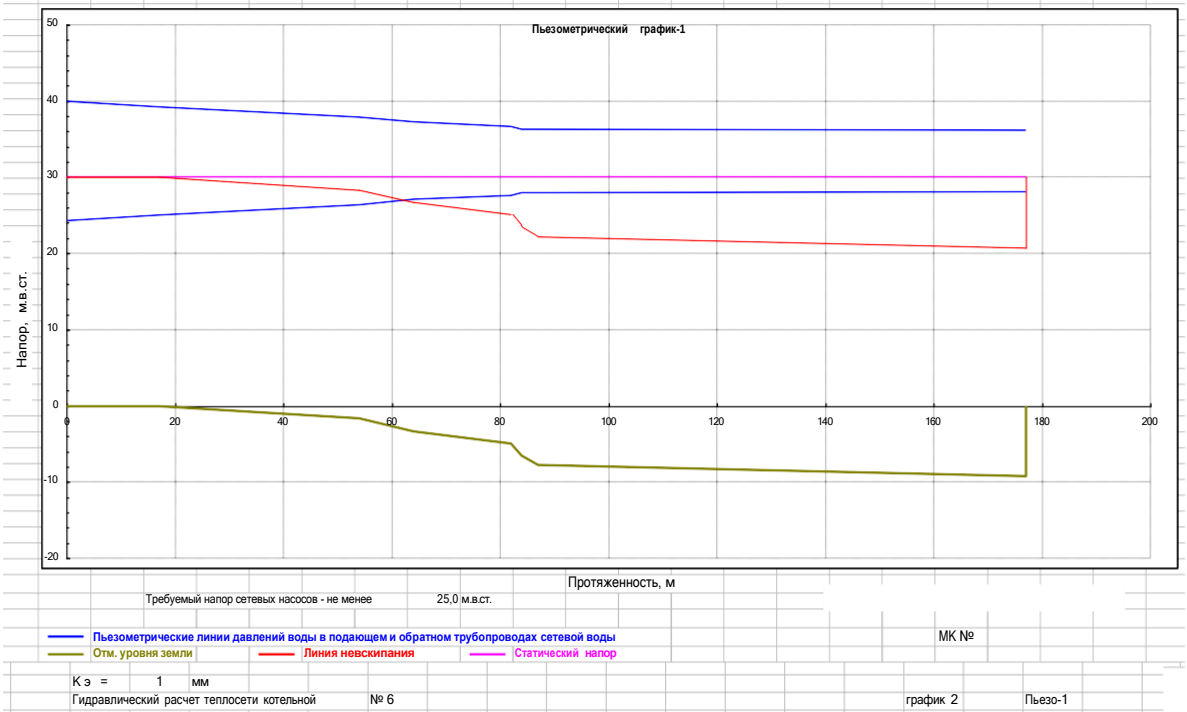


Расчетные давления воды в характерных точках теплосети :																			
Номер точки	0	1	2	3	4	5	6	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T 1, м.в.ст.	40,0	39,2	37,9	37,2	36,7	36,3	36,3	36,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T 2, м.в.ст.	24,3	25,0	26,4	27,1	27,6	28,0	28,0	28,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rл, кгс/м2/м	26,37	26,37	22,16	18,99	12,81	12,81	0,23	0,96	0,00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.


Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

3 Котельная № 7 Отраденское СП ст Отрадная ул Мира

	Гидравлический расчет теплосети котельно	№ 7		
	(сущ. + перспект. абоненты)			
	Температурный график	95 — 70 °С		

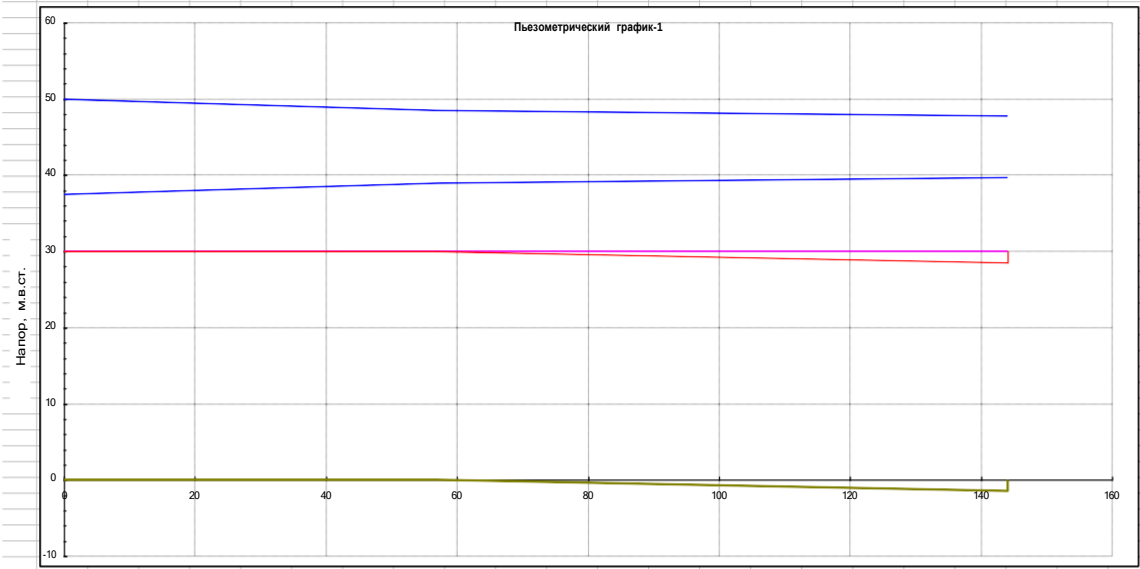

Требуемый напор сетевых насосов - не менее		21,7 м.в.ст.	Протяженность, м	
—	Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды		МК №	
—	Отм. уровня земли	—	Линия невоскисления	—
—	Статический напор			
Кэ = 1 мм				
Гидравлический расчет теплосети котельной	№ 7	график 2	Пьезо-1	


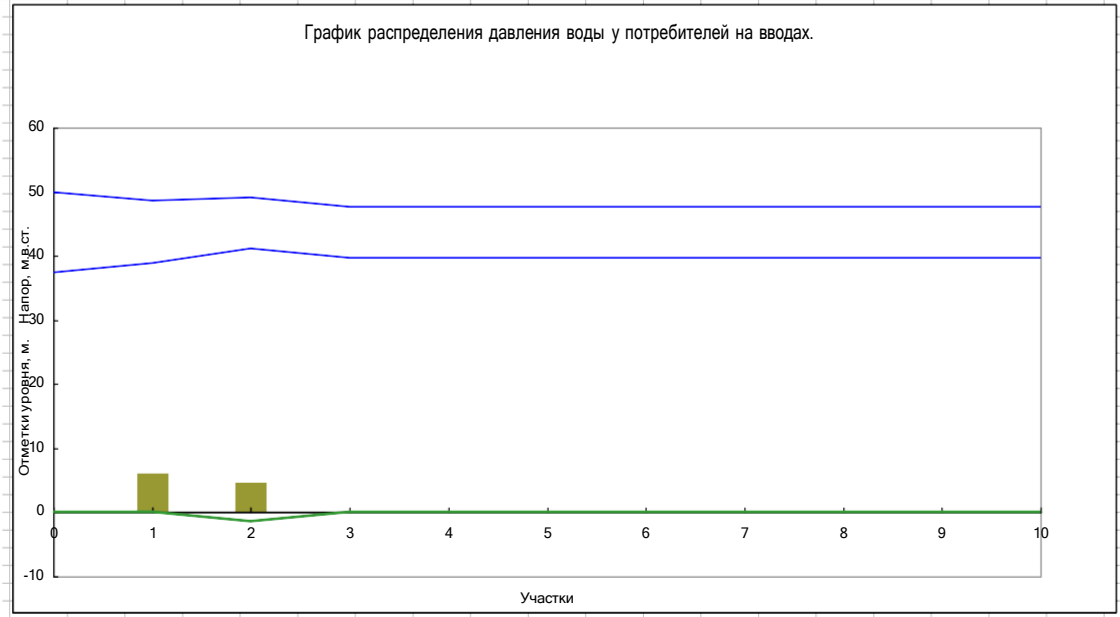


Расчетные давления воды в характерных точках теплосети :														
Номер точки	0	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T 1, м.в.ст.	50,0	48,6	47,7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T 2, м.в.ст.	37,5	38,9	39,7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Рд, кгс/м2м	20,90	20,90	6,87	0,00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

4 Котельная № 8 (СОШ № 16 осн) Отраденское СП ст Отрадная ул Кизилова

Гидравлический расчет теплосети котельно		№ 8 (СОШ № 16 осн)	
(сущ. + перспект. абоненты)			
Температурный график		95	— 70 °С

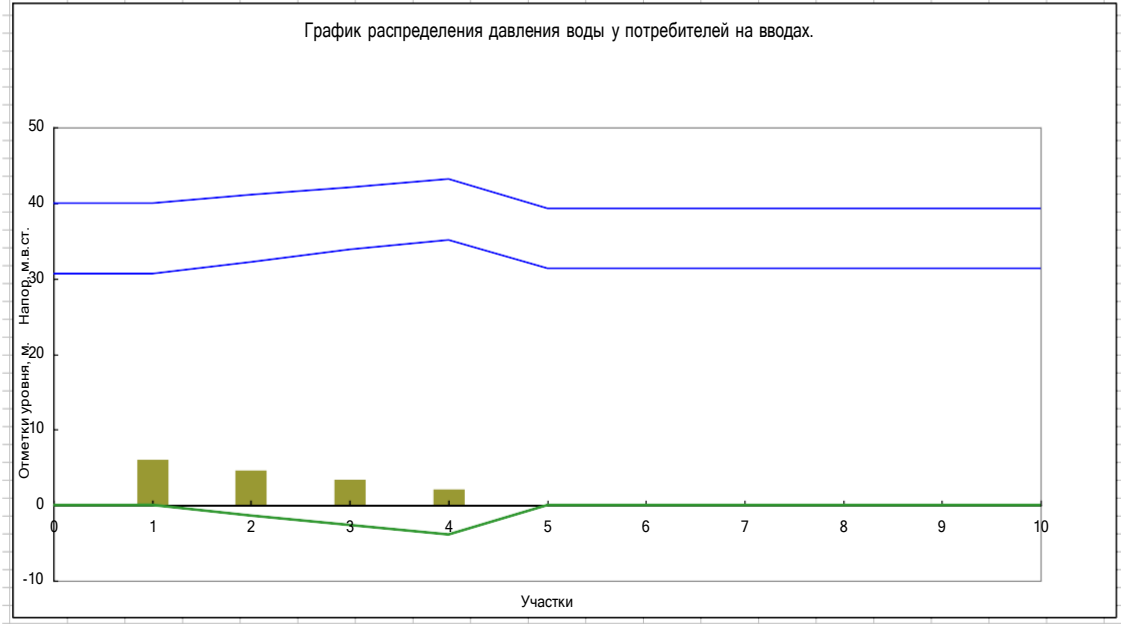
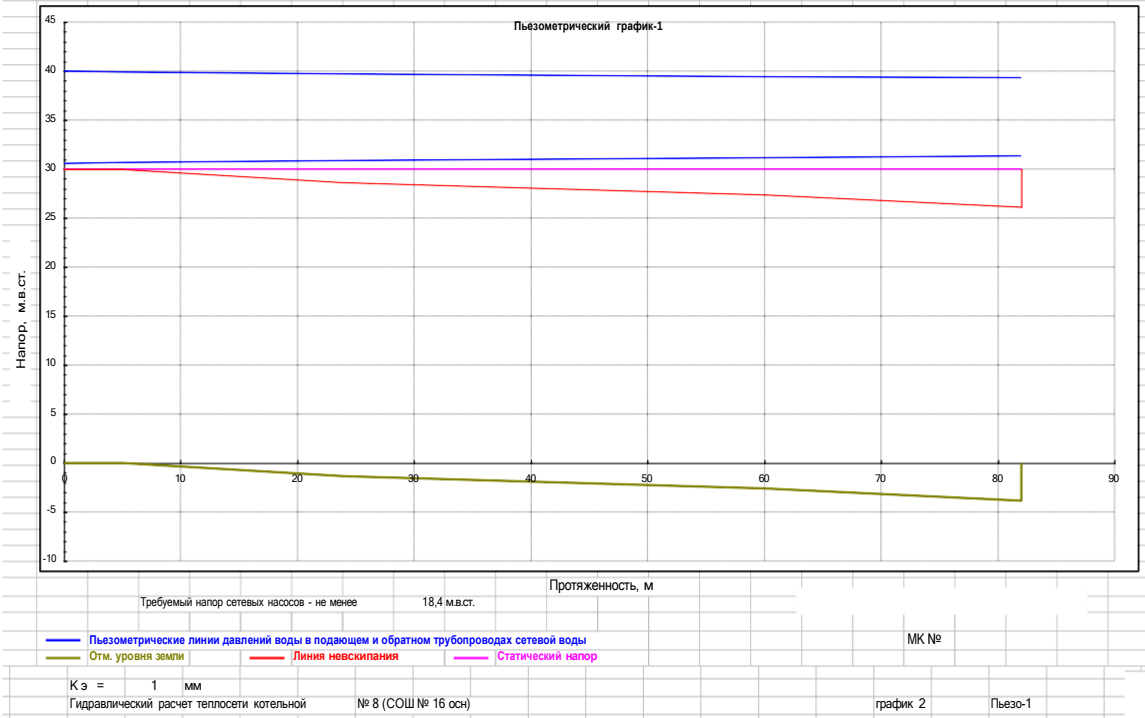


Расчетные давления воды в характерных точках теплосети:																			
Номер точки	0	1	2	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T 1, м.в.ст.	40,0	39,9	39,7	39,4	39,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T 2, м.в.ст.	30,6	30,7	30,9	31,2	31,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rл, кгс/м2/м	3,94	3,94	3,94	4,74	2,73	0,00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

5 Котельная № 9 (ЦРБ) Отраденское СП ст Отрадная ул Пионерская

	Гидравлический расчет теплосети котельно		№ 9 (ЦРБ)		
		(сущ. + перспект. абоненты)			
		Температурный график	95	— 70 °С	

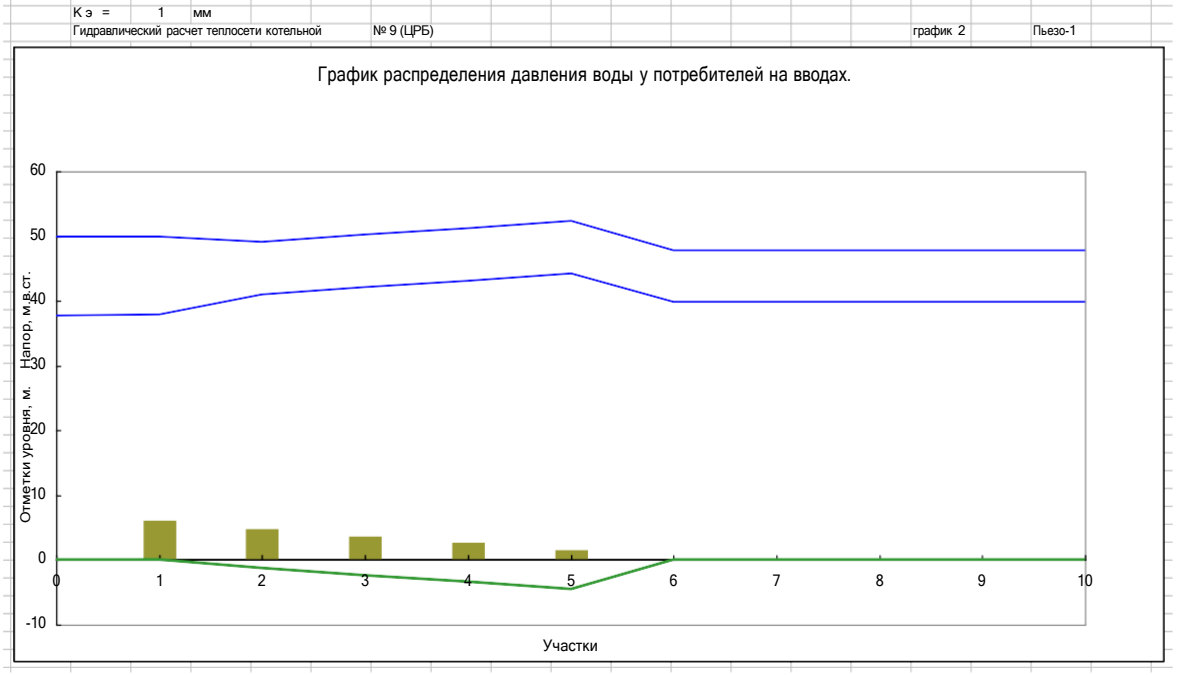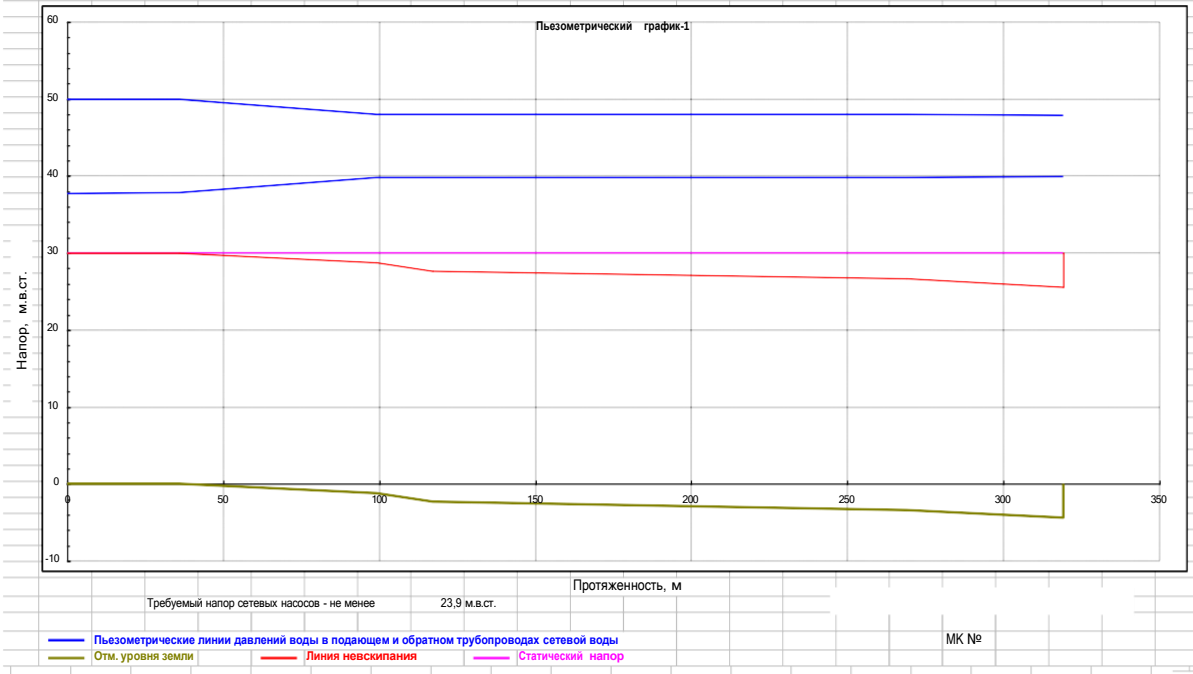


Расчетные давления воды в характерных точках теплосети :																			
Номер точки	0	1	2	3	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T 1, м.в.ст.	50,0	49,9	48,0	48,0	48,0	47,9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T 2, м.в.ст.	37,8	37,9	39,8	39,8	39,8	39,9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rл, кгс/м2/м	0,87	0,87	17,61	0,06	0,10	0,94	0,00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

	Гидравлический расчет теплосети котельно	№ 14		
	(сущ. + перспект. абоненты)			
	Температурный график	95	—	70 °С

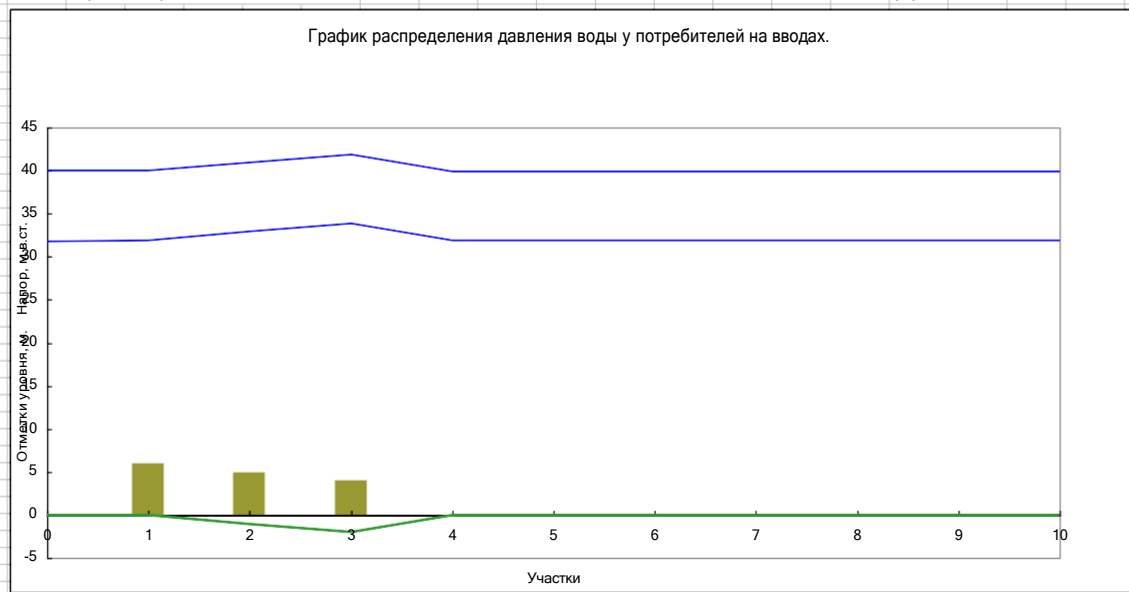[illegible]

7 Котельная № 16 Отраденское СП ст Отрадная ул Урупская

	Гидравлический расчет теплосети котельно	№ 16	
	(сущ. + перспект. абоненты)		
	Температурный график	95 — 70 °С	

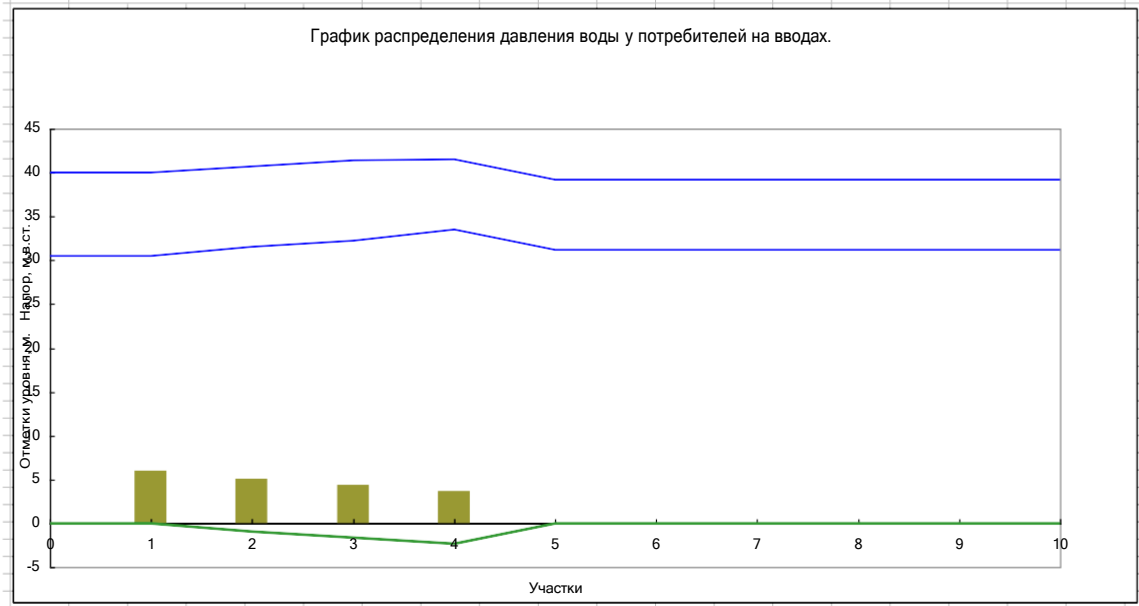
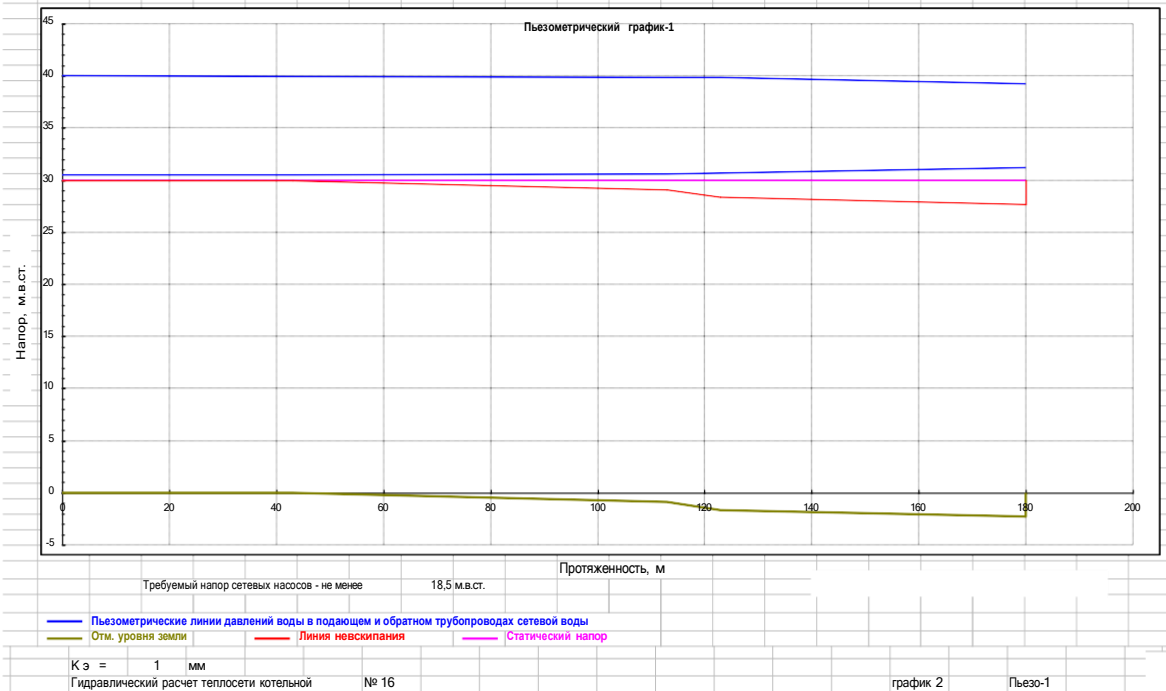


Расчетные давления воды в характерных точках теплосети :																
Номер точки	0	1	2	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T 1, м.в.ст.	40,0	40,0	39,8	39,8	39,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T 2, м.в.ст.	30,5	30,5	30,6	30,6	31,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rл, кг/см2/м	0,51	0,51	0,91	0,19	7,81	0,00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

		Гидравлический расчет теплосети котельню		УСЗН "Долгожитель"	
		(сущ. + перспект. абоненты)			
		Температурный график		95 — 70 °С	

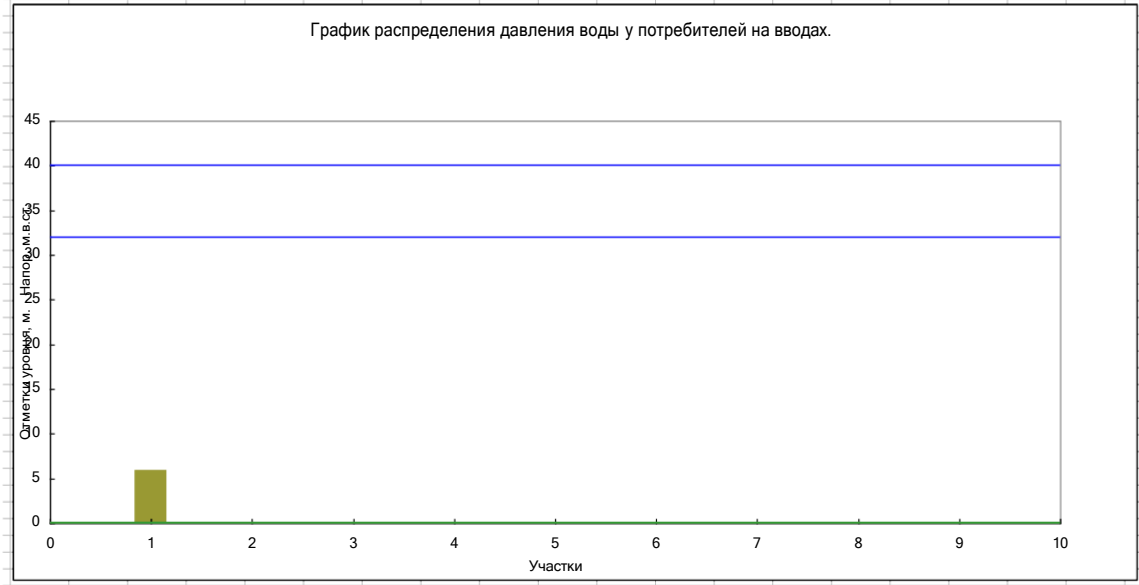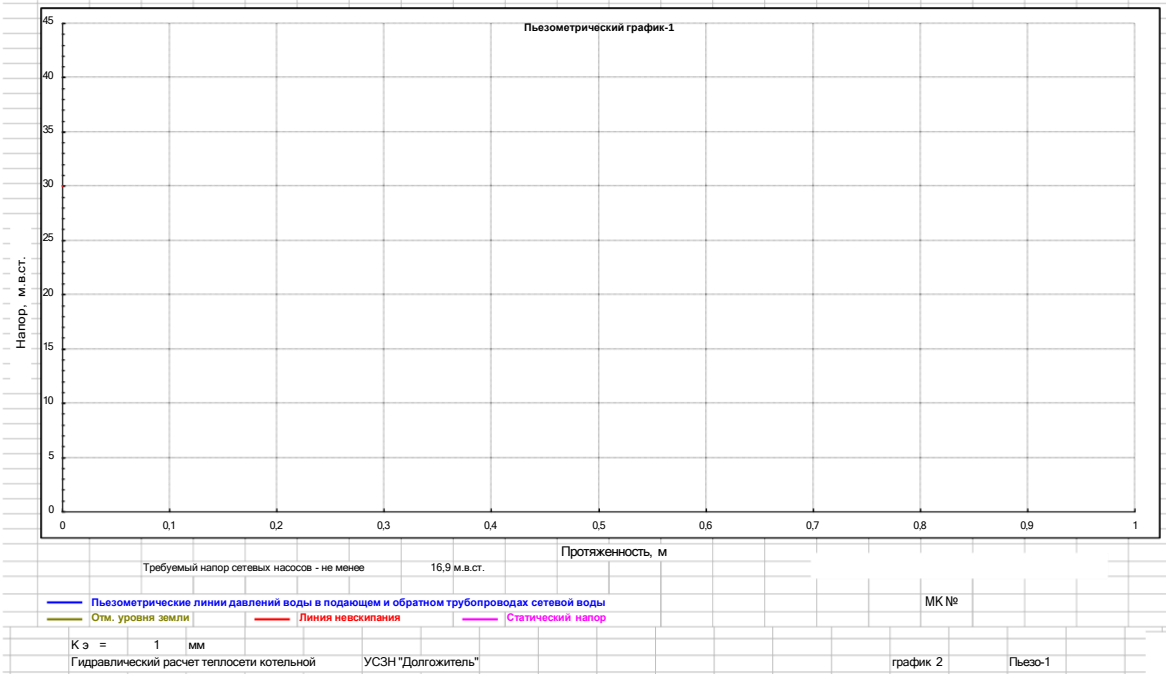[illegible]

9 Котельная ГУ СОКК "Берег надежды" Отрадненское СП ст Отрадная ул Овражная

		Гидравлический расчет теплосети котельно	ГУ СОКК "Берег надеж
		(сущ. + перспект. абоненты)	
		Температурный график	95 — 70 °С

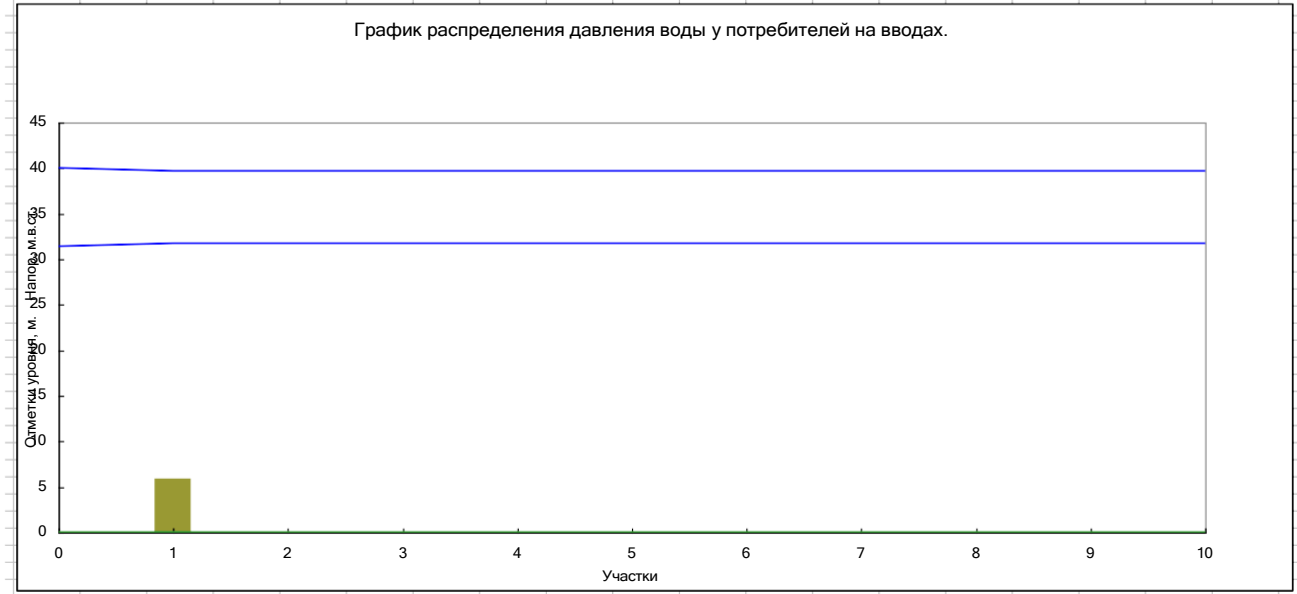
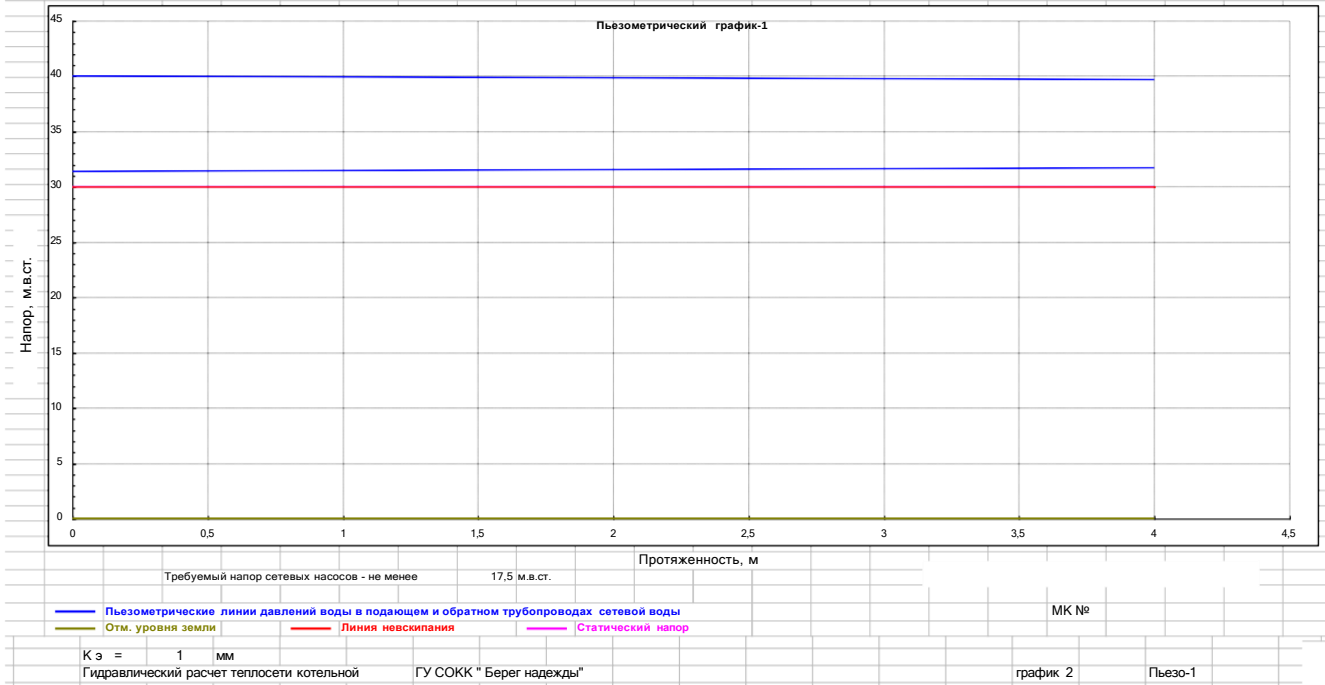


Расчетные давления воды в характерных точках теплосети:															
Номер точки	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Т 1, м.в.ст.	40,0	39,7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Т 2, м.в.ст.	31,4	31,7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rл, кгс/м2/м	13,14	13,14	0,00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

10 Котельная ГУ СОКК "Лазорик" Отраденское СП ст Отрадная ул Первомайская

		Гидравлический расчет теплосети котельно	ГУ СОКК "Лазорик"
		(сущ. + перспект. абоненты)	
		Температурный график	95 — 70 °C

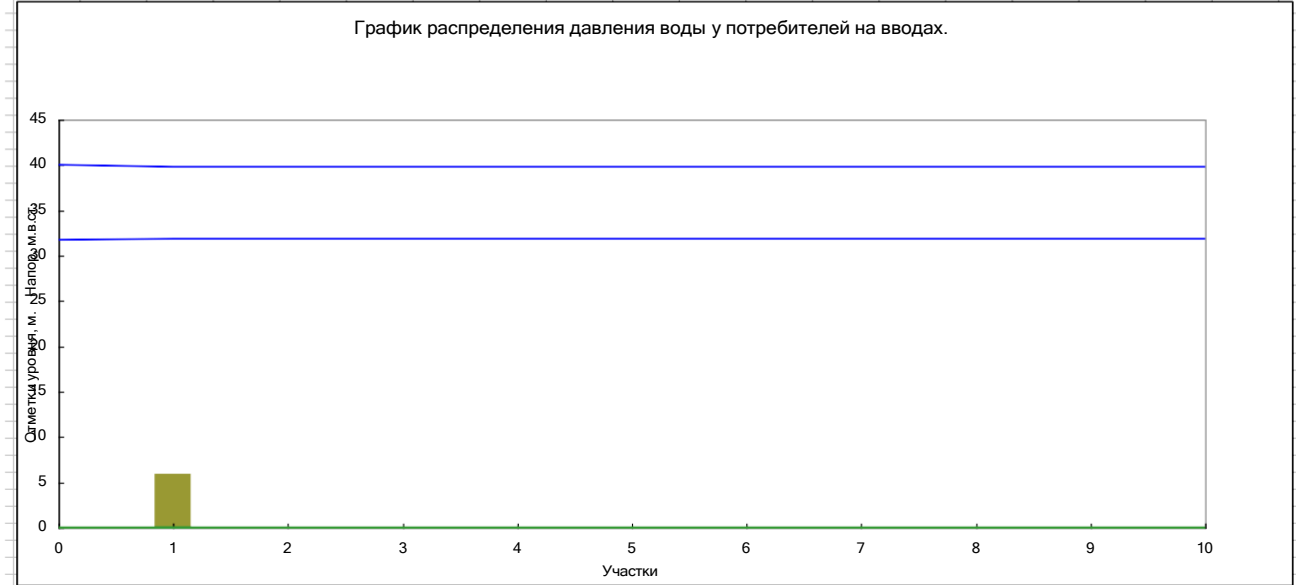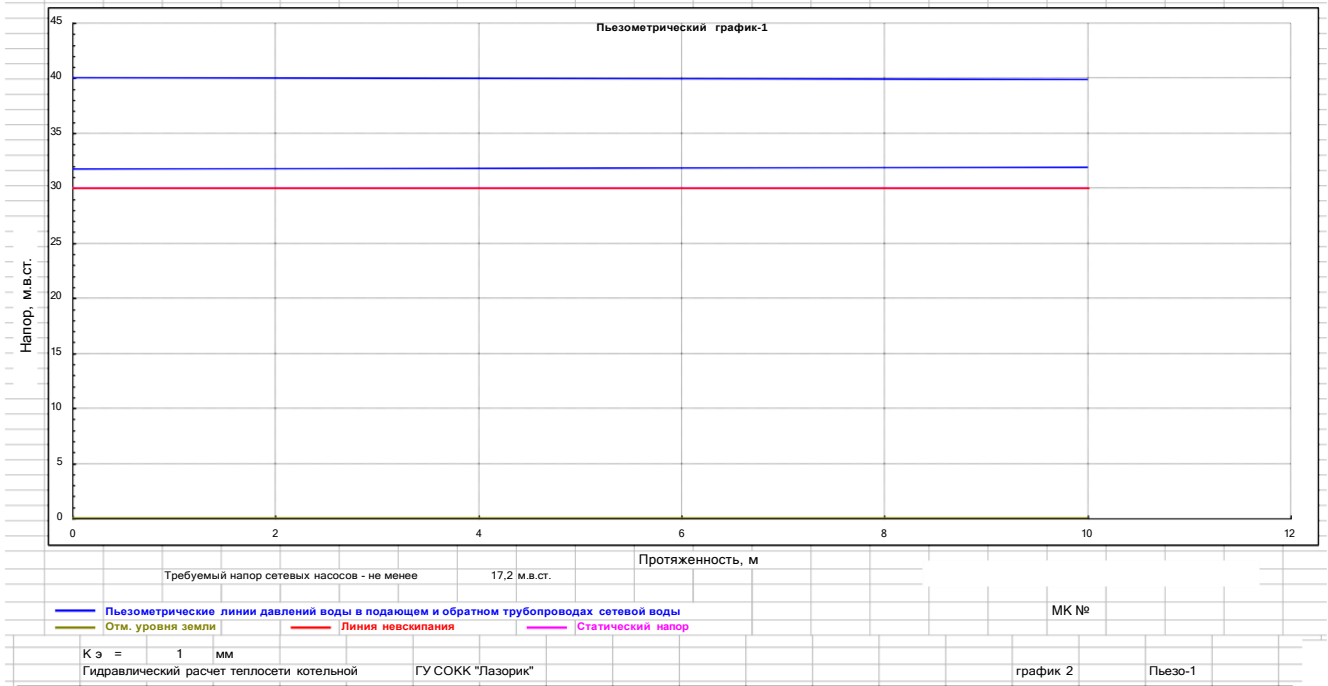



Расчетные давления воды в характерных точках теплосети :																			
Номер точки	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Т 1, м.в.ст.	40,0	39,9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Т 2, м.в.ст.	31,7	31,9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rп, кгс/м2/м	6,95	6,95	0,00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
------	---------	------	------	-------	------

11 Котельная МРДБ Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная

		Гидравлический расчет теплосети котельно	МРДБ		
		(сущ. + перспект. абоненты)			
		Температурный график	95 — 70 °C		

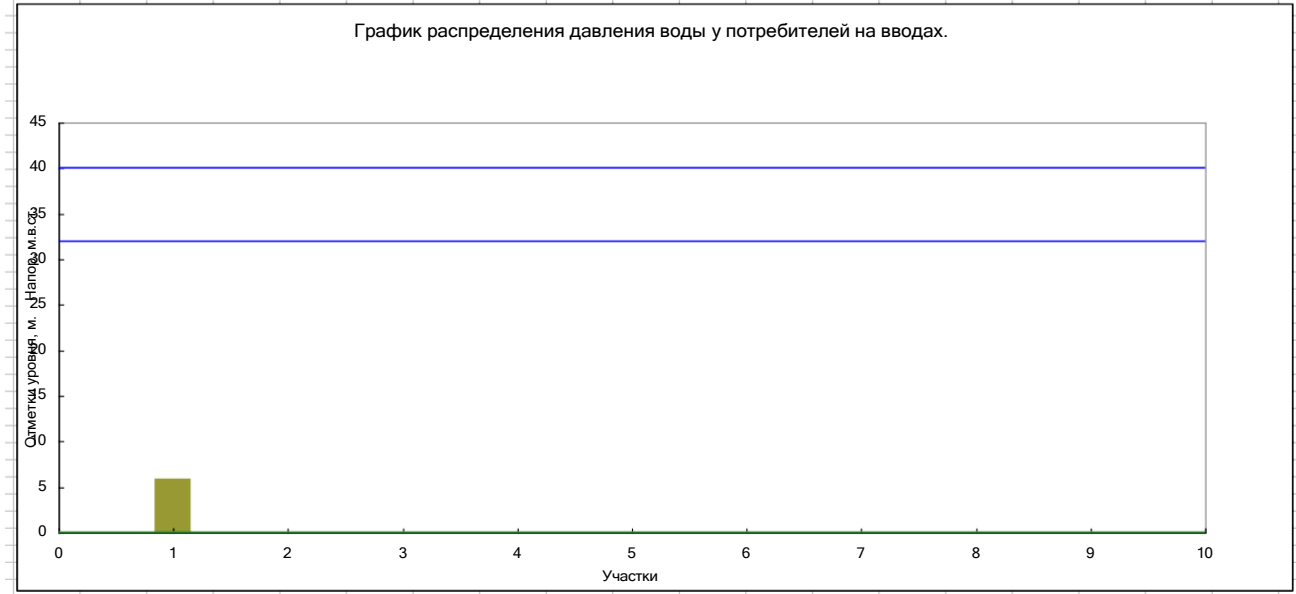
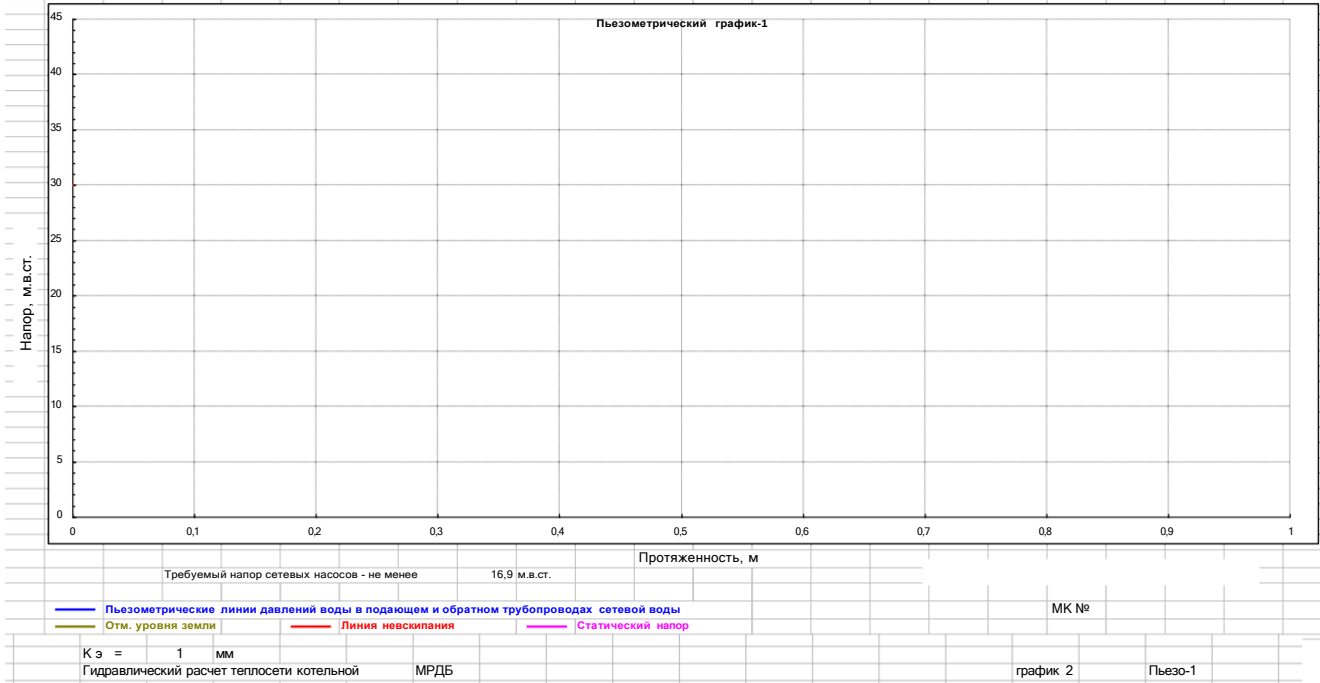


Расчетные давления воды в характерных точках теплосети :														
Номер точки	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Т 1, м.в.ст.	40,0	40,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Т 2, м.в.ст.	32,0	32,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rл, кг/см2/м	0,00	0,00	0,00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

13 Котельная МОУ СОШ № 16 филиал Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова

		Гидравлический расчет теплосети котельно	МОУ СОШ № 16 филиа
		(сущ. + перспект. абоненты)	
		Температурный график	95 — 70 °С

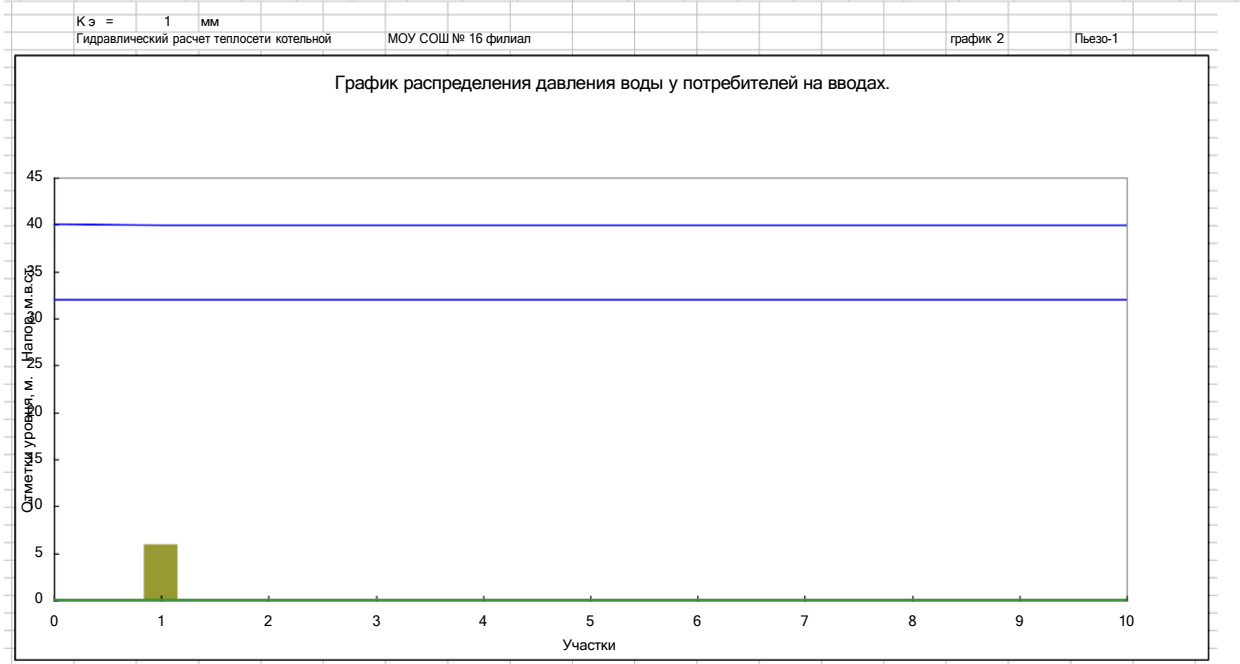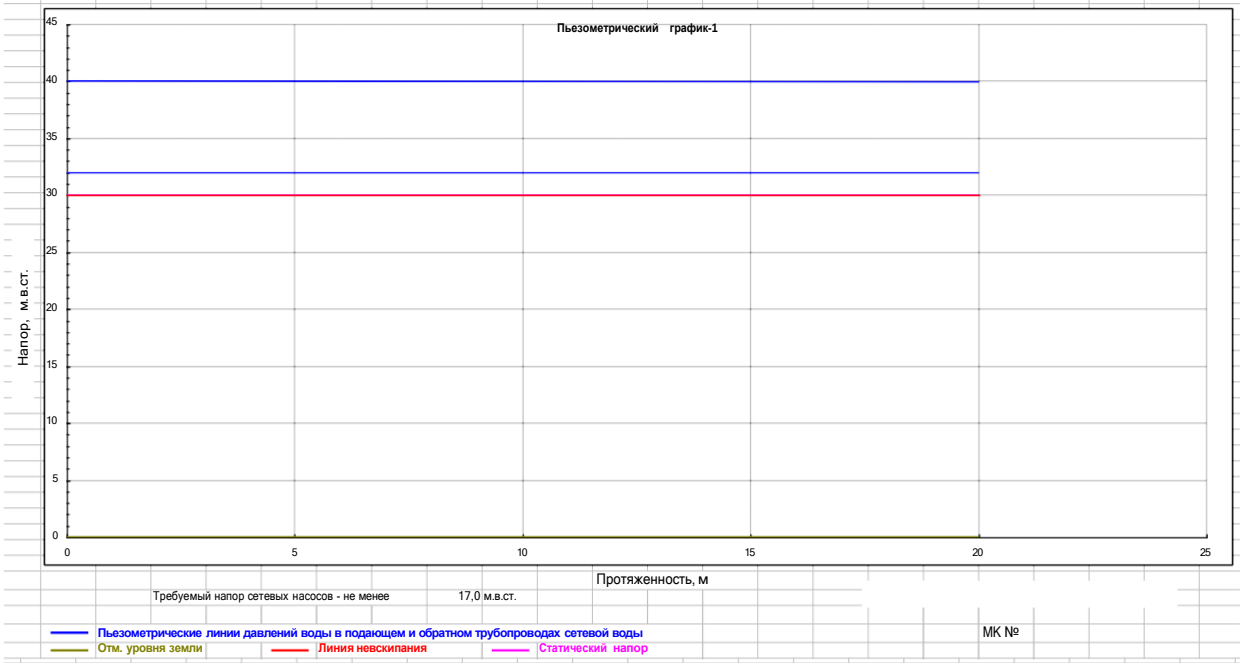



Расчетные давления воды в характерных точках теплосети :															
Номер точки	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T 1, м.в.ст.	40,0	40,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T 2, м.в.ст.	31,9	32,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rп, кгс/м2/м	0,23	0,23	0,00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

14 Котельная ЦДТ Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская

		Гидравлический расчет теплосети котельно	ЦДТ		
		(сущ. + перспект. абоненты)			
		Температурный график	95 — 70 °С		

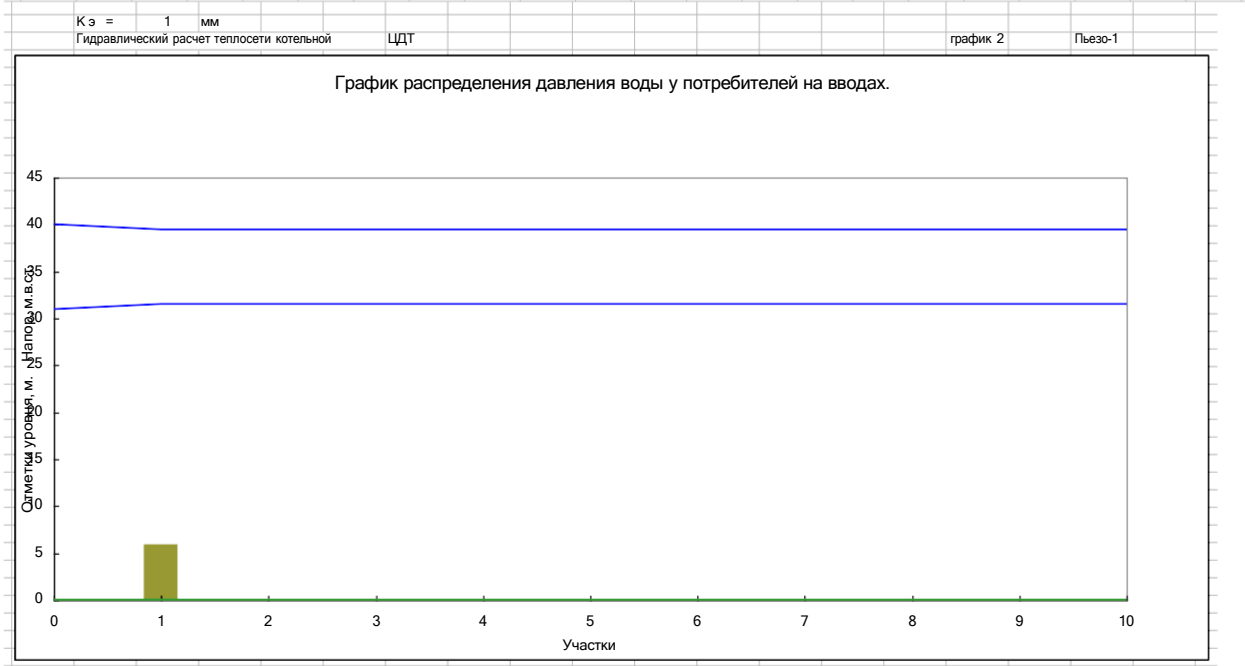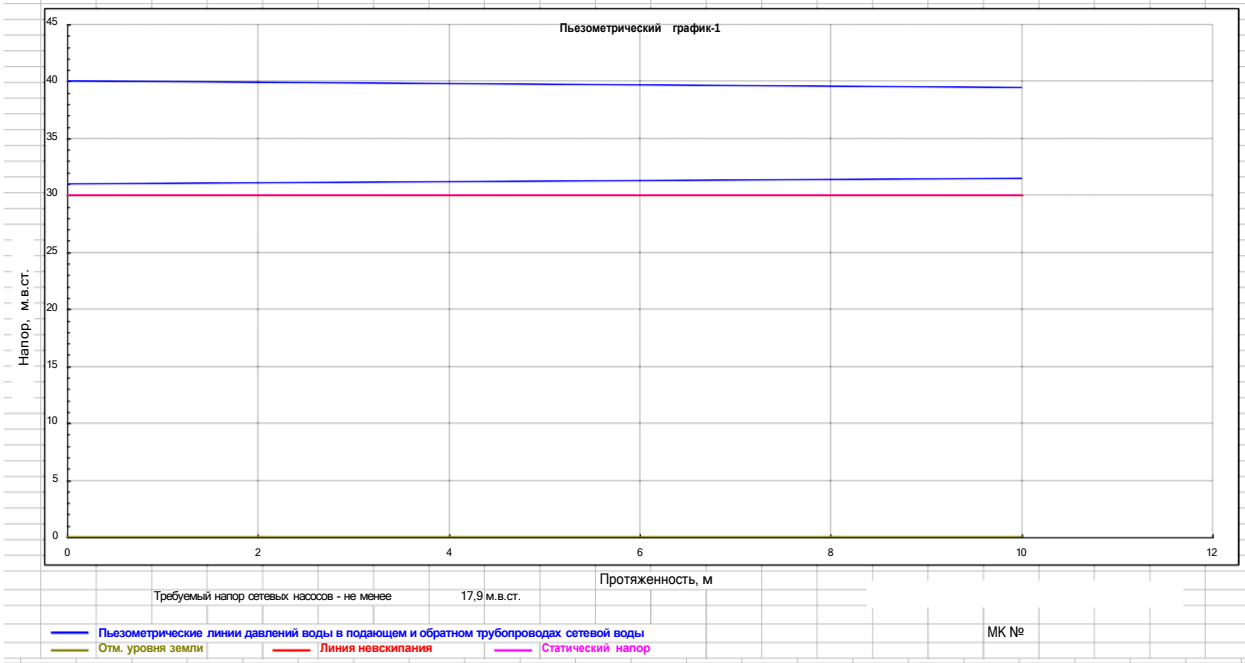


Расчетные давления воды в характерных точках теплосети :																			
Номер точки	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T 1, м.в.ст.	40,0	39,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T 2, м.в.ст.	31,0	31,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rп, кгс/м2/м	27,00	27,00	0,00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.


Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

15 Котельная МБДОУ № 4 (1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Восточная

		Гидравлический расчет теплосети котельно	МБДОУ № 4 (1)	
		(сущ. + перспект. абоненты)		
		Температурный график	95 — 70 °С	

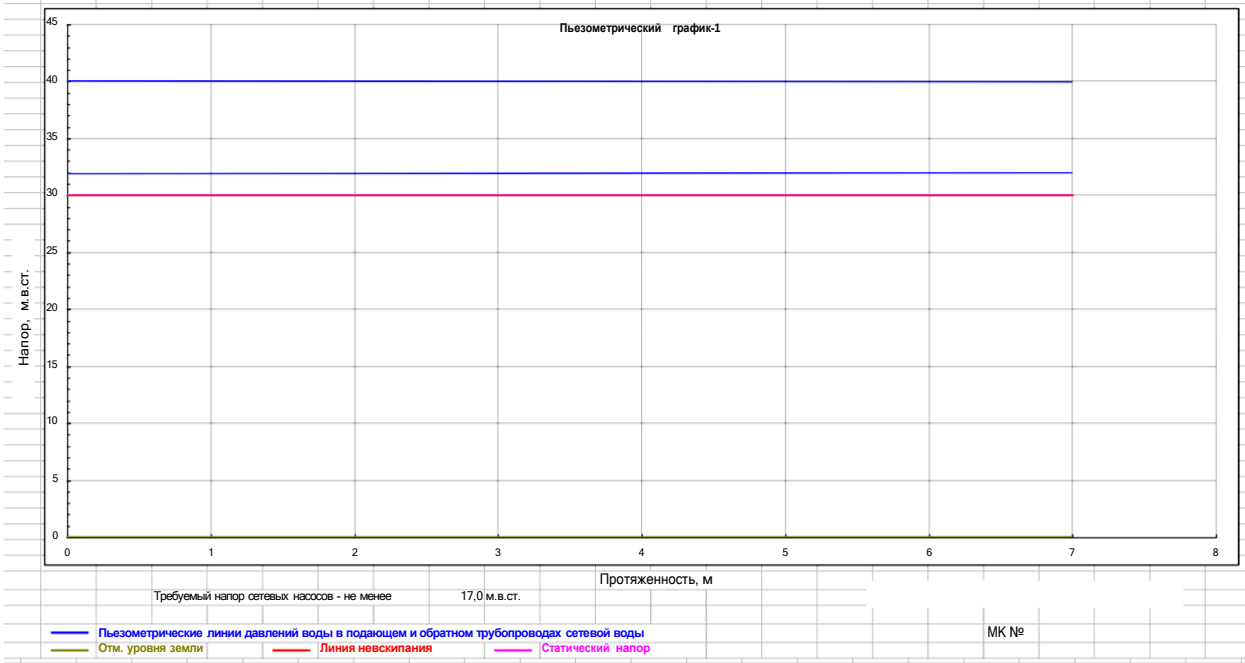

Кэ = 1 мм	Гидравлический расчет теплосети котельной	МБДОУ № 4 (1)	график 2	Пьезо-1
-----------	---	---------------	----------	---------

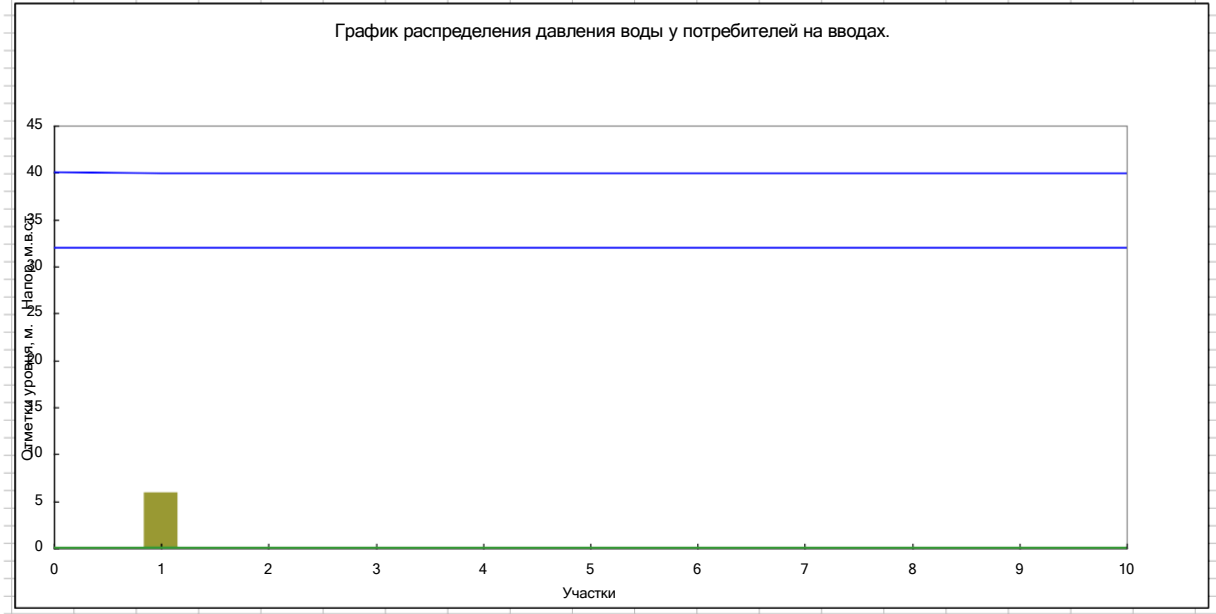


Расчетные давления воды в характерных точках теплосети :																			
Номер точки	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T 1, м.в.ст.	40,0	40,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T 2, м.в.ст.	31,9	32,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rп, кгс/м2/м	0,54	0,54	0,00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.


Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

16 Котельная МБДОУ № 5 Отраденское СП ст Отрадная ул Красная

Гидравлический расчет теплосети котельно		МБДОУ № 5
(сущ. + перспект. абоненты)		
Температурный график	95 — 70 °С	

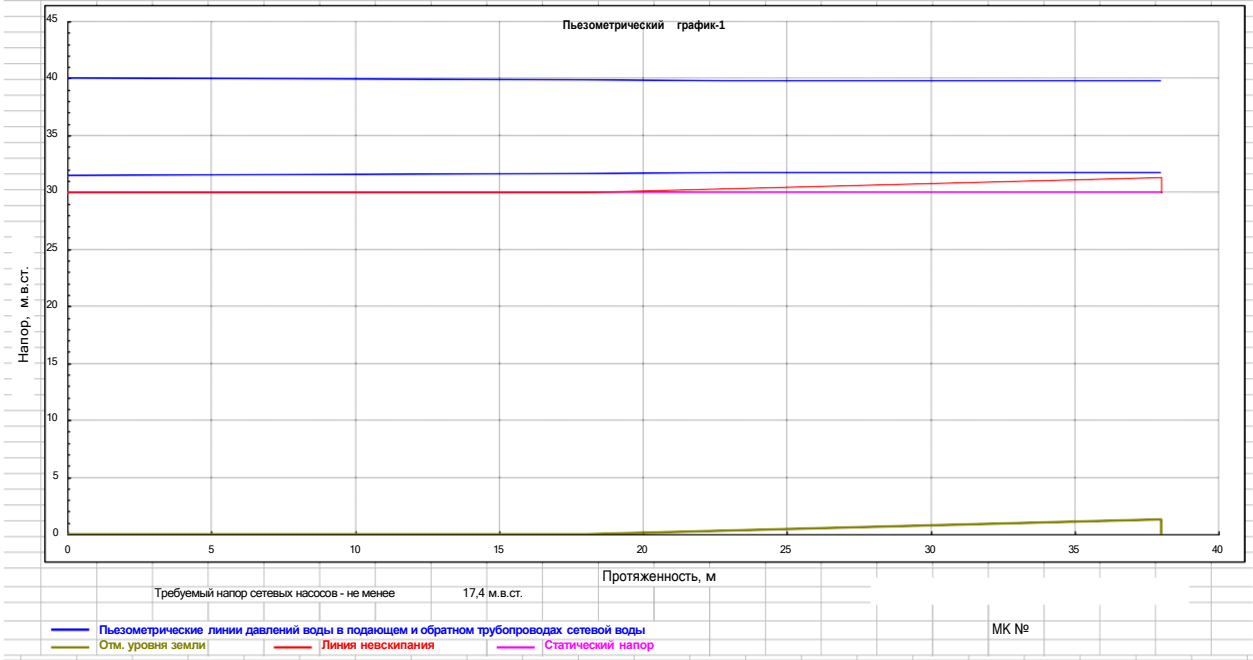

Кэ = 1 мм	Гидравлический расчет теплосети котельной	МБДОУ № 5	график 2	Пьезо-1
-----------	---	-----------	----------	---------

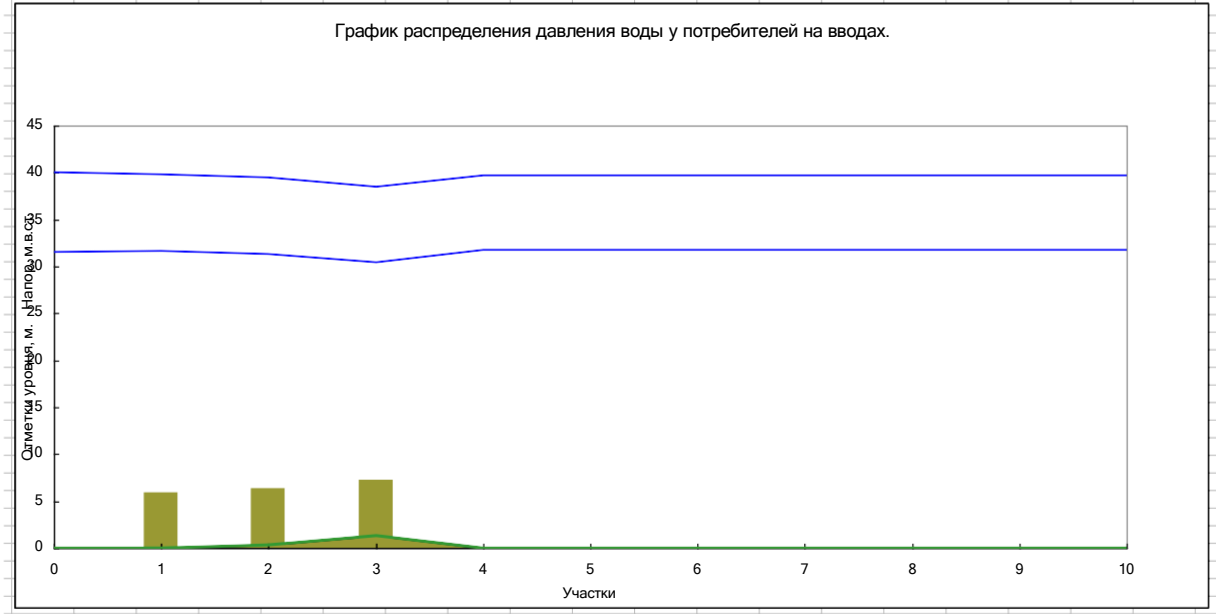


Расчетные давления воды в характерных точках теплосети :															
Номер точки	0	1	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Т 1, м.в.ст.	40,0	39,9	39,8	39,8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Т 2, м.в.ст.	31,5	31,6	31,7	31,8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rп, кгс/м2/м	3,51	3,51	2,86	0,82	0,00	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист	
						87	

	Гидравлический расчет теплосети котельно	МБДОУ № 7	
	(сущ. + перспект. абоненты)		
	Температурный график	95 — 70 °С	

[illegible]

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Применяются следующие понятия:

- «авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилищнокультурбыта на срок 36 ч и более;
- «инцидент» - отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей, отклонения от гидравлического и (или) теплового режимов, нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте;

Согласно данным полученным от заказчика за последние 5 лет отказов тепловых сетей не было.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 029-11			89

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы в работе даны в "Инструкции по расследованию и учету нарушений в работе энергетических предприятий и организаций системы Минжилкомхоза РСФСР" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1986). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данной инструкции и местных условий.

Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей должны быть оснащены необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ в соответствии с "Табелем оснащения машинами и механизмами эксплуатации котельных установок и тепловых сетей" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1985).

Время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной прокладке, приведены ниже.

Диаметр, мм	Среднее время восстановления, ч
100	12,5
125-300	17,5
350-500	17,5
600-700	19
800-900	27,2

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, статистика восстановлений отсутствует.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									90
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Потребность в диагностике в российских тепловых сетях (ТС) обусловлена:

- некачественными нормами проектирования и эксплуатации;
- некачественным строительством.

Причины высокой повреждаемости по данным анализа за 20-летний период эксплуатации можно выделить следующие:

- существующая нормативная база проектирования и строительства не соответствует современным условиям эксплуатации подземных теплопроводов;
- низкие защитные свойства традиционных изоляционных материалов, усугубленные низким качеством проектирования и строительства;
- неэффективность существующих дренажных систем;
- ошибки проектировщиков и недостаточный (для сетей такого качества) объем работ по поддержанию надежности сетей.

О низком качестве изоляционных материалов говорит тот факт, что основными коррозионными факторами по степени убывания были и остаются: подтопление грунтовыми водами, капель или протечки сверху на теплопровод, заиленный канал. Ежегодный анализ повреждаемости показал, что срок службы трубопроводов в коррозионно-опасных условиях зависит только от толщины стенки трубы. Недостаточно проработанное проектирование привело к тому, что более половины повреждений от наружной коррозии падает на камеры, в которых отсутствие вентиляции приводит к 100% влажности и обильному выпадению конденсата на несоответствующие этим условиям изоляционные конструкции.

Основные методы диагностики состояния тепловых сетей:

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Обоснование метода и прочностные расчеты проводились ВТИ в 1975 г. Проводится ежегодно с незначительным изменением величины давления и времени его выдержки отдельно по подающей и обратной трубе. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. В среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, переключок ТС.
- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.
- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.
- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, переключок ТС. - Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек. - Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования. - Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить					
						Лист		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	91		

весной и осенью, когда система отопления работает, но снега на земле нет. На обследование и получение результатов по всей территории уходит очень немного времени.

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		92

м) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Необходимость проведения планового ремонта определяется фактическим состоянием сети, обеспечением надежного и экономичного теплоснабжения, необходимостью увеличения отпуска тепла, улучшения гидравлических режимов, снижением стоимости транспорта тепла и т.д.

Периодичность планового ремонта определяют конструктивные особенности сети, применяемые материалы, уровень эксплуатационно-технического обслуживания действующих сетей и другое.

Плановый ремонт сетей подразделяется на:
-текущий ремонт
-капитальный ремонт.

В течение отопительного сезона в сетях выявляются дефекты, подлежащие устранению при текущем ремонте.

Текущий ремонт сетей проводится ежегодно по графику после окончания отопительного сезона.

График ремонтных работ составляется, исходя из одновременного ремонта и ремонта головных задвижек и расходомерных устройств на выводах теплоисточников.

Для проведения текущего ремонта вся сеть может быть разбита на отдельные участки для возможности выполнения работ в сроки, согласованные с городскими жилищными организациями.

График текущего ремонта сети с учетом проведения ремонтных работ на теплоисточниках и согласовывается с теплоисточниками, предприятиями обслуживающими теплопотребляющие установки и утверждается городскими исполкомами.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					93

н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго N 325 от 30 декабря 2008 г

Расчет реальных тепловых потерь в в тепловых сетях от источника теплоснабжения производится в соответствии с приказом Госстроя РФ от 06.05.2000 № 105 "Об утверждении методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения".

Величина потерь по тепловым сетям по отчетам в большинстве систем теплоснабжения находятся на одном уровне 14,2%, что не соответствует действительности, т.к. рассматриваемые системы обладают различными техническими характеристиками и величиной полезного отпуска тепловой энергии.

Цель нормирования потерь тепловой энергии - снижение или поддержание потерь на технико-экономически обоснованном уровне. Расчёт и нормирование потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов , строго регламентировано и носит обязательный характер. С выходом Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010г., полномочия по утверждению нормативов потерь в тепловых сетях, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 500 тыс. человек, переданы местным органам исполнительной власти.

К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче тепловой энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными техническими решениями и техническим состоянием теплопроводов и оборудования, обеспечивающими надежное теплоснабжение потребителей и безопасные условия эксплуатации системы транспорта тепловой энергии:

- затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей;
- на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;
- технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания;
- потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через теплоизоляционные конструкции;
- потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами.
- затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей. (Приказ от 4 октября 2005г. N 265 «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата				94

о) Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

Таблица 2.4 Значения тепловых потерь в тепловых сетях (усреднённые за последние 3 года) при отсутствии приборов учета тепловой энергии (Существующие котельные)

Объект	Среднегодовая выработка, Гкал/год	Потери на собственные нужды, Гкал/год	Потери в сетях, Гкал/год	Полезный отпуск потребителям, Гкал/год
1	2	3	4	5
Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова; 4 кот. КС мощностью 0,7 МВт	779,45	17,38	198,66	563,41
Котельная 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	556,15	12,4	180,58	363,17
Котельная 3 (№ 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Мира; 2 кот. Супер А мощностью 0,9 МВт	1227,29	27,36	20,95	1178,98
Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	379,19	8,45	63,8	306,94
Котельная 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Пионерская; 4 кот. Братск мощностью 0,99 МВт 3 кот. Е 1/9 мощностью 0,7 МВт	2390,6	53,29	424,71	1912,6
Котельная 6 (№ 14) Отрадненское СП х Садовый ул Школьная; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	659,37	14,7	110,12	534,55
Котельная 7 (№ 16) Отрадненское СП ст Отрадная ул Урупская; 2 кот. Факел мощностью 1 МВт	724,68	16,15	57,26	651,27
Котельная 8 (УСЗН "Долгожитель") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская; 2 кот. Житомир мощностью 0,04 МВт	130,61	2,91		127,7
Котельная 9 (ГУ СОКК " Берег надежды") Отрадненское СП ст Отрадная ул Овражная; 2 кот. Дон мощностью 0,2 МВт	684,65	15,26	0,85	668,54

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 10 (ГУ СОКК "Лазорик") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская; 1 кот. Житомир мощностью 0,045 МВт 1 кот. Сигнал мощностью 0,04 МВт	141,14	3,15	2,05	135,94
Котельная 11 (МРДБ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная; 1 кот. АОГВ мощностью 0,029 МВт	46,35	1,03		45,32
Котельная 12 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отрадненское СП ст Отрадная ул Северная; 1 кот. Житомир мощностью 0,0225 МВт 1 кот. КС мощностью 0,0375 МВт	94,8	2,11		92,69
Котельная 13 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова; 2 кот. КС мощностью 0,016 МВт	52,67	1,17	7,34	44,16
Котельная 14 (ЦДТ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская; 2 кот. Сигнал мощностью 0,1 МВт	278,07	6,2	0,84	271,03
Котельная 15 (МБДОУ № 4 (1)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Восточная; 12 кот. _ мощностью 0,015 МВт	269,65	6,01	0,79	262,85
Котельная 16 (МБДОУ № 5) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная; 2 кот. КСУВ мощностью 0,1 МВт	353,91	7,89	10,05	335,97
Котельная 17 (МБДОУ № 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Юбилейная; 2 кот. ИШМА мощностью 0,1 МВт	337,06	7,51	4,92	324,63

Подробные расчёты по тепловым потерям приведены в приложении 1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									96
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

В рассматриваемый период, предприятия как теплоснабжающих организаций так и муниципального образования не получали предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети.

При общем значительном износе большинства тепловых сетей эксплуатирующие организации не допускают нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации.

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние три года не выдавалось.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата				97

р) Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепловым сетям используются две принципиально отличные схемы — зависимая и независимая. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах.

Все существующие зоны теплоснабжения, построенные в пятидесятых - шестидесятых годах работают по зависимой схеме, что объясняется небольшими затратами при оборудовании абонентских вводов.

Горячее водоснабжение поступает к потребителям по отдельным трубопроводам. Этим обусловлен выбор температурного графика теплоснабжения. Гидравлический режим теплоснабжения постоянен, температура прямой и обратной сетевой воды является функцией температуры наружного воздуха

Регулирование теплопотребления отдельных потребителей производится в узлах вводов в процессе наладки гидравлического режима тепловой сети.

Для перспективных потребителей более рациональным будет присоединение по зависимой схеме, так как она более предпочтительна по условиям надежности, поскольку при независимых схемах присоединения гидравлический режим в местной системе не зависит от гидравлического режима в тепловой сети. Такая схема является наиболее удобной для регулирования. Основными регулирующими устройствами, применяемыми в таких схемах, являются электронные погодные регуляторы, и регулирующие клапаны.

Пластинчатые теплообменники, оборудованные надежной автоматикой, способны обеспечить эффективный нагрев горячей воды без завышения температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть/

Регулирование температуры отопления и ГВС производится у каждого потребителя в индивидуальном тепловом пункте.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					98

с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Основная масса котельных муниципального образования оборудована коммерческими узлами учёта отпущаемой тепловой энергии.

В качестве приборов учёта применяются теплосчётчики типа ТСК-7 с тепловычислителем ВКТ-7-03, установленными на выходе теплосети

Котельные муниципального образования, в частности котельные обеспечивающие тепловую энергию учебно-образовательным и дошкольным учреждениям, не оборудованные коммерческими узлами учёта планируется ими оснастить. Процесс установки коммерческих узлов учёта тепла тормозится недостаточным финансированием.

Маломощные котельные зачастую ведут учёт выработанного тепла по узлу коммерческого учёта расхода газа.

В планах муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования" предусмотрено установить приборы учёта тепловой энергии во всех общеобразовательных учреждениях.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата				99

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

В настоящее время диспетчеризированных котельных нет.

Перспективой до 2030 года планируется все вновь вводимые в строй котельные оборудовать диспетчерским управлением и контролем на основе модемов.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									100
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

Центральных тепловых пунктов в составе систем теплоснабжения муниципального образования нет. Имеющиеся насосные станции обслуживают только систему водоснабжения. Насосных станций в системе теплоснабжения нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									101
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от повышенного давления.

В больших разветвленных системах теплоснабжения существует высокая вероятность возникновения аварийных либо переходных гидравлических процессов, характеризующихся колебаниями либо повышением давления сетевой воды, значения которых выходят за пределы допустимых значений прочностных характеристик оборудования и сетей. Подобные процессы возможны и в системах теплоснабжения невысокой мощности и протяженности, и кроме того могут иметь характер гидравлического удара. Степень же надежности проектируемых и, в большей степени эксплуатируемых систем теплоснабжения, является одним из важнейших факторов при осуществлении договорных отношений между теплоснабжающими организациями потребителями тепловой энергии.

Нарушения нормального гидравлического режима систем теплоснабжения имеют следующие технические причины:

- аварийные отключения сетевых и подпиточных насосов;
- закрытие (открытие) регуляторов, запорной, предохранительной и обратной арматуры на источниках теплоснабжения, в тепловых сетях и разрывы коррозионно-ослабленных трубопроводов в случае плановых переключений в тепловых схемах, при перепуске насосов, уменьшении или увеличении подпитки сети;
- разрывы магистральных сетевых трубопроводов.
- вскипание воды в котлах и оборудовании ТСО;

Эксплуатационный режим работы СТ определяется требованиями п. 4.11.1 и п. 4.12.38 ПТЭ, в которых оговорены пределы отклонения давления в рабочем режиме.

Применяются следующие устройства защиты:

- быстродействующие клапаны высокой плотности в закрытом положении;
- мембранные предохранительные устройства, для предотвращения крупных утечек теплоносителя возможно комбинированное комплектование устройства защиты: последовательно либо параллельно включенным с МПУ предохранительным клапаном или двумя МПУ – основным и дополнительным, срабатывающим при меньшем давлении и рассчитанным на сброс до 10 % сброса основного);
- демпфирующие устройства RS.8, RS.10 для защиты чувствительных элементов - манометров, регуляторов, датчиков, от воздействия гидроударов.

В настоящее время для защиты тепловых сетей от повышения давления ничего из вышеперечисленного не применяется. Единственная защита теплосетей - это установленные предохранительные клапаны с повышенной инерционностью.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Коп.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					102

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

При обследовании теплосилового хозяйства бесхозяйных тепловых сетей не обнаружено

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										103
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					

Глава 1. часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

а) Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в настоящее время на территории муниципального образования нет

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									104
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

Глава 1. часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

а) Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Рассматриваемое муниципальное образование ч не имеет деления на административные районы. В пригородных поселениях зоны теплоснабжения относятся к школам и детским дошкольным учреждениям. Подробные значения тепловых нагрузок приведены в сводной таблице в подпункте "г"

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									105
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

б) Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд неустраняемых недостатков, к которым можно отнести:

- серьезное снижение надежности теплоснабжения;
- эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);
- не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);
- повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;
- зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;
- отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьёзная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Таким образом, установка поквартирного отопления возможна зачастую во вновь строящихся многоквартирных домах с предусмотренной проектом системой поквартирного отопления.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата				106

в) Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Подробное описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в сводной таблице в подпункте "г"

						Взам. инв. №		Подпись и дата			
Инв. № подл.											

г) Описание значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

Таблица 2.5 Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии (Существующие котельные Существующее положение)

Объект	Годовой расход топлива, В, т/г	Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч	Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год	Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч
1	2	3	4	5
Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова; 4 кот. КС мощностью 0,7 МВт	133,19	0,37	779,45	2,41
Котельная 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	95,04	0,26	556,15	1,2
Котельная 3 (№ 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Мира; 2 кот. Супер А мощностью 0,9 МВт	192,67	0,58	1227,29	1,55
Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	64,8	0,18	379,19	1,2
Котельная 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Пионерская; 4 кот. Братск мощностью 0,99 МВт 3 кот. Е 1/9 мощностью 0,7 МВт	408,51	1,13	2390,6	5,21
Котельная 6 (№ 14) Отрадненское СП х Садовый ул Школьная; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	111,47	0,31	659,37	1,2
Котельная 7 (№ 16) Отрадненское СП ст Отрадная ул Урупская; 2 кот. Факел мощностью 1 МВт	118,59	0,34	724,68	1,72
Котельная 8 (УСЗН "Долгожитель") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская; 2 кот. Житомир мощностью 0,04 МВт	22,32	0,06	130,61	0,07
Котельная 9 (ГУ СОКК "Берег надежды") Отрадненское СП ст Отрадная ул Овражная; 2 кот. Дон мощностью 0,2 МВт	116,99	0,33	684,65	0,34

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							Лист
							109
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

д) Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Нормативы потребления тепловой энергии утверждаются уполномоченными органами местного самоуправления. Как правило, этим занимаются региональные энергетические комиссии. При установлении нормативов применяются: метод аналогов, экспертный метод, расчетный метод. Решение о применении одного из методов либо их сочетании принимается уполномоченными органами.

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

В норматив отопления включается расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 квадратный метр площади жилых помещений, необходимый для обеспечения нормального температурного режима.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									110
			Изм.	Коп.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

Глава 1. часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

а) Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии., а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.

Таблица 2.6 Балансы установленной тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии (Существующие котельные Существующее положение)

Объект	Кол-во котлов, шт	Установленная мощность, Гкал/час	Подключённая нагрузка	Выработка, Гкал/год	Собственные нужды Гкал/год	Потери в сети Гкал/год	Полезный отпуск, Гкал/год
1	2	3	4	5	6	7	8
Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова; 4 кот. КС мощностью 0,7 МВт	4	2,41	0,37	779,45	17,37	198,66	563,42
Котельная 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	2	1,2	0,26	556,15	12,4	180,58	363,17
Котельная 3 (№ 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Мира; 2 кот. Супер А мощностью 0,9 МВт	2	1,55	0,58	1227,29	27,36	20,95	1178,99
Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	2	1,2	0,18	379,19	8,45	63,8	306,94
Котельная 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Пионерская; 4 кот. Братск мощностью 0,99 МВт 3 кот. Е 1/9 мощностью 0,7 МВт	7	5,21	1,13	2390,6	53,29	424,71	1912,6
Котельная 6 (№ 14) Отрадненское СП х Садовый ул Школьная; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	2	1,2	0,31	659,37	14,7	110,12	534,55
Котельная 7 (№ 16) Отрадненское СП ст Отрадная ул Урупская; 2 кот. Факел мощностью 1 МВт	2	1,72	0,34	724,68	16,15	57,26	651,26

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 8 (УСЗН "Долгожитель") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская; 2 кот. Житомир мощностью 0,04 МВт	2	0,07	0,06	130,61	2,91		127,7
Котельная 9 (ГУ СОКК " Берег надежды") Отрадненское СП ст Отрадная ул Овражная; 2 кот. Дон мощностью 0,2 МВт	2	0,34	0,33	684,65	15,26	0,85	668,54
Котельная 10 (ГУ СОКК "Лазорик") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская; 1 кот. Житомир мощностью 0,045 МВт 1 кот. Сигнал мощностью 0,04 МВт	2	0,07	0,07	141,14	3,15	2,05	135,95
Котельная 11 (МРДБ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная; 1 кот. АОГВ мощностью 0,029 МВт	1	0,02	0,02	46,35	1,03		45,31
Котельная 12 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отрадненское СП ст Отрадная ул Северная; 1 кот. Житомир мощностью 0,0225 МВт 1 кот. КС мощностью 0,0375 МВт	2	0,05	0,05	94,8	2,11		92,69
Котельная 13 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова; 2 кот. КС мощностью 0,016 МВт	2	0,03	0,03	52,67	1,17	7,34	44,15
Котельная 14 (ЦДТ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская; 2 кот. Сигнал мощностью 0,1 МВт	2	0,17	0,13	278,07	6,2	0,84	271,04
Котельная 15 (МБДОУ № 4 (1)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Восточная; 12 кот. _ мощностью 0,015 МВт	12	0,15	0,13	269,65	6,01	0,79	262,85
Котельная 16 (МБДОУ № 5) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная; 2 кот. КСУВ мощностью 0,1 МВт	2	0,17	0,17	353,91	7,89	10,05	335,97
Котельная 17 (МБДОУ № 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Юбилейная; 2 кот. ИШМА мощностью 0,1 МВт	2	0,17	0,16	337,06	7,51	4,92	324,62

б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.

Таблица 2.7 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии (Существующие котельные Существующее положение)

Объект	Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Qтах, Гкал/ч	Дефицит (-), резерв (+), Гкал/ч
1	2	3	4
Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова; 4 кот. КС мощностью 0,7 МВт	2,41	0,37	2,04
Котельная 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	1,20	0,26	0,94
Котельная 3 (№ 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Мира; 2 кот. Супер А мощностью 0,9 МВт	1,55	0,58	0,97
Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	1,20	0,18	1,02
Котельная 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Пионерская; 4 кот. Братск мощностью 0,99 МВт 3 кот. Е 1/9 мощностью 0,7 МВт	5,21	1,13	4,08
Котельная 6 (№ 14) Отрадненское СП х Садовый ул Школьная; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	1,20	0,31	0,89
Котельная 7 (№ 16) Отрадненское СП ст Отрадная ул Урупская; 2 кот. Факел мощностью 1 МВт	1,72	0,34	1,38
Котельная 8 (УСЗН "Долгожитель") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская; 2 кот. Житомир мощностью 0,04 МВт	0,07	0,06	0,01
Котельная 9 (ГУ СОКК "Берег надежды") Отрадненское СП ст Отрадная ул Овражная; 2 кот. Дон мощностью 0,2 МВт	0,34	0,33	0,01

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 10 (ГУ СОКК "Лазорик") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская; 1 кот. Житомир мощностью 0,045 МВт 1 кот. Сигнал мощностью 0,04 МВт	0,07	0,07	
Котельная 11 (МРДБ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная; 1 кот. АОГВ мощностью 0,029 МВт	0,02	0,02	
Котельная 12 (МОУ СОШ № 16 филиал)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Северная; 1 кот. Житомир мощностью 0,0225 МВт 1 кот. КС мощностью 0,0375 МВт	0,05	0,05	
Котельная 13 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова; 2 кот. КС мощностью 0,016 МВт	0,03	0,03	
Котельная 14 (ЦДТ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская; 2 кот. Сигнал мощностью 0,1 МВт	0,17	0,13	0,04
Котельная 15 (МБДОУ № 4 (1)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Восточная; 12 кот. _ мощностью 0,015 МВт	0,15	0,13	0,02
Котельная 16 (МБДОУ № 5) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная; 2 кот. КСУВ мощностью 0,1 МВт	0,17	0,17	
Котельная 17 (МБДОУ № 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Юбилейная; 2 кот. ИШМА мощностью 0,1 МВт	0,17	0,16	0,01

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		

в) Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- 1) определение диаметров трубопроводов;
- 2) определение падения давления-напора;
- 3) определение действующих напоров в различных точках сети;
- 4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

- 1. Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.
- 2. Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.
- 3. Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).
- 4. Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).
- 5. Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.
- 6. Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.
- 7. В летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического давления в системе ГВС.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					115

г) Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Дефицит тепловой мощности имеет двоякую природу - при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля.

Второе обстоятельство обуславливающее возникновение дефицита -подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения.

Последствия имеющихся дефицитов тепловой мощности практически не ощущаются, поскольку среднее время стояния низких температур, при которых тепломеханическое оборудование работает на полную мощность всего около 15 часов за отопительный период.

В настоящее время установленная тепловая мощность в целом по городу избыточна и ее резервы составляют - 11,441 Гкал/ч.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					116

д) Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

При общем по рассматриваемому поселению избытке тепловой мощности источников теплоснабжения, возможностей для переключения части избыточной мощности в зоны с недостатком нет. «Дефицит» тепловой энергии можно ликвидировать с помощью малозатратных технологий регулирования отпуска тепла.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									117
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

а) Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через неплотности и плановыми сбросами через воздушники, дренажи и исполнительные механизмы. Традиционно для снижения возможности накипеобразования из воды удаляют ионы кальция с помощью метода ионного обмена (Na-катионирования), или используют частичное удаление ионов кальция и бикарбонат-ионов путем применения Н-катионирования с "голодной" регенерацией.

**Таблица 2.8 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в
теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и
источников тепловой энергии (Существующие котельные)**

Объект	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Расчётный объём теплоносителя, м3	Расчётный объём подпитки, м3
1	2	3	4
Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова	0,37	24,05	0,18
Котельная 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная	0,26	17,16	0,13
Котельная 3 (№ 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Мира	0,58	37,77	0,28
Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова	0,18	11,70	0,09
Котельная 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Пионерская	1,13	73,65	0,55

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 6 (№ 14) Отрадненское СП х Садовый ул Школьная	0,31	20,35	0,15
Котельная 7 (№ 16) Отрадненское СП ст Отрадная ул Урупская	0,34	22,36	0,17
Котельная 8 (УСЗН "Долгожитель") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская	0,06	4,03	0,03
Котельная 9 (ГУ СОКК "Берег надежды") Отрадненское СП ст Отрадная ул Овражная	0,33	21,13	0,16
Котельная 10 (ГУ СОКК "Лазорик") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская	0,07	4,36	0,03
Котельная 11 (МРДБ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная	0,02	1,43	0,01
Котельная 12 (МОУ СОШ № 16 филиал)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Северная	0,05	2,93	0,02
Котельная 13 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова	0,03	1,63	0,01
Котельная 14 (ЦДТ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская	0,13	8,58	0,06
Котельная 15 (МБДОУ № 4 (1)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Восточная	0,13	8,32	0,06
Котельная 16 (МБДОУ № 5) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная	0,17	10,92	0,08
Котельная 17 (МБДОУ № 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Юбилейная	0,16	10,40	0,08

б) Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Подготовка воды для подпитки тепловых сетей состоит в удалении из неё веществ, образующих накипь на греющих поверхностях водогрейных котлов, а также осадков коллоидных и органических веществ, гидроокиси железа и т.д.

Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.

Таблица 2.9 Значения утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения (Существующие котельные)

Объект	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Расчётный объём теплоносителя, м3	Расчётный объём подпитки, м3	Расчётный объём подпитки в аварийном режиме, м3
1	2	3	4	5
Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова	0,37	24,05	0,18	0,48
Котельная 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная	0,26	17,16	0,13	0,34
Котельная 3 (№ 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Мира	0,58	37,77	0,28	0,76
Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова	0,18	11,70	0,09	0,23
Котельная 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Пионерская	1,13	73,65	0,55	1,47
Котельная 6 (№ 14) Отрадненское СП х Садовый ул Школьная	0,31	20,35	0,15	0,41

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 7 (№ 16) Отрадненское СП ст Отрадная ул Урупская	0,34	22,36	0,17	0,45
Котельная 8 (УСЗН "Долгожитель") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская	0,06	4,03	0,03	0,08
Котельная 9 (ГУ СОКК "Берег надежды") Отрадненское СП ст Отрадная ул Овражная	0,33	21,13	0,16	0,42
Котельная 10 (ГУ СОКК "Лазорик") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская	0,07	4,36	0,03	0,09
Котельная 11 (МРДБ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная	0,02	1,43	0,01	0,03
Котельная 12 (МОУ СОШ № 16 филиал)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Северная	0,05	2,93	0,02	0,06
Котельная 13 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова	0,03	1,63	0,01	0,03
Котельная 14 (ЦДТ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская	0,13	8,58	0,06	0,17
Котельная 15 (МБДОУ № 4 (1)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Восточная	0,13	8,32	0,06	0,17
Котельная 16 (МБДОУ № 5) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная	0,17	10,92	0,08	0,22
Котельная 17 (МБДОУ № 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Юбилейная	0,16	10,40	0,08	0,21

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Глава 1. часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Все котельные муниципального образования используют в качестве топлива природный газ по ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения". Резервного топлива на всех котельных не предусмотрено.

Случаев аварийного отключения газопроводов к источникам тепловой энергии за последние 15 лет не зафиксировано.

Общий годовой расход природного газа по теплоснабжающим организациям составил - 1536,49 м3

Максимальный часовой расход природного газа всеми источниками тепловой энергии теплоснабжающих организаций на нужды теплоснабжения коммунально-бытовых и иных потребителей составил - 636,04 м3/ч

В денежном выражении для 2012 года это составляет - 6637,64 тысяч рублей

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		Лист	
							122	

б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

Во всех существующих котельных муниципального образования Отрадненское сельское поселение основным и единственным видом топлива является природный газ по ГОСТ 5542-87.

Всё оборудование котельных предназначено для использования одного вида топлива, к работе на двух видах (рабочее-резервное) топлива не приспособлено. Резервных видов топлива на всех котельных нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									123
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

в) Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки.

Природный газ в магистральные газопроводы, а от них и в распределительную сеть подается в смеси от Майкопского и Ставропольского месторождений, имеется некоторая нестабильность показателей калорийности и удельного веса никоим образом не влияющих на работу оборудования и не сказывающихся на экономических показателях.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									124
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

г) Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

Практически все котельные рассматриваемого муниципального образования присоединены к газораспределительным сетям низкого давления, несколько котельных присоединены к сетям, подающим газ бытовым потребителям. При этом наблюдается некоторое понижение давления в период максимального потребления газа на отопление. Однако критического снижения давления при котором происходит аварийное отключение газоиспользующего оборудования, не наблюдалось.

Котельные теплоснабжающих организаций, использующие газ низкого и среднего давления, присоединены к газовым сетям от ГРП. Снижение давления газа в период стояния минимальных температур наружного воздуха не ограничивает их теплопроизводительность.

Количество поставляемого газового топлива всем потребителям обеспечивает потребности в производстве тепловой энергии в течение всего периода года.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									125
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

Глава 1. часть 9. Надежность теплоснабжения

а) Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления , вентиляции , горячего водоснабжения , а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Системы теплоснабжения муниципального образования были запроектированы и построены в соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в частности - СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62, СНиП 11-36-73, СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и т.п.

В соответствии с требованиями НТД того времени котельные запроектированы и построены как котельные второй категории по требованиям надежности, то есть существующие котельные не могут гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям первой категории. При выходе из строя одного (самого мощного) котла теплоисточника количество тепловой энергии отпускаемой потребителям второй категории, не нормировалось. Тепловые сети, согласно требованиям СНиП 11-Г.10-62, введенным в действие с 01.01.1964, проектировались, как правило, с тупиковыми магистральными участками.

Системы теплоснабжения по требованиям надежности должны отвечать действовавшим на период проектирования и нормам и правилам.

Учитывая, что с 01.09.2003 действуют более жесткие нормы по надежности, анализ существующих систем теплоснабжения проведен по требованиям СНиП 41-02-2003.

В качестве основных требований надежности систем теплоснабжения приняты следующие критерии:

- 1) вероятность безотказной работы (Р)-способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12 0С , в промышленных зданиях ниже плюс 80С, более числа раз, установленного нормативами .Математическое значение вероятности отказа не более 14 раз за 100 лет.;
- 2) коэффициент готовности (качества) системы (Кг)-вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 20-220С будет поддерживаться в течение всего отопительного периода.;
- 3) живучесть системы (Ж)-способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54час)остановов.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты для:

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		Лист
1) вероятность безотказной работы (Р)-способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12 0С , в промышленных зданиях ниже плюс 80С, более числа раз, установленного нормативами .Математическое значение вероятности отказа не более 14 раз за 100 лет.;							
2) коэффициент готовности (качества) системы (Кг)-вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 20-220С будет поддерживаться в течение всего отопительного периода.;							
3) живучесть системы (Ж)-способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54час)остановов.							
Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты для:							
126							

- источника теплоты $R_{ит}=0,97$;
- тепловых сетей $R_{тс}=0,90$;
- потребителя теплоты $R_{пт}=0,99$;
- СЦТ в целом $R_{сцт}=0,90 \times 0,97 \times 0,99=0,86$;
- коэффициент готовности системы теплоснабжения $K_g=0,97$.

Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять:

- предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказе;
- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и трубопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или туннельную прокладку;
- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;
- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе (K_g) принимается 0,86.

Для расчета показателей готовности следует определять (учитывать):

- готовность СЦТ к отопительному сезону;
- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
- максимально допустимое число готовности для источника теплоты;
- температуру наружного воздуха, при котором обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Показатель вероятности безотказной работы существующей СЦТ (K_g) не превышает 0,8, что свидетельствует о невысокой надежности снабжения потребителей теплом и горячей водой.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов — полностью не работоспособна. Переход из одного состояния в другой обуславливается отказами или восстановлением элементов системы и описывается вектором состояний, который изменяется случайным образом. С каждым состоянием системы сопоставляют расчетный максимальный часовой расход теплоты через нее, дающий численную оценку степени выполнения задачи и являющийся характеристикой качества ее функционирования. Математическое ожидание этой характеристики есть показатель качества

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			Лист
								127

температуру наружного воздуха, при котором обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Показатель вероятности безотказной работы существующей СЦТ (Кг) не превышает 0,8, что свидетельствует о невысокой надежности снабжения потребителей теплом и горячей водой.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов — полностью не работоспособна. Переход из одного состояния в другой обуславливается отказами или восстановлением элементов системы и описывается вектором состояний, который изменяется случайным образом. С каждым состоянием системы сопоставляют расчетный максимальный часовой расход теплоты через нее, дающий численную оценку степени выполнения задачи и являющийся характеристикой качества ее функционирования. Математическое ожидание этой характеристики есть показатель качества

функционирования. Относительной значение его по сравнению с идеальной системой теплоснабжения служит показателем ее надежности.

Вероятностный показатель надежности $R_{cr}(t)$ отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом на данный момент. Вероятностный показатель надежности обуславливает структуру тепловой сети, среднее значение отключаемой мощности в аварийных ситуациях. С определением структуры тепловой сети определяется и величина структурного резерва.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех иерархических уровней системы: источниками теплоты, магистральными тепловыми сетями, квартальными сетями, включая тепловые пункты.

В настоящее время не имеется общей методики оценки надежности систем теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. В связи с этим для оценки надежности используются такие показатели как интенсивность отказов (p) и относительный аварийный недоотпуск тепла (q), динамика изменения которых во времени может использоваться для суждения о прогрессе или деградации надежности системы коммунального теплоснабжения.

Оценка качества оказываемых услуг по производству и (или) передаче тепловой энергии приведена в Приложении 4 к обосновывающим материалам согласно ст.3 пункт 8 ФЗ №190 от 27.07.2010 с изменениями на 25.06.2012

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									128
			Изм.	Коп.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

Показатели качества услуг теплоснабжения

Требования к качеству коммунальных услуг	Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества	Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества
I. Горячее водоснабжение		
1.Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года	Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч одновременно, а при аварии на тупиковой магистрали –24 ч; для проведения 1 раза в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам	За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам
2. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60 °С - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50 °С –для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75 °С – для любых систем теплоснабжения	Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 °С; в дневное время (с 6.00 до 23.00 час.) не более чем на 3 °С	За каждые 3 °С снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 % за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 °С оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду
3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам	Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается	При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний)
4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/ см ²) до 0,45 МПа (4,5 кгс/см ²)	Отклонение давления не допускается	За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении,

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

		отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний)
II. Отопление		
5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода	Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час. (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч одновременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 °С до нормативной; не более 8 ч одновременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 °С до 12 °С; не более 4 ч одновременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 °С до 10 °С	За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам
6. Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 °С (в угловых комнатах +20 °С), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 °С) – 31 °С и ниже +20 (+22) °С; в других помещениях - в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3 °С. Допустимое превышение нормативной	Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается	За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15% размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры
7. Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см ²); с системами конвекторного и панельного отопления,	Отклонение давления более установленных значений не допускается	За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	
						Лист
						130

калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1 МПа (10 кгс/см ²); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см ²) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем		25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)
--	--	--

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									131
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

б) Анализ аварийных отключений потребителей.

За последние 5 лет на территории рассматриваемого поселения аварийных отключений потребителей тепловой энергии по причине повреждения тепловых сетей и оборудования котельных не было.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									132
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

В) Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

При подготовке к отопительному периоду рекомендуется теплоснабжающим организациям с привлечением организаций-исполнителей коммунальных услуг выполнить расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									133
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

Г) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

В связи с неполнотой предоставленных данных нет возможности определить тепловые сети не соответствующие нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									134
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

Глава 1. Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

а) Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Таблица 2.10 Сводная таблица технико-экономических показателей существующих и проектируемых котельных(Перспектива на расчётный срок с разделением по десятилетним периодам)



Объект	Планируемый год внедрения	Осн. вид топлива	Годовой расход топлива, В, тут	Подключённая нагрузка, Qмах, Гкал/ч	Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год	Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч	Кол-во котлов, шт	К.п.д. котлов, %	Численность персонала	Год. расход эл. эн., МВт	Год. расход воды, тыс.м3	Протяж. тепл. сетей, км	Система теплосн.	Потери в сетях, %	Уд. расход топлива, кг/тГкал	Топливная составляющая, руб/Гкал	Против. себест., руб/Гкал	Стоимость расч., руб/Гкал	Себест-ть реализации	Полезный отпуск, Гкал/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова 2 кот. _ мощностью 0,25 МВт	2033	природный газ	123,72	0,37	779,45	0,43	2	90,0	1	18,35	0,56	0,618	2-трубная	5,69	158,73	600,97	1657,64	1744,70	1619,77	718,32
Котельная 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная 2 кот. _ мощностью 0,25 МВт	2033	природный газ	88,28	0,26	556,15	0,29	2	90,0	1	11,43	0,46	0,680	2-трубная	5,64	158,73	600,97	1672,08	1761,54	1619,77	512,81
Котельная 3 (№ 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Мира 2 кот. _ мощностью 0,9 МВт	2033	природный газ	498,43	1,49	3140,11	1,55	2	90,0	2	55,55	5,38	1,022	4-трубная	2,01	158,73	600,97	1452,62	1526,25	1619,77	3006,96
Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова 2 кот. _ мощностью 0,11	2033	природный газ	60,19	0,18	379,19	0,19	2	90,0	1	8,18	0,39	0,296	2-трубная	3,68	158,73	600,97	1775,67	1872,86	1619,77	356,91
Котельная 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Пионерская 2 кот. _ мощностью 1,5 МВт 1 кот. _ мощностью 0,8 МВт	2033	природный газ	713,51	2,13	4495,12	3,27	3	90,0	2	89,75	6,48	3,220	4-трубная	4,59	158,73	600,97	1493,87	1569,28	1619,77	4190,91
Котельная 6 (№ 14) Отрадненское СП х Садовый ул Школьная 2 кот. _ мощностью 0,2 МВт	2033	природный газ	111,47	0,31	659,37	0,34	2	84,5	1	15,24	0,50	1,108	2-трубная	12,02	169,06	640,09	1638,54	1725,78	1619,77	566,92
Котельная 7 (№ 16) Отрадненское СП ст Отрадная ул Урупская 2 кот. _ мощностью 0,22 МВт	2033	природный газ	118,59	0,34	724,68	0,38	2	87,3	1	15,47	0,54	0,660	2-трубная	6,31	163,64	619,56	1502,01	1581,64	1619,77	663,45

Отради																					
	Котельная 8 (УСЗН "Долгожитель") Отраденское СП ст Отрадная ул Первомайская 2 кот. _ мощностью 0,04 МВт	2033	природный газ	20,73	0,06	130,61	0,07	2	90,0	1	3,63	0,27		2-трубная		158,73	600,97	1829,50	1944,47	1619,77	127,63
	Котельная 9 (ГУ СОКК "Берег надежды") Отраденское СП ст Отрадная ул Овражная 2 кот. _ мощностью 0,2 МВт	2033	природный газ	108,68	0,33	684,65	0,34	2	90,0	1	5,66	0,52	0,008	2-трубная	0,14	158,73	600,97	1480,24	1558,74	1619,77	668,11
	Котельная 10 (ГУ СОКК "Лазорик") Отраденское СП ст Отрадная ул Первомайская 2 кот. _ мощностью 0,04 МВт	2033	природный газ	22,40	0,07	141,14	0,07	2	90,0	1	3,63	0,28	0,020	2-трубная	1,23	158,73	600,97	1808,49	1920,93	1619,77	136,23
	Котельная 11 (МРДБ) Отраденское СП ст Отрадная ул Красная 2 кот. _ мощностью 0,015 МВт	2033	природный газ	7,36	0,02	46,35	0,03	2	90,0	1	2,84	0,24		2-трубная		158,73	600,97	2842,38	3050,71	1619,77	45,29
	Котельная 12 (МОУ СОШ № 16 филиал)) Отраденское СП ст Отрадная ул Северная 2 кот. _ мощностью 0,03 МВт	2033	природный газ	15,05	0,05	94,80	0,05	2	90,0	1	3,63	0,26	0,040	2-трубная	1,40	158,73	600,97	2080,10	2216,95	1619,77	91,34
	Котельная 13 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отраденское СП ст Отрадная ул Кизилова 2 кот. _ мощностью 0,015 МВт	2033	природный газ	8,36	0,03	52,67	0,03	2	90,0	1	2,84	0,24	0,040	2-трубная	8,06	158,73	600,97	2888,49	3096,41	1619,77	47,32
	Котельная 14 (ЦДТ) Отраденское СП ст Отрадная ул Первомайская 2 кот. _ мощностью 0,08 МВт	2033	природный газ	44,14	0,13	278,07	0,14	2	90,0	1	4,52	0,34	0,020	2-трубная	0,32	158,73	600,97	1751,36	1850,00	1619,77	270,88
	Котельная 15 (МБДОУ № 4 (1)) Отраденское СП ст Отрадная ул Восточная 2 кот. _ мощностью 0,08 МВт	2033	природный газ	42,80	0,13	269,65	0,14	2	90,0	1	6,16	0,34	0,174	2-трубная	2,66	158,73	600,97	1846,05	1950,05	1619,77	256,48
	Котельная 16 (МБДОУ № 5) Отраденское СП ст Отрадная ул Красная 2 кот. _ мощностью 0,1 МВт	2033	природный газ	56,18	0,17	353,91	0,17	2	90,0	1	5,66	0,37	0,116	2-трубная	3,08	158,73	600,97	1748,04	1844,39	1619,77	335,20
Инв. № подл.	Котельная 17 (МБДОУ № 7) Отраденское СП ст Отрадная ул Юбилейная 2 кот. _ мощностью 0,1 МВт	2033	природный газ	53,50	0,16	337,06	0,17	2	90,0	1	5,66	0,37	0,120	2-трубная	1,56	158,73	600,97	1743,36	1839,78	1619,77	324,22
	Котельная 18 (1п) Отраденское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,4 МВт	2033	природный газ	178,94	0,53	1127,31	0,69	2	90,0	1	18,02	0,56	0,130	2-трубная	0,61	158,73	600,97	1504,68	1582,65	1619,77	1094,88
																		Лист			
																		136			

Котельная 32 (15п) Отраденское СП х Отрадо- Солдатский 2 кот. _ мощностью 0,09 МВт	2033	природный газ	47,09	0,14	296,66	0,15	2	90,0	1	5,85	0,31		2-трубная		158,73	600,97	1719,60	1815,92	1619,77	289,90
---	------	------------------	-------	------	--------	------	---	------	---	------	------	--	-----------	--	--------	--------	---------	---------	---------	--------


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



								Лист
								138
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		

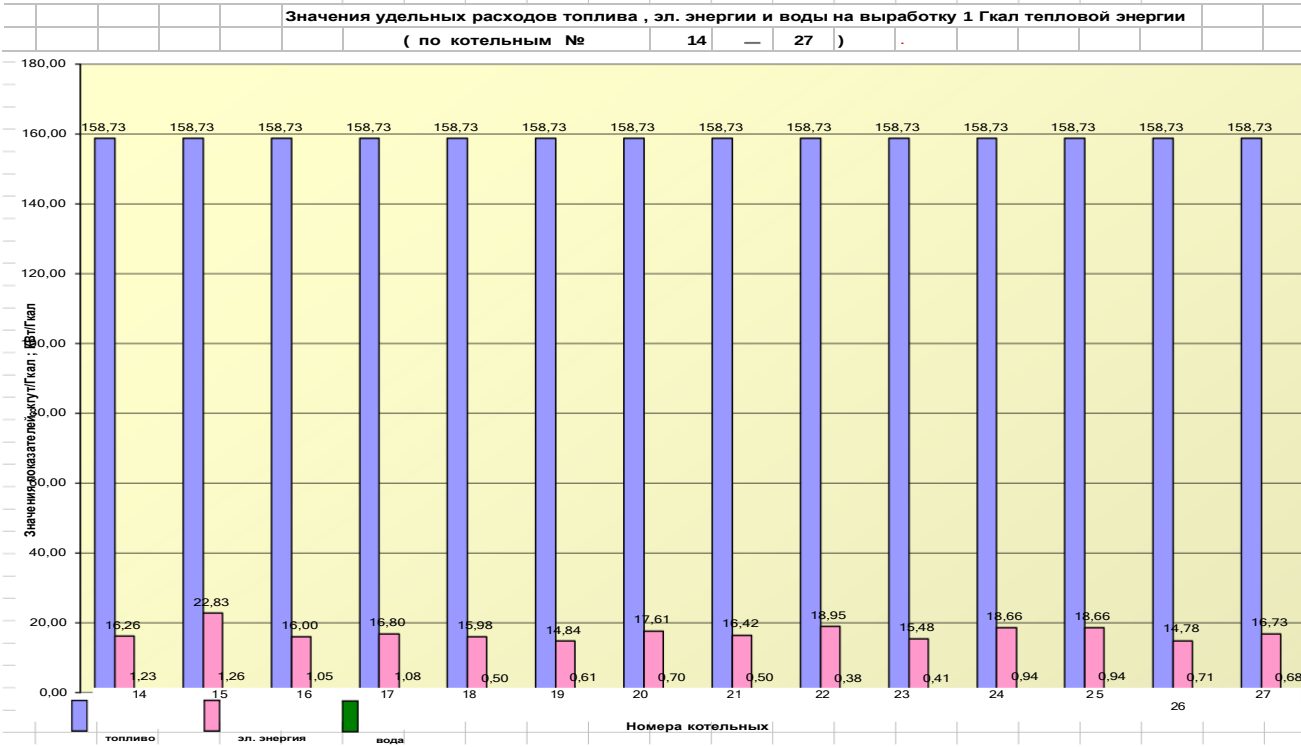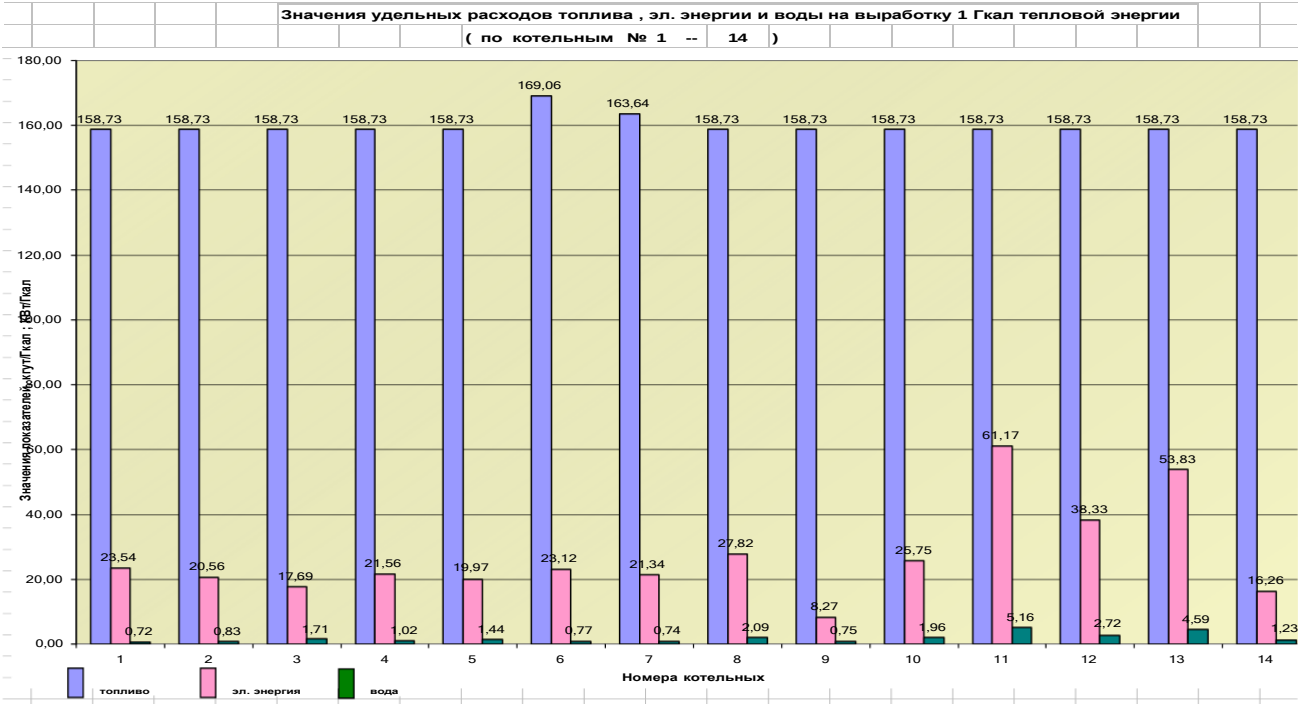

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Коп	уч	Пист	Нодок	Подп	Дата
						Пист
						139

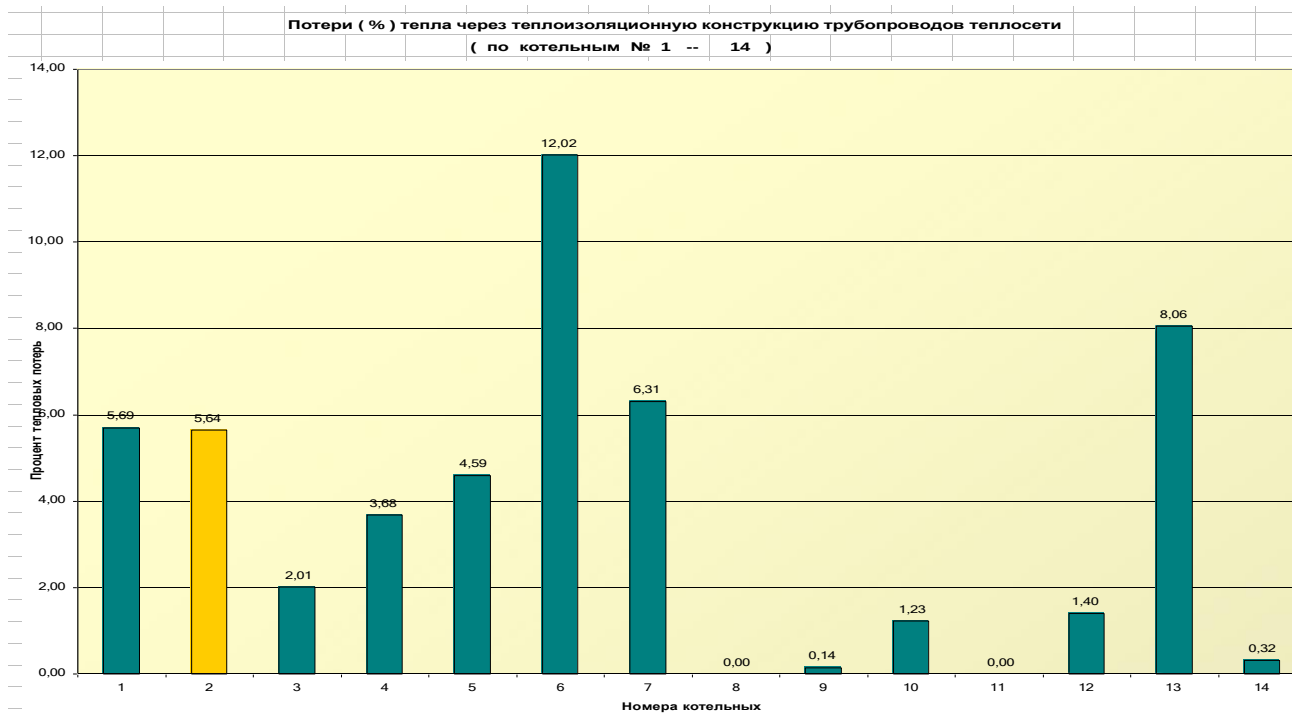

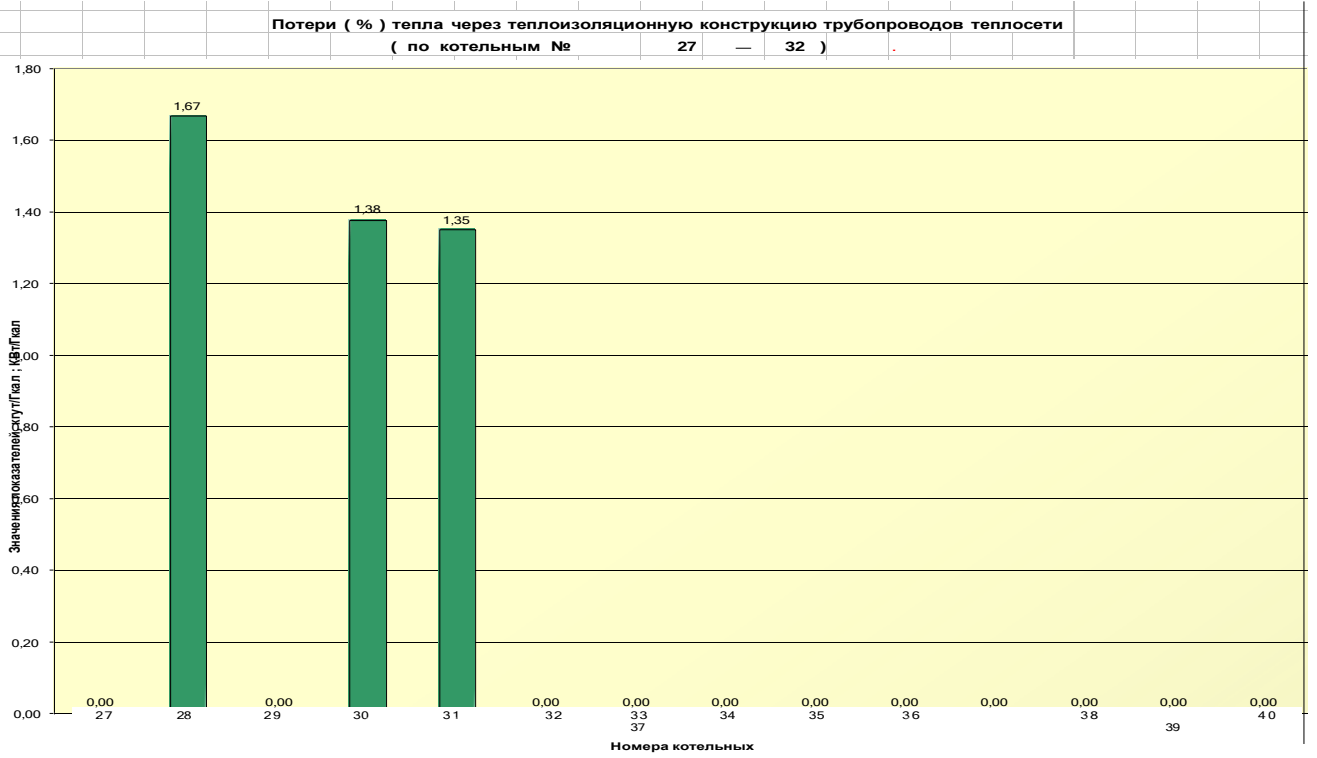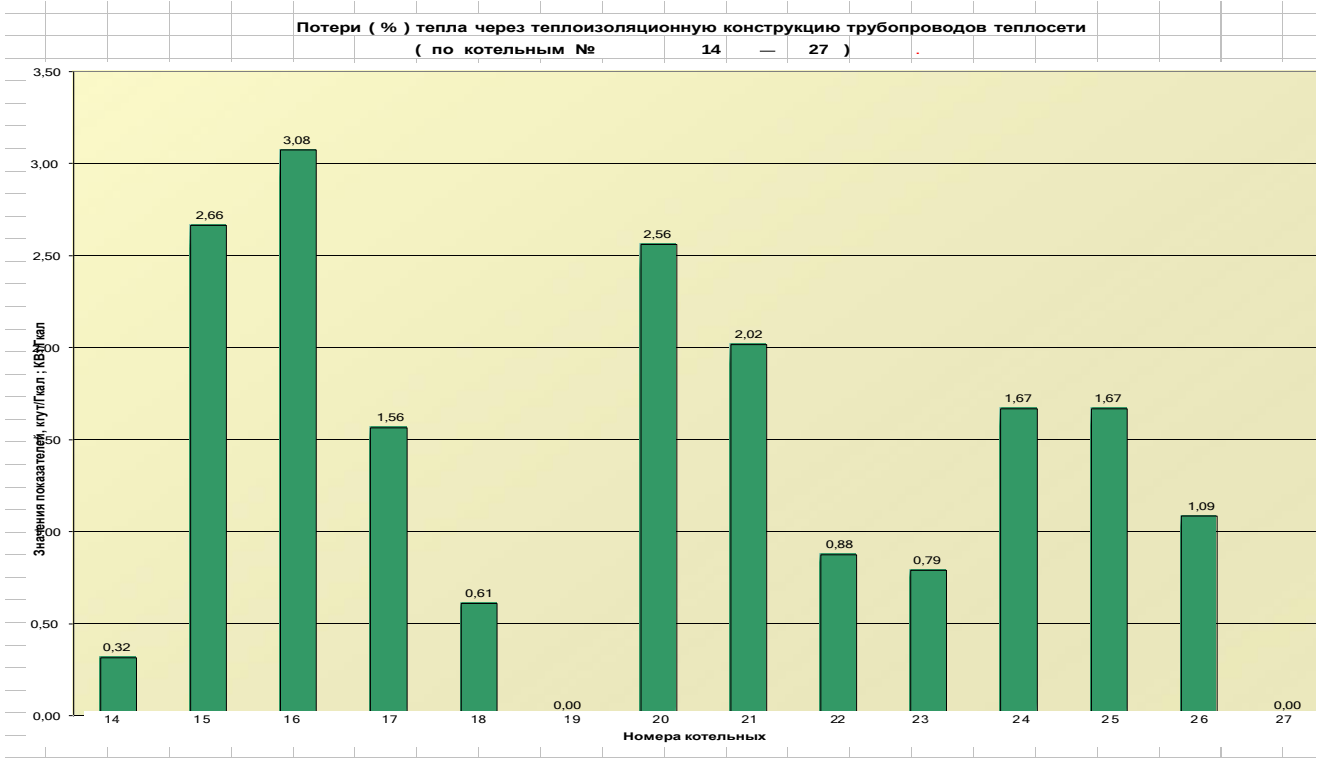

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм. № подл.					Подпись и дата
Взам. инв. №					

Глава 1. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

а) Описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Рост тарифов на теплоснабжение в течение 2000-х гг., постоянно превышавший темпы роста индекса потребительских цен, отчасти компенсировался для населения высокими темпами увеличения номинальных и реальных доходов. Но в условиях ожидаемого в ближайшие годы роста экономики ежегодными темпами 4-5% продолжение столь же быстрого увеличения тарифов явно чревато неблагоприятными социальными последствиями.

Тарифы на теплоснабжение, являясь самостоятельным и значительным компонентом роста общего уровня цен, могут также сами по себе сыграть роль фактора макроэкономической нестабильности, препятствуя снижению инфляции до приемлемых уровней.

Правительство утвердило динамику стоимости услуг естественных монополий:

Тариф на тепло – 2024 год	4,8 %
2025 год	11 %
2026 год	9,5-11 %

При этом у энергокомпаний есть возможность превышения установленных планок роста, если имеется необходимость в инвестировании.

В документах министерства экономического развития указаны меры, которые позволят достичь планируемой динамики роста энерготарифов. В частности, необходимая валовая выручка для каждой конкретной теплосетевой компании должна увеличиваться на величину не более:


- 12 % в 2024 г.;
- 10 % в 2025 г.;
- 10 % в 2026 году.

Региональные власти могут устанавливать и более высокие тарифы, если существует критическая потребность в инвестициях. В то же время видно, что динамика тарифов на тепло ниже роста цен на газ, что создаёт жёсткие условия для работы теплосетевых компаний.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					142

Б) Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой) по группе котельных (усреднённая)

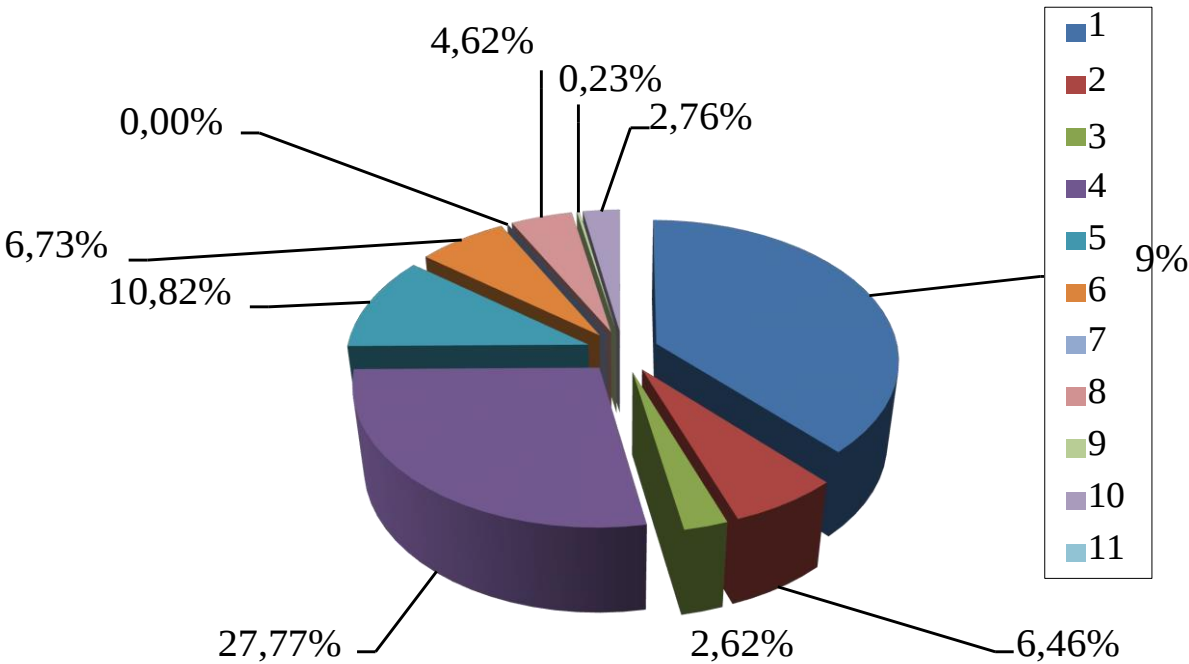

- 1. топливо 37,99 %
- 2. эл. энергия 6,46 %
- 3. вода, канализация, ХВО 2,62 %
- 4. ФОТ + отчисления 27,77 %
- 5. содержание 10,82 %
- 6. пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы 6,73 %
- 7. плата за выбросы вредных веществ 0,002 %
- 8. рентабельность 4,62 %
- 9. налоги (прочее) 0,23 %
- 10. потери в сетях 2,76 %

Тариф расчетный по группе котельных : 1619,77 руб без учета НДС

Более подробно по каждой котельной:

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист
	Подпись и дата					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	


6. пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы 6,73 %	
7. плата за выбросы вредных веществ 0,002 %	
8. рентабельность 4,62 %	
9. налоги (прочее) 0,23 %	
10. потери в сетях 2,76 %	
Тариф расчетный по группе котельных : 1619,77 руб без учета НДС	
Более подробно по каждой котельной:	

						143
--	--	--	--	--	--	-----

Существующие котельные:


Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

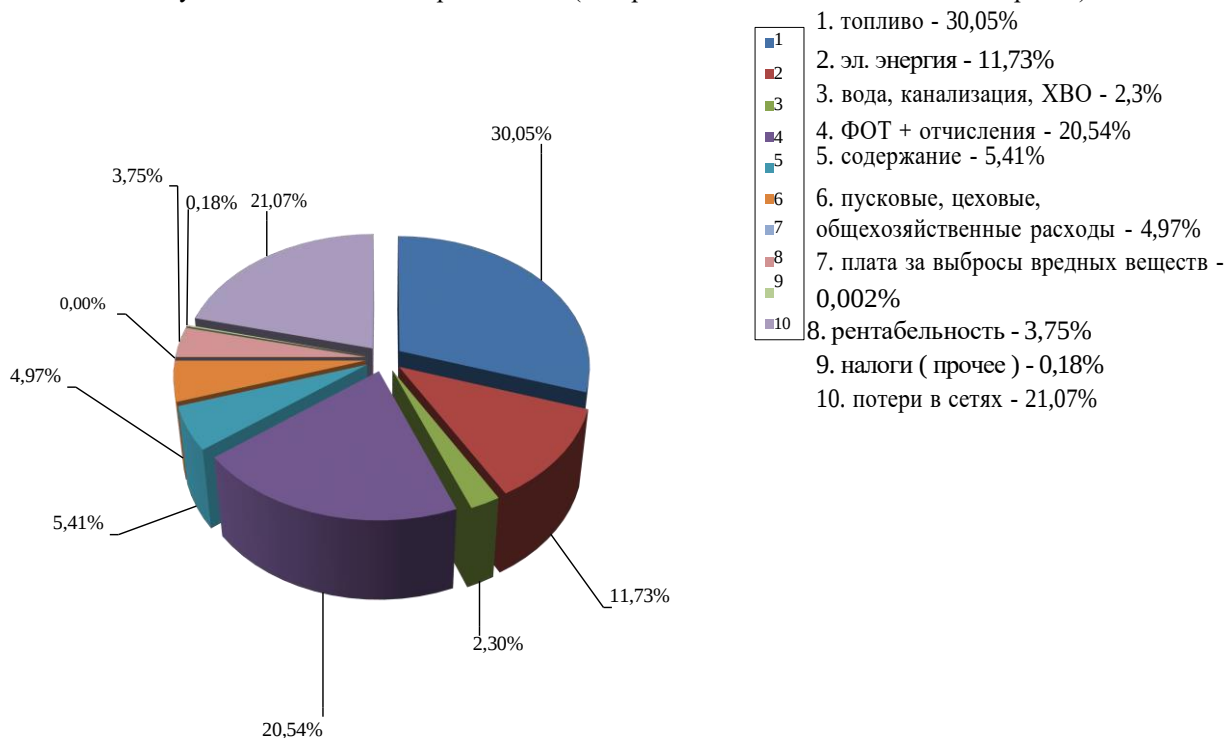

Котельная 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная


Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

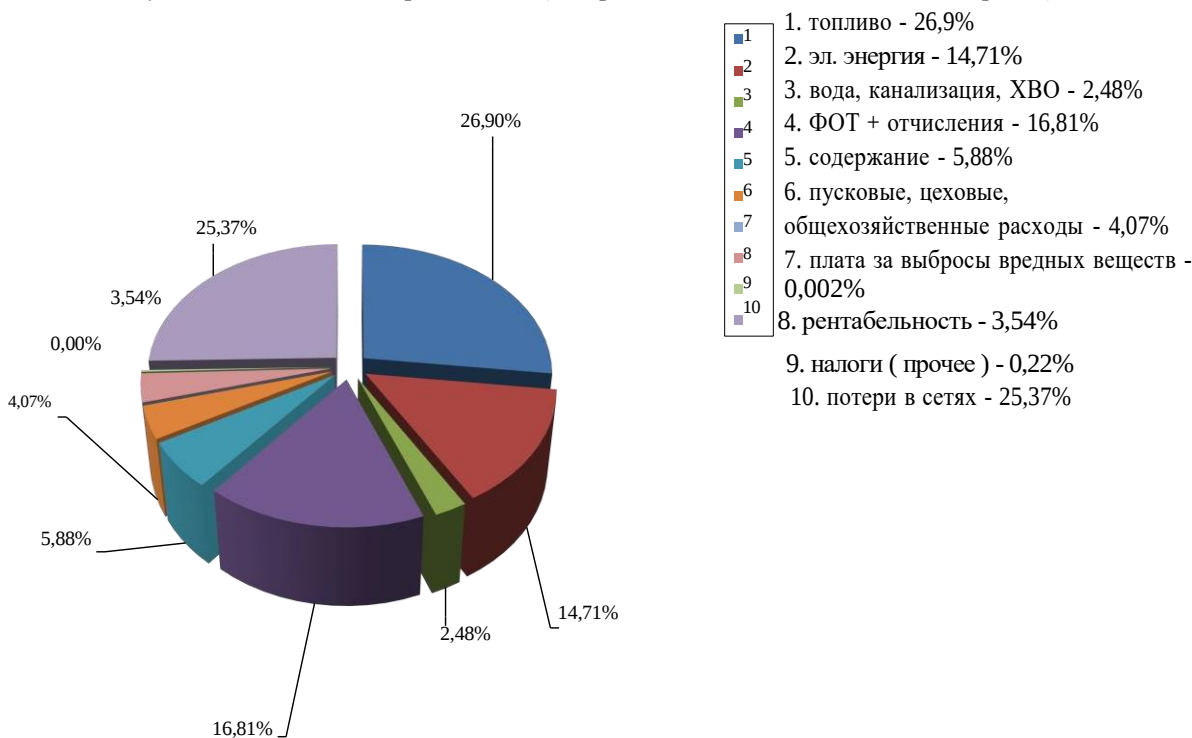

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист	
							144	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова


Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

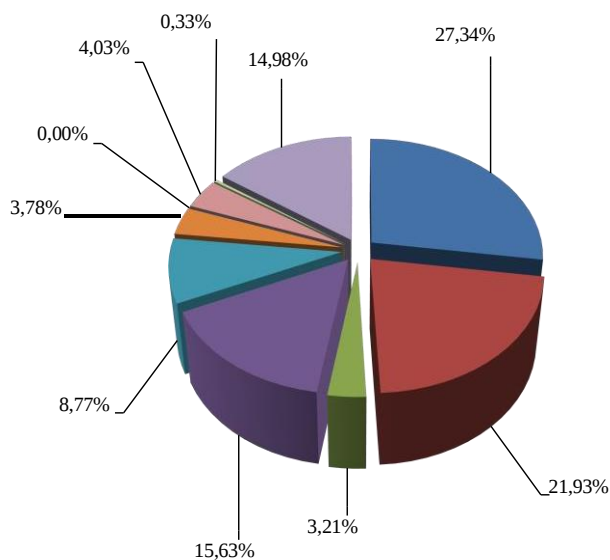

- 
1. топливо - 27,34%
 2. эл. энергия - 21,93%
 3. вода, канализация, ХВО - 3,21%
 4. ФОТ + отчисления - 15,63%
 5. содержание - 8,77%
 6. пусковые, цеховые, общехозяйственные расходы - 3,78%
 7. плата за выбросы вредных веществ - 0,002%
 8. рентабельность - 4,03%
 9. налоги (прочее) - 0,33%
 10. потери в сетях - 14,98%


Котельная 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Пионерская

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

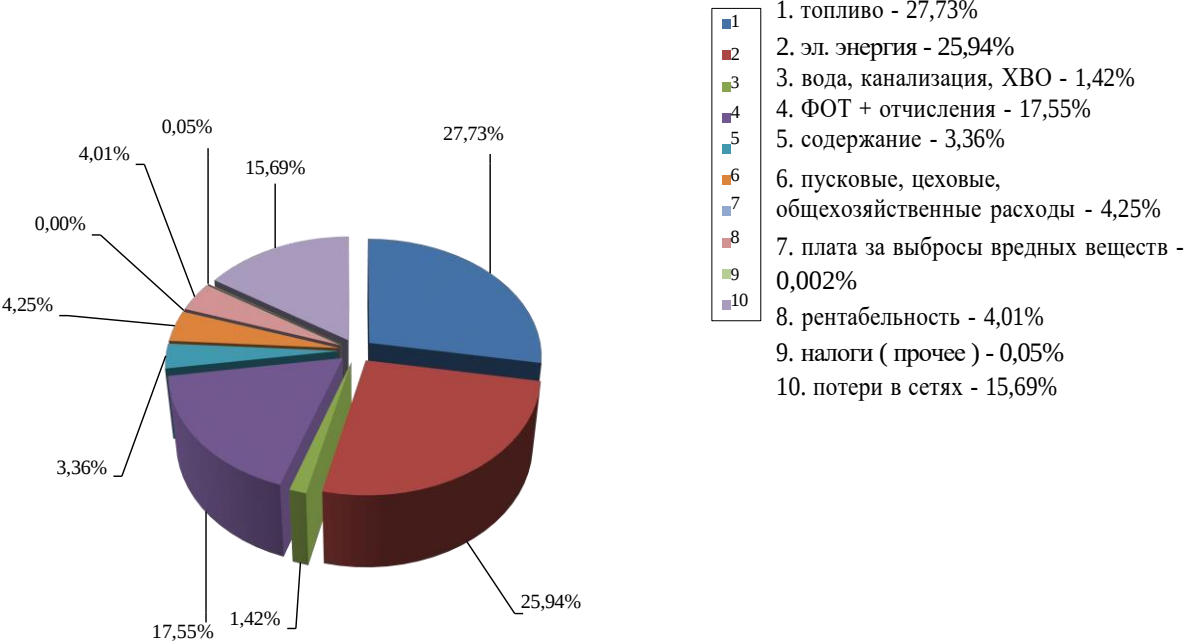


Котельная 6 (№ 14) Отрадненское СП х Садовый ул Школьная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

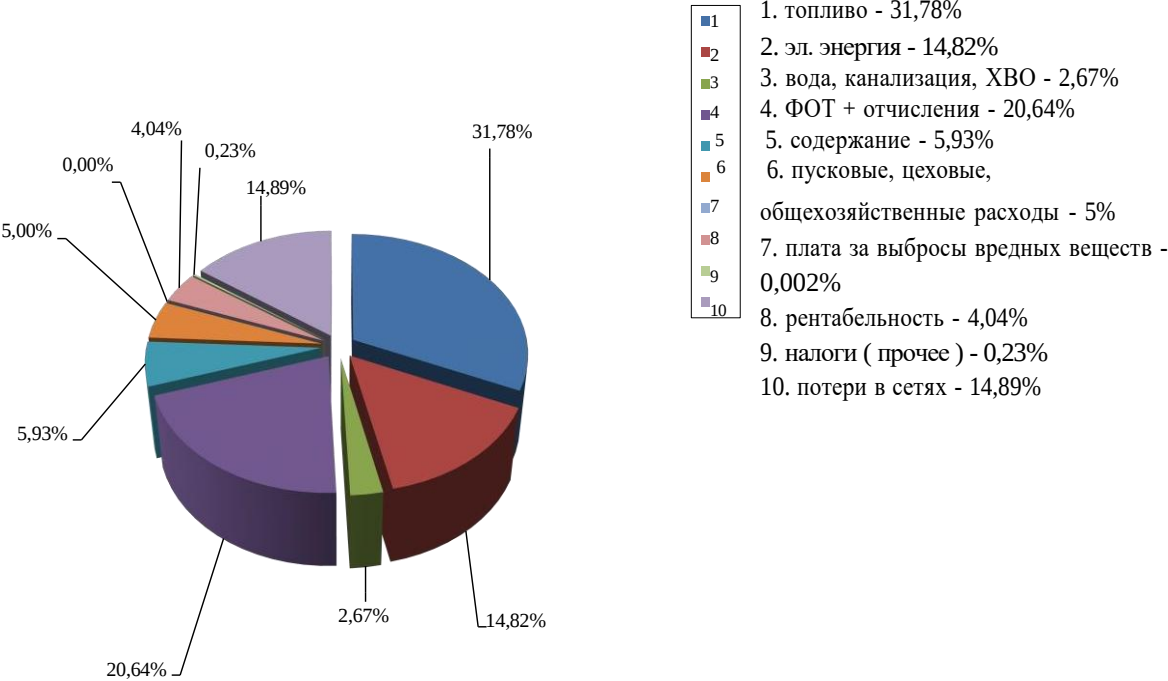


Котельная 7 (№ 16) Отрадненское СП ст Отрадная ул Урупская

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

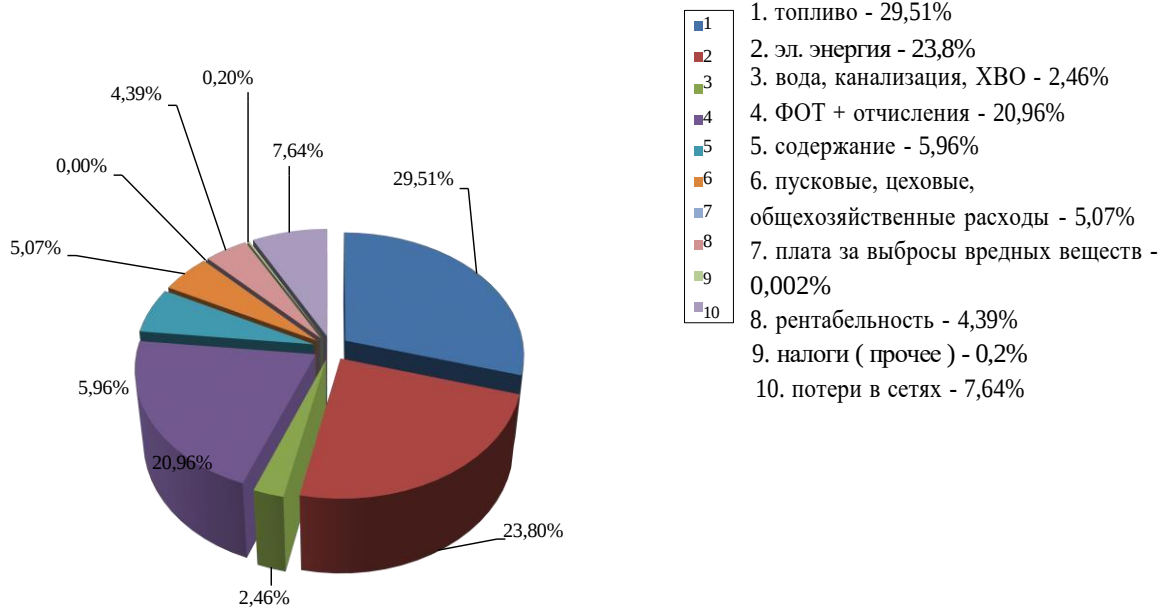


Котельная 8 (УСЗН "Долгожитель") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

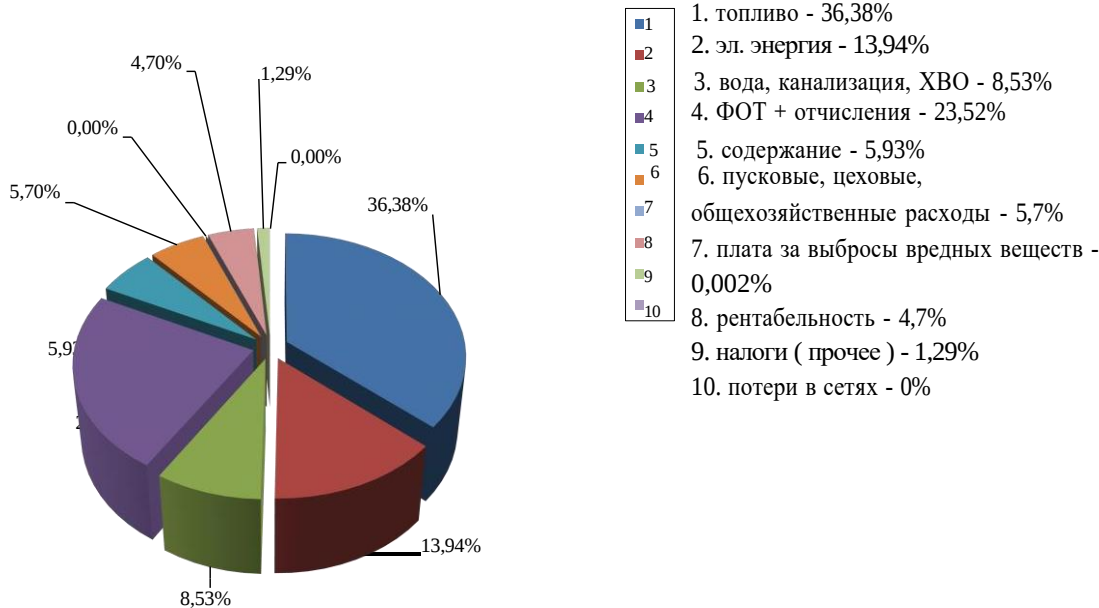


Котельная 9 (ГУ СОКК "Берег надежды") Отраденское СП ст Отрадная ул Овражная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

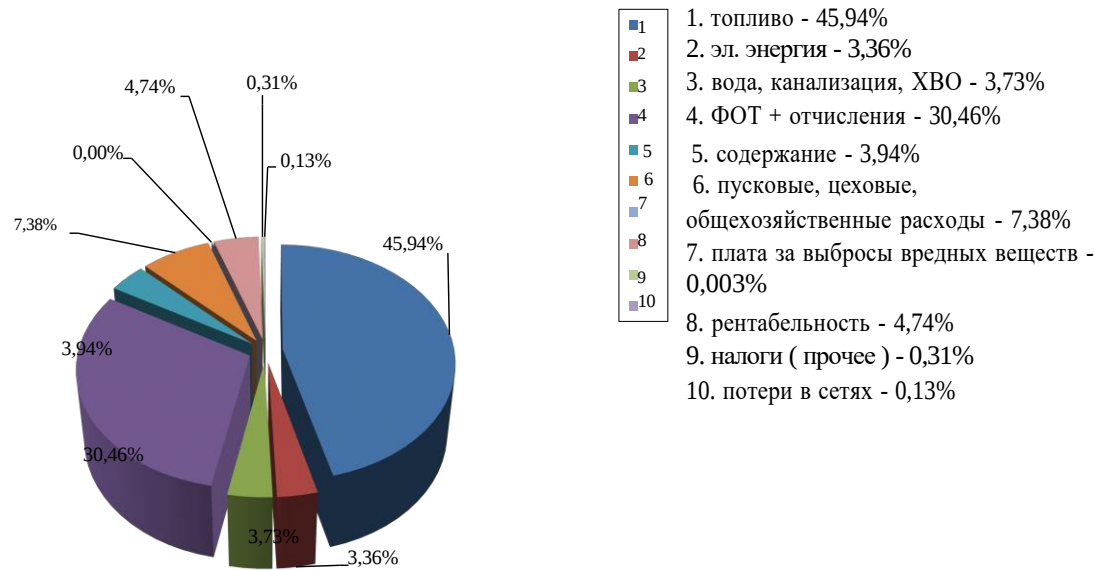

Котельная 10 (ГУ СОКК "Лазорик") Отраденское СП ст Отрадная ул Первомайская


Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

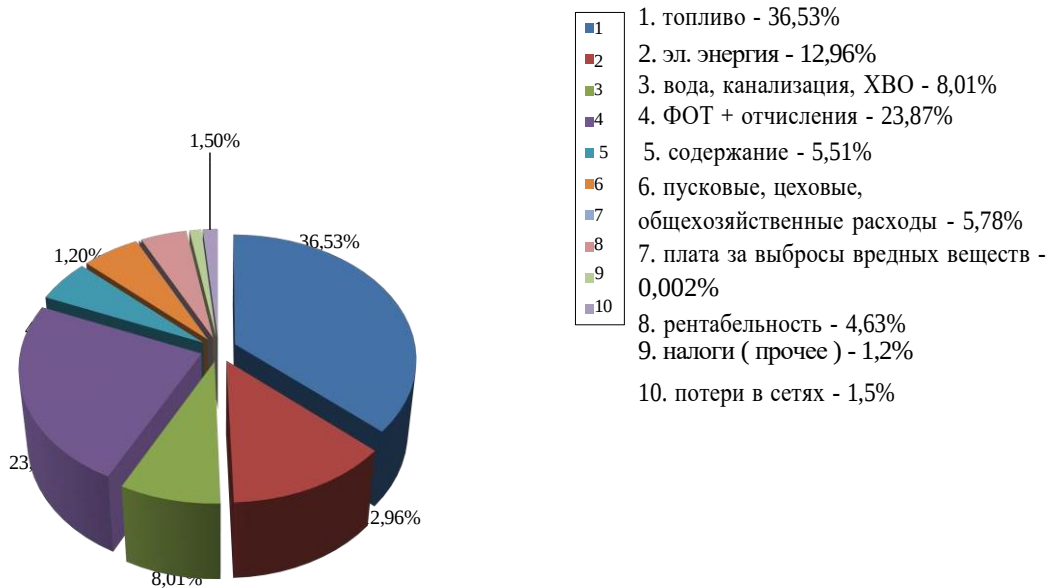

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									148
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	


Котельная 11 (МРДБ) Отраденское СП ст Отрадная ул Красная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

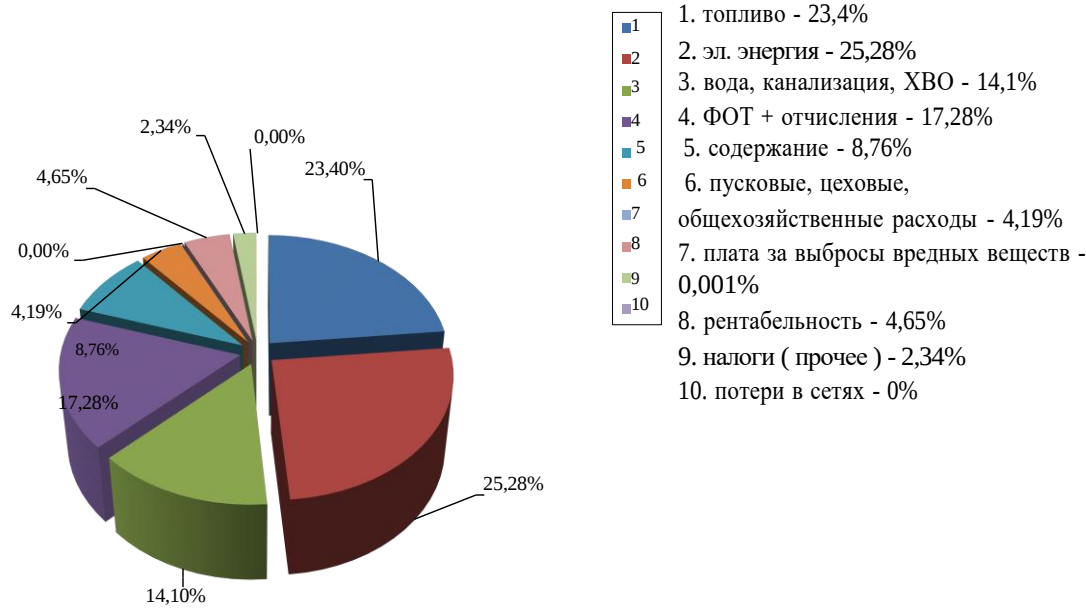


Котельная 12 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отраденское СП ст Отрадная ул Северная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

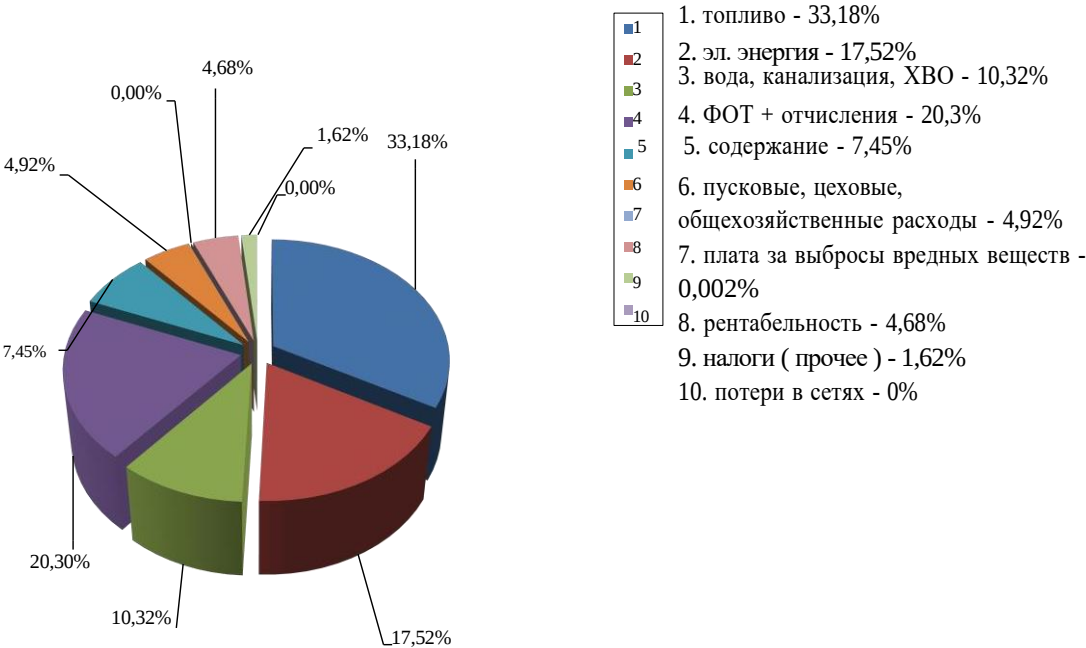


Котельная 13 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отраденское СП ст Отрадная ул Кизилова

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

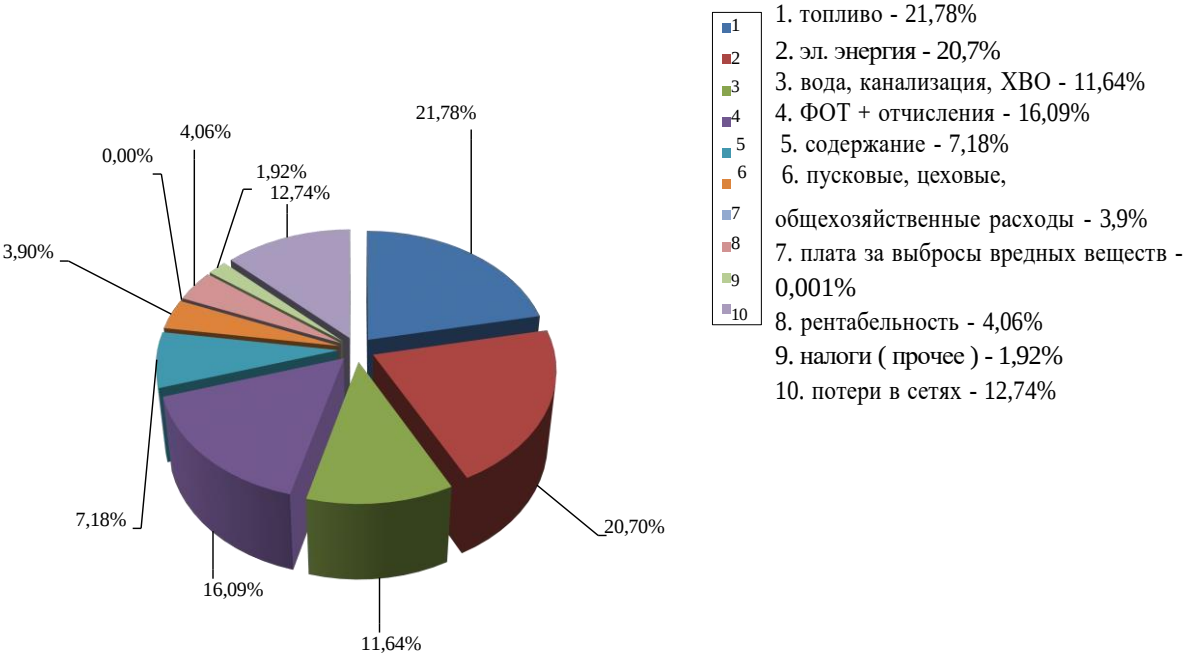


Котельная 14 (ЦДТ) Отраденское СП ст Отрадная ул Первомайская

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

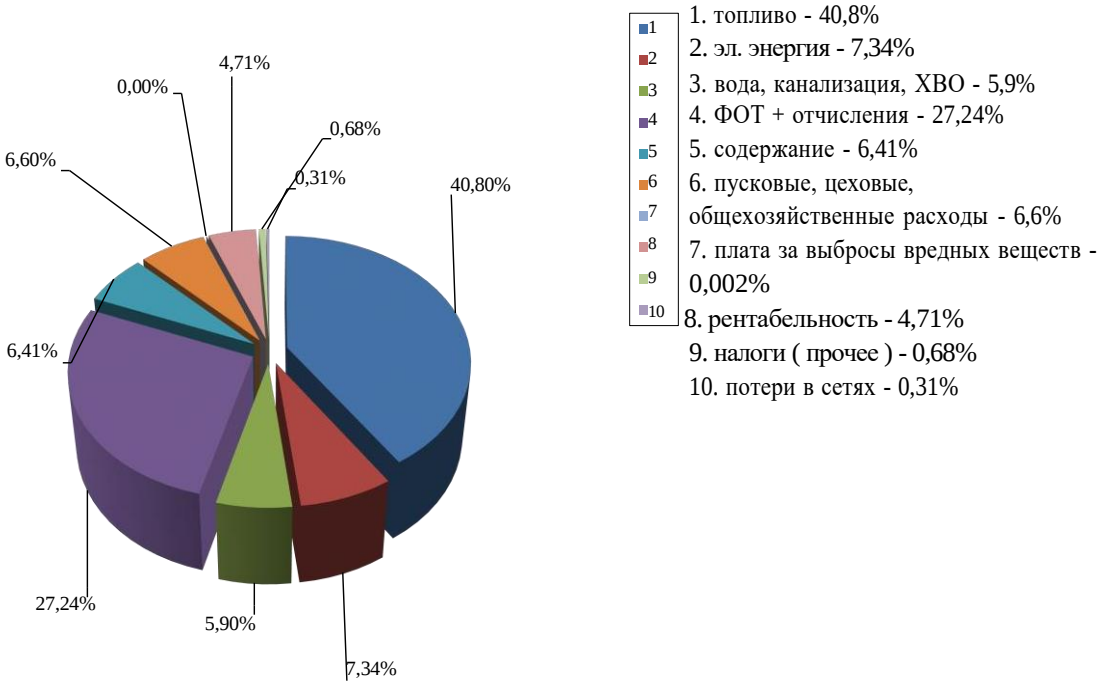


Котельная 16 (МБДОУ № 5) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

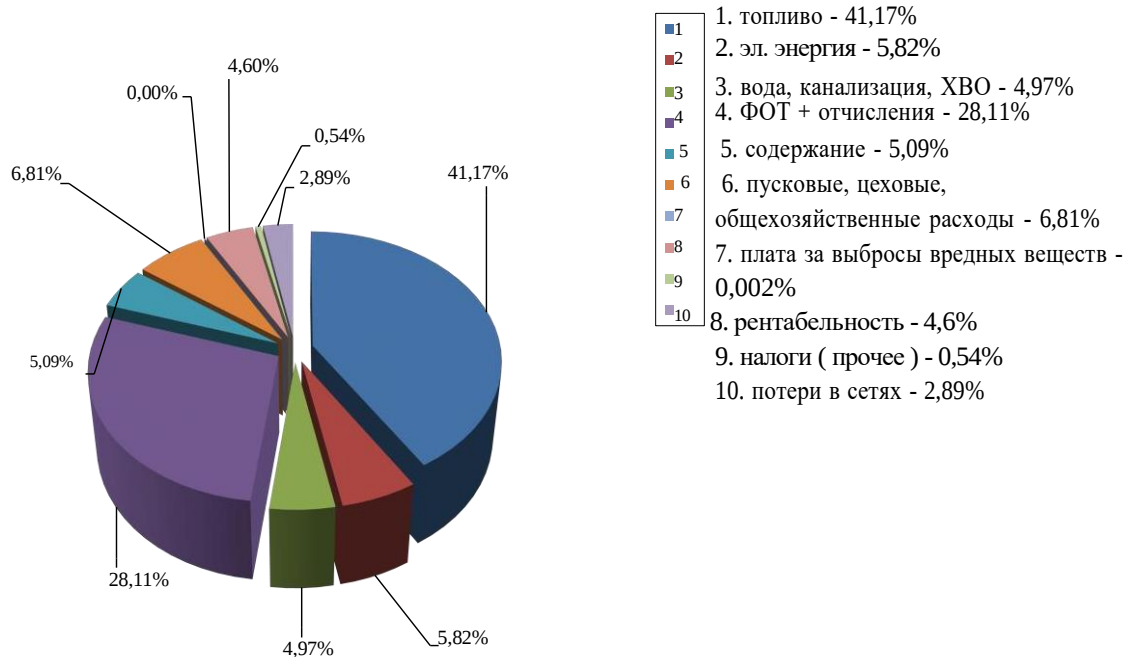

Котельная 17 (МБДОУ № 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Юбилейная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

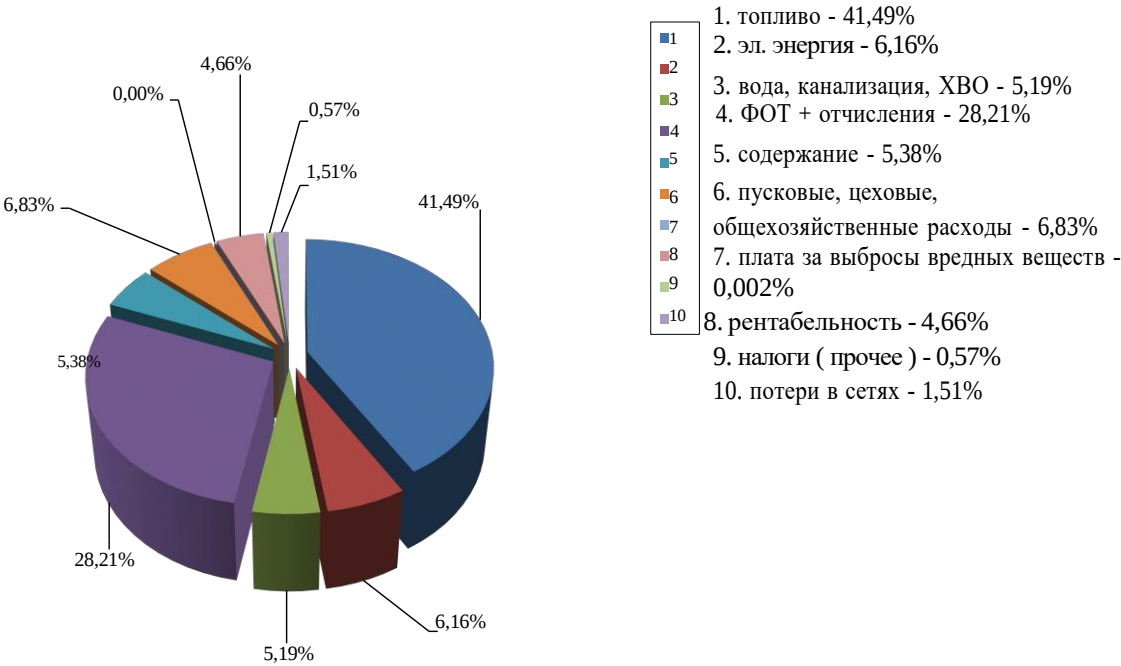


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Перспективное положение существующих и проектируемых котельных:


Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова

Калькуляция ценообразования 1 Гкал тепла

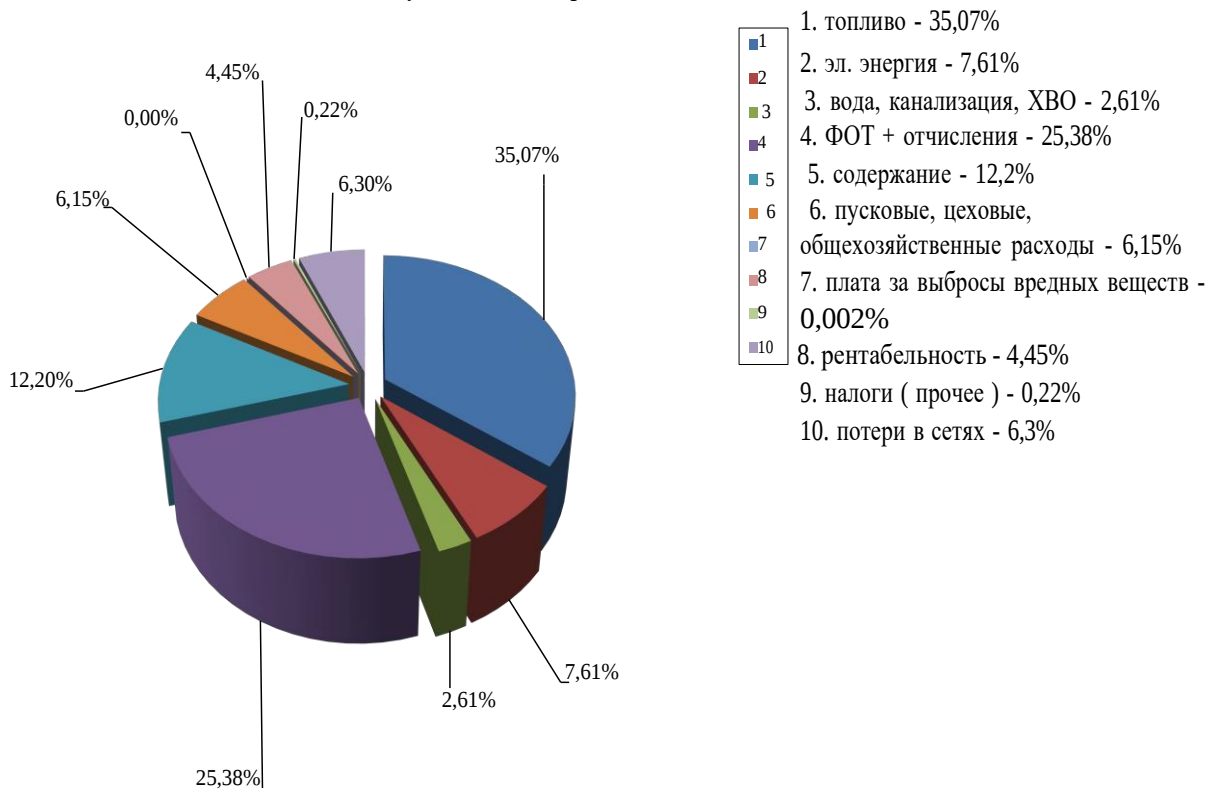


Котельная 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

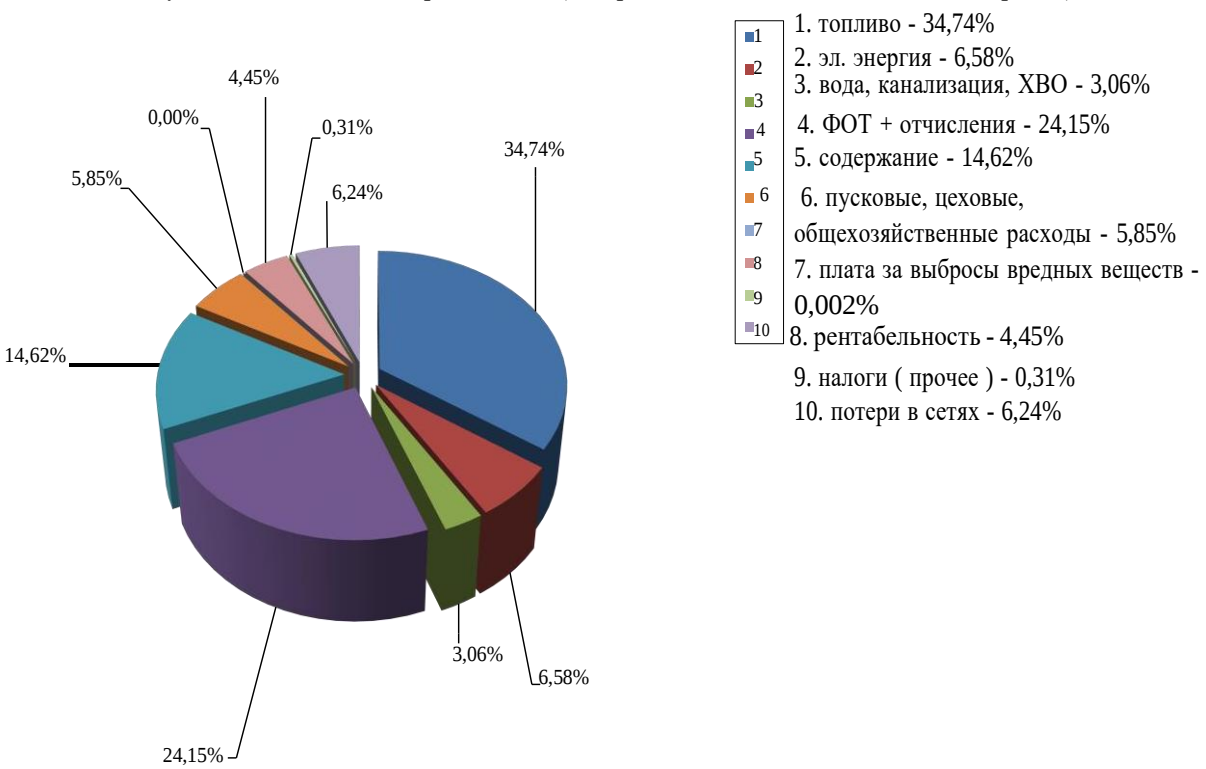


Котельная 3 (№ 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Мира

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

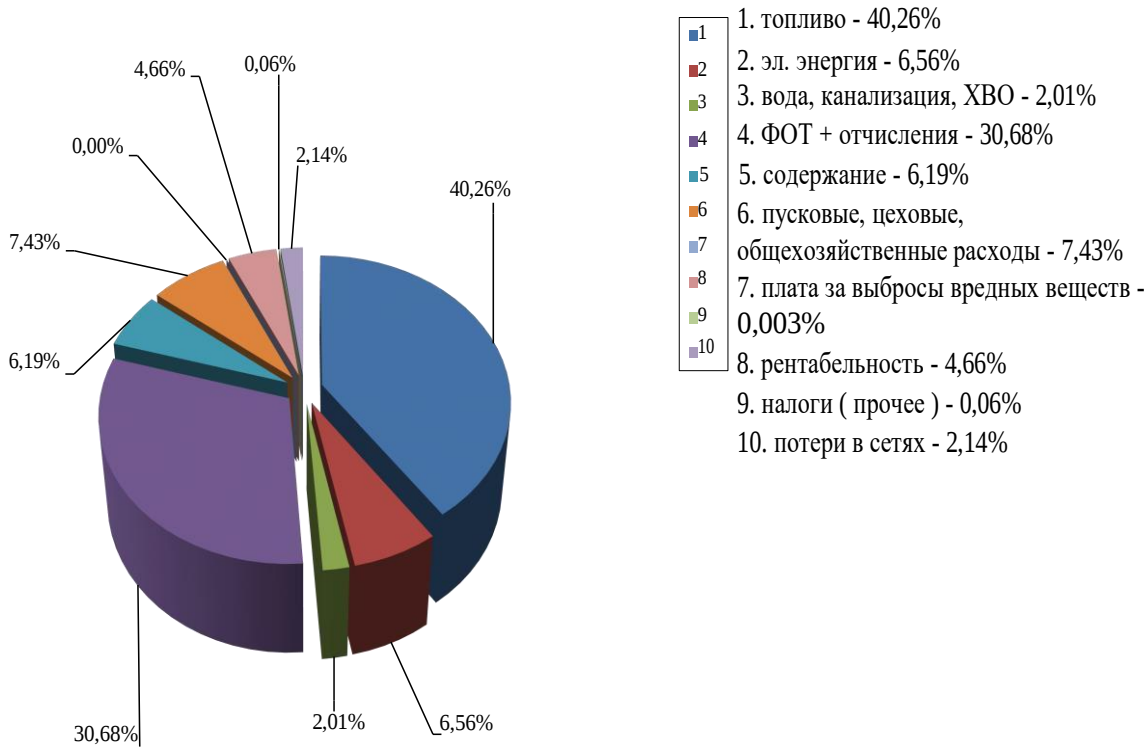


Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

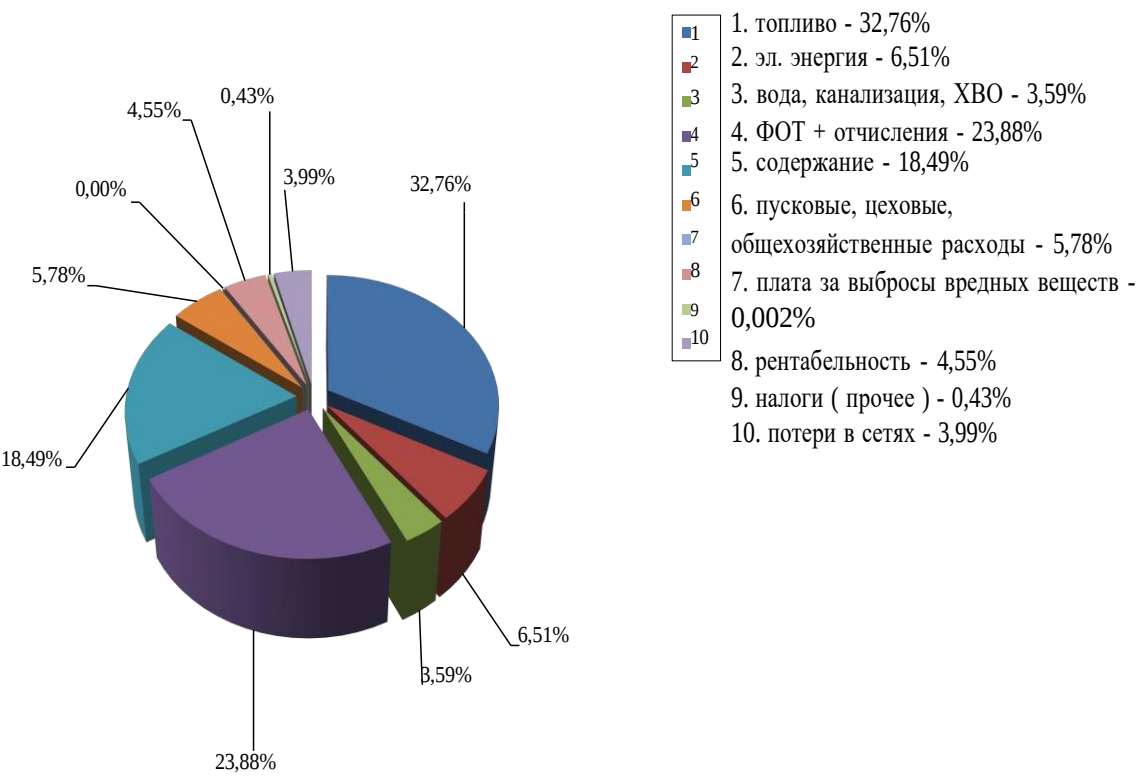


Котельная 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Пионерская

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

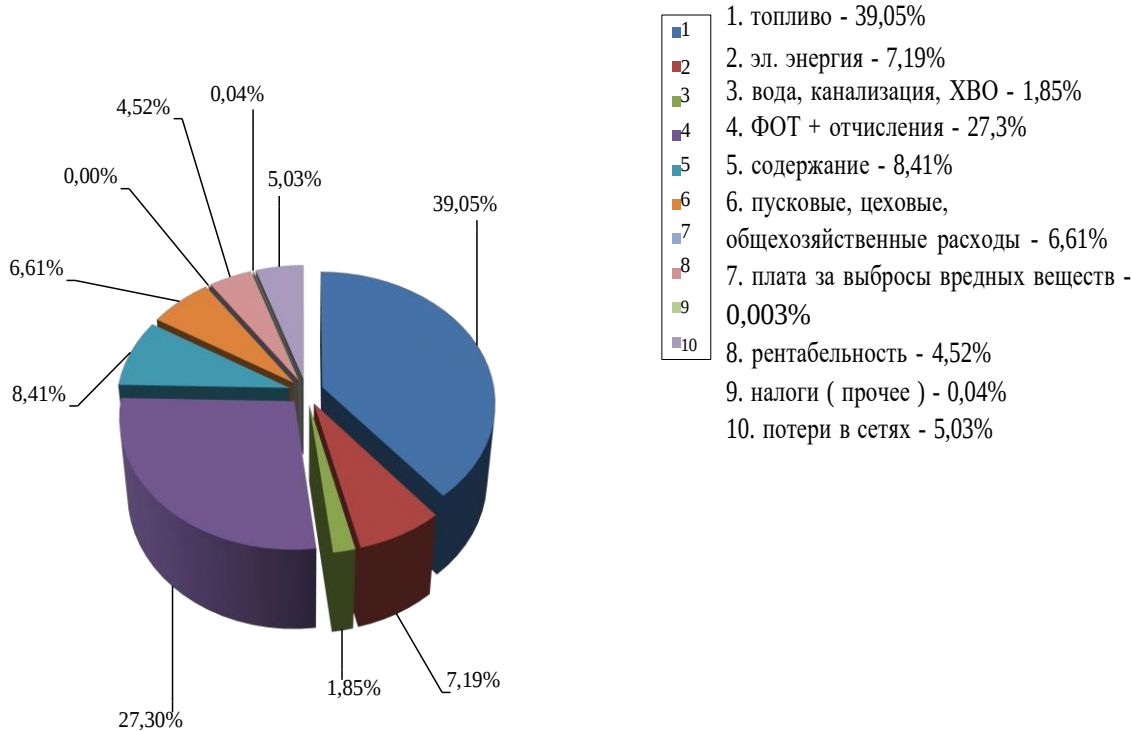

Котельная 6 (№ 14) Отрадненское СП х Садовый ул Школьная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

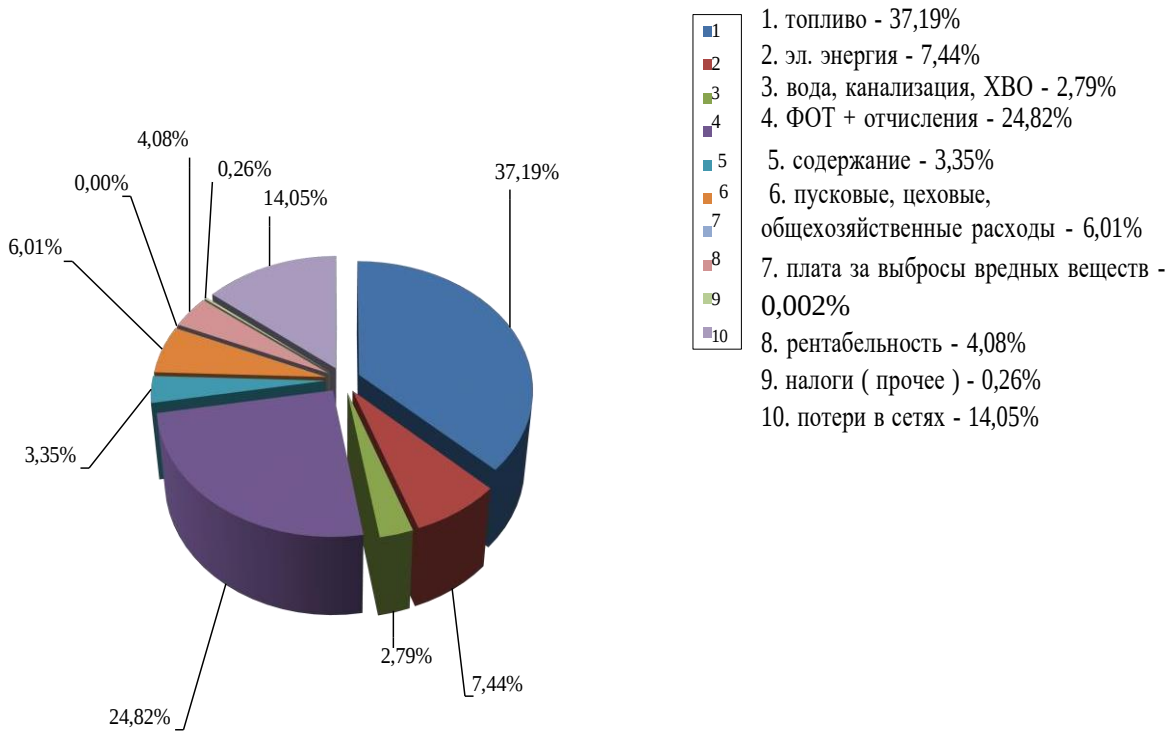


Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	


Котельная 7 (№ 16) Отрадненское СП ст Отрадная ул Урупская

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

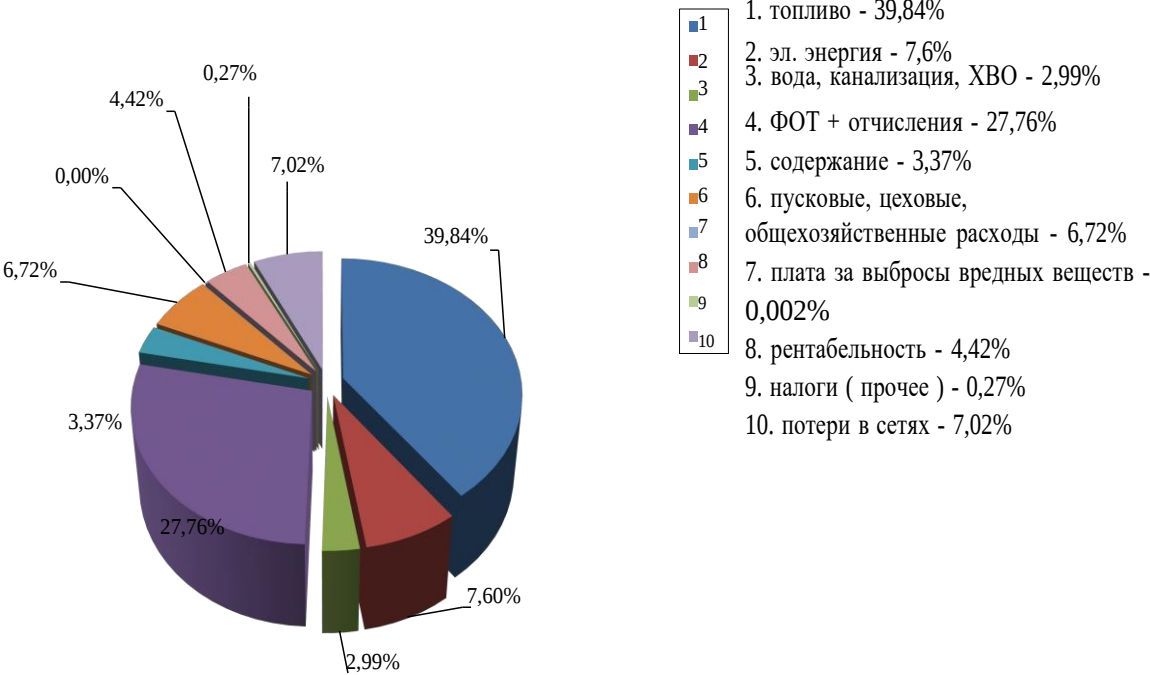

Котельная 8 (УСЗН "Долгожитель") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская


Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

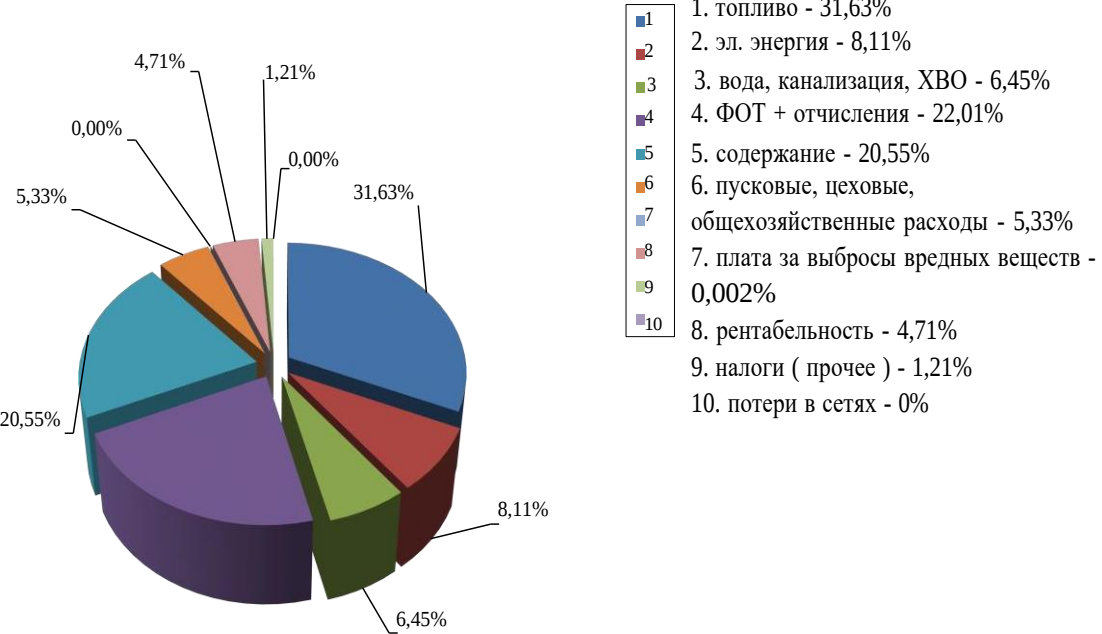

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист	
							156	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата


Котельная 9 (ГУ СОКК "Берег надежды") Отрадненское СП ст Отрадная ул Овражная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

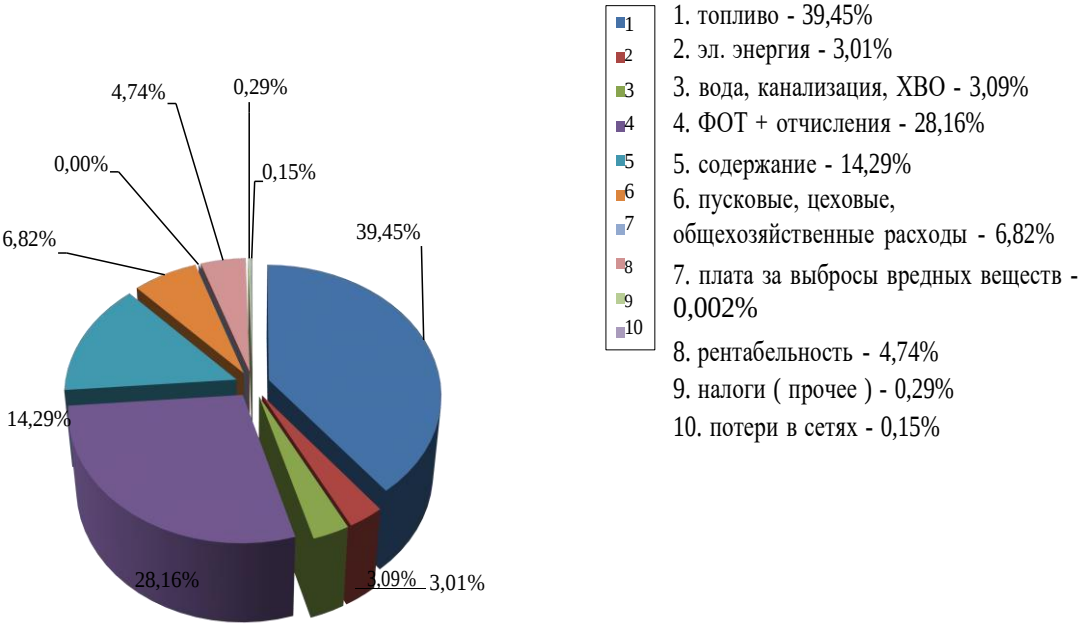


Котельная 10 (ГУ СОКК "Лазорик") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская


Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

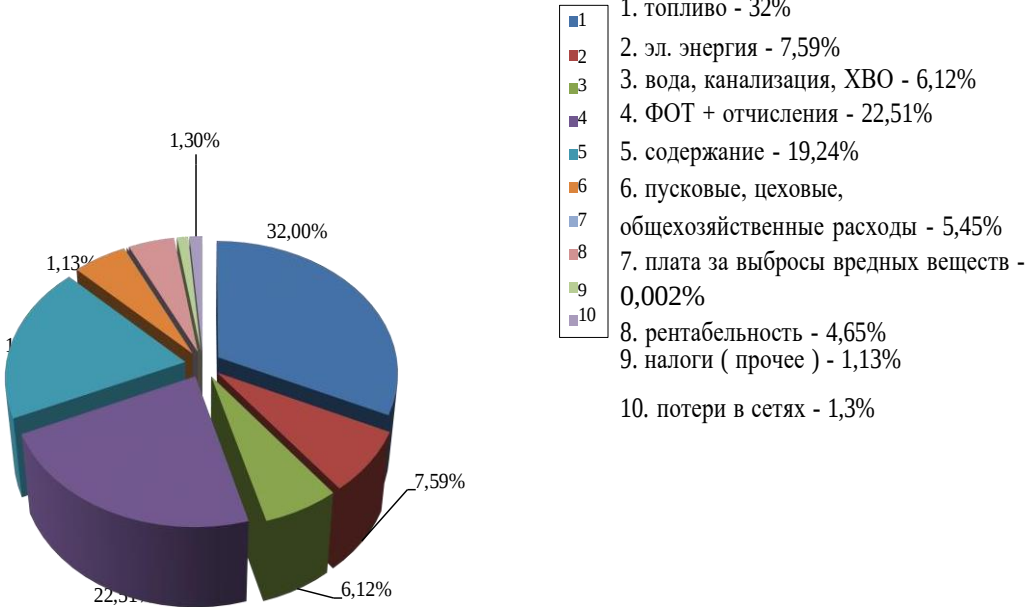


Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

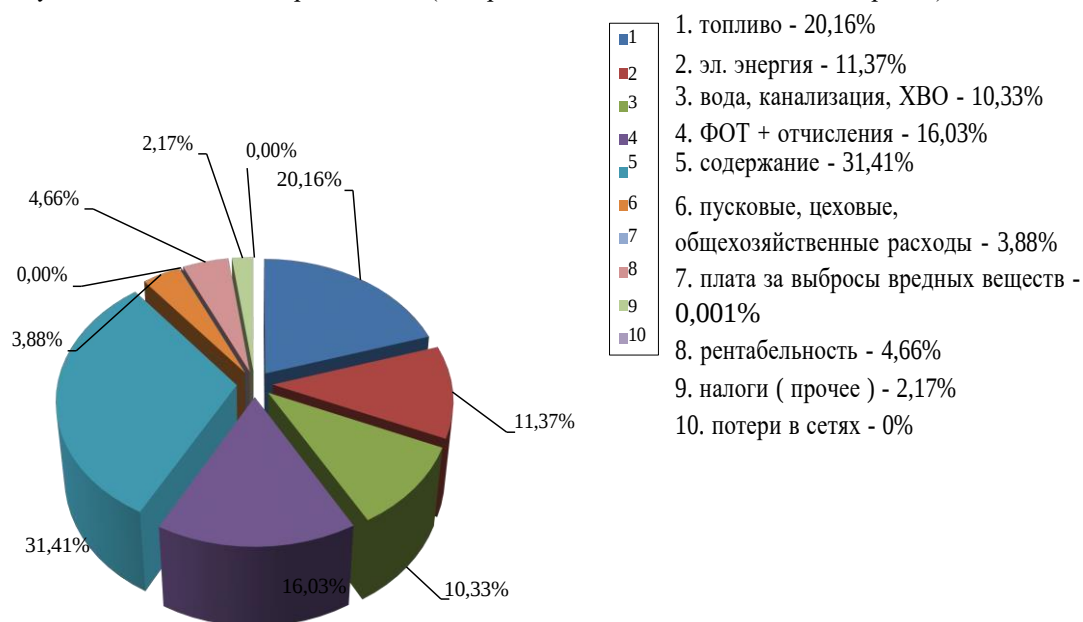


Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

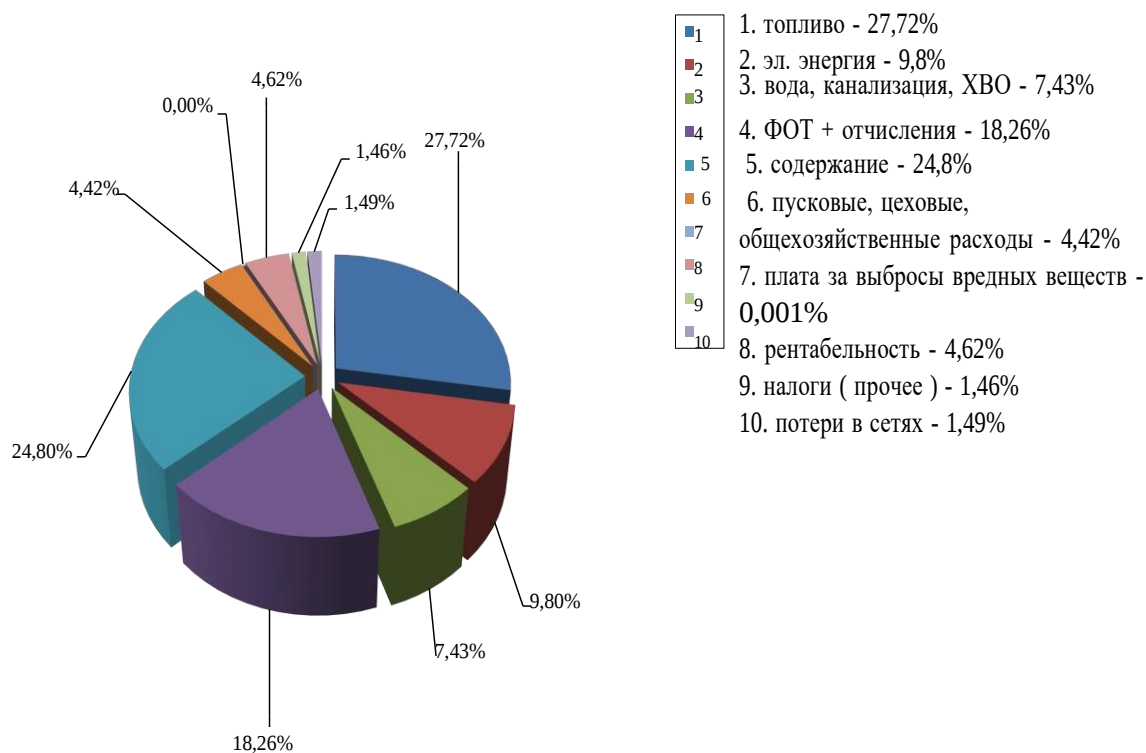

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

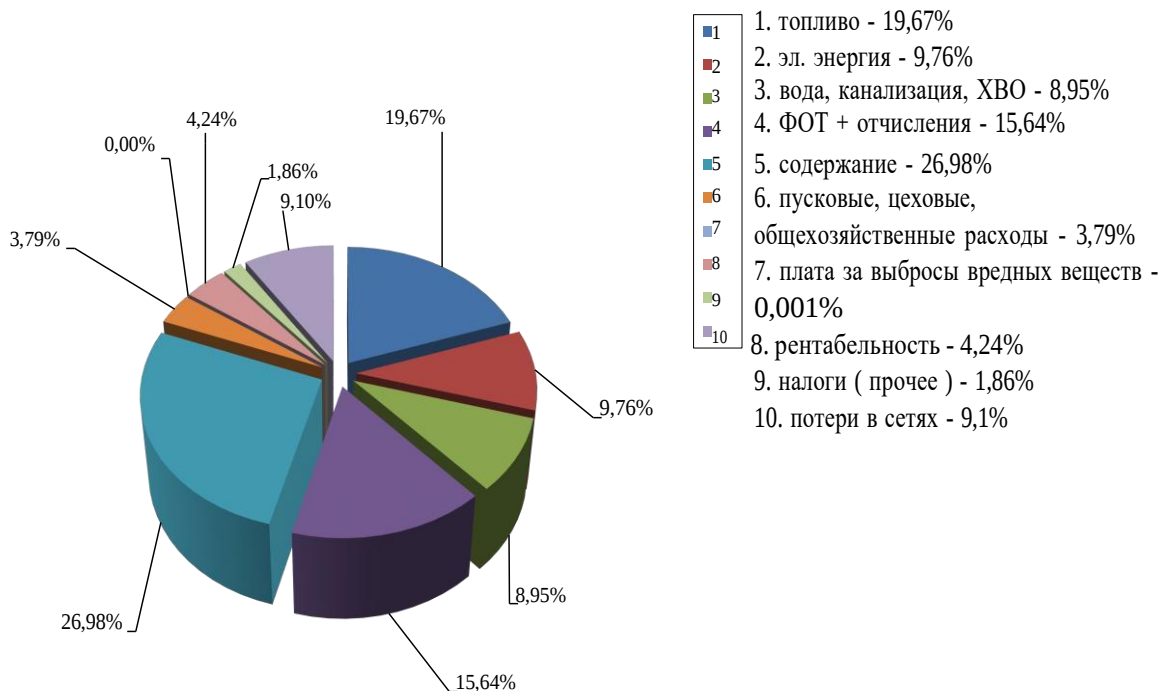


Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

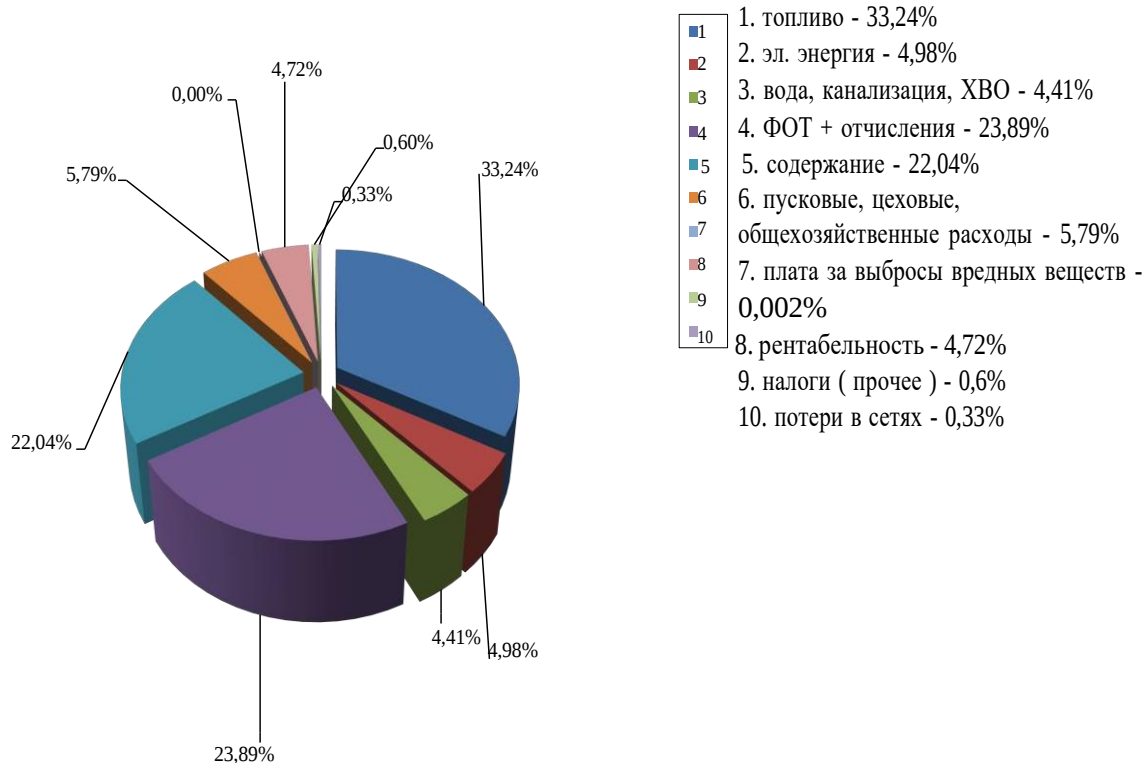


Котельная 15 (МБДОУ № 4 (1)) Отраденское СП ст Отрадная ул Восточная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

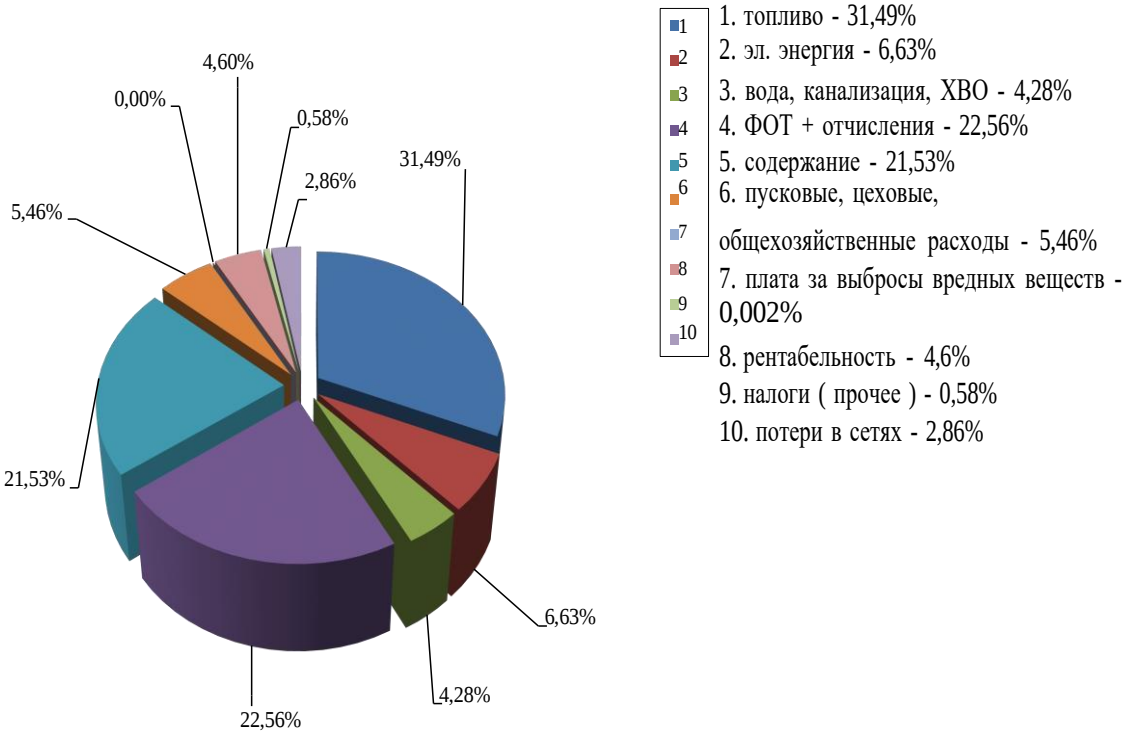


Котельная 16 (МБДОУ № 5) Отраденское СП ст Отрадная ул Красная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

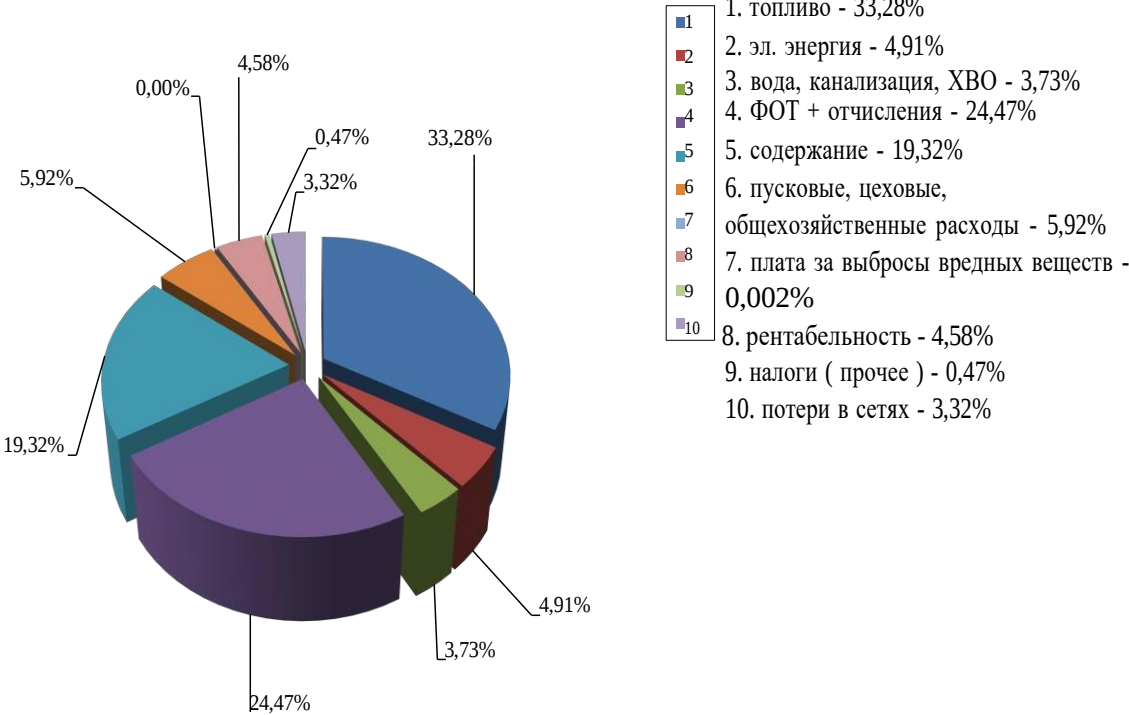


Котельная 17 (МБДОУ № 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Юбилейная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

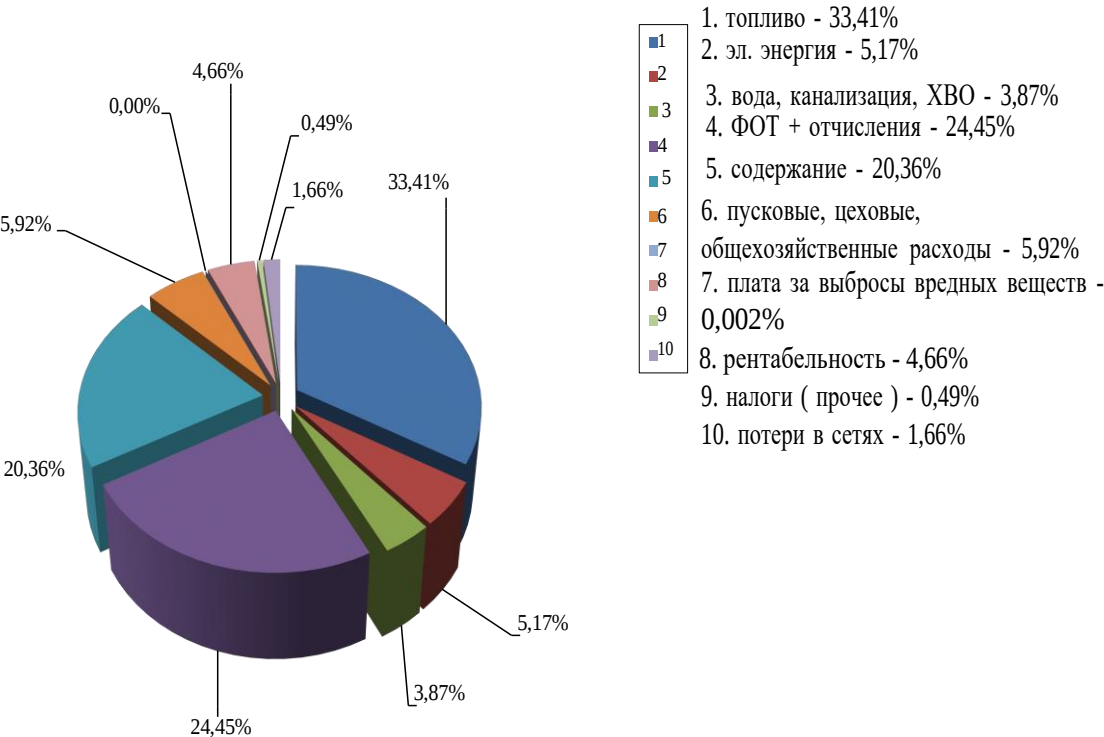


Котельная 18 (1п) Отрадненское СП ст Отрадная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

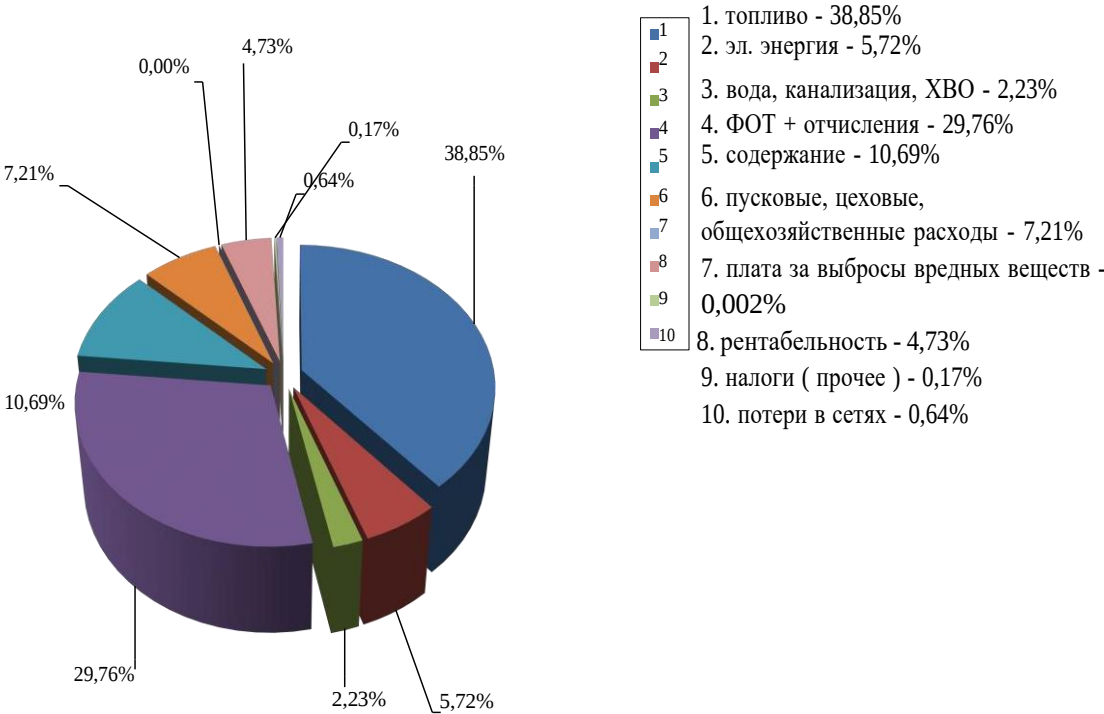


Котельная 19 (2п) Отрадненское СП ст Отрадная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

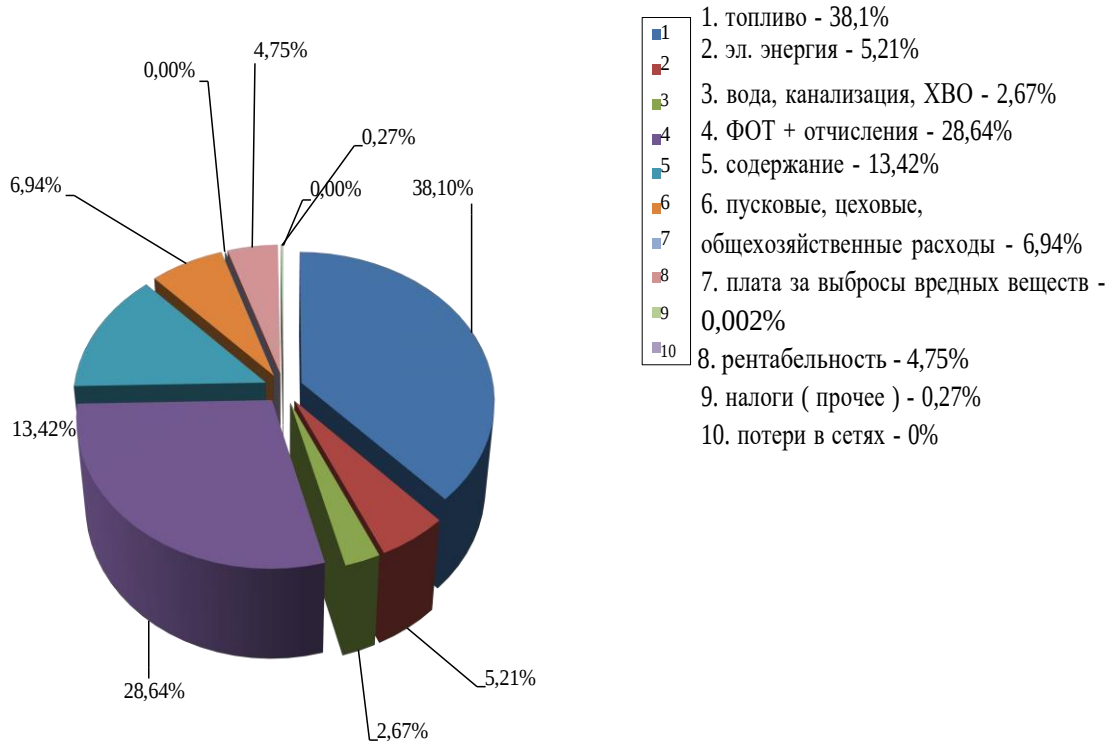

Котельная 20 (3п) Отрадненское СП ст Отрадная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

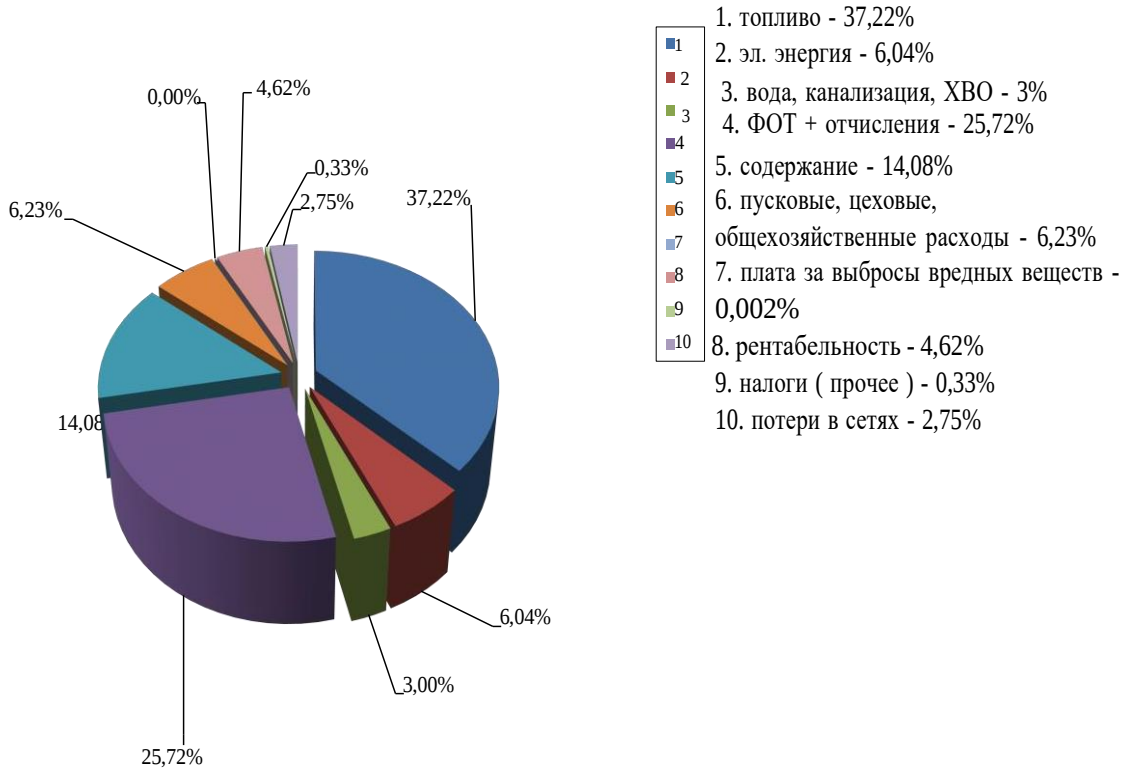


Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

								Лист
								162
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			


Котельная 21 (4п) Отрадненское СП ст Отрадная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

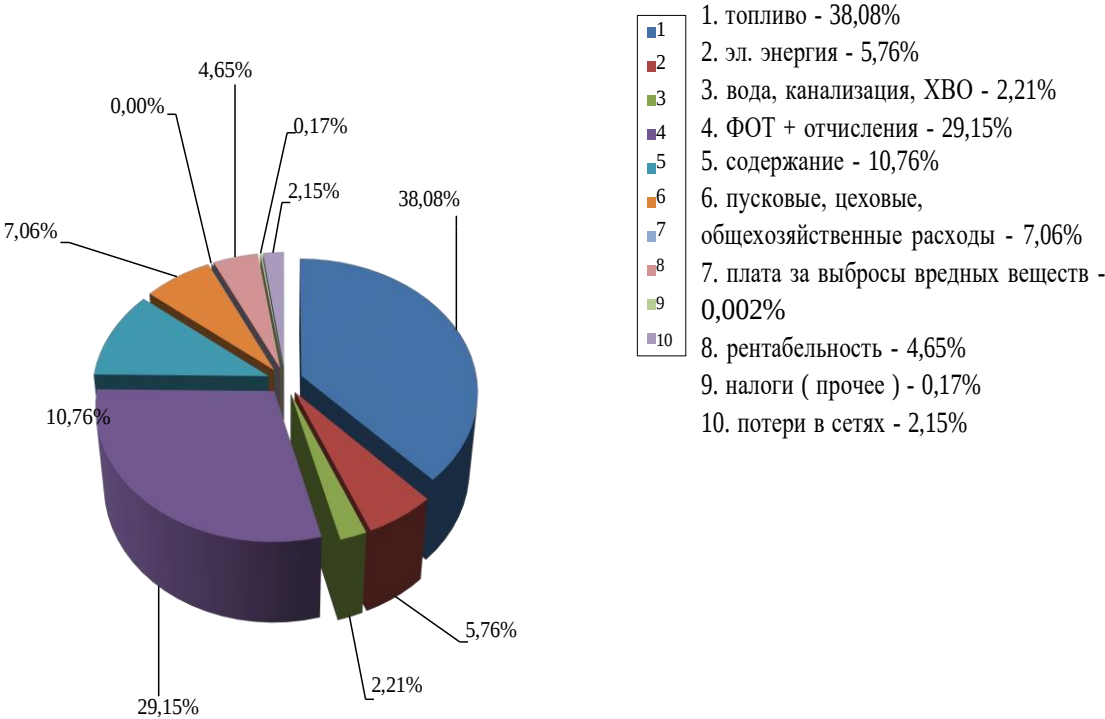


Котельная 22 (5п) Отрадненское СП ст Отрадная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

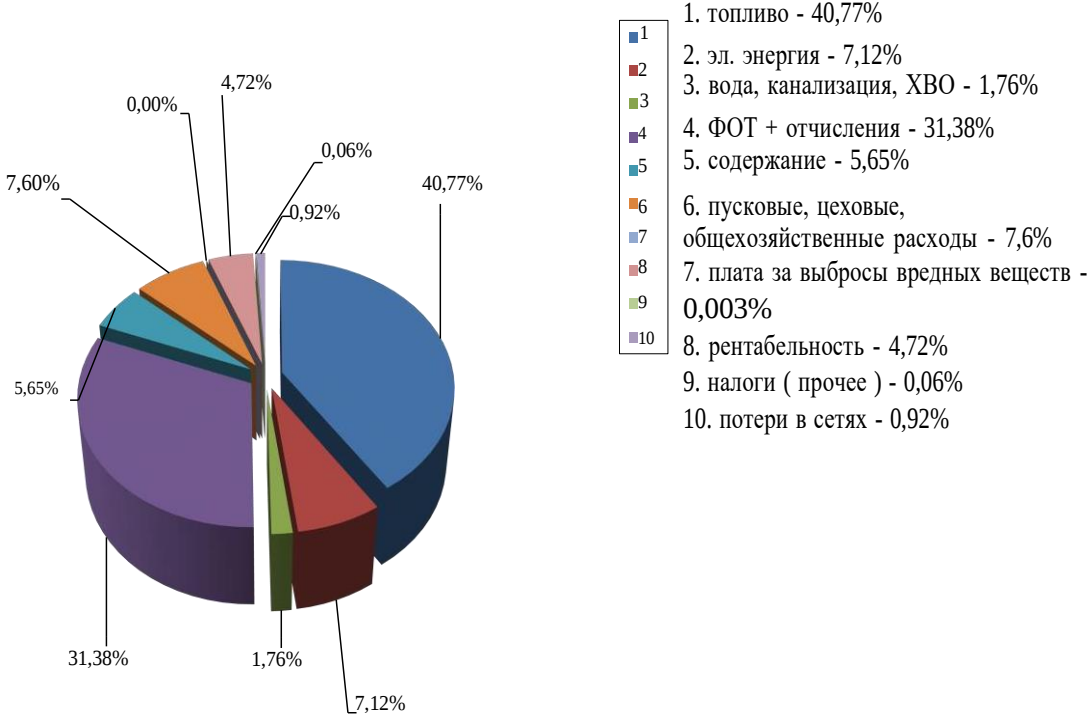


Котельная 23 (6п) Отрадненское СП ст Отрадная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

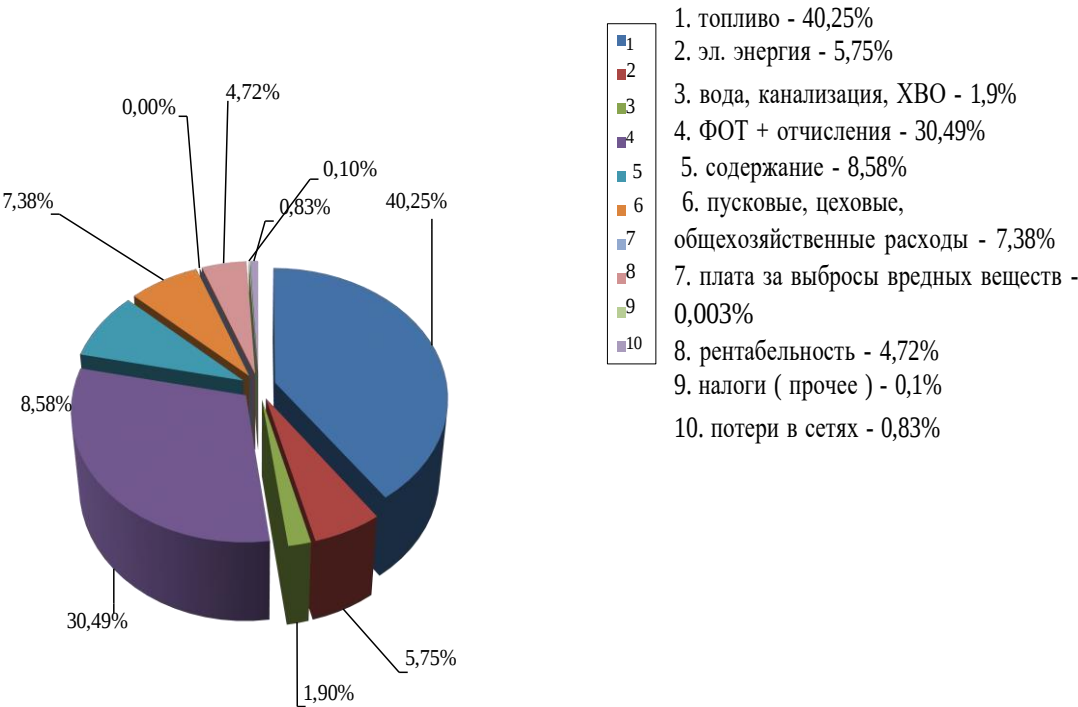

Котельная 24 (7п) Отрадненское СП ст Отрадная


Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

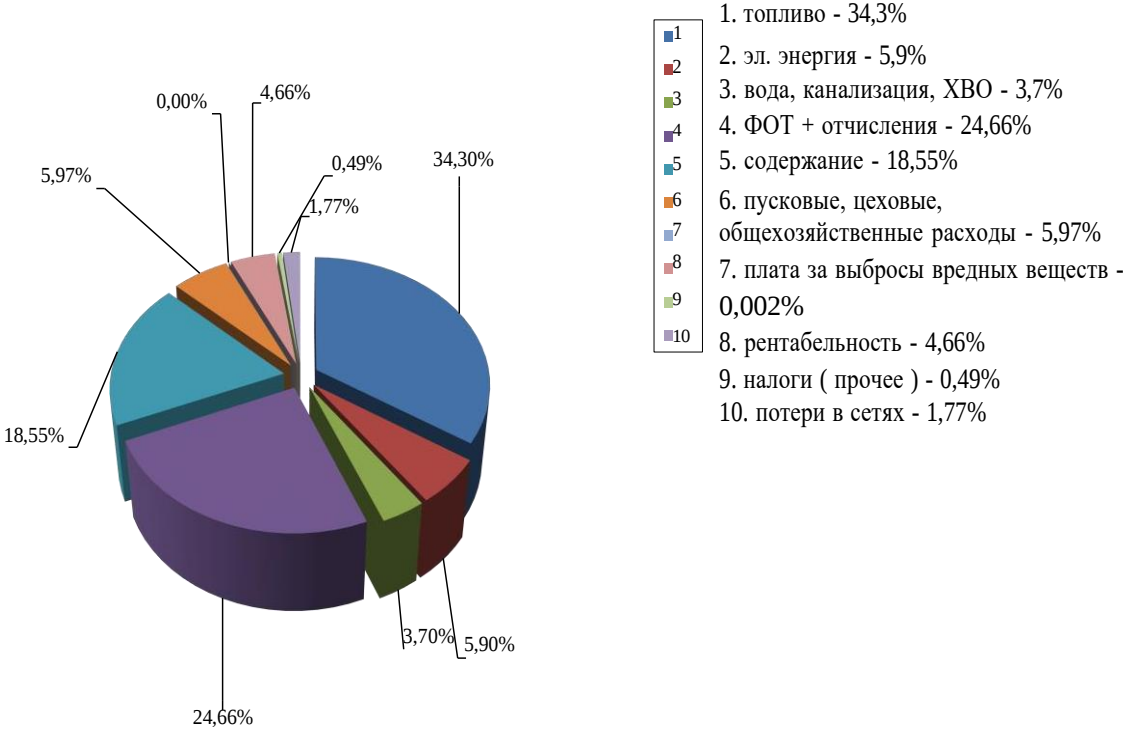


Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

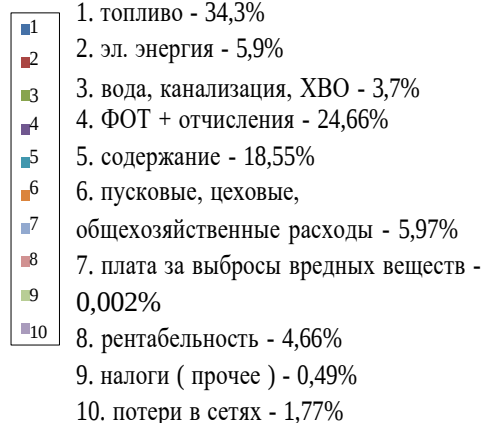


Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

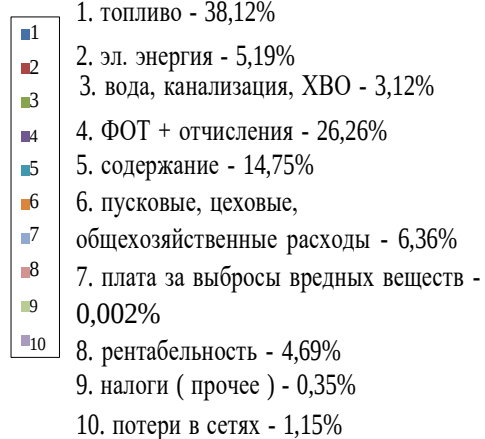


Котельная 27 (10п) Отрадненское СП ст Отрадная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

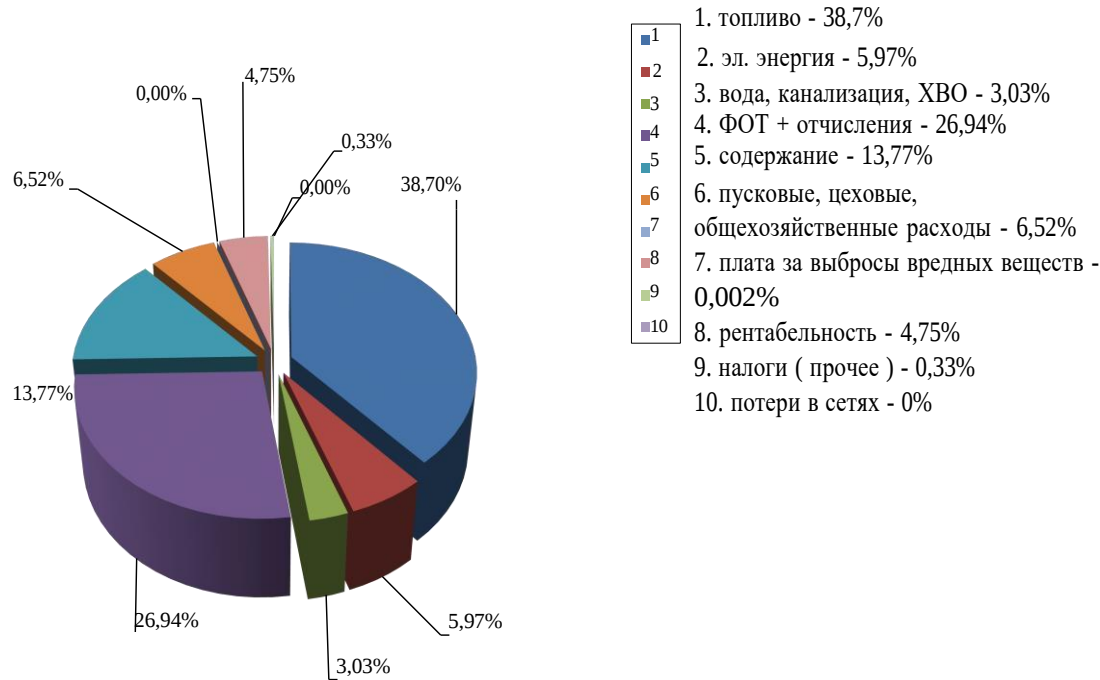


Котельная 28 (11п) Отрадненское СП ст Отрадная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

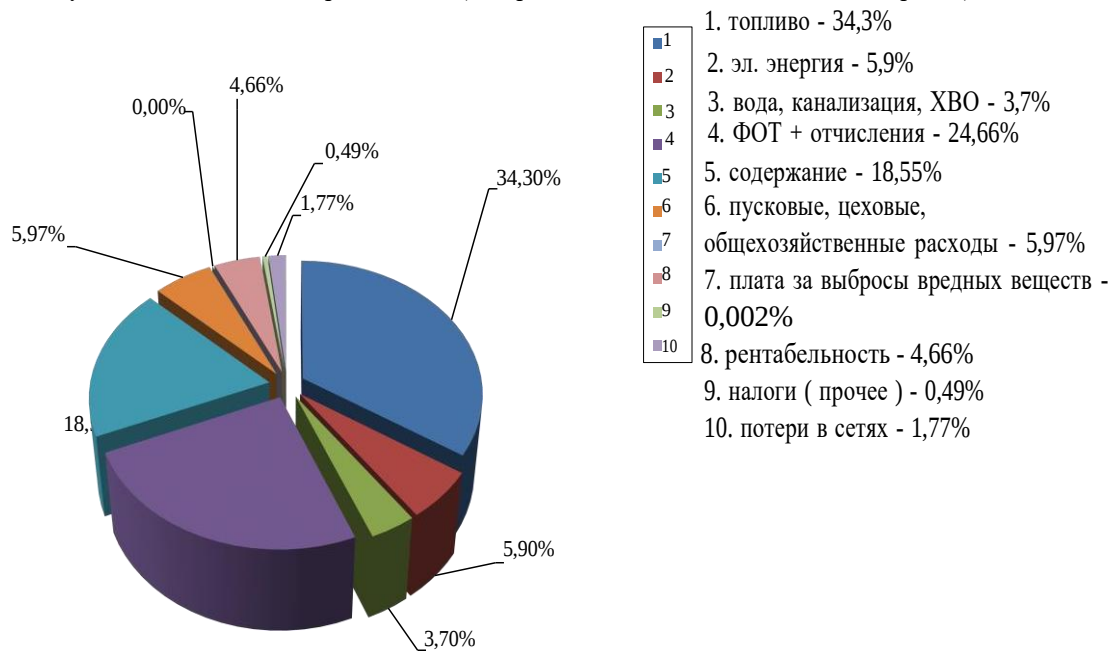


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

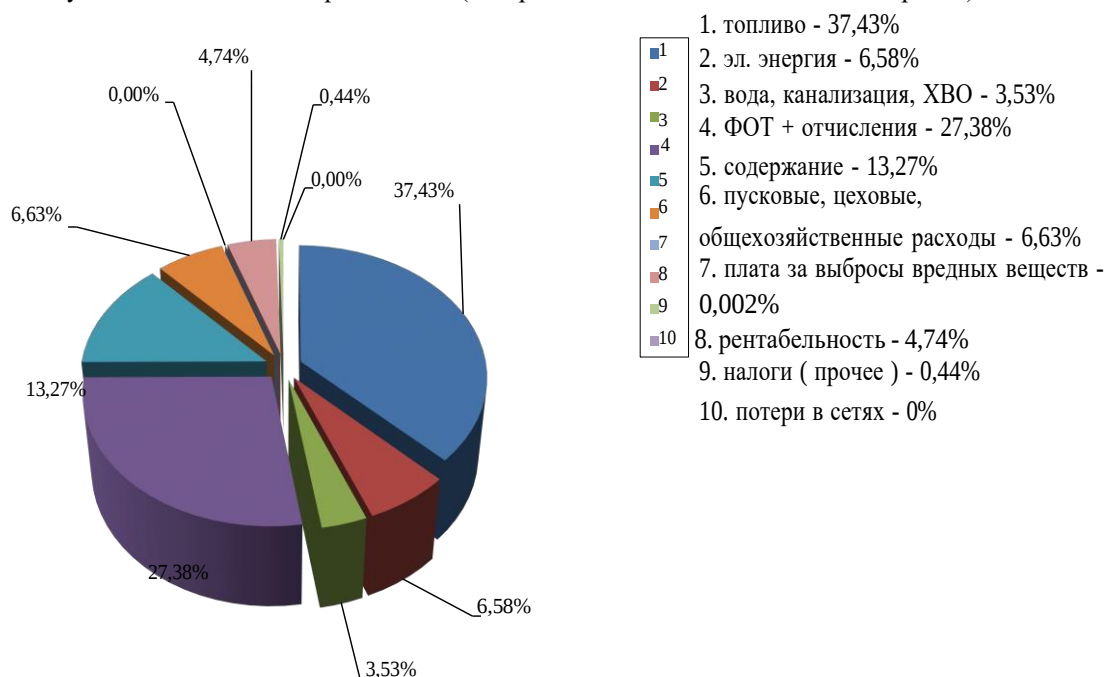


Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

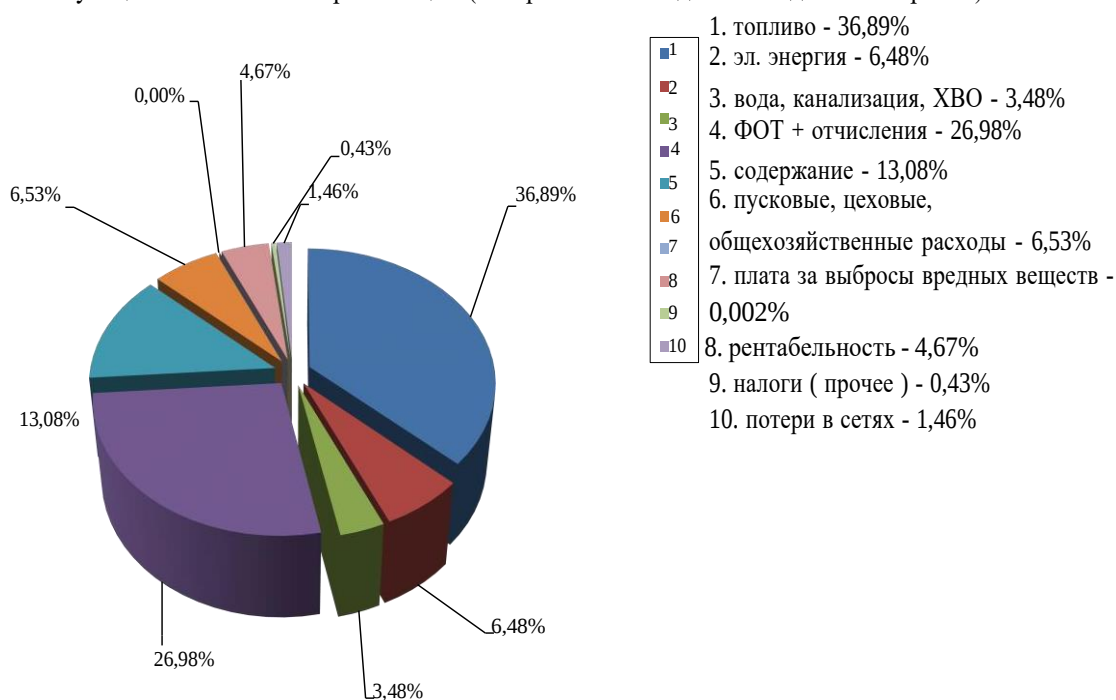


Котельная 31 (14п) Отраденское СП ст Отрадная

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

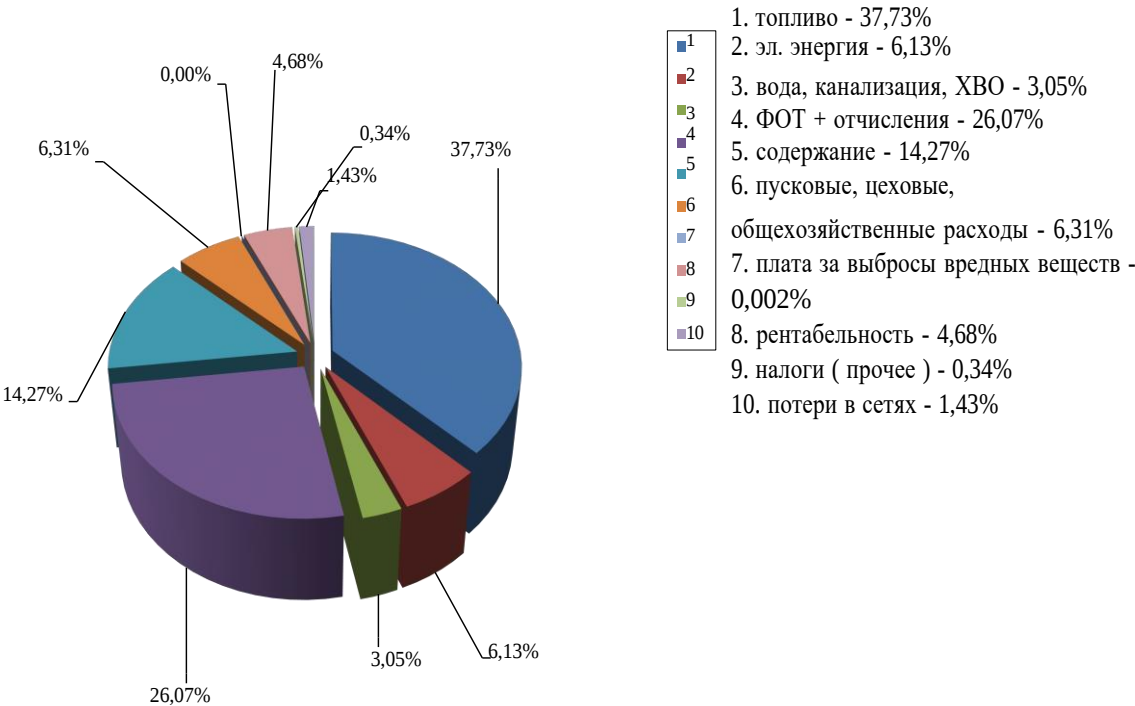

Котельная 32 (15п) Отраденское СП х Отрадо-Солдатский

Калькуляция себестоимости реализации (потери в сетях выделены отдельной строкой)

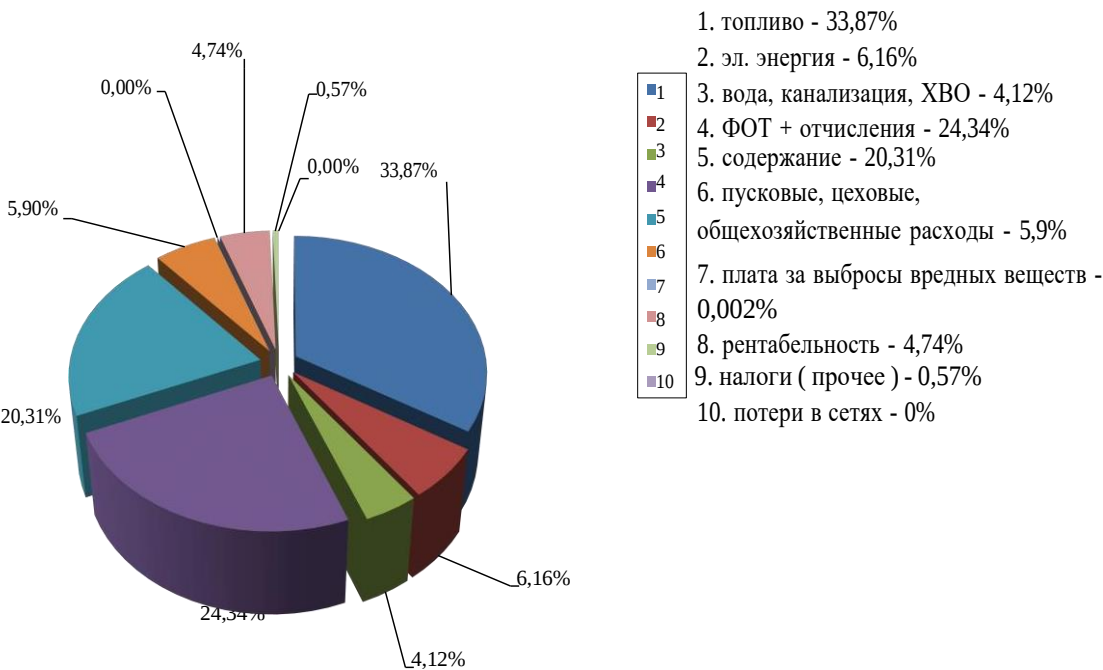

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

в) Описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также – плата за подключение);

Органы местного самоуправления поселений, городских округов могут наделяться законом субъекта Российской Федерации полномочиями на государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию, в частности платы за подключение к системе теплоснабжения.

Подключение – совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту потреблять тепловую энергию из системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения.

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения.

По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение, а заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения в случаях:

Решения существующей проблемы с определением платы за подключение к тепловым сетям на период до принятия соответствующих нормативных правовых актов к ФЗ №190 возможно путем обращения в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), которые наделены полномочиями по установлению платы за подключение к системе теплоснабжения (Ст. 7 ч.3 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). Отсутствие основ ценообразования в сфере теплоснабжения и правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, а также методических указаний по расчету соответствующих тарифов не может служить основанием для отказа в установлении платы за подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение может быть осуществлена как на основе фиксированного размера платежа на определенный срок, так и с подготовкой по каждому отдельному объекту капитального строительства индивидуальной программы, составлением сметы затрат на создание тепловых сетей, мероприятий по увеличению мощности и пропускной способности сети для дальнейшего согласования и утверждения тарифа на подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке с заявителем в органе регулирования субъекта РФ.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Коп.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					169

Г) Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата				170

Глава 1. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Основных существующих технических и технологических проблем несколько:

Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла, и участвовавшие аварии на наружных тепловых сетях.

Основная масса трубопроводов тепловых сетей смонтирована из обычных стальных труб, положенных в бетонный канал. В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. Срок службы магистральных сетей составляет 12 -15 лет, сетей ГВС 3 -5 лет. При износе теплосетей более 60% количество аварий лавинообразно возрастает. Утечки и неучтенные расходы воды в системах теплоснабжения составляют 15 – 20% от всей подачи воды, а тепловые потери достигают до 50 %. Увлажнение тепловой изоляции грунтовыми водами активизирует процессы коррозии, как электрохимической, так и чисто химической.

Трубопроводы тепловой сети, выполненные надземным способом в традиционной изоляции из волокнистых материалов, имеют повышенные потери тепла из-за разрушения изоляционного слоя от атмосферных и механических воздействий.

Наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетоков у одних потребителей и непрогревов у других, при этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход топлива, до 30%.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла – тепловая сеть – потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.

Массовое внедрение наладочных работ на тепловых сетях позволит снизить расход топлива на источниках тепла. Метод и способ производства наладочных работ описан в отраслевом стандарте 34-588-68 «Режимная наладка».

Нарушение гидравлического режима тепловой сети часто вызвано неквалифицированным вмешательством в работу тепловых вводов зданий. В результате наладочных работ оптимизируются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.

Обеспечение расчетного расхода теплоносителя у потребителей позволяет снизить общее количество циркулирующей в системе теплоснабжения воды, что благоприятно

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата				171

сказывается на работе всей системы. Появляется возможность повысить температуру воды на выходе из котлов в соответствии с расчетным температурным графиком. Снижается гидравлическое сопротивление тепловой сети, при этом увеличивается располагаемый напор на выводе из источника тепла, что позволяет при необходимости без увеличения мощности теплоисточника присоединить к нему дополнительных потребителей. Эксплуатируется минимально необходимое количество насосов, уменьшаются утечки из теплосетей.

В соответствии с ПБ 12-529-03 «Правила безопасности системы газопотребления и газораспределения» режимно-наладочные испытания на газовых котлах должны проводиться не реже 1 раза в 2 года.

Регулировкой газогорелок, автоматики, системы химводоподготовки и другого оборудования котельная настраивается на режим, имеющий максимальный коэффициент полезного действия и рационального использования энергоресурсов. Благодаря этому сокращаются издержки на топливо, электроэнергию, химические реагенты и воду.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата				172

Б) Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения поселения - это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

Системы теплоснабжения переживают тяжелейший кризис. Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла, участвовавшие аварии на наружных тепловых сетях. Причина этого во многом кроется в экономическом и энергетическом кризисе. Инвестиции в обновление систем теплоснабжения методично в течение многих лет сокращались. Многих аварий можно было бы избежать, если бы системы теплоснабжения были вовремя отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых сетей.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла – тепловая сеть – потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.

В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей. Перемычек, как правило, нет. Расстояние между источниками тепловой энергии в основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным.

Узлы ввода теплопроводов в здания зачастую доступны для посторонних лиц, что приводит к неквалифицированному вмешательству в работу тепловой сети.

Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, состоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутриквартальных наружных тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления зданий. Все это представляет собой единый организм. Если в каком-то из звеньев системы неполадка, то «болеет» вся система. Поэтому и «лечить», т. Е. наладивать (регулировать) необходимо именно систему. В системе теплоснабжения расход теплоносителя и располагаемый напор тепловой сети, обеспечиваемый насосами на источнике тепла, есть взаимозависимые величины.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					173

В) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. При износе теплосетей более 60 % количество аварий лавинообразно возрастает. Утечки и неучтенные расходы воды в системах теплоснабжения доходят до 15-20 % от всей подачи воды, а тепловые потери доходят до 50 %. Приведение состояния тепловой изоляции трубопроводов до требования СНИП 2.04.14-88 и приказа Минэнерго №325 позволит увеличить поставку тепла потребителям. Капитальный ремонт теплотрасс в непроходных каналах рекомендуется выполнять с заменой трубопроводов на предизолированные в заводских условиях.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					174

Г) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Ввиду работы всех источников теплоснабжения на природном газе, основной проблемой надежного снабжения топливом является некоторое снижение давления в газопроводах ввиду повышенного расхода в период стояния минимальных температур наружного воздуха.

Однако это обстоятельство не оказывает существенного влияния на надёжность теплоснабжения потребителей. Это объясняется тем, что колебания давления газа не выходят за пределы диапазона работы газоиспользующего оборудования

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					175

д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Сведений о предписаниях надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на надёжность и безопасность системы теплоснабжения нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									176
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Котельные Муниципального Образования Отрадненское сельское поселение обеспечивают 15,76036 Гкал/час тепла на цели теплоснабжения. В том числе:

Таблица 2.11 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения (Существующие котельные Существующее положение)

Объект	Установленная мощность, Гкал/час	Подключённая нагрузка Гкал/час	Полезный отпуск, Гкал/год
1	2	3	4
Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова; 4 кот. КС мощностью 0,7 МВт	2,41	0,37	563,42
Котельная 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	1,20	0,26	363,17
Котельная 3 (№ 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Мира; 2 кот. Супер А мощностью 0,9 МВт	1,55	0,58	1178,99
Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	1,20	0,18	306,94
Котельная 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Пионерская; 4 кот. Братск мощностью 0,99 МВт 3 кот. Е 1/9 мощностью 0,7 МВт	5,21	1,13	1912,60
Котельная 6 (№ 14) Отрадненское СП х Садовый ул Школьная; 2 кот. КС мощностью 0,7 МВт	1,20	0,31	534,55
Котельная 7 (№ 16) Отрадненское СП ст Отрадная ул Урупская; 2 кот. Факел мощностью 1 МВт	1,72	0,34	651,26

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Теплоснабжение Муниципального Образования в настоящее время осуществляется от 17 котельных, которые отапливают детские сады, школы и другие объекты.

	Котельная 1(№ 1) Отраденское СП ст Отрадная ул Комарона	Котельная 2(№ 6) Отраденское СП ст Отрадная ул Красная	Котельная 3(№ 7) Отраденское СП ст Отрадная ул Мира	Котельная 4(№ 8 (СОШ № 16 оен)) Отраденское СП ст Отрадная ул Кизилова	Котельная 5(№ 9 (ЦРБ)) Отраденское СП ст Отрадная ул Пионерская	Котельная 6(№ 14) Отраденское СП х Садовый ул Школьная	Котельная 7(№ 16) Отраденское СП ст Отрадная ул Урульская	Котельная 8(УСЗН "Долгожитель") Отраденское СП ст Отрадная ул Первомайская	Котельная 9(ГУ СОКК " Берег надежды") Отраденское СП ст Отрадная ул Овражная	Котельная 10(ГУ СОКК "Лазорик") Отраденское СП ст Отрадная ул Первомайская	Котельная 11(МРДБ) Отраденское СП ст Отрадная ул Красная	Котельная 12(МОУ СОШ № 16 филиал) Отраденское СП ст Отрадная ул Северная
Расчетная производительность котельной, Гкал/ч												
(с учетом собств. нужд котельной)	2,40	1,20	1,53	1,20	5,19	1,20	1,71	0,07	0,34	0,07	0,02	0,05
Собственные нужды котельной, Гкал/ч	0,008	0,006	0,013	0,004	0,026	0,007	0,008	0,001	0,007	0,002	0,001	0,001
то же, %	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%
Установленная производительность котельной, Гкал/ч	2,41	1,20	1,55	1,20	5,21	1,20	1,72	0,07	0,34	0,07	0,02	0,05
Сущ. тепловые нагрузки котельной :	0,37	0,26	0,50	0,18	1,04	0,31	0,34	0,06	0,33	0,07	0,02	0,05
ГВС через ЦТП (ИТП), Гкал/ч												
централиз. ГВС, Гкал/ч			0,08		0,09							
вентиляционная, Гкал/ч												
Перспект. тепловые нагрузки котельной :	0,37	0,26	0,50	0,18	1,04	0,31	0,34	0,06	0,33	0,07	0,02	0,05
(в т.ч. сущ.)												
ГВС через ЦТП (ИТП), Гкал/ч			0,08		0,09							
централиз. ГВС, Гкал/ч												
Годовая выработка тепла, тыс. Гкал/год	0,78	0,56	1,23	0,38	2,39	0,66	0,72	0,13	0,68	0,14	0,05	0,09
Годовой отпуск тепла в т/сеть, тыс. Гкал/год	0,76	0,54	1,20	0,37	2,34	0,64	0,71	0,13	0,67	0,14	0,05	0,09
Годовое число часов использования установ. мощности, час	323,69	461,92	792,82	314,94	458,71	547,65	421,33	1898,41	1990,27	1930,83	1858,29	1837,17
Годовой расход топлива :	116,54	83,16	168,58	56,70	357,45	97,54	103,76	19,53	102,37	21,10	6,93	14,17
Удельный расход топлива : тут/Гкал	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Годовой расход эл. энергии, тыс. кВтч	35,52	35,52	60,17	35,52	261,20	35,52	65,34	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85
Уд. расход эл. энергии на выработку 1 Гкал тепла :	45,57	63,87	49,02	93,67	109,26	53,87	90,17	44,76	8,54	41,42	126,14	61,67
Установленная мощность токоприемников, кВт	9,50	9,50	13,00	9,50	51,50	9,50	17,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Годовой расход воды, тыс. м3	0,62	0,53	4,59	0,45	5,64	0,57	0,60	0,34	0,58	0,34	0,30	0,32
Удельный расход сырой воды на выработку 1 Гкал тепла :	0,80	0,95	0,66	1,19	0,56	0,86	0,83	2,57	0,84	2,41	6,52	3,39
Коэффициент полезного действия котлов	0,84	0,84	0,91	0,84	0,84	0,85	0,87	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Численность персонала, чел	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Себестоимость 1 Гкал полезно отпущенного тепла, руб, в т.ч. :	1652,32	1743,98	1547,65	1953,45	1916,20	1666,09	1885,45	1710,69	1366,45	1679,34	2631,43	1869,39
Топливная составляющая, руб/Гкал выроб. тепла (Гкал полезно отпущ.)	646,98	646,98	594,37	646,98	646,98	640,09	619,56	646,98	646,98	646,98	646,98	646,98
Приведенные затраты на 1 Гкал отпущенного тепла, руб	1652,32	1743,98	1547,65	1953,45	1916,20	1666,09	1885,45	1710,69	1366,45	1679,34	2631,43	1869,39
Режим работы котельной, дней в году	185,00	185,00	350,00	185,00	350,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00

							Лист
							180
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Расчетная производительность котельной, Гкал/ч												
(с учетом собств. нужд котельной)												
Собственные нужды котельной, Гкал/ч												
то же, %												
Установленная производительность котельной, Гкал/ч												
Сущ. тепловые нагрузки котельной :												
ГВС через ЦТП (ИТП), Гкал/ч												
централиз. ГВС, Гкал/ч												
вентиляционная, Гкал/ч												
Перспект. тепловые нагрузки котельной :												
(в т.ч. сущ.)												
ГВС через ЦТП (ИТП), Гкал/ч												
централиз. ГВС, Гкал/ч												
Годовая выработка тепла, тыс. Гкал/год												
Годовой отпуск тепла в т/сеть, тыс. Гкал/год												
Годовое число часов использования установ. мощности, час												
Годовой расход топлива :												
Удельный расход топлива : тут/Гкал												
Годовой расход эл. энергии, тыс. кВтч												
Уд. расход эл. энергии на выработку 1 Гкал тепла :												
Установленная мощность токоприемников, кВт												
Годовой расход воды, тыс. м3												
Удельный расход сырой воды на выработку 1 Гкал тепла :												
Коэффициент полезного действия котлов												
Численность персонала, чел												
Себестоимость 1 Гкал полезно отпущенного тепла, руб, в т.ч. :												
Топливная составляющая, руб/Гкал выроб. тепла (Гкал полезно отпущ.)												
Приведенные затраты на 1 Гкал отпущенного тепла, руб												
Режим работы котельной, дней в году												

б) Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Площадь строительных фондов, предусмотренных под развитие системы культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения.

Увеличение строительных фондов в существующих зонах теплоснабжения от существующих котельных не существенно. Основное изменение строительных фондов будет происходить за счёт перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение нового населения, а также существующего населения города, проживающего в радиусах санитарно-защитных зон производственных объектов.

Проектируемая жилая застройка муниципального образования представлена индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией городского округа, а также малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными жилыми домами

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									182
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления.

К настоящему времени имеются достаточные методические наработки по проведению оценки и реализации потенциала энергосбережения в системах жилищно-коммунального хозяйства, что позволит ввести в строй дополнительные квадратные метры новостроек без дополнительных источников тепла.

В общем случае на величину удельных расходов тепловой энергии конкретного здания оказывает влияние большое количество факторов, оценить которые возможно при проведении полного энергомониторинга. Но полный энергомониторинг – дорогостоящее мероприятие, требующее продолжительного времени.

Величину удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в сложившихся и давно эксплуатируемых системах теплоснабжения изменить на значительную величину не представляется возможным, даже при значительных капитальных вложениях.

В перспективных зонах теплоснабжения мероприятия по минимизации удельных расходов должны быть разработаны на стадии проектных решений.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					183

	Котельная 1(№ 1) Отраденское СП ст Отрадная ул Комарова	Котельная 2(№ 6) Отраденское СП ст Отрадная ул Красная	Котельная 3(№ 7) Отраденское СП ст Отрадная ул Мира	Котельная 4(№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отраденское СП ст Отрадная ул Кизилова	Котельная 5(№ 9 (ЦРБ)) Отраденское СП ст Отрадная ул Пионерская	Котельная 6(№ 14) Отраденское СП х Садовый ул Школьная	Котельная 7(№ 16) Отраденское СП ст Отрадная ул Урупская	Котельная 8(УСЗН "Долгожитель" Отраденское СП ст Отрадная ул Первомайская	Котельная 9(ГУ СОКК " Берег надежды") Отраденское СП ст Отрадная ул Овражная	Котельная 10(ГУ СОКК "Лазорик") Отраденское СП ст Отрадная ул Первомайская	Котельная 11(МР ДБ) Отраденское СП ст Отрадная ул Красная	Котельная 12(МОУ СОШ № 16 филиал) Отраденское СП ст Отрадная ул Северная
Расчетная производительность котельной, Гкал/ч (с учетом собств. нужд котельной)	0,42	0,29	1,51	0,19	3,22	0,34	0,37	0,07	0,34	0,07	0,03	0,05
Собственные нужды котельной, Гкал/ч	0,008	0,006	0,034	0,004	0,049	0,007	0,008	0,001	0,007	0,002	0,001	0,001
то же, %	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%
Установленная производительность котельной, Гкал/ч	0,43	0,29	1,55	0,19	3,27	0,34	0,38	0,07	0,34	0,07	0,03	0,05
Сущ. тепловые нагрузки котельной :	0,37	0,26	1,41	0,18	2,04	0,31	0,34	0,06	0,33	0,07	0,02	0,05
ГВС через ЦТП (ИТП), Гкал/ч												
централиз. ГВС, Гкал/ч			0,08		0,09							
вентиляционная, Гкал/ч												
Перспект. тепловые нагрузки котельной : (в т.ч. сущ.)	0,37	0,26	1,41	0,18	2,04	0,31	0,34	0,06	0,33	0,07	0,02	0,05
ГВС через ЦТП (ИТП), Гкал/ч			0,08		0,09							
централиз. ГВС, Гкал/ч												
Годовая выработка тепла, тыс. Гкал/год	0,78	0,56	3,14	0,38	4,50	0,66	0,72	0,13	0,68	0,14	0,05	0,09
Годовой отпуск тепла в т/сеть, тыс. Гкал/год	0,76	0,54	3,07	0,37	4,39	0,64	0,71	0,13	0,67	0,14	0,05	0,09
Годовое число часов использования установ. мощности, час	1812,68	1902,02	2028,49	2004,19	1375,50	1916,79	1915,12	1898,41	1990,27	2051,51	1796,35	1837,17
Годовой расход топлива :	108,26	77,24	436,13	52,67	624,32	97,54	103,76	18,14	95,09	19,60	6,44	13,17
Удельный расход топлива : тут/Гкал	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Годовой расход эл. энергии, тыс. кВтч	18,35	11,43	55,55	8,18	89,75	15,24	15,47	3,63	5,66	3,63	2,84	3,63
Уд. расход эл. энергии на выработку 1 Гкал тепла :	23,54	20,56	17,69	21,56	19,97	23,12	21,34	27,82	8,27	25,74	61,15	38,33
Установленная мощность токоприемников, кВт	5,50	3,50	12,50	2,50	24,50	4,50	4,50	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00
Годовой расход воды, тыс. м3	0,56	0,46	5,38	0,39	6,48	0,50	0,54	0,27	0,52	0,28	0,24	0,26
Удельный расход сырой воды на выработку 1 Гкал тепла :	0,72	0,83	0,51	1,02	0,49	0,77	0,74	2,09	0,75	1,96	5,16	2,72
Коэффициент полезного действия котлов	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,85	0,87	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Численность персонала, чел	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Себестоимость 1 Гкал полезно отпущенного тепла, руб, в т.ч. :	1657,64	1672,08	1452,62	1775,67	1493,87	1638,54	1502,01	1829,50	1480,24	1808,49	2842,38	2080,10
Топливная составляющая, руб/Гкал выпар. тепла (Гкал полезно отпущ.)	600,97	600,97	600,97	600,97	600,97	640,09	619,56	600,97	600,97	600,97	600,97	600,97
Приведенные затраты на 1 Гкал отпущенного тепла, руб	2594,61	2873,46	1888,56	3084,10	2159,97	1742,63	1596,72	3159,46	2095,41	3085,67	5681,95	4043,75
Режим работы котельной, дней в году	185,00	185,00	350,00	185,00	350,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00

	Котельная 13(МОУ СОШ № 16 филиал) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова	Котельная 14(ЦДТ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская	Котельная 15(МБДОУ № 4 (1)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Восточная	Котельная 16(МБДОУ № 5) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная	Котельная 17(МБДОУ № 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Юбилейная	Котельная 18(1п) Отрадненское СП ст Отрадная	Котельная 19(2п) Отрадненское СП ст Отрадная	Котельная 20(3п) Отрадненское СП ст Отрадная	Котельная 21(4п) Отрадненское СП ст Отрадная	Котельная 22(5п) Отрадненское СП ст Отрадная	Котельная 23(6п) Отрадненское СП ст Отрадная	Котельная 24(7п) Отрадненское СП ст Отрадная
Расчетная производительность котельной, Гкал/ч												
(с учетом собств. нужд котельной)	0,03	0,13	0,13	0,17	0,17	0,68	0,51	0,29	0,68	1,77	1,18	0,19
Собственные нужды котельной, Гкал/ч	0,001	0,003	0,003	0,004	0,004	0,012	0,008	0,006	0,012	0,035	0,022	0,004
то же, %	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%
Установленная производительность котельной, Гкал/ч	0,03	0,14	0,14	0,17	0,17	0,69	0,52	0,29	0,69	1,81	1,20	0,19
Сущ. тепловые нагрузки котельной :	0,03	0,13	0,13	0,17	0,16	0,24	0,15	0,12	0,23	0,70	0,44	0,07
ГВС через ЦТП (ИТП), Гкал/ч						0,16	0,10	0,08	0,16	0,47	0,29	0,05
централиз. ГВС, Гкал/ч												
вентиляционная, Гкал/ч						0,13	0,08	0,07	0,13	0,39	0,25	0,04
Перспект. тепловые нагрузки котельной :	0,03	0,13	0,13	0,17	0,16	0,24	0,15	0,12	0,23	0,70	0,44	0,07
(в т.ч. сущ.)						0,16	0,10	0,08	0,16	0,47	0,29	0,05
ГВС через ЦТП (ИТП), Гкал/ч												
централиз. ГВС, Гкал/ч						0,13	0,08	0,07	0,13	0,39	0,25	0,04
Годовая выработка тепла, тыс. Гкал/год	0,05	0,28	0,27	0,35	0,34	1,13	0,71	0,56	1,10	3,30	2,07	0,35
Годовой отпуск тепла в т/сеть, тыс. Гкал/год	0,05	0,27	0,26	0,35	0,33	1,10	0,70	0,55	1,07	3,22	2,03	0,34
Годовое число часов использования установ. мощности, час	2041,31	2020,89	1959,65	2057,64	1959,65	1638,53	1379,82	1913,19	1595,40	1824,50	1721,24	1847,99
Годовой расход топлива :	7,31	38,62	37,45	49,15	46,81	156,57	98,89	77,70	152,45	457,65	287,83	48,56
Удельный расход топлива : туг/Гкал	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Годовой расход эл. энергии, тыс. кВтч	2,84	4,52	6,16	5,66	5,66	18,02	10,57	9,85	18,02	62,45	32,09	6,52
Уд. расход эл. энергии на выработку 1 Гкал тепла :	53,81	16,26	22,83	16,00	16,80	15,98	14,84	17,61	16,42	18,95	15,48	18,66
Установленная мощность токоприемников, кВт	1,00	1,50	2,00	1,50	1,50	4,50	2,50	2,50	4,50	14,50	7,50	1,50
Годовой расход воды, тыс. м3	0,24	0,34	0,34	0,37	0,37	0,56	0,43	0,39	0,55	1,24	0,84	0,33
Удельный расход сырой воды на выработку 1 Гкал тепла :	4,59	1,23	1,26	1,05	1,08	0,50	0,61	0,70	0,50	0,38	0,41	0,94
Коэффициент полезного действия котлов	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Численность персонала, чел	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
Себестоимость 1 Гкал полезно отпущенного тепла, руб, в т.ч. :	2888,49	1751,36	1846,05	1748,04	1743,36	1504,68	1533,21	1566,05	1533,89	1435,25	1453,27	1697,73
Топливная составляющая, руб/Гкал выпаб. тепла (Гкал полезно отпущ.)	600,97	600,97	600,97	600,97	600,97	600,97	600,97	600,97	600,97	600,97	600,97	600,97
Приведенные затраты на 1 Гкал отпущенного тепла, руб	5679,86	2907,02	3243,46	2879,47	2930,31	2041,51	2169,91	2512,72	2225,88	1767,44	1900,39	2881,35
Режим работы котельной, дней в году	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Инд. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

	Котельная 25(8п) Отраденское СП ст Отрадная	Котельная 26(9п) Отраденское СП ст Отрадная	Котельная 27(10п) Отраденское СП ст Отрадная	Котельная 28(11п) Отраденское СП ст Отрадная	Котельная 29(12п) Отраденское СП ст Отрадная	Котельная 30(13п) Отраденское СП ст Отрадная	Котельная 31(14п) Отраденское СП ст Отрадная	Котельная 32(15п) Отраденское СП х Отрадо- Солдатский			
Расчетная производительность котельной, Гкал/ч											
(с учетом собств. нужд котельной)	0,19	0,29	0,30	0,19	0,22	0,22	0,29	0,15			
Собственные нужды котельной, Гкал/ч	0,004	0,006	0,006	0,004	0,005	0,005	0,006	0,003			
то же, %	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%			
Установленная производительность котельной, Гкал/ч	0,19	0,29	0,31	0,19	0,22	0,22	0,29	0,15			
Сущ. тепловые нагрузки котельной :	0,07	0,12	0,12	0,07	0,09	0,09	0,12	0,06			
ГВС через ЦТП (ИТП), Гкал/ч	0,05	0,08	0,08	0,05	0,06	0,06	0,08	0,04			
централиз. ГВС, Гкал/ч											
вентиляционная, Гкал/ч	0,04	0,07	0,07	0,04	0,05	0,05	0,07	0,04			
Перспект. тепловые нагрузки котельной :	0,07	0,12	0,12	0,07	0,09	0,09	0,12	0,06			
(в т.ч. сущ.)	0,05	0,08	0,08	0,05	0,06	0,06	0,08	0,04			
ГВС через ЦТП (ИТП), Гкал/ч											
централиз. ГВС, Гкал/ч	0,04	0,07	0,07	0,04	0,05	0,05	0,07	0,04			
Годовая выработка тепла, тыс. Гкал/год	0,35	0,55	0,59	0,35	0,42	0,42	0,56	0,30			
Годовой отпуск тепла в т/сеть, тыс. Гкал/год	0,34	0,53	0,58	0,34	0,41	0,41	0,55	0,29			
Годовое число часов использования установ. мощности, час	1847,99	1869,68	1902,70	1847,99	1895,35	1895,35	1913,19	1916,41			
Годовой расход топлива :	48,56	75,93	81,82	48,56	58,86	58,86	77,70	41,20			
Удельный расход топлива : тут/Гкал	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16			
Годовой расход эл. энергии, тыс. кВтч	6,52	8,08	9,85	6,52	8,08	8,08	9,85	5,85			
Уд. расход эл. энергии на выработку 1 Гкал тепла :	18,66	14,77	16,73	18,66	19,06	19,06	17,61	19,72			
Установленная мощность токоприемников, кВт	1,50	2,00	2,50	1,50	2,00	2,00	2,50	1,50			
Годовой расход воды, тыс. м3	0,33	0,39	0,40	0,33	0,35	0,35	0,39	0,31			
Удельный расход сырой воды на выработку 1 Гкал тепла :	0,94	0,71	0,68	0,94	0,82	0,82	0,70	1,06			
Коэффициент полезного действия котлов	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90			
Численность персонала, чел	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Себестоимость 1 Гкал полезно отпущенного тепла, руб, в т.ч. :	1697,73	1530,30	1508,59	1697,73	1557,75	1579,98	1546,38	1719,60			
Топливная составляющая, руб/Гкал выпар. тепла (Гкал полезно отпущ.)	600,97	600,97	600,97	600,97	600,97	600,97	600,97	600,97			
Приведенные затраты на 1 Гкал отпущенного тепла, руб	2881,35	2365,58	2176,88	2881,35	2261,60	2405,87	2392,07	2847,34			
Режим работы котельной, дней в году	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Расчетная производительность котельной, Гкал/ч												
(с учетом собств. нужд котельной)												
Собственные нужды котельной, Гкал/ч												
то же, %												
Установленная производительность котельной, Гкал/ч												
Сущ. тепловые нагрузки котельной :												
ГВС через ЦТП (ИТП), Гкал/ч												
централиз. ГВС, Гкал/ч												
вентиляционная, Гкал/ч												
Перспект. тепловые нагрузки котельной :												
(в т.ч. сущ.)												
ГВС через ЦТП (ИТП), Гкал/ч												
централиз. ГВС, Гкал/ч												
Годовая выработка тепла, тыс. Гкал/год												
Годовой отпуск тепла в т/сеть, тыс. Гкал/год												
Годовое число часов использования установ. мощности, час												
Годовой расход топлива :												
Удельный расход топлива : тут/Гкал												
Годовой расход эл. энергии, тыс. кВтч												
Уд. расход эл. энергии на выработку 1 Гкал тепла :												
Установленная мощность токоприемников, кВт												
Годовой расход воды, тыс. м3												
Удельный расход сырой воды на выработку 1 Гкал тепла :												
Коэффициент полезного действия котлов												
Численность персонала, чел												
Себестоимость 1 Гкал полезно отпущенного тепла, руб, в т.ч. :												
Топливная составляющая, руб/Гкал выраб. тепла (Гкал полезно отпущ.)												
Приведенные затраты на 1 Гкал отпущенного тепла, руб												
Режим работы котельной, дней в году												

г) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.

По котельным, обеспечивающим тепловой энергией технологические процессы, данных нет. Перспективой строительство таких котельных не предусмотрено. Существующие и перспективные котельные тепловую энергию на технологические нужды не отпускают.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									188
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Таблица 2.12.1 Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и ГВС проектируемого строительства по муниципальному образованию Отрадненское сельское поселение на период до 2033 г., Гкал/ч

	2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2033	2033 - 2028	2028 - 2033
Всего в границах муниципального образования Отрадненское сельское поселение :		0,62	0,62	0,62	0,62	3,74	0,85	0,85
В том числе:								
Зона действия котельной 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова								
Зона действия котельной 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная								
Зона действия котельной 3 (№ 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Мира							0,45	0,45
Зона действия котельной 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова								
Зона действия котельной 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Пионерская		0,10	0,10	0,10	0,10	0,60		
Зона действия котельной 6 (№ 14) Отрадненское СП х Садовый ул Школьная								
Зона действия котельной 7 (№ 16) Отрадненское СП ст Отрадная ул Урупская								
Зона действия котельной 8 (УСЗН "Долгожитель") Отрадненское СП ст								

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Отрадная ул Первомайская								
Зона действия котельной 9 (ГУ СОКК " Берег надежды") Отрадненское СП ст Отрадная ул Овражная								
Зона действия котельной 10 (ГУ СОКК "Лазорик") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская								
Зона действия котельной 11 (МРДБ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная								
Зона действия котельной 12 (МОУ СОШ № 16 филиал)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Северная								
Зона действия котельной 13 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова								
Зона действия котельной 14 (ИДТ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская								
Зона действия котельной 15 (МБДОУ № 4 (1)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Восточная								
Зона действия котельной 16 (МБДОУ № 5) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная								
Зона действия котельной 17 (МБДОУ № 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Юбилейная								
Зона действия котельной 18 (1п) Отрадненское СП ст Отрадная		0,05	0,05	0,05	0,05	0,32		
Зона действия котельной 19 (2п) Отрадненское СП ст Отрадная		0,03	0,03	0,03	0,03	0,20		
Зона действия котельной 20 (3п) Отрадненское СП ст Отрадная							0,13	0,13

Таблица 2.12.2 Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и ГВС проектируемого строительства по муниципальному образованию Кореновское городское поселение с разделением по видам потребляемой энергии, Гкал/ч

							Лист
							191
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

		Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Зона действия котельной 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова	2033	0,37			0,37		
Зона действия котельной 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная	2033	0,26			0,26		
Зона действия котельной 3 (№ 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Мира	2033				1,41		0,08
Зона действия котельной 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова	2033	0,18			0,18		
Зона действия котельной 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Пионерская	2033	2,04		0,09	2,04		0,09
Зона действия котельной 6 (№ 14) Отрадненское СП х Садовый ул Школьная	2033	0,31			0,31		
Зона действия котельной 7 (№ 16) Отрадненское СП ст Отрадная ул Урупская	2033	0,34			0,34		
Зона действия котельной 8 (УСЗН "Долгожитель") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская	2033				0,06		
Зона действия котельной 9 (ГУ СОКК "Берег надежды") Отрадненское СП ст Отрадная ул Овражная	2033				0,33		
Зона действия котельной 10 (ГУ СОКК "Лазорик") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская	2033				0,07		
Зона действия котельной 11 (МРДБ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная	2033	0,02			0,02		
Зона действия котельной 12 (МОУ СОШ № 16 филиал)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Северная	2033				0,05		

Зона действия котельной 13 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова	2033	0,03			0,03		
Зона действия котельной 14 (ЦДТ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская	2033				0,13		
Зона действия котельной 15 (МБДОУ № 4 (1)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Восточная	2033	0,13			0,13		
Зона действия котельной 16 (МБДОУ № 5) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная	2033	0,17			0,17		
Зона действия котельной 17 (МБДОУ № 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Юбилейная	2033				0,16		
Зона действия котельной 18 (1п) Отрадненское СП ст Отрадная	2033	0,24	0,13	0,16	0,24	0,13	0,16
Зона действия котельной 19 (2п) Отрадненское СП ст Отрадная	2033	0,15	0,08	0,10	0,15	0,08	0,10
Зона действия котельной 20 (3п) Отрадненское СП ст Отрадная	2033				0,12	0,07	0,08
Зона действия котельной 21 (4п) Отрадненское СП ст Отрадная	2033				0,23	0,13	0,16
Зона действия котельной 22 (5п) Отрадненское СП ст Отрадная	2033	0,70	0,39	0,47	0,70	0,39	0,47
Зона действия котельной 23 (6п) Отрадненское СП ст Отрадная	2033	0,44	0,25	0,29	0,44	0,25	0,29
Зона действия котельной 24 (7п) Отрадненское СП ст Отрадная	2033	0,07	0,04	0,05	0,07	0,04	0,05
Зона действия котельной 25 (8п) Отрадненское СП ст Отрадная	2033	0,07	0,04	0,05	0,07	0,04	0,05
Зона действия котельной 26 (9п) Отрадненское СП ст Отрадная	2033	0,12	0,07	0,08	0,12	0,07	0,08
Зона действия котельной 27 (10п) Отрадненское СП ст Отрадная	2033	0,12	0,07	0,08	0,12	0,07	0,08
Зона действия котельной 28 (11п) Отрадненское СП ст Отрадная	2033	0,07	0,04	0,05	0,07	0,04	0,05
Зона действия котельной 29 (12п) Отрадненское СП ст Отрадная	2033	0,09	0,05	0,06	0,09	0,05	0,06

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Зона действия котельной 30 (13п) Отраденское СП ст Оградная	2033	0,09	0,05	0,06	0,09	0,05	0,06
Зона действия котельной 31 (14п) Отраденское СП ст Оградная	2033	0,12	0,07	0,08	0,12	0,07	0,08
Зона действия котельной 32 (15п) Отраденское СП х Отрадо- Солдатский	2033	0,06	0,04	0,04	0,06	0,04	0,04

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									194
			Изм.	Коп.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. В связи с развитием объектов санаторно-курортного назначения предусматриваются новые котельные на перспективу до 2028года и на расчетный срок до 2030 г. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов, а также жилых домов малой этажности предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов.

Планируемый объём потребления тепловой энергии:

2028 год - 10,55 Гкал/час

2030 год - 12,24 Гкал/час

Планируемый объём вырабатываемой энергии:

2028 год - 14,91 Гкал/час

2030 год - 14,91 Гкал/час

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
							Лист	
							195	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			

ж) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Котельные предприятий, которые выносятся с существующих территорий, подлежат реконструкции. Реконструкция включает замену оборудования и автоматизацию с погодным регулированием. Необходимо переоборудовать имеющиеся паровые котельные с заменой котлов на водогрейные, т.к. нагрузка по пару практически не востребована.

При переносе предприятий вопрос теплоснабжения производственной территории решается на стадии проектирования. Существующие котельные промышленных зон обеспечивают тепловой энергией технологическую и отопительную нагрузку собственно предприятий.

По производственным предприятиям никакой информации по теплоснабжению и теплоисточникам владельцами предприятий не предоставлено.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									196
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

3) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

По указанным пунктам прогнозов перспективного потребления тепловой энергии нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									197
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

и) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

По указанным пунктам прогнозов перспективного потребления тепловой энергии нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										198
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					

к) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

По указанным пунктам прогнозов перспективного потребления тепловой энергии нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										199
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

В соответствии с "Постановлением от 22 февраля 2012 года № 154 о требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" при разработке схем теплоснабжения поселений, городов с численностью населения от 10 тысяч человек до 100 тысяч человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 18 и пункте 38 требований к схемам теплоснабжения, не является обязательным. Глава 3 в настоящей СХЕМЕ не рассматривается.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									200
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

а) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Таблица 2.13 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (Существующие и Проектируемые котельные на расчётный период)

Объект	Планируемый год внедрения	Установленная мощность, Гкал/час	Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч	Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год	Дефицит (-), резерв (+), Гкал/ч	Протяж. тепл. сетей, км
1	2	3	4	5	6	7
Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова 2 кот. _ мощностью 0,25 МВт	2033	0,43	0,37	779,45	0,06	0,618
Котельная 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная 2 кот. _ мощностью 0,25 МВт	2033	0,29	0,26	556,15	0,03	0,680
Котельная 3 (№ 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Мира 2 кот. _ мощностью 0,9 МВт	2033	1,55	1,49	3140,11	0,06	1,022
Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова 2 кот. _ мощностью 0,11 МВт	2033	0,19	0,18	379,19	0,01	0,296
Котельная 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Пионерская 2 кот. _ мощностью 1,5 МВт 1 кот. _ мощностью 0,8 МВт	2033	3,27	2,13	4495,12	1,14	3,220
Котельная 6 (№ 14) Отрадненское СП х Садовый ул Школьная 2 кот. _ мощностью 0,2 МВт	2033	0,34	0,31	659,37	0,03	1,108
Котельная 7 (№ 16) Отрадненское СП ст Отрадная ул Урупская 2 кот. _ мощностью 0,22 МВт	2033	0,38	0,34	724,68	0,03	0,660

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Огради							

							Лист
							203
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

б) Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из выводов тепловой мощности источника тепловой энергии.

Котельные имеют один узел учёта тепловой энергии и соответственно один вывод. Все остальные данные см. пункт «а)».

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									204
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

в) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

Магистральный трубопровод – единый имущественный, неделимый производственно-технологический комплекс, состоящий из подземных, наземных и надземных трубопроводов и других объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку продукции от пункта ее приемки до пункта сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта. Учитывая вышеизложенное определение, магистральных трубопроводов в системе теплоснабжения муниципального образования нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					205

г) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Источники теплоснабжения существующей системы расположены в зонах, где перспективой до 2030 года не предусмотрено строительство новых потребителей. Всех перспективных потребителей тепловой энергии планируется подключить к проектируемым источникам тепловой энергии. Имеющийся избыток тепловой мощности невозможно использовать для перспективных потребителей

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									206
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в том числе в аварийных режимах.

а) Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Основные задачи водоподготовки - это получение на выходе чистой безопасной воды пригодной для нужд технического и промышленного водоснабжения (восполнения потерь теплоносителя).

Физические и химические свойства воды и/или пара во многом определяют срок службы энергетического оборудования. При эксплуатации различных систем охлаждения происходит их загрязнение. Коррозия и накипь наносят большой вред оборудованию. Для обеспечения оптимального водно-химического режима работы систем охлаждения необходимо применять комплекс инженерно-технических мероприятий с использованием химических реагентов для обработки воды, что позволяет привести качество сетевой воды в соответствие с нормируемыми показателями.

Присосы исходной необработанной воды ухудшают качество сетевой воды, что повышает требования к качеству подпиточной воды, увеличивает расход реагентов и снижает экономичность работы ВПУ.

В перспективных зонах теплоснабжения, оснащенных современными источниками теплоснабжения и тепловыми сетями из предизолированных и полимерных труб, а также имеющих качественную арматуру утечки теплоносителя меньше нормируемых. Максимальная производительность водоподготовительных установок рассчитывается с учётом постепенного износа оборудования систем теплоснабжения.

Таблица 2.14 Балансы производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей (Существующие и Проектируемые котельные на расчётный период)

Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №		расчётный период)						
				</								

Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова 2 кот. _ мощностью 0,25 МВт	0,37	24,05	0,18	0,48
Котельная 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная 2 кот. _ мощностью 0,25 МВт	0,26	17,16	0,13	0,34
Котельная 3 (№ 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Мира 2 кот. _ мощностью 0,9 МВт	1,49	96,79	0,73	1,94
Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова 2 кот. _ мощностью 0,11 МВт	0,18	11,70	0,09	0,23
Котельная 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Пионерская 2 кот. _ мощностью 1,5 МВт 1 кот. _ мощностью 0,8 МВт	2,13	138,58	1,04	2,77
Котельная 6 (№ 14) Отрадненское СП х Садовый ул Школьная 2 кот. _ мощностью 0,2 МВт	0,31	20,35	0,15	0,41
Котельная 7 (№ 16) Отрадненское СП ст Отрадная ул Урупская 2 кот. _ мощностью 0,22 МВт	0,34	22,36	0,17	0,45
Котельная 8 (УСЗН "Долгожитель") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская 2 кот. _ мощностью 0,04 МВт	0,06	4,03	0,03	0,08
Котельная 9 (ГУ СОКК "Берег надежды") Отрадненское СП ст Отрадная ул Овражная 2 кот. _ мощностью 0,2 МВт	0,33	21,13	0,16	0,42
Котельная 10 (ГУ СОКК "Лазорик") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская 2 кот. _ мощностью 0,04 МВт	0,07	4,36	0,03	0,09
Котельная 11 (МРДБ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная 2 кот. _ мощностью 0,015 МВт	0,02	1,43	0,01	0,03
Котельная 12 (МОУ СОШ № 16 филиал)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Северная 2 кот. _ мощностью 0,03 МВт	0,05	2,93	0,02	0,06
Котельная 13 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова 2 кот. _ мощностью 0,015 МВт	0,03	1,63	0,01	0,03
Котельная 14 (ЦДТ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская 2 кот. _ мощностью 0,08 МВт	0,13	8,58	0,06	0,17
Котельная 15 (МБДОУ № 4 (1)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Восточная 2 кот. _ мощностью 0,08 МВт	0,13	8,32	0,06	0,17

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							Лист
							208
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Котельная 16 (МБДОУ № 5) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная 2 кот. _ мощностью 0,1 МВт	0,17	10,92	0,08	0,22
Котельная 17 (МБДОУ № 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Юбилейная 2 кот. _ мощностью 0,1 МВт	0,16	10,40	0,08	0,21
Котельная 18 (1п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,4 МВт	0,53	34,58	0,26	0,69
Котельная 19 (2п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,3 МВт	0,34	21,84	0,16	0,44
Котельная 20 (3п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,17 МВт	0,26	17,16	0,13	0,34
Котельная 21 (4п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,4 МВт	0,52	33,67	0,25	0,67
Котельная 22 (5п) Отрадненское СП ст Отрадная 3 кот. _ мощностью 0,7 МВт	1,56	101,08	0,76	2,02
Котельная 23 (6п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,7 МВт	0,98	63,57	0,48	1,27
Котельная 24 (7п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,11 МВт	0,17	10,73	0,08	0,21
Котельная 25 (8п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,11 МВт	0,17	10,73	0,08	0,21
Котельная 26 (9п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,17 МВт	0,26	16,77	0,13	0,34
Котельная 27 (10п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,18 МВт	0,28	18,07	0,14	0,36
Котельная 28 (11п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,11 МВт	0,17	10,73	0,08	0,21
Котельная 29 (12п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,13 МВт	0,20	13,00	0,10	0,26
Котельная 30 (13п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,13 МВт	0,20	13,00	0,10	0,26
Котельная 31 (14п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,17 МВт	0,26	17,16	0,13	0,34
Котельная 32 (15п) Отрадненское СП х Отрадо-Солдатский 2 кот. _ мощностью 0,09 МВт	0,14	9,10	0,07	0,18

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							Лист
							209
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Поквартирные системы отопления при всех их достоинствах имеют специфические проблемы:

Недопустимо использование поквартирного отопления только в отдельных квартирах многоквартирных жилых домов. Дымоход приходится выводить на стену здания, при этом продукты сгорания могут попадать в вышерасположенные квартиры.

Допустимо применение котлов только с закрытой камерой сгорания и выделенным воздуховодом для забора воздуха с улицы.

Должна быть обеспечена возможность доступа в квартиру при длительном отсутствии жильцов. Недопустимо длительное отключение котлов самими жителями в зимний период.

Система поквартирного отопления не должна применяться в зданиях типовых серий. Работа любых котлов установленных в квартирах будет периодической, т.е. в режиме включено-выключено. Это определяется тем, что мощность котла подбирается не по нагрузке отопления, а по пиковой нагрузке ГВС превышающей в несколько раз отопительную, а глубина регулирования мощности большинства котлов от 40 до 100%.

Проблемы дымоудаления особенно обостряются в высотных зданиях, т.к. тяга не регулируется и меняется в больших пределах по высоте здания, а также при изменении погоды.

Необходимость значительной мощности квартирного котла для обеспечения максимального расхода горячей воды определяет то обстоятельство, что суммарная мощность квартирных котлов в 2-2,5 раза превышает мощность альтернативной домовой котельной.

Серьезной проблемой является свободный, неконтролируемый доступ к котлам детей и людей с поврежденной психикой. С другой стороны доступ специалистов для обслуживания часто бывает затруднен.

Срок службы котлов 15-20 лет, но в наших условиях серьезные поломки происходят гораздо быстрее. Объем технического обслуживания обычно определяют сами жильцы, причем имеют право от него отказаться. Фактически поквартирное отопление здания - это жестко взаимозависимая по газу, воде, дымоудалению и теплоперетокам система с распределенным сжиганием.

Индивидуальное теплоснабжение не имеет альтернативы в зонах индивидуальной малоэтажной застройки.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Коп.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					211

б) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок.

В зонах перспективных нагрузок на перспективу до 2030 года строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок не предусмотрено.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									212
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

в) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Когенерация представляет собой термодинамическое производство двух или более форм полезной энергии из единственного первичного источника энергии. Основной принцип когенерации - стремление максимальное использование первичной энергии топлива. Общий КПД энергетической станции в режиме когенерации составляет 80-95%.

Технология комбинированного производства электрической и тепловой энергии по сравнению с раздельным производством электроэнергии и тепла:

- сокращает потребности народного хозяйства в топливе и снижает энергоемкость продукта, что имеет стратегическое значение.
- снижает выбросы загрязняющих веществ от энергоисточников в атмосферу

График работы когенерационной установки в летнее время – пиковый, по графику потребления ГВС, в зимнее время она работает в базе нагрузки, предвключенной перед котлами. Вырабатываемая установкой тепловая энергия может использоваться для отопления и горячего водоснабжения. Когенерационная установка позволяет организовать независимый автономный источник энергии, что существенно снижает экономические и технические риски, связанные с аварийными ситуациями.

В рассматриваемом муниципальном образовании монтаж когенерационных установок на данном этапе не предусмотрен.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									213
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

г) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Все существующие котельные городского поселения не имеют возможности расширения, расположены в зонах устоявшейся застройки и в перспективе не имеют новых потребителей.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									214
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Виду того, что все зоны теплоснабжения источников тепловой энергии расположены далеко за пределами радиуса эффективного теплоснабжения других источников тепловой энергии, увеличение зон действия существующих котельных нецелесообразно.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									215
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

е) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Совместная работа блоков когенерации и котельной, на территории которой установлены указанные блоки подразумевает обоснованный график работы и распределение нагрузок между ними. В этом случае когенерационная установка работает по графику электрической нагрузки, а котельная - в пиковом режиме.

В настоящее время источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									216
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

ж) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Ввиду отсутствия в настоящее время источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, вопрос не рассматривается

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									217
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

3) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Существующая система теплоснабжения, её структура и территориальное расположение не позволяют вывести в резерв или из эксплуатации какую либо из котельных.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									218
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

и) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					219

к) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа.

Источники тепловой энергии на территории производственных зон используются исключительно для технологических и иных нужд самой производственной зоны. Отпуска тепловой энергии на сторону не происходит. Собственники предприятий информацию о своих котельных не дают.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									220
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

л) **Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.**

В перспективные балансы тепловой мощности включаются следующие статьи:

- Обоснование размера расхода тепловой энергии на собственные и производственные нужды источников тепловой энергии.
- Расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей.
 - Расчет и обоснование расхода электрической энергии (мощности) на технологические цели при производстве и передаче тепловой энергии
 - Расчет и обоснование удельных расходов условного топлива на производство тепловой энергии.

Таблица 2.15 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения с выделением прироста потребления тепловой мощности с разделением по видам нагрузки (Существующие и Проектируемые котельные на расчётный период)

Объект	Планируемый год внедрения	Установленная мощность, Гкал/час	Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч	Потери в сетях, %	Прирост потребления тепловой энергии на нужды ОВ Гкал/год	Прирост потребления тепловой энергии на нужды ГВС Гкал/год
1	2	3	4	5	6	7
Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова 2 кот. _ мощностью 0,25 МВт	2033	0,43	0,37	5,69		
Котельная 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная 2 кот. _ мощностью 0,25 МВт	2033	0,29	0,26	5,64		
Котельная 3 (№ 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Мира 2 кот. _ мощностью 0,9 МВт	2033	1,55	1,49	2,01	1,91	0,00
Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова 2 кот. _ мощностью 0,11 МВт	2033	0,19	0,18	3,68		

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							Лист
							222
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Ввиду того, что ни в одной из зон теплоснабжения, как существующей, так и перспективной нет двух и более источников тепловой энергии, вопрос о распределении тепловой нагрузки между ними не стоит.

м) Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст.14) подключение новых теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, должно производиться в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от конкретного источника теплоснабжения. Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития.

Оптимальный вариант должен определяться по общей цели развития - обеспечению наиболее экономичным способом качественного и надежного теплоснабжения с учетом экологических требований. В связи с вступлением в силу нового закона «О теплоснабжении» массовое строительство местных теплоисточников (крышных котельных) без подробного технико-экономического обоснования ограничено.

Определение эффективного радиуса теплоснабжения для каждой котельной выполнено по совокупным расходам в системе теплоснабжения на единицу тепловой мощности на основании расчетов технико-экономических характеристик системы теплоснабжения по нескольким вариантам возможных изменений радиуса теплоснабжения, характеристик тепловой сети и характера подключаемой тепловой нагрузки. Результаты вариантных проработок с детализацией статей расходов на выработку и передачу теплоэнергии, а также годовых эксплуатационных расходов, амортизационных отчислений и т.д. сводятся в таблицы. Результаты расчетов отображаются также в виде графиков сопоставления совокупных расходов и расчетных радиусов теплоснабжения.

В случаях , когда существующие котельные не планируется модернизировать или подключать к ним новых потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не производится, поскольку в нём нет необходимости.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					224

Инд. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Сводная таблица изменяемых характеристик для сравнительного анализа параметров рассматриваемой котельной						
Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова						
Расчетная производительность котельной, Гкал/ч	1 вариант	2 вариант	3 вариант	4 вариант	5 вариант	6 вариант
(с учетом собств. нужд котельной)	2,40	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Собственные нужды котельной, Гкал/ч	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Установленная производительность котельной, Гкал/ч	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
Сущ. тепловые нагрузки котельной :						
отопительная, Гкал/ч	0,37	0,74	0,75	0,75	0,77	0,77
ГВС через ЦТП (ИТП), Гкал/ч						
централиз. ГВС, Гкал/ч						
вентиляционная, Гкал/ч						
Перспект. тепловые нагрузки котельной :						
(в т.ч. сущ.)						
отопительная, Гкал/ч	0,37	0,74	0,75	0,75	0,77	0,77
ГВС через ЦТП (ИТП), Гкал/ч						
централиз. ГВС, Гкал/ч						
вентиляционная, Гкал/ч						
Годовая выработка тепла, тыс. Гкал/год	0,78	1,57	1,57	1,58	1,62	1,63
Годовой отпуск тепла в т/сеть, тыс. Гкал/год	0,76	1,53	1,54	1,55	1,59	1,59
Годовое число часов использования установ. мощности, час	323,69	650,62	653,86	657,10	673,28	676,52
Удельный расход топлива :						
Годовой расход эл. энергии, тыс. кВтч	35,52	35,52	35,52	35,52	35,52	35,52
Годовой расход воды, тыс. м3	0,56	0,89	0,90	0,90	0,92	0,92
Годовой расход техн.соли на нужды ХВО	216,24	398,09	398,51	398,93	435,86	436,28
Годовой расход катионита	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
Годовой расход комплексоната	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Объем стоков, м3/год	247,56	270,23	270,27	270,31	275,20	275,24
Уд. расход эл. энергии на выработку 1 Гкал тепла :	45,57	22,67	22,56	22,45	21,91	21,80
Удельный расход сырой воды на выработку 1 Гкал тепла :	0,72	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
Удельный расход подпит. воды на выработку 1 Гкал тепла :	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Установленная мощность токоприемников, кВт	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Численность персонала, чел	1	1	1	1	1	1
годовые эксплуатационные расходы, тыс. руб	1736,75	2159,57	2176,21	2189,56	2243,87	2294,16
Удельная численность персонала, чел / Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Удельный расход условного топлива, кг/т/Гкал	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88
Себестоимость 1 Гкал полезно отпущенного тепла, руб, в т.ч. :	2228,17	1378,42	1382,17	1383,80	1384,03	1408,28
Топливная составляющая, руб/Гкал выроб. тепла (Гкал полезно отпущ.)	646,98	646,98	646,98	646,98	646,98	646,98
Приведенные затраты на 1 Гкал отпущенного тепла, руб	2360,12	1688,37	1746,90	1785,44	1898,41	2144,92
Режим работы котельной, дней в году	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
Основная и доп. оплата труда:	256776,42	285278,60	288103,14	290927,68	305050,38	307874,92
Отчисления на соц. нужды	87817,54	97565,28	98531,27	99497,27	104327,23	105293,22
Расходы по содерж. и экспл. оборудования :						
_ амортизация производст. зданий и сооружений :	12303,15	12303,15	12303,15	12303,15	12303,15	12303,15
_ амортизация производст. оборудования :	38177,80	38177,80	38177,80	38177,80	38177,80	38177,80
_ затраты на ремонт и обл. оборудования :	40241,47	40241,47	40241,47	40241,47	40241,47	40241,47
_ арендная плата						
Цеховые расходы :	51355,20	57055,70	57620,60	58185,50	61010,00	61574,90
Общехозяйственные расходы :	32097,00	35659,80	36012,80	36365,90	38131,20	38484,30
Плата за выбросы вредных веществ	33,65	67,64	67,97	68,31	69,99	70,33
Прочее						
Итого производственная себестоимость :	2228,17	1378,42	1382,17	1383,80	1384,03	1408,28
Необходимая расчетная прибыль (рентабельность --	62769,60	91601,54	92097,77	92594,01	95106,74	95602,98
Налог на прибыль -						
Налог на имущество						
Земельный налог						
Транспортный налог	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Прочие налоги						
Среднеотпускной тариф :						
руб без учета НДС за 1 Гкал	2344,90	1449,60	1453,53	1455,23	1455,42	1480,90
Теплопотери через изолированную поверхность труб и с утечками	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
составили	198,66	202,70	206,74	208,76	210,78	235,01
% от объема отпускаемой т/энергии	26,08	13,24	13,44	13,50	13,30	14,76
Потери тепла с утечкой сетевой воды						
Общая протяженность теплосетей составляет	0,62	0,65	0,69	0,71	0,73	0,94
Стоимость 1 Гкал тепловой энергии :	2344,90	1449,60	1453,53	1455,23	1455,42	1480,90

							Лист
							226
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

							Лист
							227
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

а) Предложения и обоснование реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

На данном этапе проектирования не выявлена необходимость перераспределения тепловой нагрузки для транспортировки из зон с резервом тепла в зоны с их дефицитом.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									228
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

б) Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Для обеспечения прироста тепловой нагрузки предусмотрено строительство проектируемых сетей в подземном исполнении, бесканальные двух- и четырёх- трубные из стальных труб по ГОСТу 10704-91 в заводской изоляции из пенополиуретана с защитной пленкой из полиэтилена.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									229
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

в) Предложения и обоснование строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В связи с особенностями местности и удаленностью друг от друга источников тепла, возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников не предусматривалась.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									230
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

г) Предложения и обоснование строительства или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Вся система теплоснабжения рассматриваемого поселения исторически сформировалась таким образом, что перераспределить нагрузку между котельными не представляется возможным. Ликвидировать в таких условиях любой из источников тепловой энергии, как существующих, так и перспективных невозможно. Перевод котельных в пиковых режим работы возможен при работе их совместно с когенерационными установками. Тепловые сети, в таком случае, реконструкции не подвергаются.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									231
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

д) Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Принятая в проекте схема теплоснабжения обеспечивает:

- нормативный уровень теплоэнергосбережения;
- нормативный уровень надежности, определяемой тремя критериями: вероятностью безотказной работы, коэффициентом готовности теплоснабжения и живучестью.
- требования экологии;
- безопасной эксплуатации.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты для:
источника теплоты $R_{ит}=0,97$;
тепловых сетей $R_{тс}=0,9$;
потребителя теплоты $R_{пт}=0,99$;
СЦТ в целом $R_{сцт}=0,86$.

Для потребителей первой категории следует предусматривается установка местных резервных источников теплоты (стационарные и передвижные).

Для резервирования теплоснабжения промышленных предприятий предусматриваются местные источники теплоты.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									232
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

е) Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

На данном этапе не предусматривается реконструкция тепловых сетей действующих котельных, связанная с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									233
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

ж) Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В связи с тем, что согласно данным заказчика нет возможности проанализировать необходимость и количество тепловых сетей нуждающихся в полной замене, рекомендуется провести ревизию существующих трубопроводов на предмет выявления очагов коррозии и проверки целостности труб. В случае обнаружения участков подлежащих замене из-за ветхости или по истечении срока их эксплуатации необходимо провести их замену.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									234
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

3) Предложения и обоснование строительства и реконструкции насосных станций.

При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей, после выполнения гидравлического расчета, не выявлена необходимость строительства насосных станций.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									235
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

Глава 8. Перспективные топливные балансы

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

Подробные расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа приведены в приложении 5.

Сводные данные по всем существующим и перспективным котельным также представлены в доступной табличной форме.

Таблица 2.16 Сводные данные по основным показателям источников тепловой энергии включая удельный расход топлива (Существующие и Проектируемые котельные на расчётный период)

Объект	Планируемый год внедрения	Установленная мощность, Гкал/час	Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч	Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год	Полезный отпуск, Гкал/год	Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал
1	2	3	4	5	6	7
Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова 2 кот. _ мощностью 0,25 МВт	2033	0,43	0,37	779	718,32	158,73
Котельная 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная 2 кот. _ мощностью 0,25 МВт	2033	0,29	0,26	556	512,81	158,73
Котельная 3 (№ 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Мира 2 кот. _ мощностью 0,9 МВт	2033	1,55	1,49	3140	3006,96	158,73
Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова 2 кот. _ мощностью 0,11 МВт	2033	0,19	0,18	379	356,91	158,73

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Котельная 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отраденское СП ст Отрадная ул Пионерская 2 кот. _ мощностью 1,5 МВт 1 кот. _ мощностью 0,8 МВт	2033	3,27	2,13	4495	4190,91	158,73
Котельная 6 (№ 14) Отраденское СП х Садовый ул Школьная 2 кот. _ мощностью 0,2 МВт	2033	0,34	0,31	659	566,92	169,06
Котельная 7 (№ 16) Отраденское СП ст Отрадная ул Урупская 2 кот. _ мощностью 0,22 МВт	2033	0,38	0,34	725	663,45	163,64
Котельная 8 (УСЗН "Долгожитель") Отраденское СП ст Отрадная ул Первомайская 2 кот. _ мощностью 0,04 МВт	2033	0,07	0,06	131	127,63	158,73
Котельная 9 (ГУ СОКК " Берег надежды") Отраденское СП ст Отрадная ул Овражная 2 кот. _ мощностью 0,2 МВт	2033	0,34	0,33	685	668,11	158,73
Котельная 10 (ГУ СОКК "Лазорик") Отраденское СП ст Отрадная ул Первомайская 2 кот. _ мощностью 0,04 МВт	2033	0,07	0,07	141	136,23	158,73
Котельная 11 (МРДБ) Отраденское СП ст Отрадная ул Красная 2 кот. _ мощностью 0,015 МВт	2033	0,03	0,02	46	45,29	158,73
Котельная 12 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отраденское СП ст Отрадная ул Северная 2 кот. _ мощностью 0,03 МВт	2033	0,05	0,05	95	91,34	158,73
Котельная 13 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отраденское СП ст Отрадная ул Кизилова 2 кот. _ мощностью 0,015 МВт	2033	0,03	0,03	53	47,32	158,73
Котельная 14 (ЦДТ) Отраденское СП ст Отрадная ул Первомайская 2 кот. _ мощностью 0,08 МВт	2033	0,14	0,13	278	270,88	158,73
Котельная 15 (МБДОУ № 4 (1)) Отраденское СП ст Отрадная ул Восточная 2 кот. _ мощностью 0,08 МВт	2033	0,14	0,13	270	256,48	158,73
Котельная 16 (МБДОУ № 5) Отраденское СП ст Отрадная ул Красная 2 кот. _ мощностью 0,1 МВт	2033	0,17	0,17	354	335,20	158,73
Котельная 17 (МБДОУ № 7) Отраденское СП ст Отрадная ул Юбилейная 2 кот. _ мощностью 0,1 МВт	2033	0,17	0,16	337	324,22	158,73
Котельная 18 (1п) Отраденское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,4 МВт	2033	0,69	0,53	1127	1094,88	158,73
Котельная 19 (2п) Отраденское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,3 МВт	2033	0,52	0,34	712	695,75	158,73

Котельная 20 (3п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,17 МВт	2033	0,29	0,26	559	532,66	158,73
Котельная 21 (4п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,4 МВт	2033	0,69	0,52	1098	1050,98	158,73
Котельная 22 (5п) Отрадненское СП ст Отрадная 3 кот. _ мощностью 0,7 МВт	2033	1,81	1,56	3295	3191,73	158,73
Котельная 23 (6п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,7 МВт	2033	1,20	0,98	2072	2009,17	158,73
Котельная 24 (7п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,11 МВт	2033	0,19	0,17	350	335,97	158,73
Котельная 25 (8п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,11 МВт	2033	0,19	0,17	350	335,97	158,73
Котельная 26 (9п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,17 МВт	2033	0,29	0,26	547	528,43	158,73
Котельная 27 (10п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,18 МВт	2033	0,31	0,28	589	575,64	158,73
Котельная 28 (11п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,11 МВт	2033	0,19	0,17	350	335,97	158,73
Котельная 29 (12п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,13 МВт	2033	0,22	0,20	424	414,14	158,73
Котельная 30 (13п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,13 МВт	2033	0,22	0,20	424	408,44	158,73
Котельная 31 (14п) Отрадненское СП ст Отрадная 2 кот. _ мощностью 0,17 МВт	2033	0,29	0,26	559	539,28	158,73
Котельная 32 (15п) Отрадненское СП х Отрадо- Солдатский 2 кот. _ мощностью 0,09 МВт	2033	0,15	0,14	297	289,90	158,73

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

б) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Действующие котельные все работают на одном виде топлива, потребность в запасах резервного топлива отсутствует. Газовое топливо не запасается. Для проектируемых котельных в приложении 7 приведены условия и характеристики емкостей для аварийного топлива

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										МК № 029-11
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата				239	

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

а) Обоснование перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии.

Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой части системы теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, резервированием и автоматическим управлением как эксплуатационными, так и аварийными гидравлическими и тепловыми режимами.

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы — такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному потребителю. У нерезервированных систем отказ любого ее элемента приводит к отказу всей системы, а у резервированных такое явление может и не произойти. Система теплоснабжения — сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов — полностью не работоспособна

Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется вероятностный показатель надежности $R_{cr}(t)$, который отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом.

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет, математически величину показателей надежности вычислить затруднительно.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК № 029-11			240

б) Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.

Допустимость лимитированного теплоснабжения при отказах элементов системы теплоснабжения обеспечиваются теплоаккумулирующей способностью зданий

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, перспективные показатели с учётом совершенствования систем теплоснабжения и повышением качества элементов, из которых она состоит вычислить сложно.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										МК № 029-11
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата				241	

в) Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.

Интенсивность отказов определяется по зависимости

$$P = SM_{отп} / SM_{п},$$

где $M_{от}$ -материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, m^2 ;

$n_{от}$ - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением, ч;

$SM_{п}$ - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).

Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "п" участков является

величина $M = \sum_{i=1}^n d_i$, представляющая сумму произведений диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, так и обратные трубопроводы).

Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по формуле

$$q = SQ_{ав} / SQ,$$

где $SQ_{ав}$ – аварийный недоотпуск теплоты за год;

SQ - расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год.

Эти показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы теплоснабжения. Учитывая, что за прошедшие пять лет нарушений теплоснабжения не было, перспективные показатели по указанной теме равны нулю.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									242
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

г) Обоснование перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Наладка тепловых сетей является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования снабжения теплом потребителей. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетопов у одних потребителей и непрогрев у других. При этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход топлива (до 30 %). Эффективность наладочных работ на теплосетях всегда была и остаётся высокой.

Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должна обеспечивать достижение параметров качества установленных нормативными правовыми актами.

Допускается отклонение параметров качества тепловой энергии, теплоносителя, в пределах установленных нормативными правовыми актами, в том числе по температуре теплоносителя в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 °С, в дневное время (с 6.00 до 23.00) не более чем на 3 °С.

В то же время отклонения параметров теплоносителя от температурного графика по причине нарушений в подаче тепловой энергии за последние пять лет не отмечено.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					243

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Подробный перечень примерных затрат необходимых для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей приведён в прилагаемых сметах.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									244
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

б) Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Величина инвестиций на расчётный период
(млн.руб)

	2026-2030
собственные средства	
заемные средства кредитных организаций ;	
- федеральный бюджет	
- бюджет субъекта Российской Федерации	
- бюджет муниципального образования	
компенсация из бюджета муниципального образования ;	
средства внебюджетных фондов ;	
всего:	38,13

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									245
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

в) Расчеты эффективности инвестиций.

Таблица 2.17 Сводные балансы эффективности инвестиций.

Объект	Энергоэффектив-ность ЭСМ, %	Срок окупае-мости, лет	Планируемый год внедрения
1	2	3	4
Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова	74,70	6,28	2028
Котельная 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная	73,00	7,86	2028
Котельная 3 (№ 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Мира	99,70	2,93	2030
Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова	62,80	8,88	2028
Котельная 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Пионерская	94,20	4,27	2028
Котельная 6 (№ 14) Отрадненское СП х Садовый ул Школьная	76,60	1,18	2028
Котельная 7 (№ 16) Отрадненское СП ст Отрадная ул Урупская	92,70	1,06	2028
Котельная 8 (УСЗН "Долгожитель") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская	56,80	9,31	2030
Котельная 9 (ГУ СОКК " Берег надежды") Отрадненское СП ст Отрадная ул Овражная	95,60	3,84	2030

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Отрадно									
	Котельная 10 (ГУ СОКК "Лазорик") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская						58,70	8,92	2030
	Котельная 11 (МРДБ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная							--	2028
	Котельная 12 (МОУ СОШ № 16 филиал)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Северная						37,50	15,66	2030
	Котельная 13 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова							--	2028
	Котельная 14 (ЦДТ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская						64,80	7,61	2030
	Котельная 15 (МБДОУ № 4 (1)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Восточная						56,30	9,70	2028
	Котельная 16 (МБДОУ № 5) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная						65,30	7,57	2028
	Котельная 17 (МБДОУ № 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Юбилейная						65,70	7,84	2030
	Котельная 18 (1п) Отрадненское СП ст Отрадная						92,60	3,50	2028
	Котельная 19 (2п) Отрадненское СП ст Отрадная						88,80	4,06	2028
	Котельная 20 (3п) Отрадненское СП ст Отрадная						84,70	5,89	2030
	Котельная 21 (4п) Отрадненское СП ст Отрадная						88,90	4,44	2030
	Котельная 22 (5п) Отрадненское СП ст Отрадная						102,10	2,33	2028
	Котельная 23 (6п) Отрадненское СП ст Отрадная						99,60	2,95	2028
	Котельная 24 (7п) Отрадненское СП ст Отрадная						70,10	7,61	2028
	Котельная 25 (8п) Отрадненское СП ст Отрадная						70,10	7,61	2028

Котельная 26 (9п) Отрадненское СП ст Отрадная	89,00	5,13	2028
Котельная 27 (10п) Отрадненское СП ст Отрадная	91,80	4,18	2028
Котельная 28 (11п) Отрадненское СП ст Отрадная	70,10	7,61	2028
Котельная 29 (12п) Отрадненское СП ст Отрадная	85,50	4,52	2028
Котельная 30 (13п) Отрадненское СП ст Отрадная	82,90	5,28	2028
Котельная 31 (14п) Отрадненское СП ст Отрадная	87,10	5,25	2028
Котельная 32 (15п) Отрадненское СП х Отрадо-Солдатский	67,90	7,29	2028

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									248
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	

Таблица 2.18 Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения, руб

Объект	Планируемый год внедрения	Утв. тариф на тепловую энергию, руб:	Производственная себестоимость	Себестоимость расчётная	Себестоимость реализации
1	2	3	4	5	6
Котельная 1 (№ 1) Отрадненское СП ст Отрадная ул Комарова	2033	2751,59	1657,64	1744,70	1619,77
Котельная 2 (№ 6) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная	2033	2751,59	1672,08	1761,54	1619,77
Котельная 3 (№ 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Мира	2033	2751,59	1452,62	1526,25	1619,77
Котельная 4 (№ 8 (СОШ № 16 осн)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова	2033	2751,59	1775,67	1872,86	1619,77
Котельная 5 (№ 9 (ЦРБ)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Пионерская	2033	2751,59	1493,87	1569,28	1619,77
Котельная 6 (№ 14) Отрадненское СП х Садовый ул Школьная	2033	2751,59	1638,54	1725,78	1619,77
Котельная 7 (№ 16) Отрадненское СП ст Отрадная ул Урупская	2033	2751,59	1502,01	1581,64	1619,77
Котельная 8 (УСЗН "Долгожитель") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская	2033	2751,59	1829,50	1944,47	1619,77

Котельная 9 (ГУ СОКК "Берег надежды") Отрадненское СП ст Отрадная ул Овражная						2033	2751,59	1480,24	1558,74	1619,77	
Котельная 10 (ГУ СОКК "Лазорик") Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская						2033	2751,59	1808,49	1920,93	1619,77	
Котельная 11 (МРДБ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная						2033	2751,59	2842,38	3050,71	1619,77	
Котельная 12 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отрадненское СП ст Отрадная ул Северная						2033	2751,59	2080,10	2216,95	1619,77	
Котельная 13 (МОУ СОШ № 16 филиал) Отрадненское СП ст Отрадная ул Кизилова						2033	2751,59	2888,49	3096,41	1619,77	
Котельная 14 (ЦДТ) Отрадненское СП ст Отрадная ул Первомайская						2033	2751,59	1751,36	1850,00	1619,77	
Котельная 15 (МБДОУ № 4 (1)) Отрадненское СП ст Отрадная ул Восточная						2033	2751,59	1846,05	1950,05	1619,77	
Котельная 16 (МБДОУ № 5) Отрадненское СП ст Отрадная ул Красная						2033	2751,59	1748,04	1844,39	1619,77	
Котельная 17 (МБДОУ № 7) Отрадненское СП ст Отрадная ул Юбилейная						2033	2751,59	1743,36	1839,78	1619,77	
Котельная 18 (1п) Отрадненское СП ст Отрадная						2033	2751,59	1504,68	1582,65	1619,77	
Котельная 19 (2п) Отрадненское СП ст Отрадная						2033	2751,59	1533,21	1614,18	1619,77	
Котельная 20 (3п) Отрадненское СП ст Отрадная						2033	2751,59	1566,05	1649,99	1619,77	
Котельная 21 (4п) Отрадненское СП ст Отрадная						2033	2751,59	1533,89	1613,44	1619,77	
Котельная 22 (5п) Отрадненское СП ст Отрадная						2033	2751,59	1435,25	1507,95	1619,77	
Котельная 23 (6п) Отрадненское СП ст Отрадная						2033	2751,59	1453,27	1527,43	1619,77	
Котельная 24 (7п) Отрадненское СП ст Отрадная						2033	2751,59	1697,73	1791,55	1619,77	
Изн. № подл.											Лист
											250
	Изн.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата					

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Изн. № подл.	

Котельная 25 (8п) Отрадненское СП ст Отрадная	2033	2751,59	1697,73	1791,55	1619,77
Котельная 26 (9п) Отрадненское СП ст Отрадная	2033	2751,59	1530,30	1612,50	1619,77
Котельная 27 (10п) Отрадненское СП ст Отрадная	2033	2751,59	1508,59	1589,23	1619,77
Котельная 28 (11п) Отрадненское СП ст Отрадная	2033	2751,59	1697,73	1791,55	1619,77
Котельная 29 (12п) Отрадненское СП ст Отрадная	2033	2751,59	1557,75	1642,88	1619,77
Котельная 30 (13п) Отрадненское СП ст Отрадная	2033	2751,59	1579,98	1666,32	1619,77
Котельная 31 (14п) Отрадненское СП ст Отрадная	2033	2751,59	1546,38	1629,26	1619,77
Котельная 32 (15п) Отрадненское СП х Отрадо-Солдатский	2033	2751,59	1719,60	1815,92	1619,77

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист
№док	Подп.	Дата

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Единая теплоснабжающая организация имеет особый статус, связанный с необходимостью гарантированного теплоснабжения потребителей, который требует поддержки властей.

В соответствии с правилами организации теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 8.08.2012 № 808, Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации уполномоченным органом при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определит единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации и присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									252
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	